


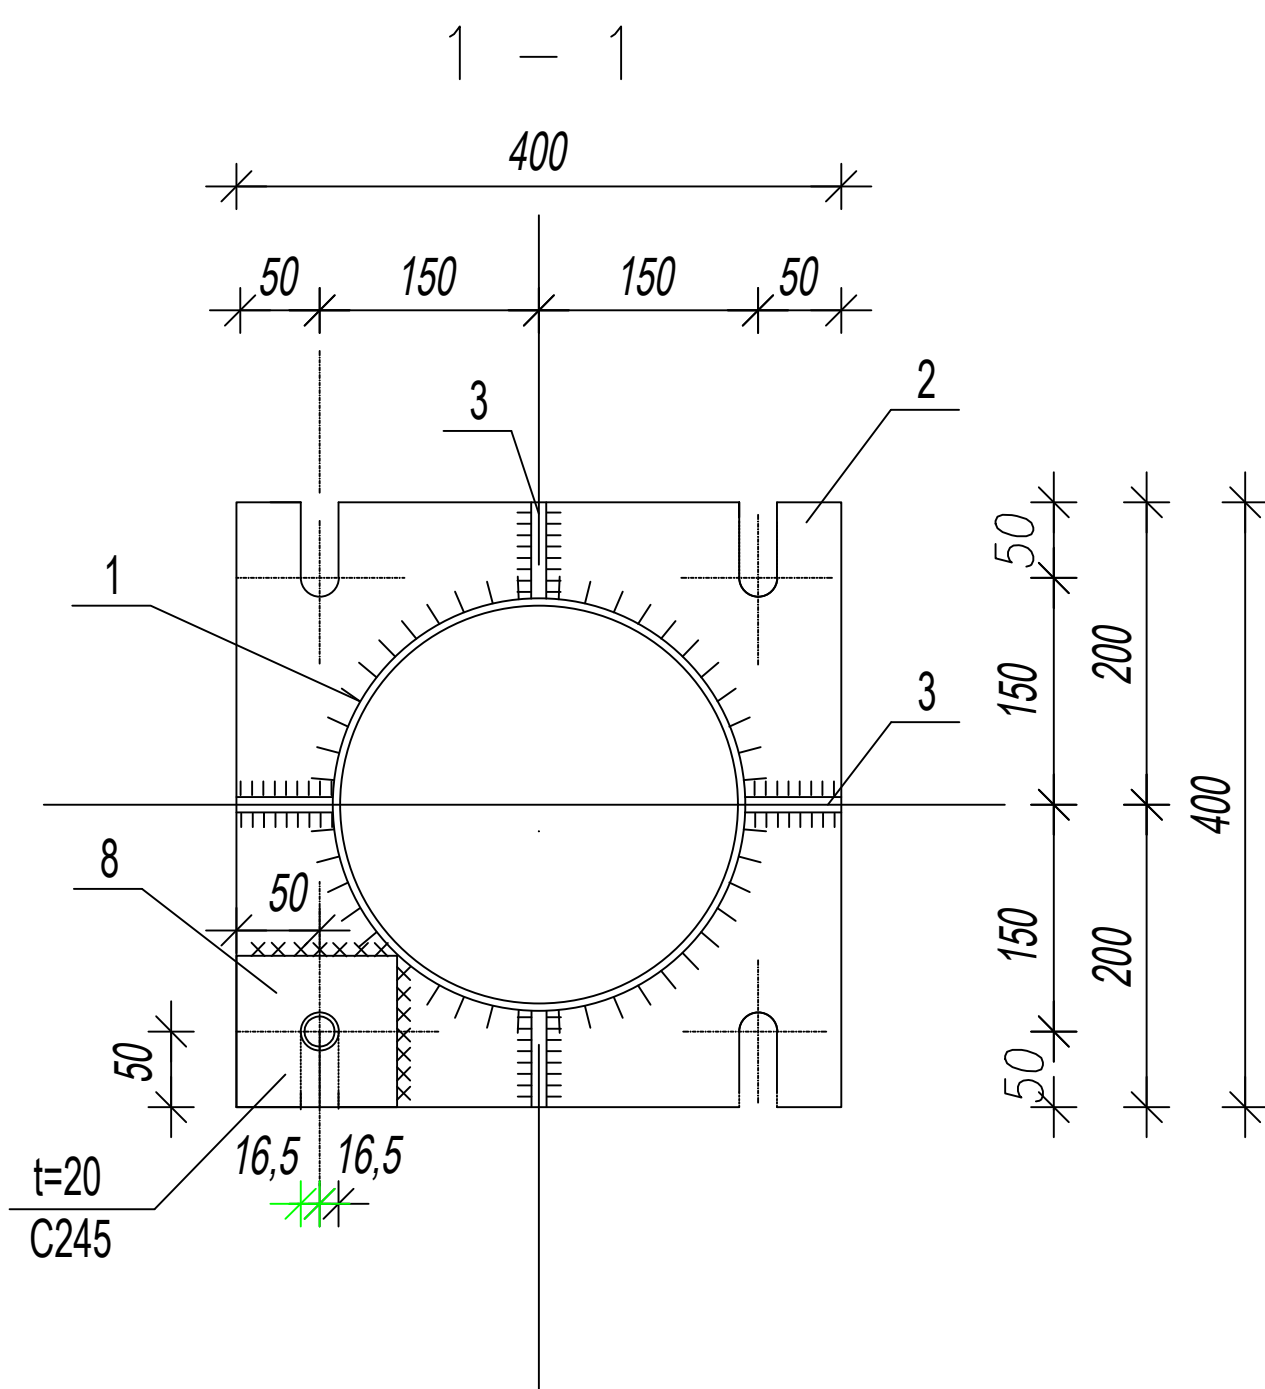

Марка (поз.)	Позначення	Найменування	Кіл. шт	Вага од. кг	Примітка
		Стійка Ст-4		235.62	
1		Труба <u>219х5ДСТУ8943:2019, L=6660</u> С235 ДСТУ 8539:2015	1	175.75	
2		Лист <u>- 20х400х400 ГОСТ19903-74*</u> С 245 ДСТУ8539:2015	1	25.12	
3		Лист <u>- 10х90х330 ГОСТ19903-74*</u> С 245 ДСТУ8539:2015	4	2.46	
4		Лист <u>- 20х260х260 ГОСТ19903-74*</u> С 245 ДСТУ8539:2015	1	9.81	
8		Лист <u>- 20х100х100 ГОСТ19903-74*</u> С 245 ДСТУ8539:2015	1	15.70	
		Стійка Ст-5		271.07	
1		Труба <u>219х5ДСТУ8943:2019, L=7910</u> С235 ДСТУ 8539:2015	1	208.75	
2		Лист <u>- 20х400х400 ГОСТ19903-74*</u> С 245 ДСТУ8539:2015	1	25.12	
3		Лист <u>- 10х90х330 ГОСТ19903-74*</u> С 245 ДСТУ8539:2015	4	2.46	
4		Лист <u>- 20х260х260 ГОСТ19903-74*</u> С 245 ДСТУ8539:2015	1	9.81	
8		Лист <u>- 20х100х100 ГОСТ19903-74*</u> С 245 ДСТУ8539:2015	1	15.70	

1. Даний арк. див. разом з арк. КМ-18
2. Зварювальні роботи виконувати ручною зваркою електродами АНО-6 по ГОСТ 9467-90.
3. Висоту швів приймати по найменшій товщині зварюваних елементів.
4. Загальні вказівки з виготовлення, монтажу і захисту будівельних конструкцій від корозії див. арк. КМ-
5. Специфікація складена без врахування відходів і допусків при обробці.

Кореговано 07.07.2025 р.

						07ПР/25 - КМ				
						Реконструкція відокремлених приміщень в будівлі головного корпусу, літ. «Б», для будівництва жомосушильного відділення за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Збараж, майдан Кармелюка, буд. 1				
Зам.	Кіл.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Жомосушильне відділення. Трак подачі палива		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	15	
ГІП	Фіонов				2025	Сійка СТ-4. Сійка СТ-5.		ІАТЕР 40/99	ТОВ "ГК "ІАТЕР ЕКОЕНЕРГО" м. Київ	
Норм.контр.	Фіонов				2025					
Розробив	Оксенюк				2025					

Інв. N ориг.	Підпис і дата	Замість інв. N