


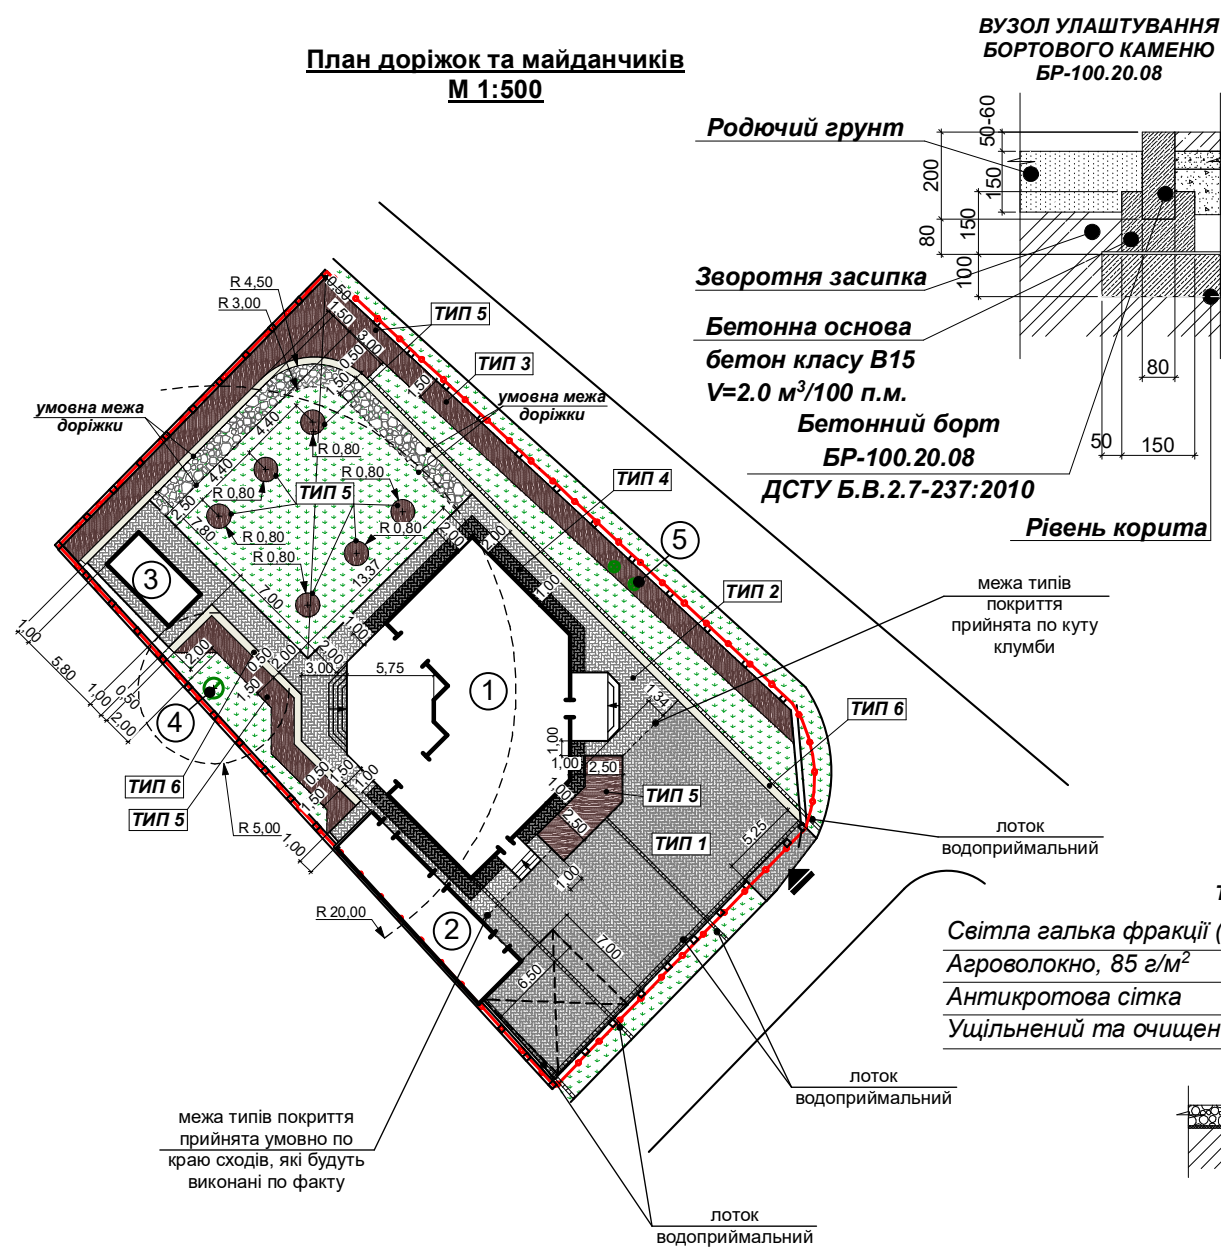

Умовні позначення

-  - Межа земельної ділянки
-  - Контур будівлі
-  - Номер будівлі за експлікацією
-  - Вхід/В'їзд на ділянку

Експлікація


Номер за планом	Найменування	Площа, м2
1	Житловий будинок (існ.)	
2	Господарчий блок з навісом	
3	Альтанка	
4	Свердловина (існ.)	
5	Септик (існ.)	

Відомість покриттів

Поз.	Найменування	Од. виміру	Кількість	Примітка
1	Улаштування покриття тротуару з ФЕМ (тип.1)	м²	242,7	
2	Улаштування покриття тротуару з ФЕМ (тип.2)	м²	135,2	
3	Улаштування бортового каменю БР 100.20.08	м/п	130,0	
4	Улаштування покриття садових доріжок (тип.3)	м²	43,0	
5	Улаштування покриття відмостки з ФЕМ (тип.4)	м²	42,3	
6	Улаштування покриття мульчування газону (покриття сосною корою) (тип.5)	м²	173,0	
7	Улаштування покриття газону галькою (тип.6)	м²	41,4	


ТИП 1. ТРОТУАР
(для проїзду авто)

ФЕМ, ТУ У В.2.6-26.6-23735595.001.2002	(t=80мм)
Цементно-піщана суміш М50	(t=50мм)
Бетон кл. В7.5 армований сіткою 5Ср	
ДСТУ Б В.2.6-173:2011	$\frac{5 \text{ Вр1} - 150}{5 \text{ Вр1} - 150}$ (t=120 мм)
Щебінь С-1, ДСТУ Б В.2.7-30-95	(t=100 мм)
Пісок ДСТУ Б В.2.7-32-95, ущільнений	(t=100 мм)
Геотекстиль 150 г/м ² , нетканий, термоскріплений	
Ущільнений ґрунт $\gamma=0.95$, $\rho=1,96$ г/см ³	

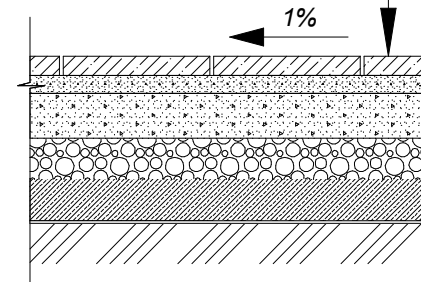


ТИП 3. САДОВІ ДОРІЖКИ

Камінь піщаник із заповненням швів родючим ґрунтом і посівом багаторічних трав	(t=60мм)
Пісок ДСТУ Б В.2.7-32-95, ущільнений	(t=150 мм)
Щебінь С-1, ДСТУ Б В.2.7-30-95	(t=100 мм)
Геотекстиль 150 г/м ² , нетканий, термоскріплений	
Ущільнений ґрунт $\gamma=0.95$, $\rho=1,96$ г/см ³	

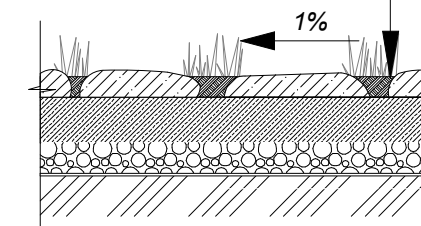

ТИП 5. МУЛЬЧУВАННЯ ГАЗОНУ

Соснова кора крупної фракції (20-40 мм)	
Соснова кора середньої фракції (10-20 мм)	(t=50мм)
Агроволокно, 85 г/м ²	
Антикотова сітка	
Ущільнений та очищений від бур'яну ґрунт	




Примітки

1. Площа покриттів тротуару, відмостки та кількість м/п бордюрного каменю вказана орієнтовно через умовні контури господарчого блоку та альтанки
2. За відсутності остаточного планування будівлі, вхідних груп та тераси, прив'язки та розміри для розмітки тротуарів та доріжок прийняті відносно зовнішнього контуру будинку та умовних контурів вхідних груп і тераси
3. Для розмежування різних типів покриття газону (родючий шар ґрунту з травою, покриття сосною корою) використовувати садовий екоробордюр

ТИП 2. ТРОТУАР

ФЕМ, ТУ У В.2.6-26.6-23735595.001.2002	(t=40мм)
Цементно-піщана суміш М50	(t=50мм)
Щебінь С-1, ДСТУ Б В.2.7-30-95	(t=150 мм)
Пісок ДСТУ Б В.2.7-32-95, ущільнений	(t=150 мм)
Геотекстиль 150 г/м ² , нетканий, термоскріплений	
Ущільнений ґрунт $\gamma=0.95$, $\rho=1,96$ г/см ³	

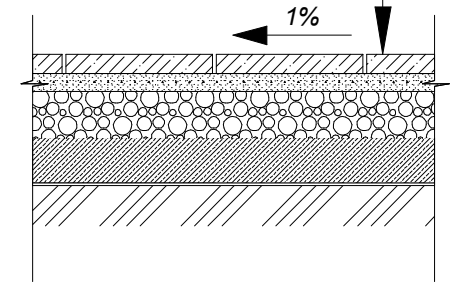

ТИП 4. ВІДМОСТКА

ФЕМ, ТУ У В.2.6-26.6-23735595.001.2002	(t=40мм)
Цементно-піщана суміш М50	(t=50мм)
Бетона суміш С10/12,5 армований сіткою зварною ВР1 Ø3мм з чарункою 100х100	
ДСТУ Б В.2.6-173:2011	(t=80 мм)
Щебінь С-1, ДСТУ Б В.2.7-30-95	(t=200 мм)
Геотекстиль 150 г/м ² , нетканий, термоскріплений	
Ущільнений ґрунт $\gamma=0.95$, $\rho=1,96$ г/см ³	


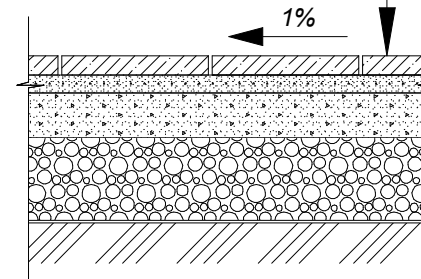


СХЕМА УЛАШТУВАННЯ ГАЗОНУ

Родючий шар ґрунту із посівом багаторічних трав (t=200 мм)
Антикромтова сітка
Ущільнений ґрунт $\chi=0.95$, $p=1,96$ г/см³

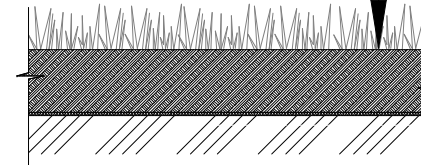

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	
						Житловий будинок
						План доріжок та майданчиків