
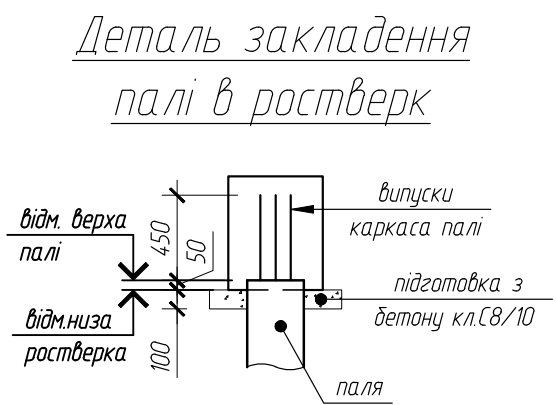


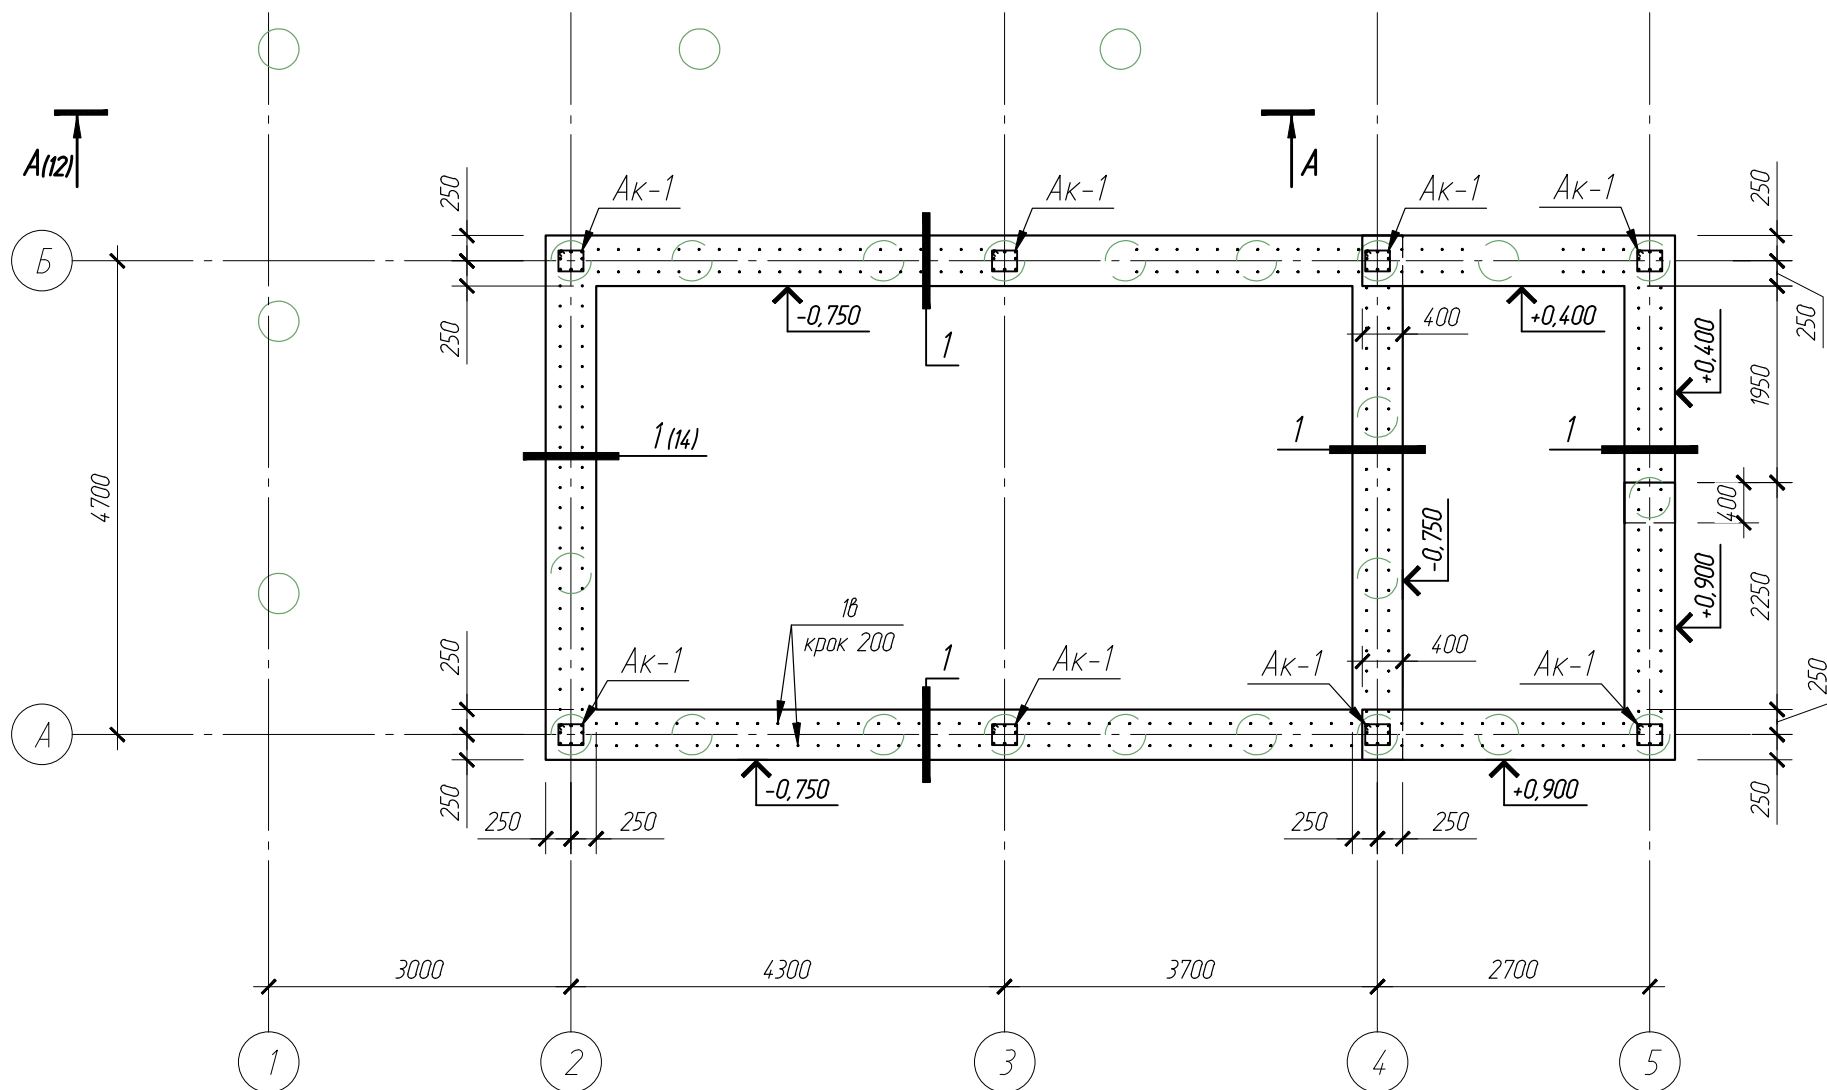

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № од.	Марка, поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
			4		Ø 16 A500C ДСТУ 3760:2019 м.п.	366	1,58	577,67
			OC-1	арк. 15	Ø 10 A240C ДСТУ 3760:2019 L= 1930	193	1,19	229,65
			OC-2	арк. 15	Ø 10 A240C ДСТУ 3760:2019 L= 1530	4	0,94	3,77
			Шп-1	арк. 115	Ø 8 A240C ДСТУ 3760:2019 L= 565	88	0,22	19,62
					Бетон кл. С20/25 W4 F75 м3	11		
					Бетон кл. С8/10 м3	2,5		
					Випуски			
			Ак-1	арк. 15	Деталь Ак-1	8		
			1б	арк. 14	Ø 10 A500C ДСТУ 3760:2019 L= 830	310	0,51	158,64
* об'єм бетону вказаний по геометричним параметрам конструкції								

- 1. Загальні вказівки див. арк.1-5.
- 2. На схемі вказані відмітки НИЗУ ростверку.
- 3. Прив'язки елементів що не вказані на схемі - центральні.
- 4. Розгортки по вісям на арк.11-13.
- 5. Армувати ростверк по вузловим перерізам та вузлам на арк.14.

						0525-1-КБ0			
						Нове будівництво садибного житлового будинку по вул.Довгий Грунь в с. Яблунця Надвірнянського району Івано-Франківської області			
Зм.	Кільк.	Арк.	Ндоп.	Підпис	Дата	Будинок 1к №1	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	10	
Гол.констр.	Яковенко						Ростверк. Схема розташування. Специфікація елементів. Деталь закладення палі в ростверк	ФОП Яковенко С.М.	
Перевірив	Яковенко								
Розробив	Люда				09.2025				

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № од.	





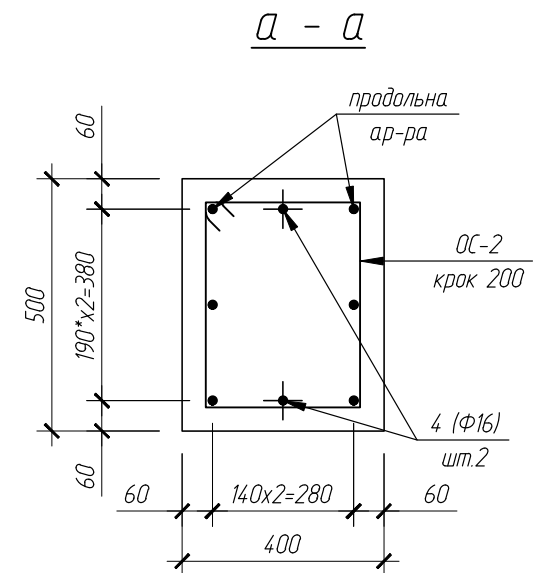




Схема армування кутів ростверку та стін цоколя

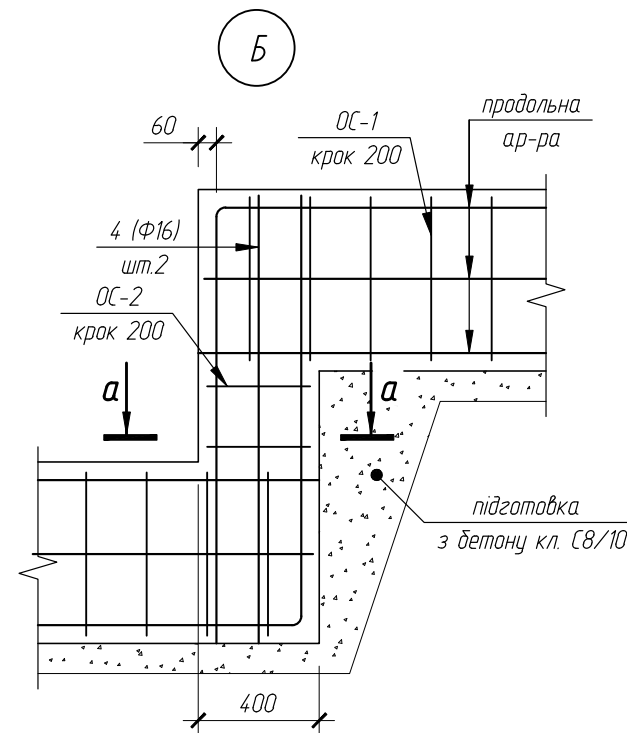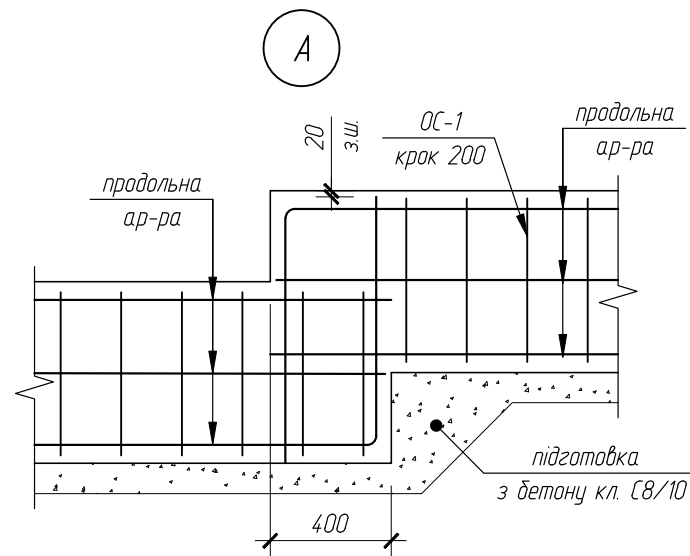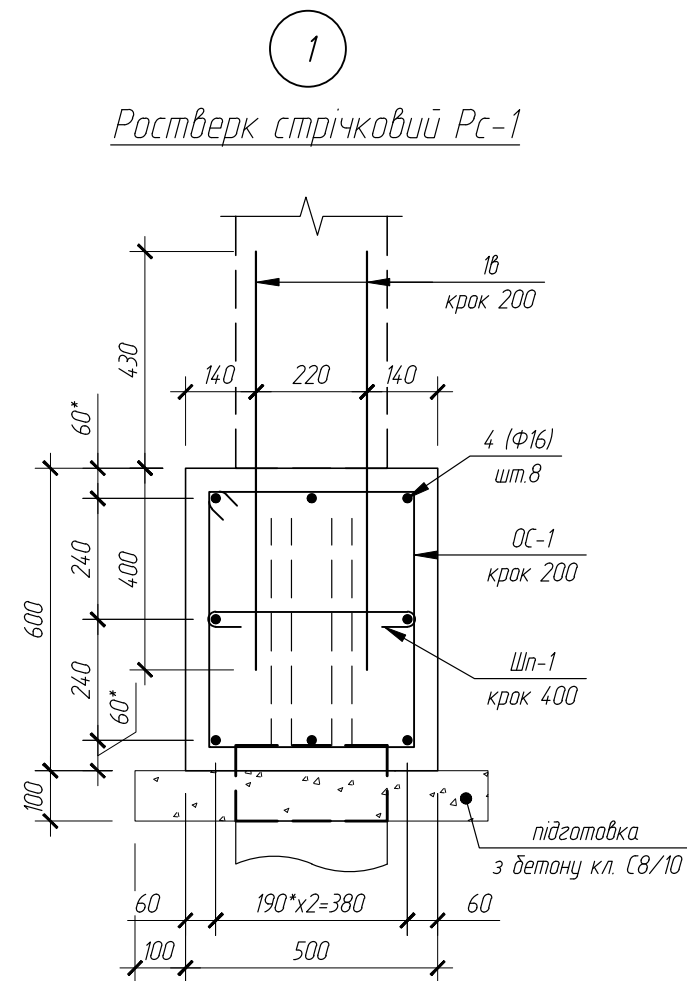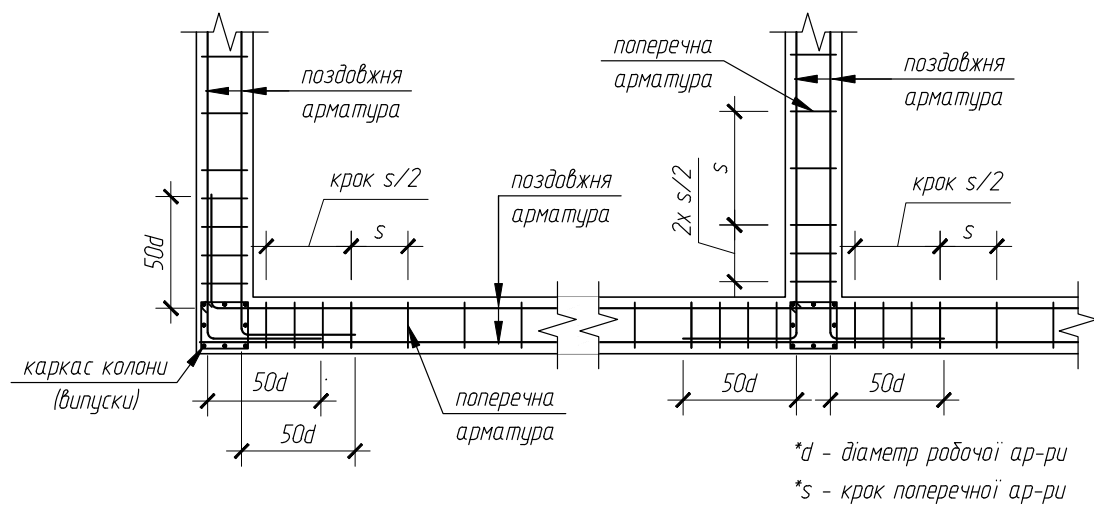


- Загальні вказівки на арк.1-5.
- Вузли замарковані на арк.10-13.
- Специфікація елементів на арк.10.
- Арматура показана умовно, стрижні встановлювати неперервно, стикування арматури виконувати накладанням та розташовуватися врозбіжку. В одному перерізі стикувати не більше 50% арматури. Довжина накладання не менше 60 діаметрів для арматури А500С. Стрижні одного напрямку викладати в одному рівні.
- Арматурні стрижні компонувати у арматурні сітки та каркаси з'єднуванням у кожному перетині в'язальним дротом діаметром 1-1,2мм.
- Мінімальна товщина захисного шару бетону для стрижнів робочої арматури плит - діаметр стрижня; до торців стрижнів - 20мм.

						0525-1-КБ0		
						Нове будівництво садибного житлового будинку по вул.Довгий Грунь в с. Яблуниця Надвірнянського району Івано-Франківської області		
Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата	Будинок 1к №1	Стадія	Аркуш
							РП	14
Гол.констр.	Яковенко					Вузловий переріз ростверку 1. Вузли А, Б. Схема армування кутів ростверку та стін цоколя	ФОП Яковенко С.М.	
Перевірив	Яковенко							
Розробив	Люда				09.2025			

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № од.	






Відомість деталей		
Поз.	Ескіз	
		
	a	b
ОС-1	395	495
ОС-2	295	395
ОС-3	195	235
ОС-4	250	190
		
	a	
Шп-1	415	
Фс-1	245	

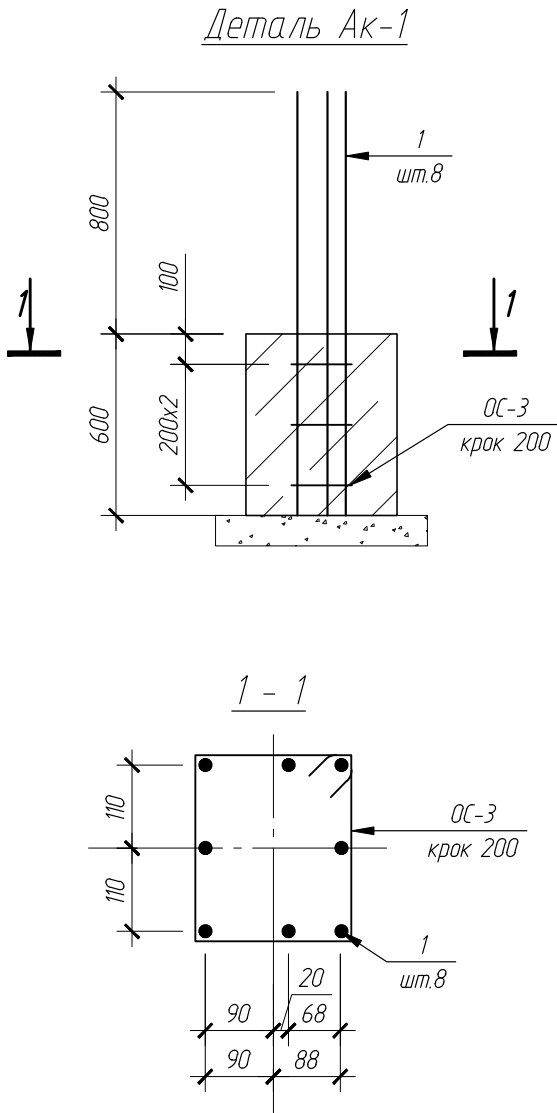

Марка, поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
		Деталь Ак-1		18,9	
1		Φ 16 А500С ДСТУ 3760:2019 L= 1400	8	2,21	17,68
ОС-3		Φ 8 А240С ДСТУ 3760:2019 L= 1010	3	0,40	1,20

- Загальні вказівки на арк.1-5.
- Схема розташування деталей на арк.10.
- Специфікація елементів на арк.10.
- Арматурні стрижні компонувати у арматурні сітки та каркаси з'єднуванням у кожному перетині в'язальним дротом діаметром 1-1,2мм.
- Мінімальна товщина захисного шару бетону для стрижнів робочої арматури плит - діаметр стрижня; до торців стрижнів - 20мм.

						0525-1-КБ0			
						Нове будівництво садибного житлового будинку по вул.Довгий Грунь в с. Яблуниця Надвірнянського району Івано-Франківської області			
Зм.	Кільк.	Арк.	Ндок.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
						Будинок 1к №1	РП	15	
Гол.констр.	Яковенко					Деталь Ак.1	ФОП Яковенко С.М.		
Перевірив	Яковенко					Відомість деталей			
Розробив	Людна				09.2025				

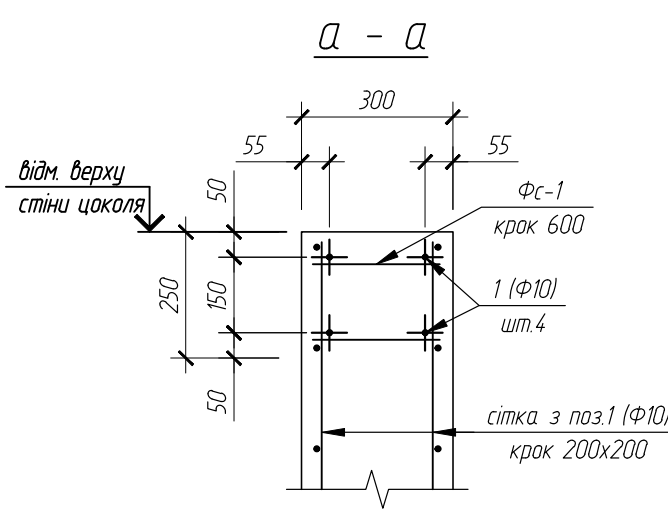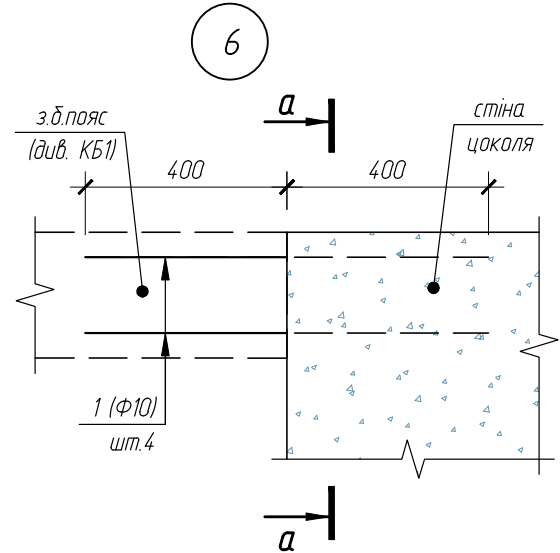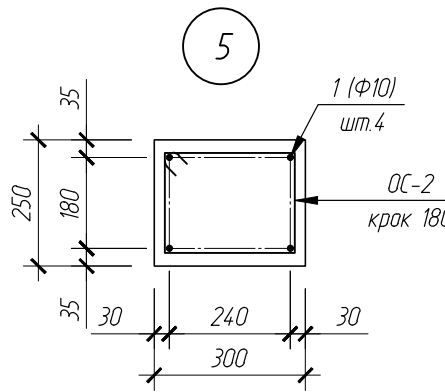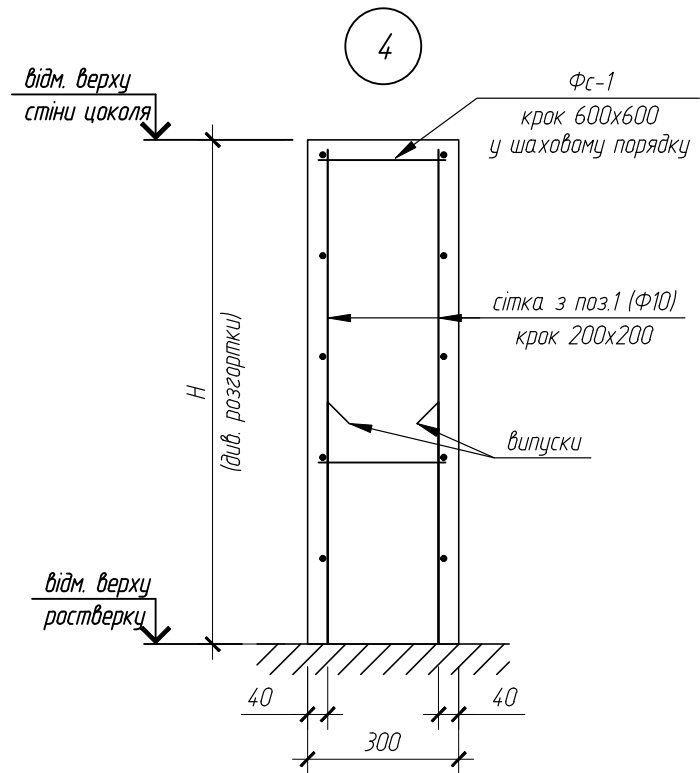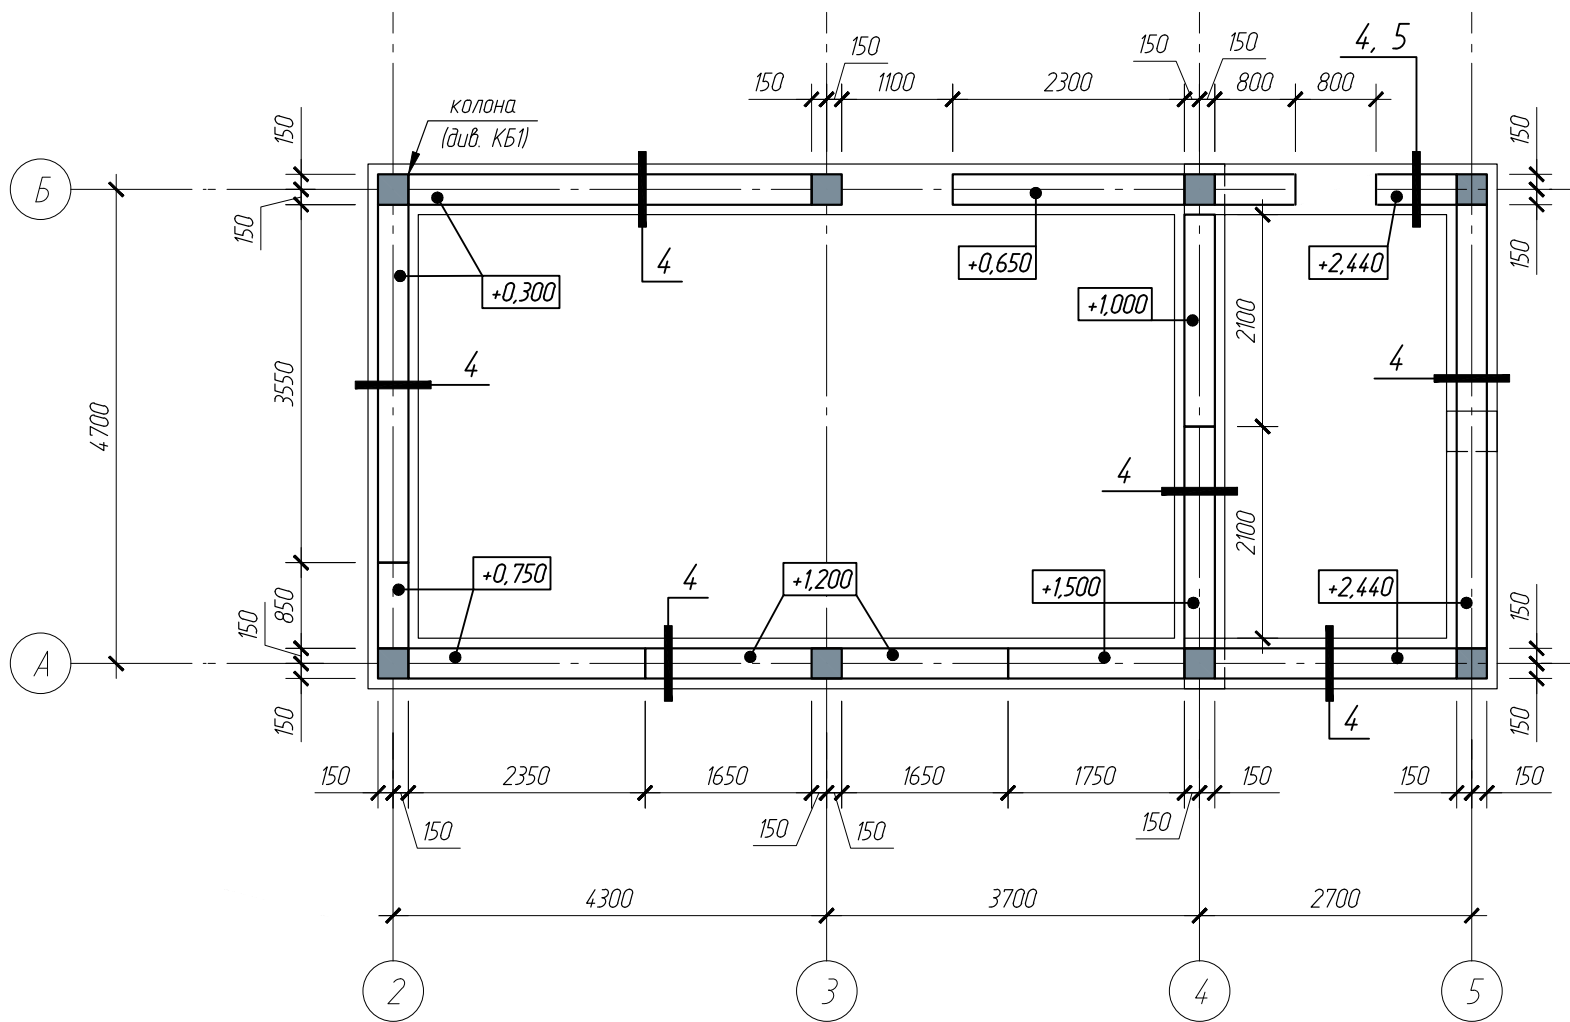

- Загальні вказівки див. арк.1-5.
- На схемі вказані відмітки ВЕРХУ стін цоколя.
- Розгортки по вісям на арк.11-13.
- Цокольні стіни бетонувати разом з колонами (див. розділ КБ1). Горизонтальну арматуру цокольних стін пропустити наскрізь колон.
- Схема армування кутів стін цоколя на арк.14.
- Арматура показана умовно, стрижні встановлювати неперервно, стикування арматури виконувати накладанням та розташовуватися вроздільку. В одному перерізі стикувати не більше 50% арматури. Довжина накладання не менше 60 діаметрів для арматури А500С. Стрижні одного напрямку викладати в одному рівні.
- Арматурні стрижні компонувати у арматурні сітки та каркаси з'єднуванням у кожному перетині в'язальним дротом діаметром 1-1,2мм.
- Мінімальна товщина захисного шару бетону для стрижнів робочої арматури плит - діаметр стрижня; до торців стрижнів - 20мм.

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № од.	Марка, поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од., кг	Примітка
			1		Φ 10 А500С ДСТУ 3760:2019 м.п.	635	0,62	391,50
			Фс-1	арк. 15	Φ 8 А240С ДСТУ 3760:2019 L= 395	78	0,16	12,16
			ОС-4	арк. 15	Φ 10 А240С ДСТУ 3760:2019 L= 1030	5	0,64	3,18
					Бетон кл. С20/25 W4 F75 м3	8,3		
* об'єм бетону вказаний по геометричним параметрам конструкції								

						0525-1-КБ0		
						Нове будівництво садибного житлового будинку по вул.Довгий Грунь в с. Яблунця Надвірнянського району Івано-Франківської області		
Зм.	Кільк.	Арк.	Ндоп.	Підпис	Дата	Будинок 1к №1	Стадія	Аркуш
							РП	16
Гол.констр.	Яковенко					Стіни цоколя	ФОП Яковенко С.М.	
Перевірюв	Яковенко							
Розробив	Люда				09.2025			