


Схема розташування вертикальних елементів на відм. -0.420; -0.150

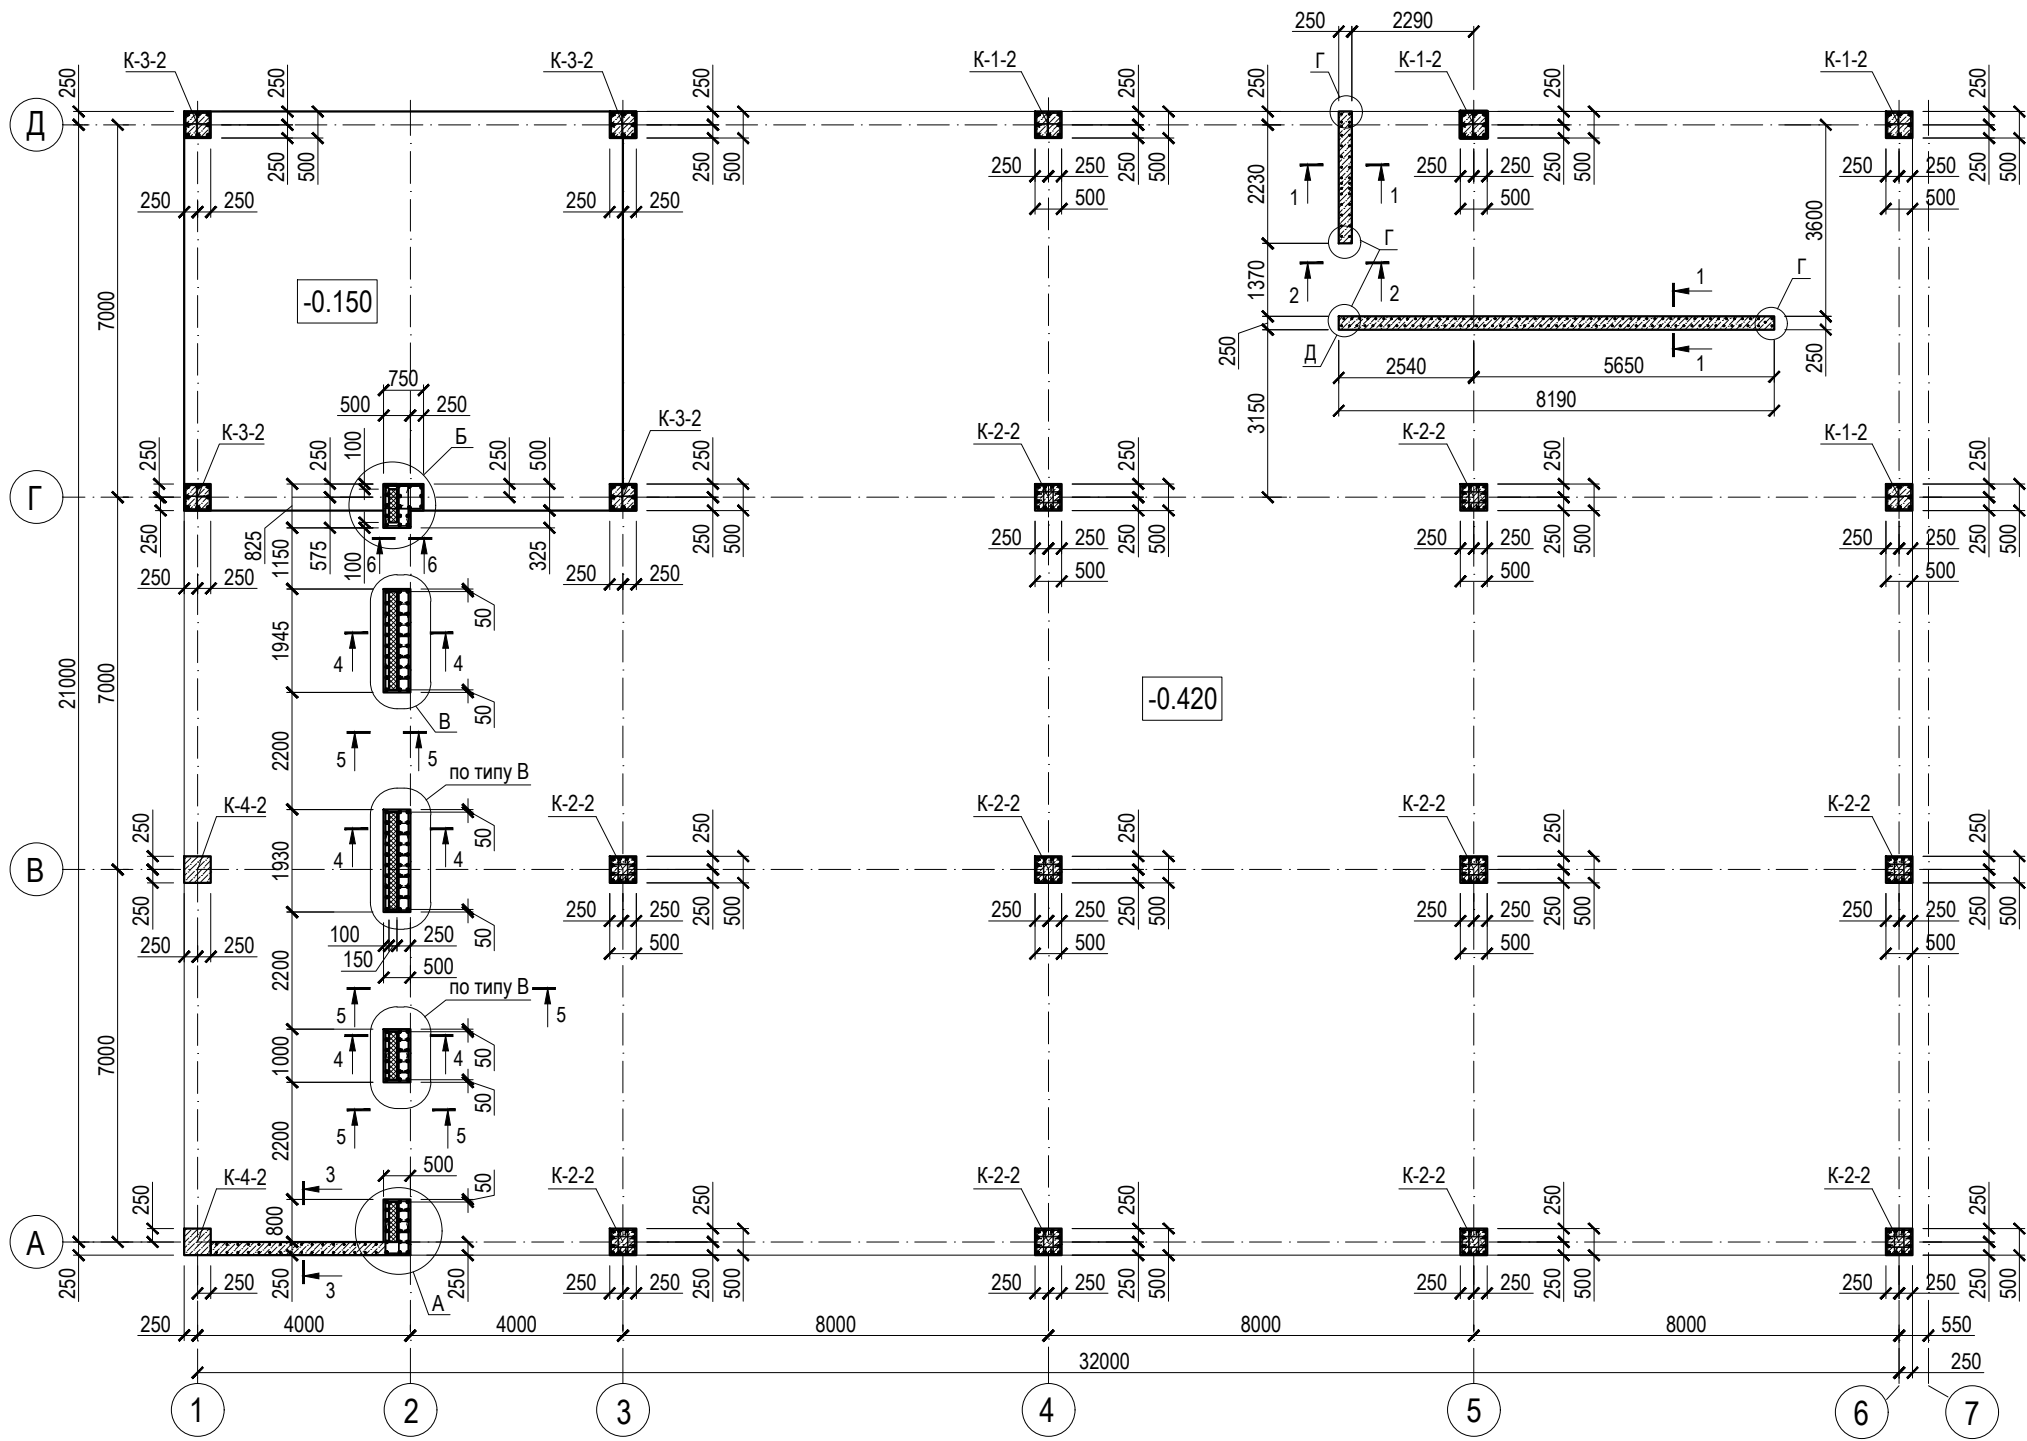

Примітки:





- Захисний шар бетону не менше 20 мм.
- Опалубні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції" та ДБН А.3.2-2:2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення".
- Всі вузли перетину арматурних стержнів в'язати м'яким відпаленим дротом Ø1.2мм.
- Категорія бетонної поверхні КП1 згідно ДСТУ Б В.2.6-2:2009 "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови".
- При виконанні будівельних робіт виконувати технічні вимоги ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 "Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".
- Загин стержнів повинен здійснюватися тільки в холодному стані. Мінімальний діаметр загиу стержнів по внутрішній грані D прийматимемо: при d ≤ 16мм, D = 6d; при d > 16мм, D = 8d (d - діаметр стержня).




Загальна відомість витрат сталі на колони К-1-2...К-4-2



Марка елемента	Арматурні вироби						Всього
	Арматура класу						
	ДСТУ 3760:2019						
	A240C		A500C				
	Ø10	Разом	Ø25	Ø28	Разом		
Колони	1273.6	1273.6	740.0	3771.2	4511.2	5784.8	

Загальна витрата бетону кл. C20/25, м³ на колони: 21.1м³

							GTN-INS-KB		
							Будівництво торговельного комплексу з продажу продовольчих та промислових товарів, продажу та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та автомобілів, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Гатне в районі автодороги "Київ-Одеса" (Коригування)		
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол.констр.	Яблунівський				16.10.25		Р	47	
ГІП	Доля				16.10.25		Схема розташування вертикальних елементів на відм. -0.420; -0.150		
Розробив	Моренко				16.10.25				
							ТОВ "БК Міськбудінвест" м. Київ		

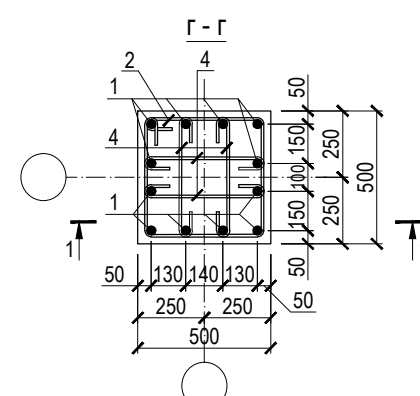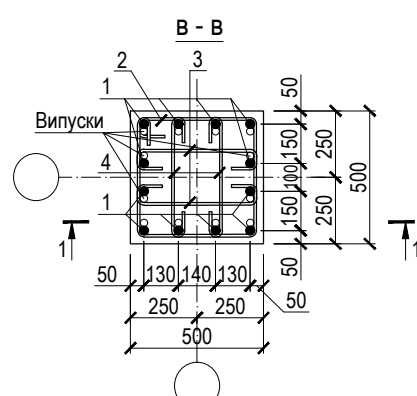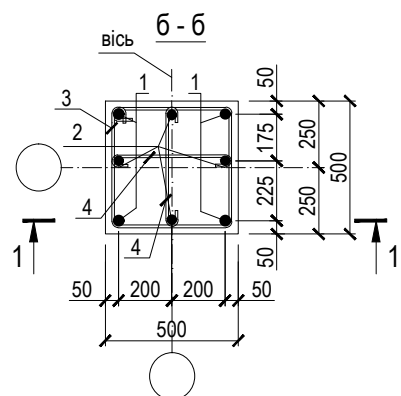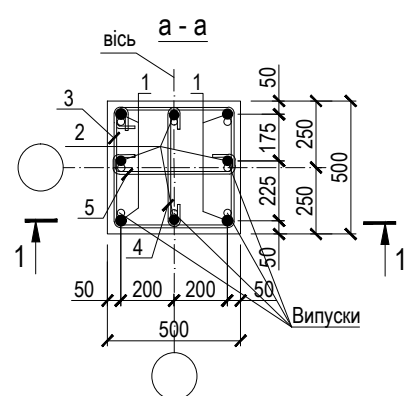

Відомість деталей для К-1-2			
Поз.	Ескіз	Поз.	Ескіз
1		4	
2		5	
3			


Відомість деталей для К-2-2			
Поз.	Ескіз	Поз.	Ескіз
1		3	
2		4	

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
		Колона К-1-2	4	223.5	894.0
1	ДСТУ 3760:2006	Ø28 А400С L=4900 мм	4	23.7	94.8
2	ДСТУ 3760:2006	Ø25 А400С L=4900 мм	4	18.9	75.6
3	ДСТУ 3760:2006	Ø10 А240С L=1880 мм	28	1.16	32.5
4	ДСТУ 3760:2006	Ø10 А240С L=580 мм	42	0.36	15.1
5	ДСТУ 3760:2006	Ø10 А240С L=630 мм	14	0.39	5.5
	ДСТУ Б В.2.7-176:2008	Бетон кл. С20/25, м³	4	1.07	4.3

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
		Колона К-2-2	10	358.3	3583.0
1	ДСТУ 3760:2006	Ø28 А400С L=4900 мм	12	23.7	284.4
2	ДСТУ 3760:2006	Ø10 А240С L=1880 мм	28	1.16	32.5
3	ДСТУ 3760:2006	Ø10 А240С L=650 мм	28	0.4	11.2
4	ДСТУ 3760:2006	Ø10 А240С L=590 мм	84	0.36	30.2
	ДСТУ Б В.2.7-176:2008	Бетон кл. С20/25, м³	10	1.07	10.7

1. Захисний шар бетону не менше 20 мм.
2. Опалубні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог ДБН В.2.6-98:2009 "Бетонні та залізобетонні конструкції" та ДБН А.3.2-2:2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) "Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення".
3. Всі вузли перетину арматурних стержнів в'язати м'яким відпаленим дротом Ø1.2мм.
4. При виконанні будівельних робіт виконувати технічні вимоги ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 "Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".
5. Загин стержнів повинен здійснюватися тільки в холодному стані. Мінімальний діаметр загину стержнів по внутрішній грані D прийматимемо: при $d \leq 16\text{мм}$, $D = 6d$; при $d > 16\text{мм}$, $D = 8d$ (d - діаметр стержня).
6. Даний аркуш розглядати разом з схемою розташування вертикальних елементів КБ-47.
7. Загальну відомість витрат сталі на колони див. на аркуші КБ-47.

							GTN-INS-KB		
							Будівництво торговельного комплексу з продажу продовольчих та промислових товарів, продажу та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та автомобілів, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Гатне в районі автодороги "Київ-Одеса" (Коригування)		
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата				
Гол.констр.	Яблуновський				16.10.25		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Доля				16.10.25		P	48	
Розробив	Моренко				16.10.25				
						Колони К-1-2, К-2-2			
							ТОВ "БК Міськбудінвест" м. Київ		

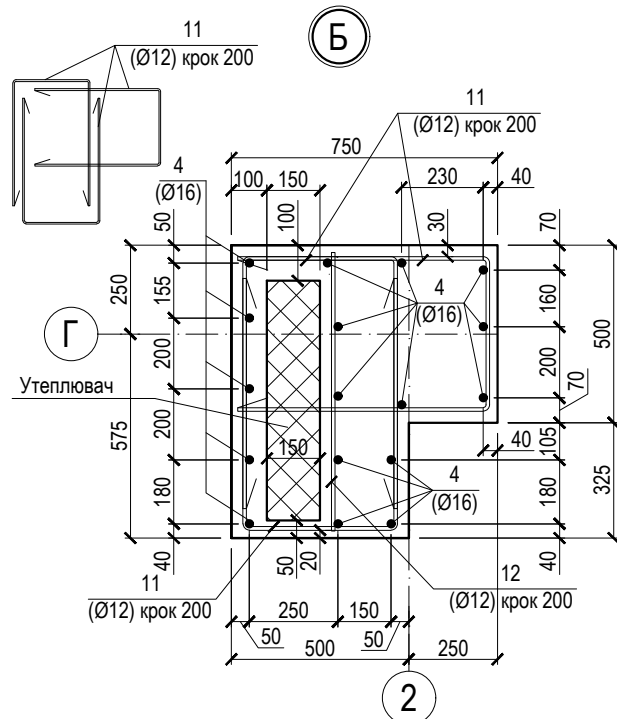

							GTN-INS-KB		
							Будівництво торговельного комплексу з продажу продовольчих та промислових товарів, продажу та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та автомобілів, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Гатне в районі автодороги "Київ-Одеса" (Коригування)		
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол.констр.	Яблунівський				16.10.25		Р	51	
ГП	Доля				16.10.25				
Розробив	Моренко				16.10.25				
						Армування стін та діафрагм. Переріз 6-6. Вузли "А"... "Г". Специфікація	ТОВ "БК Міськбудінвест" м. Київ		