


ПРИМІТКИ:

- * Муфту -перехід з сірої каналізаційної труби не враховано в специфікацію вибрати окремо
- * Всі горизонтальні водостоки змонтувати з нахилом 3 - 5 мм на 1 м.п.
- * Кронштейни труби монтувати до гребня волни профнастіла через резинову прокладку


						5-03/25	AG		
							м. Київ провулок Харосинський 3		
вим.	вис.	шир.	глуб.	м. діл.	кількість	дата			
Діаметр							станд.	арм.	арматура
СНП							РП	4	
Розбір.					05.11.2016				
Покрив.									
							Фасад варіант - 2		
									

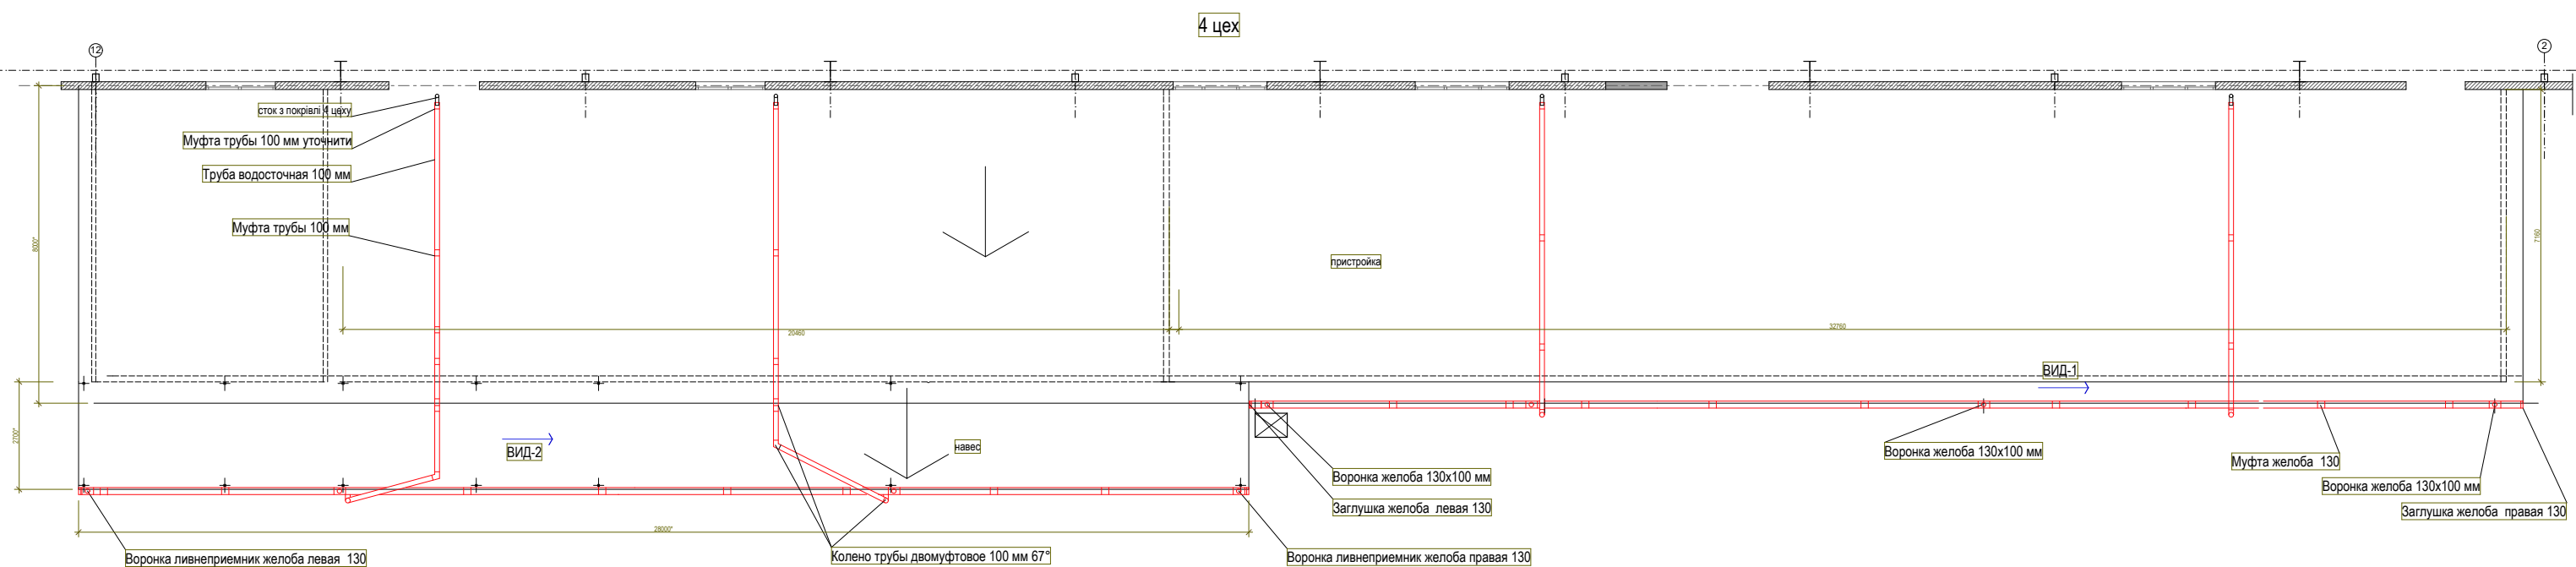

ПРИМІТКИ:

- * Муфту -перехід з сірої каналізаційної труби не враховано в специфікацію вибрати окремо
- * Всі горизонтальні водостоки змонтувати з нахилом 3 - 5 мм на 1 м.п.
- * Кронштейни труби монтувати до гребня волни профнастіла через резинову прокладку

					S-00125			AG			
					м. Київ провулок Харосинський 3						
					Возвращенная в покрытие						
					РП			3			
					План - схема водоводедения в покрытіі варіант - 2						
											

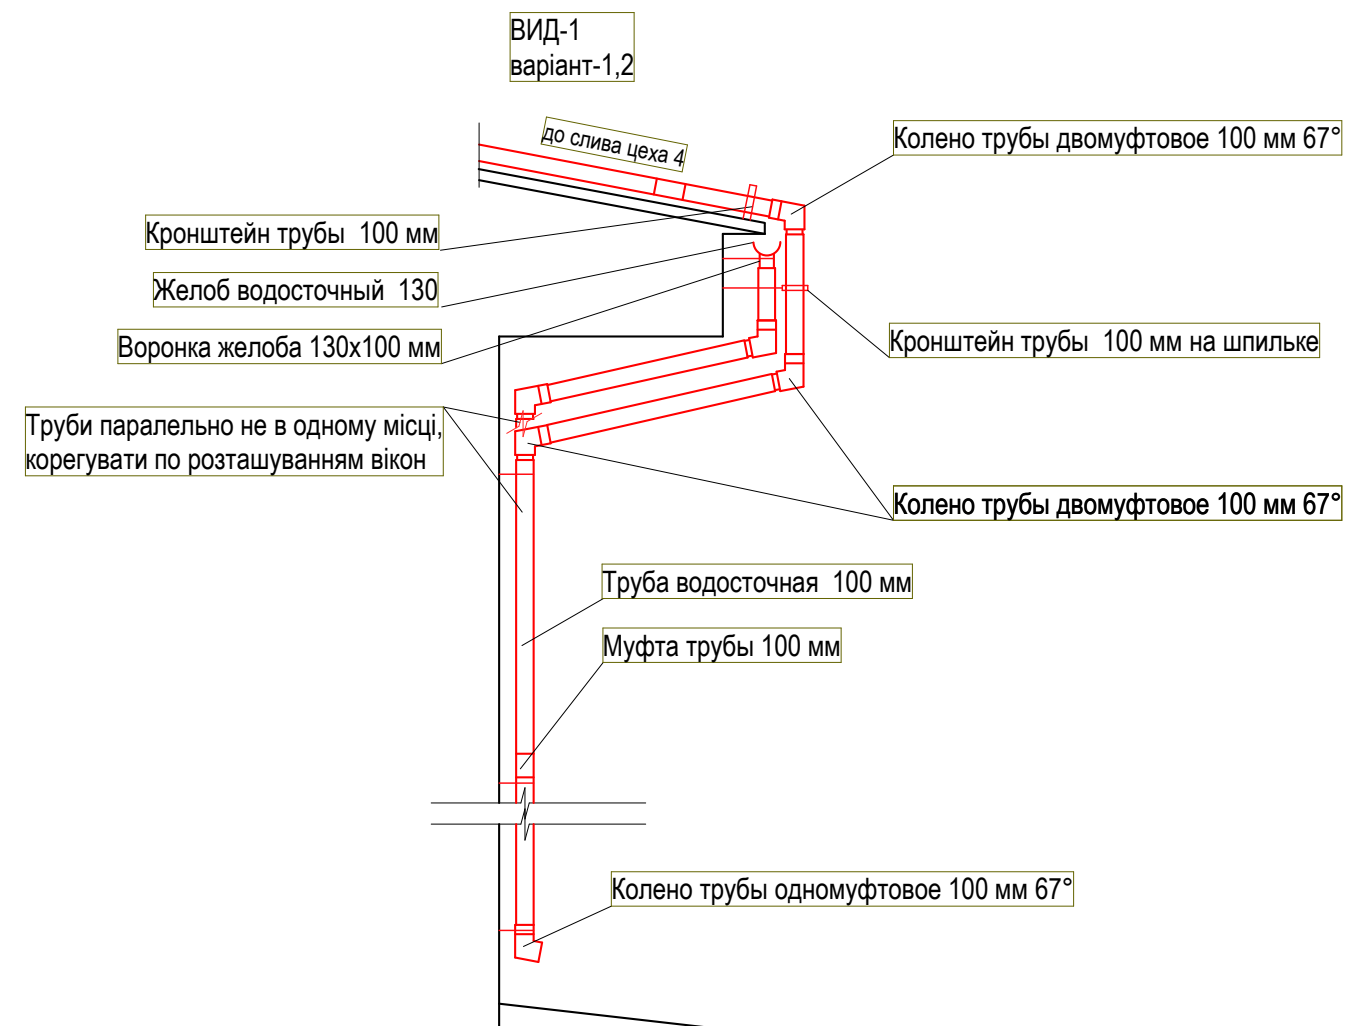

наименования	кол-во
Труба водосточная 100 мм х 3 м	30 шт
Колено трубы двомуфтовое 100 мм 67°	32 шт
Колено трубы одномуфтовое 100 мм 67°	12 шт
Муфта трубы 100 мм	35 шт
Желоб водосточный 130 х 3м	12 шт
Воронка желоба 130х100 мм	6 шт
Воронка ливнеприемник желоба правая 130	1 шт
Воронка ливнеприемник желоба левая 130	1 шт
Кронштейн трубы 100 мм	48 шт
Кронштейн водостока 130 мм	16 шт
Муфта желоба 130 мм	17 шт
Заглушка желоба правая 130	1 шт
Заглушка желоба левая 130	1 шт

* Муфту - перехід з сірої каналізаційної труби не враховано в специфікацію вибрати окремо
* Всі горизонтальні водостоки змонтувати з нахилом 3 - 5 мм на 1 м.п.
* Кронштейни труби монтувати до гребня волни профнастіла через резинову прокладку

						Б-007/25			АБ				
						м. Київ провулок Херсонський 3							
ном.	код уч.	лист	№ док.	підпис	дата	Водовідведення з покрівлі			стадія	аркуш	аркушів		
Директор									РП	5			
ГАП									ВИДИ - 1, 2 специфікація				
Розроб.					03.11.2025								
Перевір.													