



- Умовні позначення:**
- - припливний повітропровід системи вентиляції в ізоляції "K-Flex"
 - - витяжний повітропровід системи вентиляції в ізоляції "K-Flex"
 - - подаючий повітропровід системи кондиціонування
 - - труба мідна в ізоляції "K-Flex"
 - - труба дренажна ПВХ прокласти в дік вулиці з ухилом 0,002

						1709/2025-0B				
						Ресторан "Родинне дерево", м. Ніжин, Чернігівська обл.				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Вентиляція та кондиціонування		Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП		3		
						Розробив		[Redacted]		
						Перевірів		[Redacted]		
						План поверху				

ПВ1

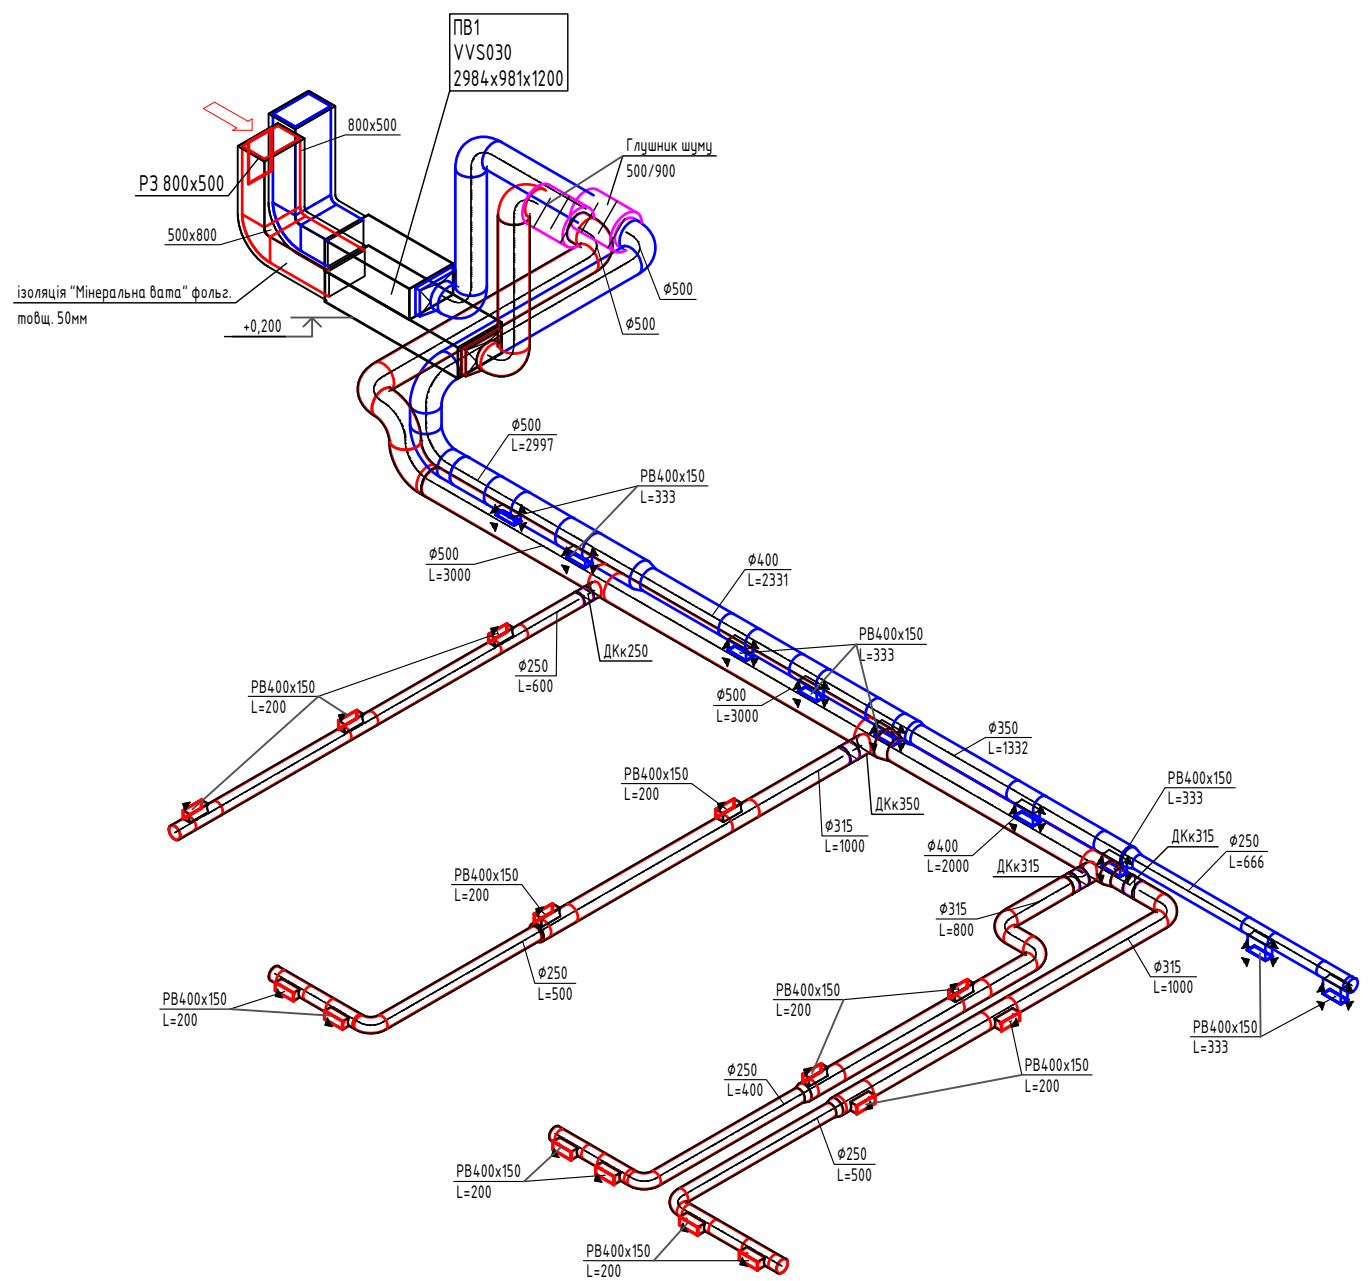


В1

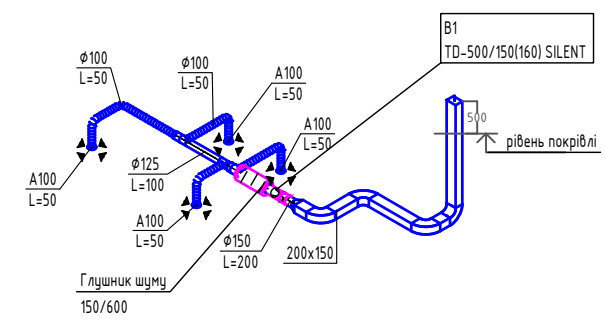

- Умовні позначення:
- ▭ - припливний повітропровід системи вентиляції в ізоляції "K-Flex"
 - ▭ - витяжний повітропровід системи вентиляції в ізоляції "K-Flex"
 - ▭ - подаючий повітропровід системи кондиціонування

						1709/2025-OB			
						Ресторан "Родинне дерево", м. Ніжин, Чернігівська обл.			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Вентиляція та кондиціонування	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП							РП	4	
Розробив						Зд Схема системи ПВ1, В1			
Перевірів									

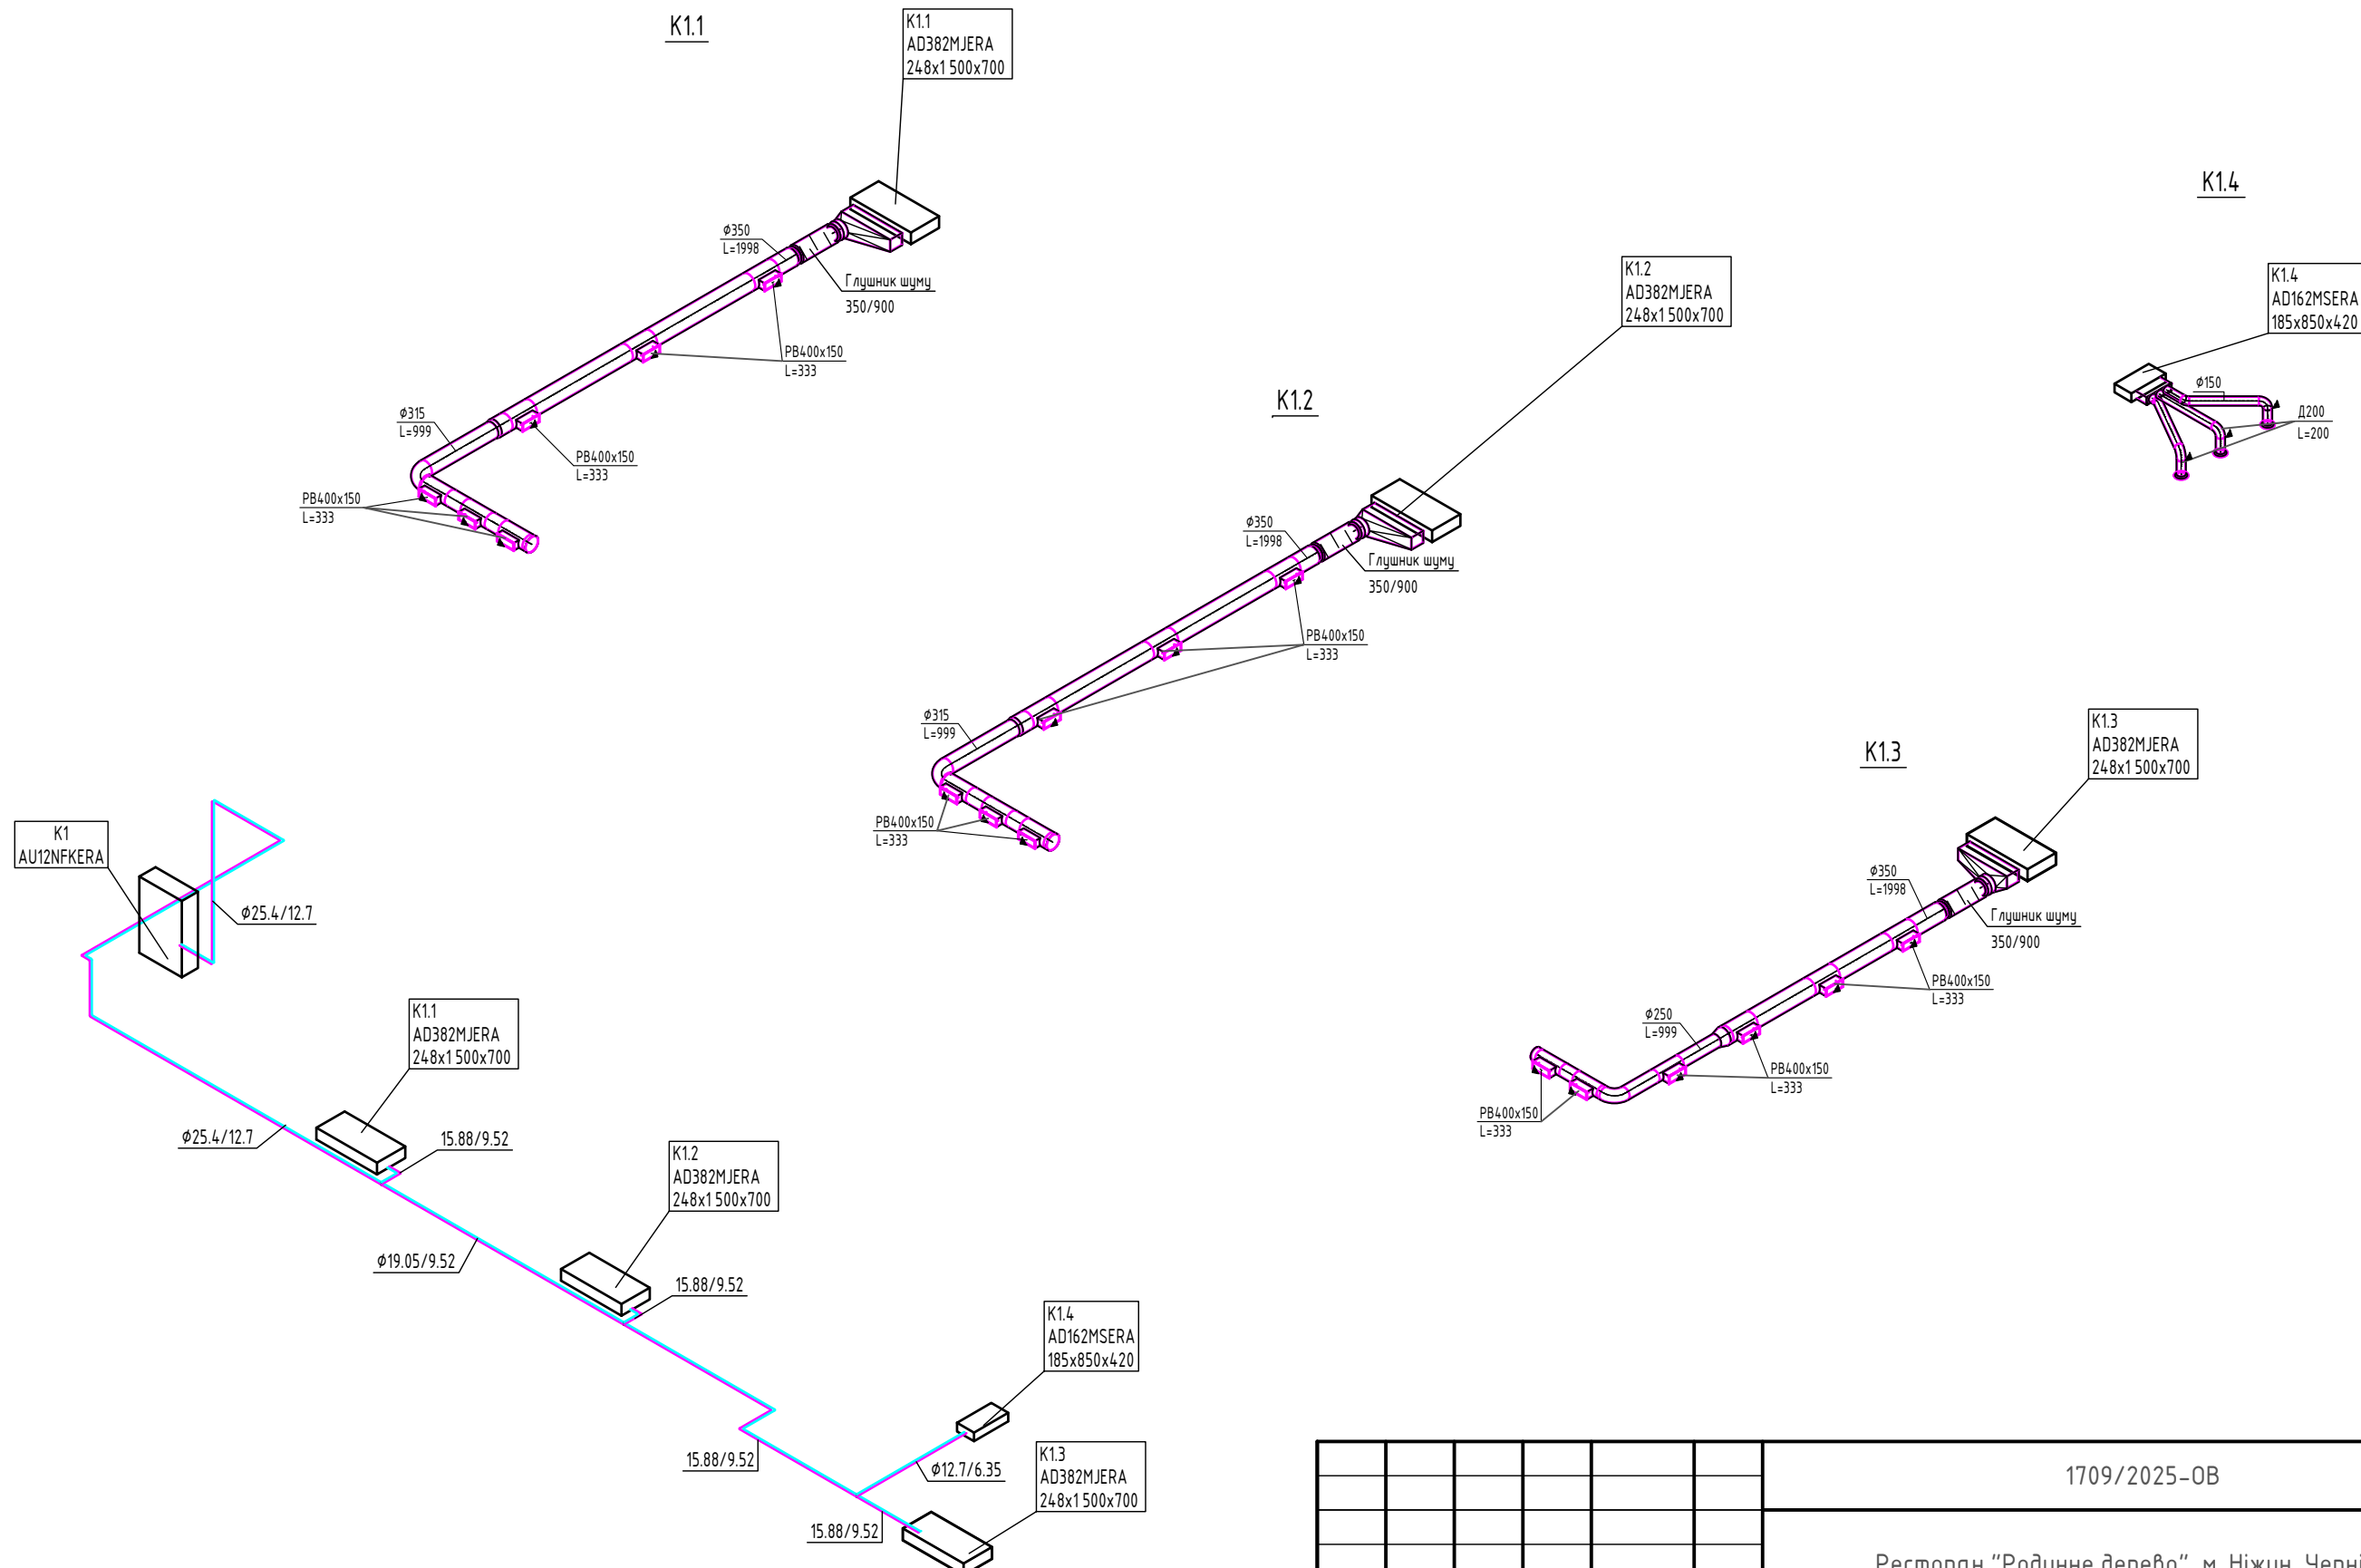

						1709/2025-OB		
						Ресторан "Родинне дерево", м. Ніжин, Чернігівська обл.		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			
						Вентиляція та кондиціонування		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	5	
						Зд Схема системи К1, схема трубопроводів		