



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АНТИПЮР2007

61166, м. Харків, пр-т Науки, буд. 38, офіс 806
E-mail: 21_a@ukr.net

тел. (057) 719-00-78

Замовник: Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

**Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7
Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків,
вул. Щаслива, 25**

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

Том 4

Водопостачання та каналізація

2810/08-2025-ВК

Директор

_____ **Олексій Казаков**

Головний інженер проєкту

_____ **Олена Паламарчук**
Кваліфікаційний сертифікат
АР № 016879

м. Харків 2025 р.

Основні показники по кресленням водопроводу та каналізації

Найменування системи	Потрібний напір на вводі, м. вод. ст.	Розрахункові витрати				Встановлен а потужність електродв и- гунів, кВт	Примітки
		м³/г обу	м³/г од.	л/с	при пож л/с		
Холодне водопостачання (в т.ч. гаряче)	5,0	5,8	0,646	1,16	-		
Каналізація				4,4	-		

Відомість робочих креслень основного комплекту

Лист	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	План на відм. 0,000	
3	Аксометрична схема системи водопостачання	
	Аксометрична схема системи водовідведення	

Відомість документів на які посилаються та які додаються

Позначення	Найменування	Примітки
	<u>Документи, на які посилаються</u>	
ДБН В.2.2-3:2018	Заклади освіти	
ДБН В.2.2-9-2009	Громадські будинки та споруди	
ДБН А.2.5-64-2012	Внутрішній водопровід та каналізація	
Серія 4.900-9	Вузли та деталі трубопроводів з пластмасових труб для систем водопостачання і каналізації	
Комплекс 7373-3	Типові деталі ущільнення вводів інженерних мереж в цивільні будівлі	
	<u>Документи, що додаються</u>	
2810/08-2025-ВК.С	Специфікація обладнання і матеріалів	2арк

Загальні вказівки

Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25 розроблено на підставі договору; завдання на проектування та відповідно до чинних будівельних норм і правил.

Холодне водопостачання здійснюється від існуючої зовнішньої мережі з існуючим вузлом обліку.

Гаряче водопостачання здійснюється від електроводонагрівача "ELECTROLUX".

Стічні води від побутових санітарних приладів самопливом скидаються у централізовану систему каналізації.

Монтаж мереж холодного та гарячого водопостачання виконати з поліпропіленових труб відповідно до інструкції з монтажу.

Монтаж мереж каналізації виконати з полівінілхлоридних каналізаційних труб "Wavin".

Для ліквідації засмічень в системі передбачаються ревізії та прочистки.

В місцях перетину будівельних конструкцій відповідно до ДБН В.2.5-67:2013 трубопроводи монтувати в гільзах.


Зазори заповнити негорючим матеріалом.

Виробництво та приймання сантехнічних робіт виконувати у відповідності до ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 "Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем".


						2810/08-2025-ВК			
						Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25			
Змін.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГП		Паламарчук			2025		РП	1	3
Розробив		Паламарчук			2025				
						Загальні дані	ТОВ "Антипюр2007"		

Формат А3

АксонOMETрична схема системи водопостачання

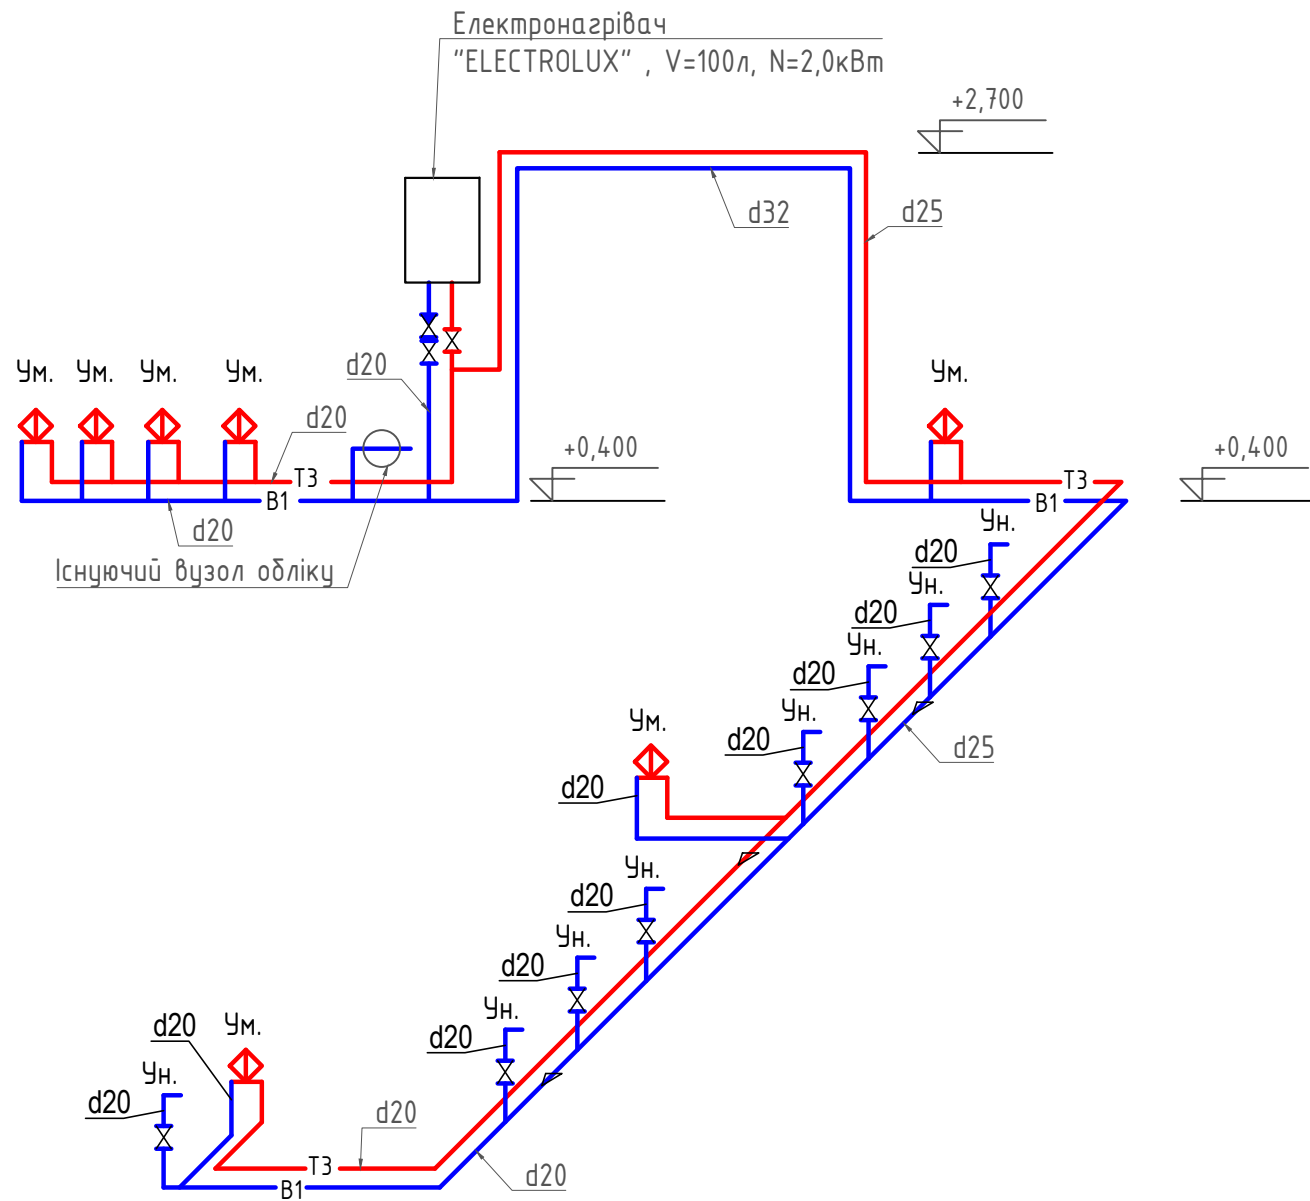

АксонOMETрична схема системи водовідведення (СТ. К1-1)

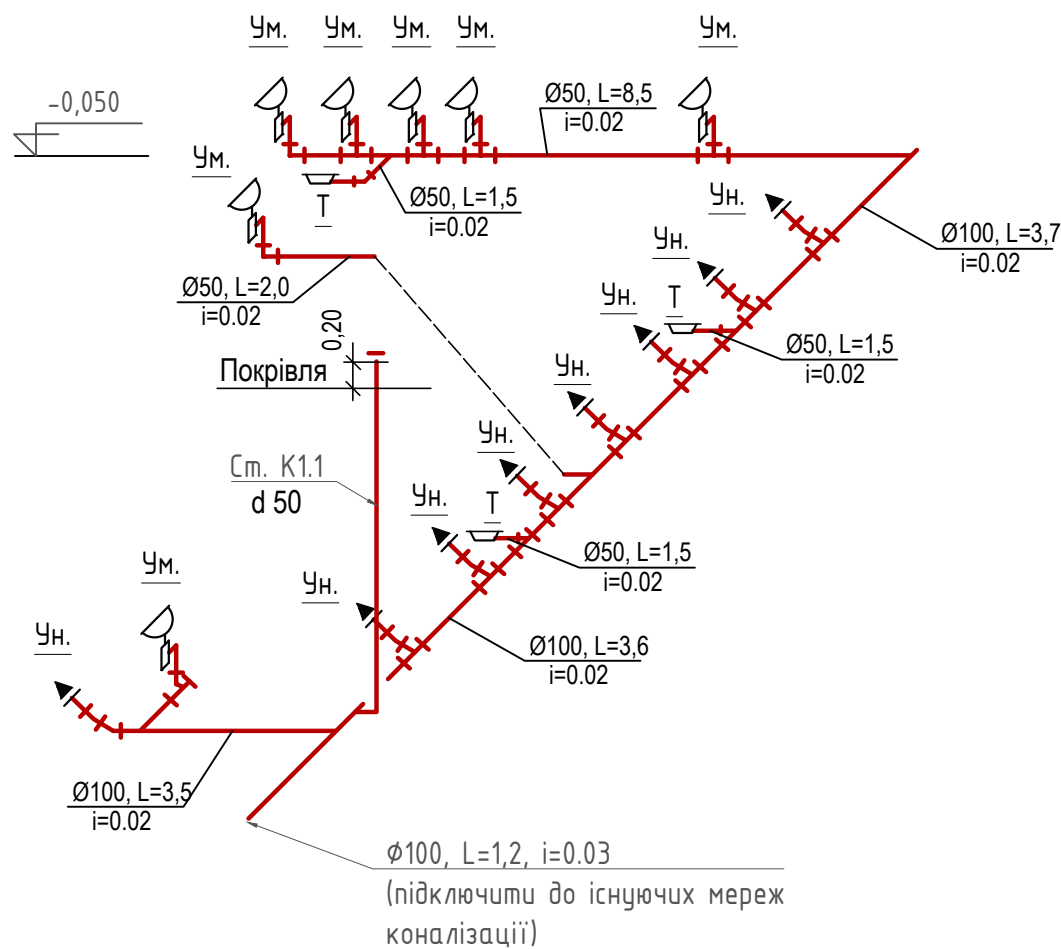

Інв. N об.	Підпис і дата	Зам. інв. N
	2025р.	

						2810/08-2025-ВК			
						Поточний ремонт вбиральні будівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25			
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Паламарчук			2025		РП	3	
Розробив		Паламарчук			2025	АксонOMETрична схема системи водопостачання АксонOMETрична схема системи водовідведення	ТОВ "Антипюр2007"		

Зам. інв.Н


Підпис і дата

Інв.Н об.

2025р.

2025р.

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документу, опросного листа	Код обладнання виробу, матеріала	Завод-виробник	Одиниця виміру	Кіль-кість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ							
1	Труба поліпропіленова PP PN-16	d32 (dy25)		Ekoplastik	м.	15		
2	Труба поліпропіленова PP PN-16	d25 (dy20)		Ekoplastik	м.	6		
3	Труба поліпропіленова PP PN-16	d20 (dy15)		Ekoplastik	м.	45		
4	Гнучка підводка для унітазу				шт.	8		
5	Кран шаровий dy15 (вн/нар)				шт.	9		
6	Зворотній клапан (запобіжний) dy 15				шт.	1		
7	Перехід (PPR/ метал, зовн. різьба) dy15				шт.	16		
8	Трійник dy15x15x15				шт.	6		
9	Трійник dy20x15x20				шт.	4		
10	Трійник dy25x15x25				шт.	3		
11	Трійник dy25x25x25				шт.	1		
12	Відвод 90° PPR dy15				шт.	3		
13	Відвод 90° PPR dy25				шт.	5		
14	Перехід 25x15				шт.	1		
15	Перехід 25x20				шт.	1		
16	Перехід 20x15				шт.	1		
17	Муфта PPR dy15				шт.	5		
18	Муфта PPR dy20				шт.	7		
19	Муфта PPR dy25				шт.	4		
	ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ							
1	Електронагрівач "ELECTROLUX EWH 100" , V=100л, N=2,0 кВт	"ELECTROLUX"			шт.	1		Або аналог
2	Труба поліпропіленова PP PN-16	d25 (dy20)		Ekoplastik	м.	14		

						2810/08-2025-ВК.С		
						Поточний ремонт вбиральні дудівлі Васильківської гімназії №7 Васильківської міської ради за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Щаслива, 25		
Змін.	Кільк.	Арк.	№ док	Підпис	Дата			
ГІП		Паламарчук			2025			Стадія
Розробив		Паламарчук			2025			РП
								1
								2
						Специфікація обладнання та матеріалів		ТОВ "Антипюр2007"

Інв. N од.	Підпис і дата	Зам. інв. N	2025р.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3	Труба поліпропіленова PP PN-16	d20 (dy15)		Ekoplastik	м.	27			
				4	Перехід (PPR/ метал, зовн. різьба) dy15				шт.	8			
				5	Трійник dy15x15x15				шт.	3			
				6	Трійник dy20x15x20				шт.	2			
				7	Муфта PPR dy15								
				8	Муфта PPR dy20				шт.	4			
				9	Відвод 90° PPR dy15				шт.	3			
				10	Відвод 90° PPR dy20				шт.	2			
					КАНАЛІЗАЦІЯ								
				1	Труби ПВХ каналізаційні d100			"WAVIN"	м.	16			
				2	Труби ПВХ каналізаційні d50			"WAVIN"	м.	30			
				3	Гофро-труба d100				шт.	8			
				4	Трап душовий горизонтальний d 50				шт.	3			
				5	Трійник косий 45° ПЕ d 50x50x50				шт.	6			
				6	Трійник прямий 90° ПЕ d 100x50x100				шт.	5			
				7	Трійник косий 45° ПЕ d 100x100x100				шт.	7			
				8	Трійник прямий 90° ПЕ d 100x100x100				шт.	1			
				9	Відвод ПЕ 90° d 50				шт.	4			
				10	Відвод ПЕ 45° d 50				шт.	8			
				11	Люк (ревізія) d 50				шт.	2			
				12	Заглушка d 50				шт.	1			
				13	Редуктор (прехід) d 50x100				шт.	1			
					ОБЛАДНАННЯ								
					1	Підвісна раковина PRESIDENT 60 з п'єдесталом Cersanit DEKO та сифоном.				к-м	8		Або аналог
					2	Змішувач для умивальника VEKO Cersanit				шт.	8		Або аналог
	3	Унітаз "Компакт" Cersanit EKO E031 3/6 л з косим випуском і безпосередньо приєднаним до змивного бачку. Сидіння в компл.				шт.	8		Або аналог				