



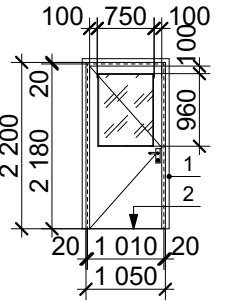




Специфікація металевих елементів заповнення прорізів дверей

Маркер	Позначення	Найменування	Розміри прорізу, Ш x В	Розміри виробу, Ш x В	Кільк	Вид з боку відкривання	Вогн естій кість	Примітка
Д Ст 3-1	Двері сталеві	ДСТУ EN 14351-1:2020	1 050×2 200	1 010×2 180	2			1 - листва; 2 - поріг мінімальної висоти; 3 - дотягувач; замок з циліндровим механізмом; колір RAL 7024
Д Ст 3-2	Двері сталеві	ДСТУ EN 14351-1:2020	1 440×2 200	1 400×2 180	1			1- листва; 2 - поріг мінімальної висоти; 3 - закладна деталь для електро-магнітного замка; з пристроєм для самозачинення та ущільненням у притулі; з штульповим відчиненням; мінімальні розміри просвіту при відчиненні основній ступці 800 x 2000; з замком з циліндровим механізмом; колір RAL 7024
Д Ст 3-2л	Двері сталеві	ДСТУ EN 14351-1:2020	1 440×2 200	1 400×2 180	1			1- листва; 2 - поріг мінімальної висоти; 3 - закладна деталь для електро-магнітного замка; з пристроєм для самозачинення та ущільненням у притулі; з штульповим відчиненням; мінімальні розміри просвіту при відчиненні основній ступці 800 x 2000; з замком з циліндровим механізмом; колір RAL 7024
ДМП-18	ДМП EI60 1 22-10 С В4	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	1 050×2 200	1 010×2 180	23		EI 60	7 шт. глухі без скла, з механічним циліндровим замком (див. примітку п.7); з пристроєм самозачинення та ущільненням у притулі; 1 - листва; 2 - поріг мінімальної висоти; колір RAL 7024
ДМП-18л	ДМП EI60 1 22-10 С В4 Л	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	1 050×2 200	1 010×2 180	2		EI 60	З пристроєм самозачинення та ущільненням у притулі; 1 шт. з замком з циліндровим механізмом - у приміщенні охорони №104, 1 шт. без замка; 1 - листва; 2 - поріг мінімальної висоти; колір RAL 7024
ДТх-1	Дверцята технічні металеві	ДСТУ EN 14351-1:2020	520×2 000	480×1 980	5			Система майстер-ключ, колір RAL 7024


Відомість розташування металевих елементів заповнення прорізів дверей

Марка	Позначення	Найменування	Розміри виробу, Ш x В	1 пов.	2 пов.	3 пов.	4 пов.	5 пов.	6 пов.	7 пов.	покрівля	Загальна кількість	Вогне- стійкість	Примітки
Д Ст 3-1	Двері сталеві	ДСТУ EN 14351-1:2020	1 010 x 2 180	2								2		
Д Ст 3-2	Двері сталеві	ДСТУ EN 14351-1:2020	1 400 x 2 180	1								1		
Д Ст 3-2л	Двері сталеві	ДСТУ EN 14351-1:2020	1 400 x 2 180	1								1		
ДМП-18	ДМП EI60 1 22-10 С В4	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	1 010 x 2 180	2	3	3	3	3	3	3	3	23	EI 60	7 шт. глухі; 16 шт. зі склінням
ДМП-18л	ДМП EI60 1 22-10 С В4 Л	ДСТУ Б В.2.6-77:2009	1 010 x 2 180	1							1	2	EI 60	1 шт. з механічним циліндричним замком; 1 шт. без замка
ДТх-1	Дверцята технічні металеві	ДСТУ EN 14351-1:2020	480 x 1 980			1	1	1	1	1		5		

Умовні позначення



- засклений елемент заповнення прорізу дверей;



- глухий елемент заповнення прорізу дверей;

Примітки:

- Даний аркуш див. разом з кресленнями планів поверхів.
- Перед початком виготовлення дверей і дверцят обов'язково виконати виконавчу карту всіх прорізів в будівельних конструкціях та погодити з проектантом; відхилення від проектних розмірів, робочі креслення дверей, зразки кольору погодити з ГАП.
- Двері мають відповідати вимогам ДСТУ EN 14351-1 та ДСТУ Б В.2.6-77.
- В усіх дверях типу ДМП щілини між дверною коробкою та будівельними конструкціями прорізу в стіні - заповнити протипожежною піною.
- Двері типів Д Ст 3, ДМП є евакуаційними і повинні бути в просвіті не менше ніж 800 x 2000 мм.
- Колір фарбування дверей і дверцят RAL 7024 матовий.
- Двері ДМП-18 у глухому виконанні та з механічним циліндровим замком встановлюються в приміщеннях електрощитових та комор (№204, 304...704, 803); кількість дверей ДМП-18 в глухому виконанні - 7 шт., у виконанні зі склінням - 16 шт.

							ПБ-100-АР			
							Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№Док.	Підп.	Дата					
ГАП	Чапенко					І черга будівництва 8-й пусковий комплекс Відкритий паркінг 31в		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП	Павлюкова							Р	21	
Розробив	Шелестов			03.2026		Специфікація та відомість металевих елементів заповнення прорізів дверей		ТОВ "БК "Міськбудінвест" Проектне бюро		
Перевірив										
Норм. контр.	Чапенко									