


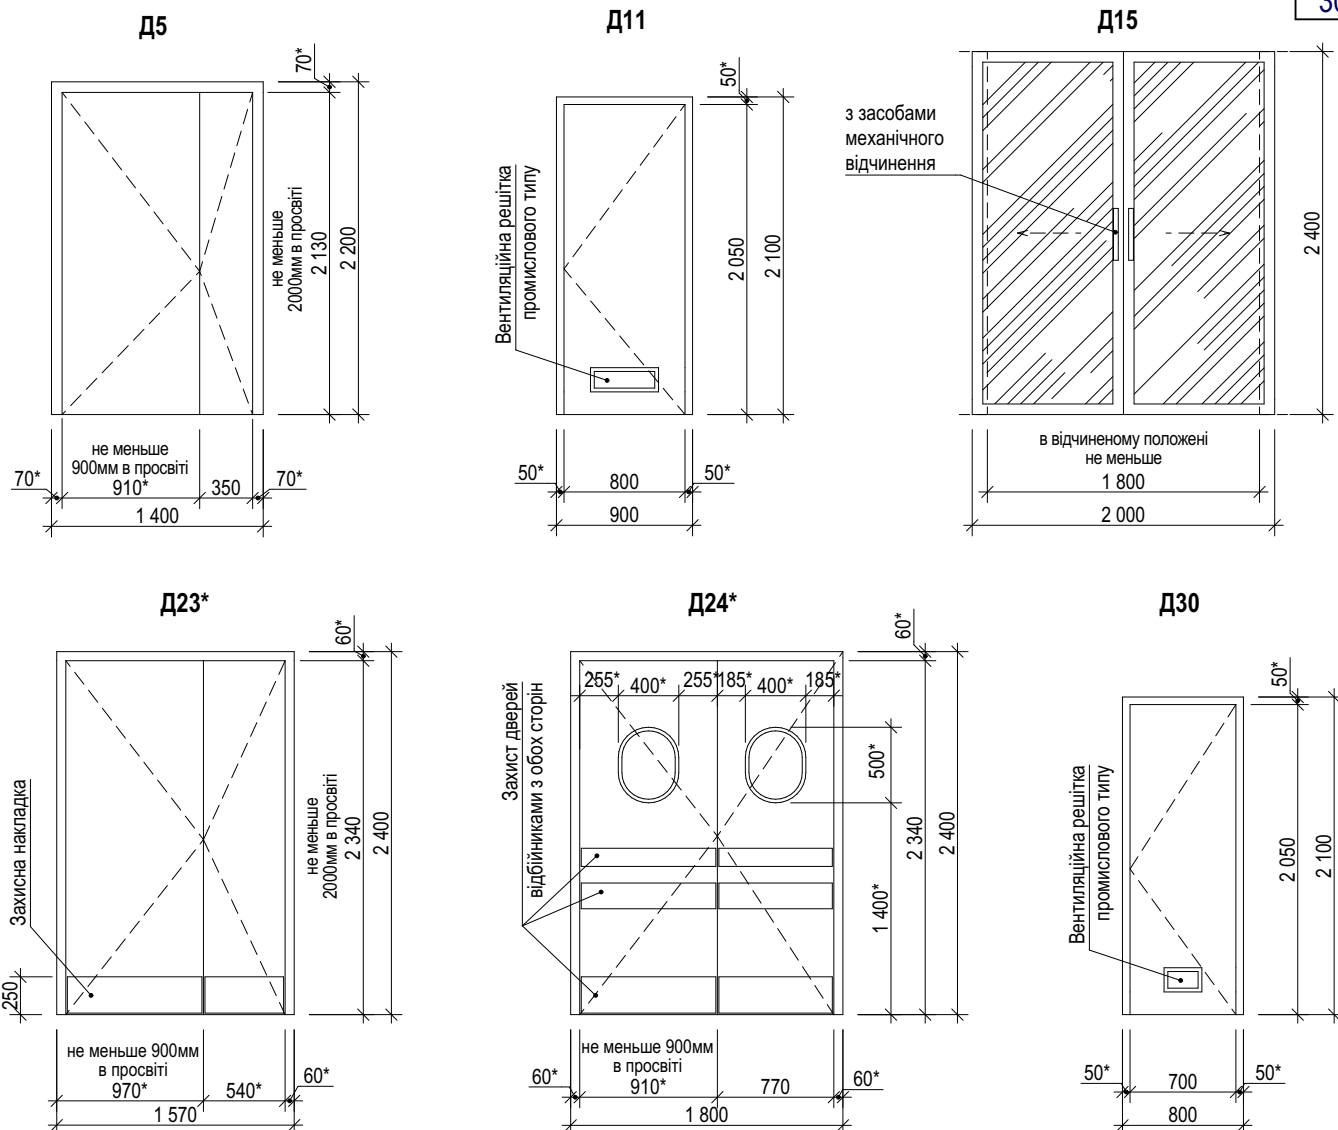

Примітки:

1. Специфікацію розглядати разом з планами поверхів АР-4.1, АР-5.1.
2. Розміри дверей вказані відповідно прорізів в стінах, без врахування ширини монтажних зазорів. Розміри прорізів уточнюються по місцю фірмою-виробником.
3. Відповідно до ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" п. 7.2.7 та ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" п. 10.3 висота евакуаційних виходів в просвіті повинна бути не менша за 2,0м . а ширина - 0,9м. Ширина одної із стулук двостулкових дверей має бути 0,9м.
4. Вибір зовнішнього вигляду, рівень захисту, оздоблення, комплектуючих, механізмів запирання та фурнітури дверей уточнити згідно окремого ТЗ від замовника.
5. В інженерних нішах проходки між перекриттями виконуються спеціальною організацією, яка має ліцензію на виконання протипожежних проходок. Закладання інженерних отворів в плиті виконати матеріалом 1-го ступені вогнестійкості REI 60.
6. Двері евакуаційних виходів, виконати без запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини без ключа.
7. Протипожежні двері укомплектовувати пристроєм самозачинення.
8. Кріплення вікон та вітражів до цегляних стін та з.б. конструкцій виконувати згідно технологічної карти фірми-виробника.
9. Двері холодильних та морозильних камер див. розділ ХП.
10. Двері та вікна позначені літерою "П" в маркуванні мають ліве відкривання.
11. Захисні та герметичні двері обирати для укриття (СПП-ПРУ) групи П4 (100 кПа - надмірного тиску повітряної ударної хвилі. Кз = 200 (коефіцієнту послаблення радіаційного впливу (коефіцієнт захисту))).
12. Розміри з позначкою "*" уточнити по ТЗ на двері.

Змін. інв. №		6. Двері евакуаційних виходів, виконати без заборів, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини без ключа. 7. Протипожежні двері укомплектовувати пристроєм самозачинення. 8. Кріплення вікон та вітражів до цегляних стін та з.б. конструкцій виконувати згідно технологічної карти фірми-виробника. 9. Двері холодильних та морозильних камер див. розділ ХП. 10. Двері та вікна позначені літерою "Л" в маркуванні мають ліве відкривання. 11. Захисні та герметичні двері обирати для укриття (СПП-ПРУ) групи П4 (100 кПа - надмірного тиску повітряної ударної хвилі. Кз = 200 (коефіцієнту послаблення радіаційного впливу (коефіцієнт захисту))). 12. Розміри з позначкою "***" уточнити по ТЗ на двері.								
		ГТН-INS-AP								
Підпис і дата		Будівництво торговельного комплексу з продажу продовольчих та промислових товарів, продажу та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки та автомобілів, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Гатне в районі автодороги "Київ-Одеса" (Коригування)								
		Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підп.	Дата.			
Інв. № ор.	ГТН-INS-AP-11.5	ГАП		Павлюков			03.26	Стадія	Аркуш	Аркушів
								Р	11.5	
		Розробив		Зєрнова			03.26	Схеми заповнення основних типів дверних прорізів		
		Перевірив		Павлюкова						
Н. контроль		Павлюкова				ТОВ"БК"МІСЬКБУДІНВЕСТ" м. Київ				