


ІНВ. № ОРИГ.	ПІДПИС І ДОДА	ЗМІСТЬ ІНВ.№
--------------	---------------	--------------



додаткові накладні прутки арматури Ø10 крок по бітці 300мм


200 200 200 200 200 200 600

виконати загини
продольних прутів
арматури Ø10


	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса од.,кг	
	ДСТУ 3760:2006	арматура $\Phi 10$ А 500 С	627м	0,617	386,859 кг
		арматура $\Phi 8$ А 500 С	760м	0,395	300,2 кг
		Матеріали			
		Пісок	12 м ³		підсумка
		Щабіль $\Phi 20-40$	12 м ³		підсумка
		Бетон класу В 15	22 м ³		оплачування фундаментів
	Утеплювач	Екструдований полістирол 50мм	4,5		
	Гідроізоляція	Матеріал бітумна	90		

1. Основа фундаменту виконуються з бетону марки В 15.
2. Даний аркуш дивись разом з аркушем 9.
3. Зовнішні стіни гідроізолювати бітумною мастикою в 2 шари та утеплити плитами пінополістиролу 50 мм.
4. При спорудженні фундаменту дотримуватись вимог ДБН В.2.1-10-2009.
5. Земляні роботи виконати згідно зі СНиП 3.02.01-87.


Переріз 1-1
(опалубочний)
М 1:25

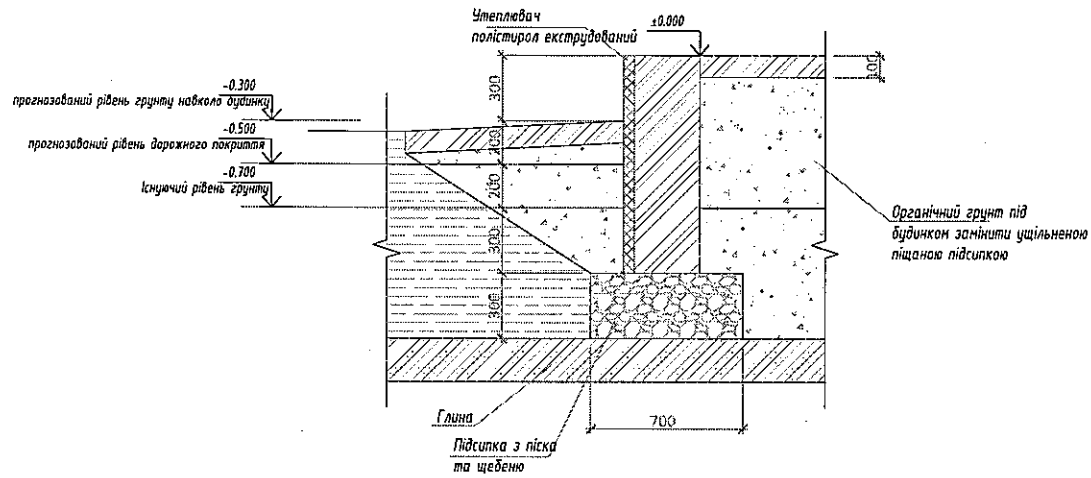


Переріз 1-1
(армування)

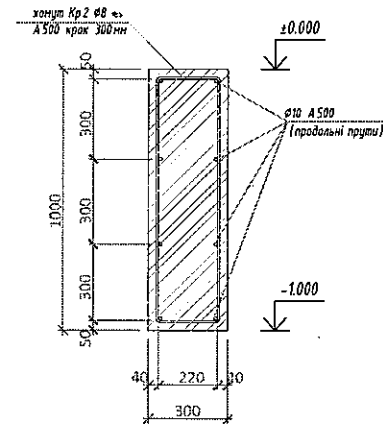

Переріз 2-2
точка вводу інженерних мереж

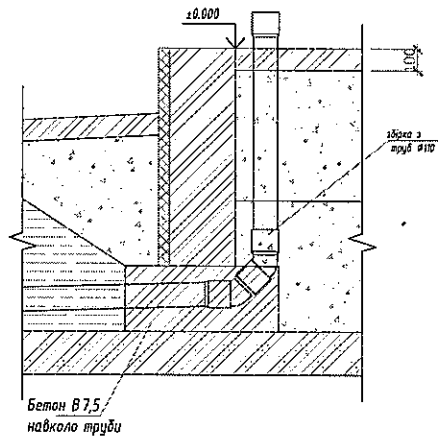

Переріз 3-3
точка виводу інженерних мереж (К1)

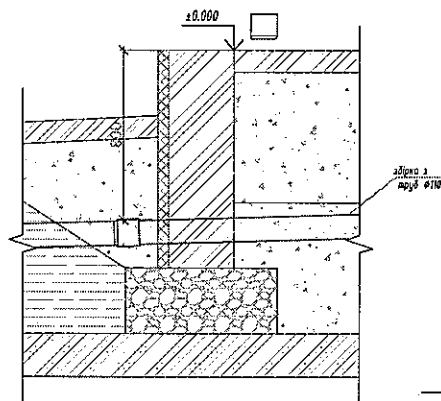

Каркас Кр1 380 шт.

