


ПОГОДЖЕНО

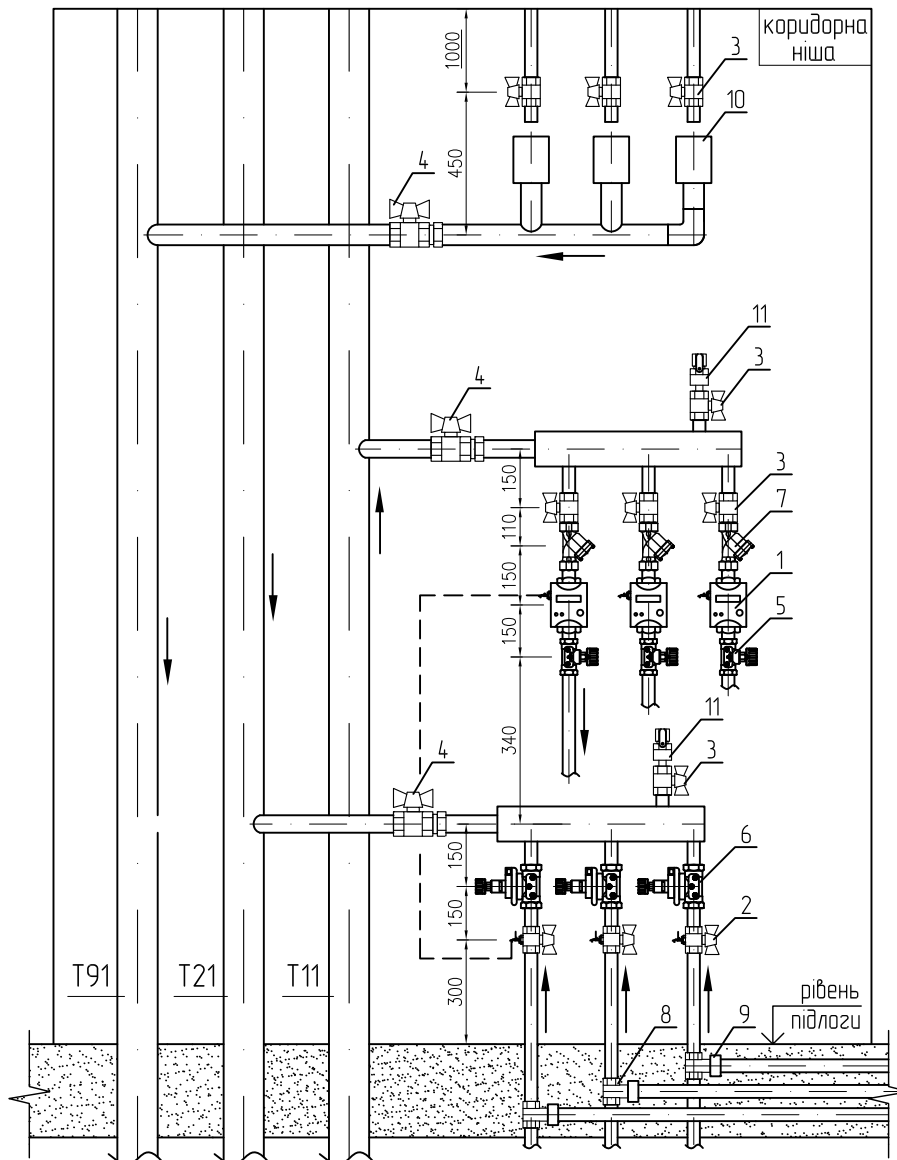

Експлікація умовних позначень

Позн.	Найменування обладнання
1	Теплолічильник $Q_n=0.6$ з датчиком температури DN15
2	Кран кульовий для датчика температури DN15
3	Кран кульовий DN15
4	Кран кульовий DN20
5	Запірно-вимірювальний клапан DN15
6	Автоматичний балансувальний клапан DN15
7	Фільтр грубої очистки сітчатий DN15
8	Трійник різьбовий рівнопрохідний DN15
9	Штуцер перехідний ST/PE DN15
10	Дренажна воронка DN40
11	Автоматичний повітровидільний клапан DN15

Зам. инв. №

Підпис і дата

Інв. № оригіналу

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірів					
Н. контроль					

Опалення, вентиляція
та кондиціонування

Схема монтажна

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	1	1