

ПОГОДЖЕНО:

Інв. N ор
Підпис і дата
Зам. інв. N

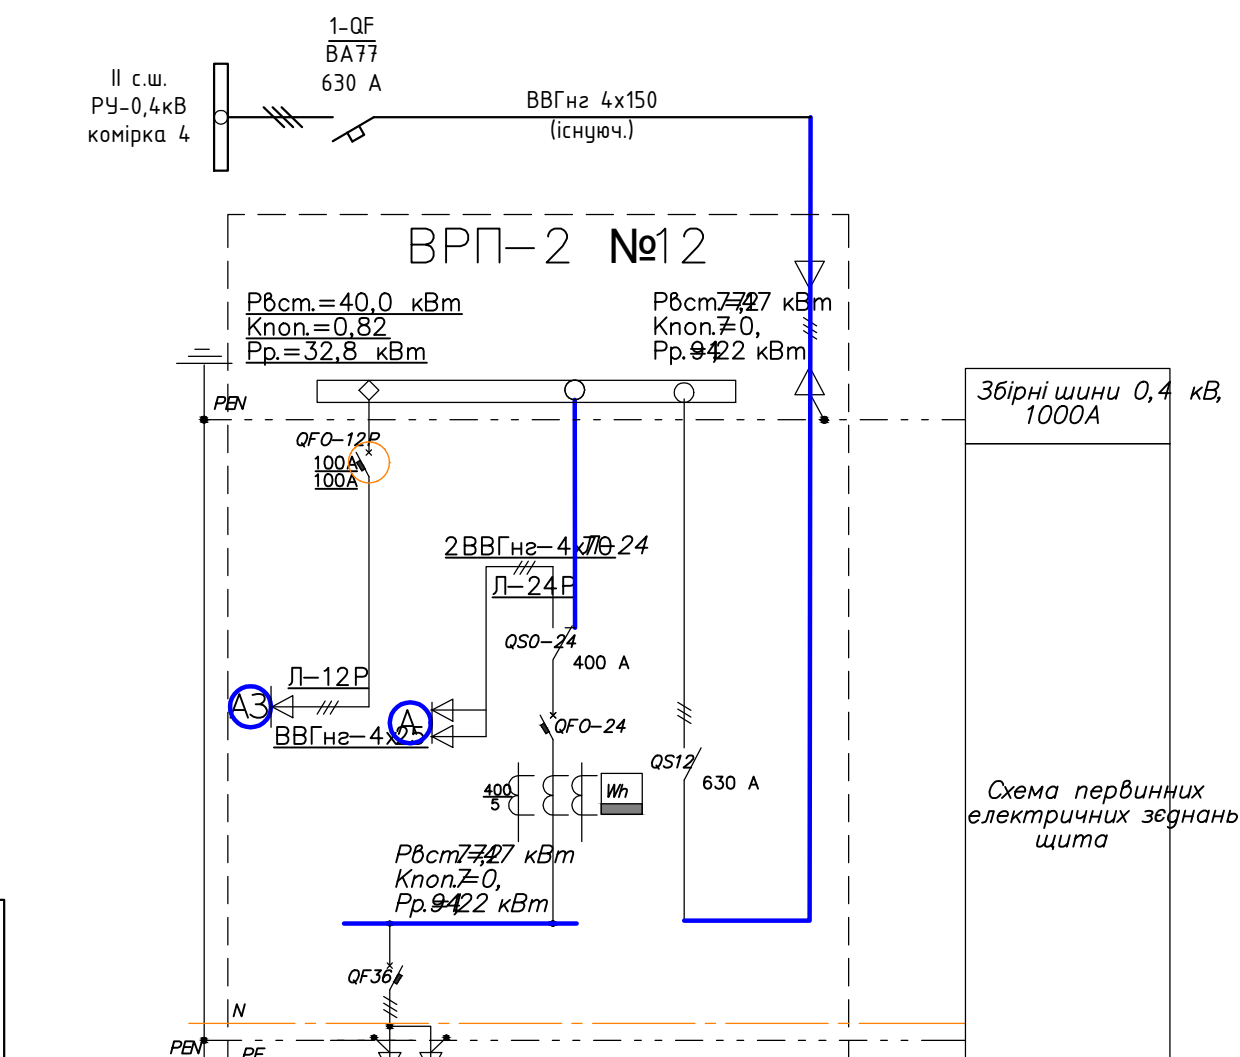
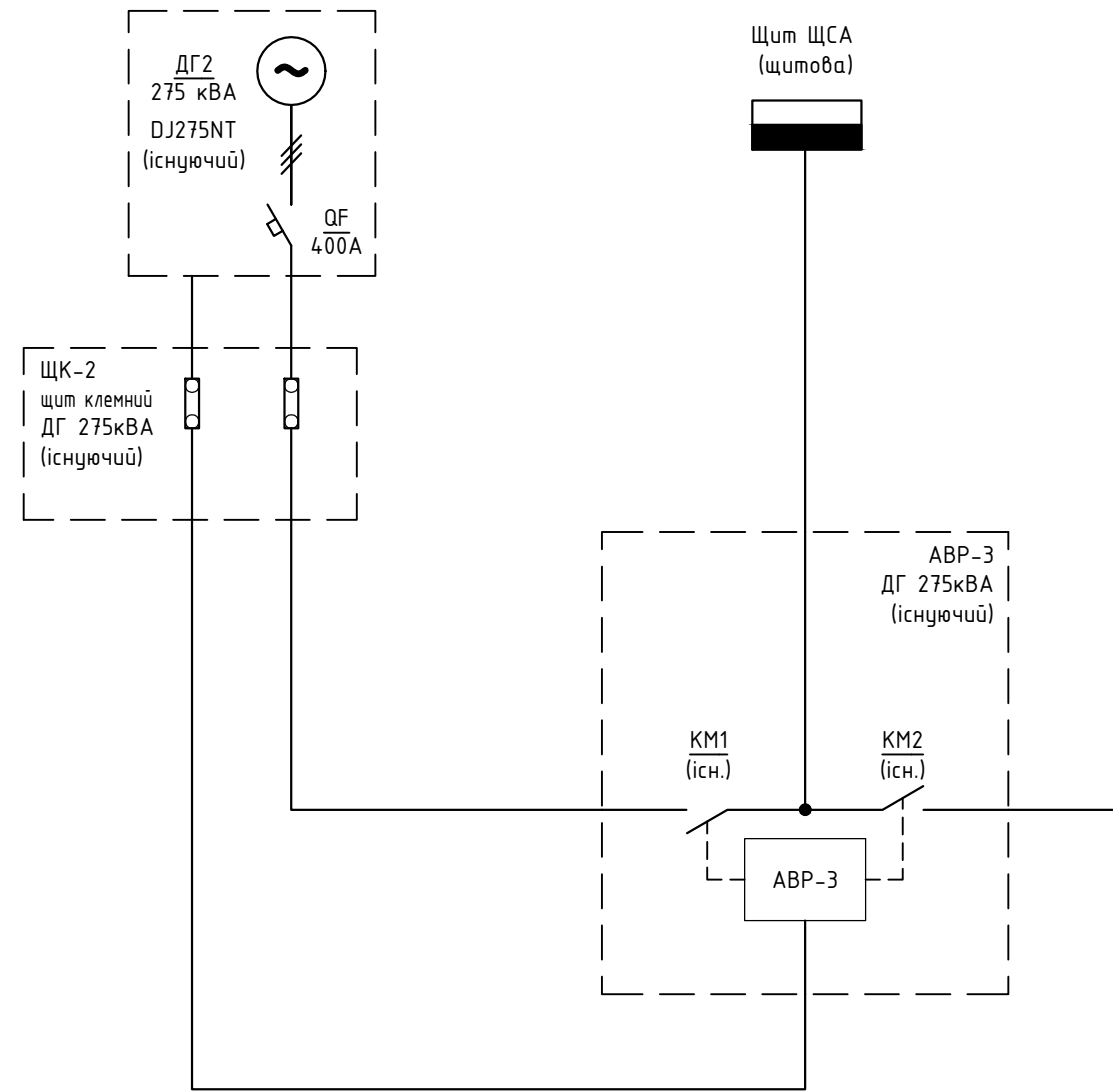


Схема первинних електричних з'єднань щита

ВА 51-33	ВА 51-35	РВ-630/0,4	Тип вимикача
400	400	-	Іном., А
400	400	-	Ірозч., А
2ВВГнг-4х70	-	ВВГнг-4х150	Марка кабелю
-	НИК 2303 АРК 3, 5-120 А	-	Електроліч-к
27,47	27,47	27,47	Р, кВт
ЩСА (струмоприймачів І-ої категорії)	Ввід до струмоприймачів І-ої категорії	Ввід у ВРП №12	Назва електро-установки
Панель одностороннього обслуговування спеціального призначення			Місце встановлення
12			№ панелі

Примітки:
Загальні вказівки - дивись аркуш 1.
Фрагмент схеми ВРП-2 (панель №12) наведено згідно проекту ПП "Енергія-ОМ" шифр 01.11-ЕМ.РД від 03.2011 р.

Умовні позначення

- перекидний рубильник 0,4 кВ у нормально ввімкненому положенні
- лінійний рубильник 0,4 кВ у нормально ввімкненому положенні
- автоматичний вимикач 0,4 кВ у нормально вимкненому положенні
- автоматичний вимикач 0,4 кВ у нормально ввімкненому положенні
- трансформатори струму типу Т-0,66/0,4 кВ
- електролічильник активної та реактивної енергії
- силовий кабель
- збірні шини 0,4 кВ ВРП
- лінія резервного живлення від одного ВРП до іншого
- лінія живлення групи струмоприймачів від ВРП

02-12-20-МOM-ETP						Електротехнічні рішення		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Схема електрична принципова АВР ДГ 275 (до реконструкції)	Статус	Аркуш
ГП	Руденко			12.20			РП	6
Перевірів	Городченко			12.20				
Розробив	Поляков			12.20				