

Специфікація елементів армування Вхідної групи 1

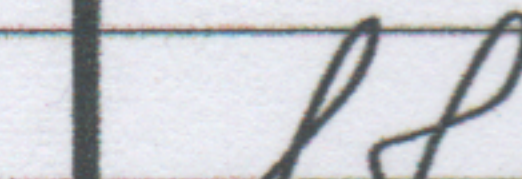
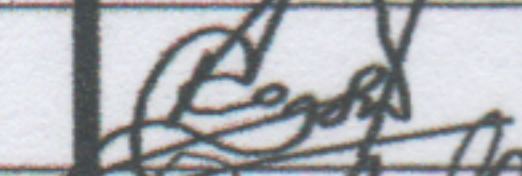
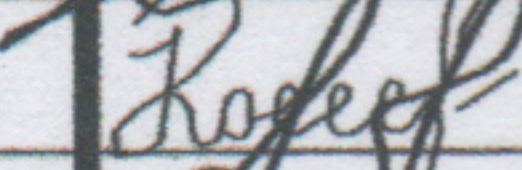
Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
	Вхідна група 1		1	63,42	
1*	ДСТУ 3760:2006	Ø 10A400C L= 3050	8	1,88	15,04
2*	ДСТУ 3760:2006	Ø 10 A400C L= 2500	11	1,54	16,94
3	ДСТУ 3760:2006	Ø 10 A400C L= 2350	3	1,45	4,35
4	ДСТУ 3760:2006	Ø 6 A240C L= 250	28	0,06	1,68
5	ДСТУ 3760:2006	Ø 10 A400C L= 2230	4	1,38	5,52
6	ДСТУ 3760:2006	Ø 6 A240C L= 2230	6	0,50	3,00
7*	ДСТУ 3760:2006	Ø 6 A240C L= 670	24	0,15	3,60
7a*	ДСТУ 3760:2006	Ø 6 A240C L= 660	12	0,14	1,68
8	ДСТУ 3760:2006	Ø 10 A400C L= 630	4	0,40	1,60
9	ДСТУ 3760:2006	Ø 8 A400C L=2230	9	0,88	7,92
10	ДСТУ 3760:2006	Ø 10 A400C L= 300	11	0,19	2,09
	Матеріали				
		Бетон класу C20/C25 P3 F200 W4		1,4 м ³	

* - дивись відомість деталей

Зведена відомість витрат сталі, кг.

Марка елемента	Арматурні вироби					Всього
	Арматура класу					
	ДСТУ 3760:2006					
	A 400C			A 240C		
	Ø8	Ø10	Разом	Ø6	Разом	
Вхідна група 1	8,0	46,0	54,0	10,0	10,0	64,0

1. Цей аркуш дивитись разом з аркушами 4 даного комплекту креслень.

						15-07-21-АБ			
						Замовник: ТОВ "ХОРУС ІНВЕСТ ГРУП"			
Зм.	Кіл.уч	Аркуш	Нодок.	Підпис	Дата				
						Влаштування дверних прорізів у нежитлове приміщення на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку, що розташований за адресою: бульв. Лесі Українки, 7б в Печерському районі м. Києва	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГІП		Козлов			07.2021		РП	6	7
Розробив		Козлова			07.2021	Вхідна група 1. Специфікація. Зведена відомість витрат сталі. Відомість деталей	Сертифікат інженера-проектувальника Серія АР №012036		
Перевірів		Козлов			07.2021				