


СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

с.Пирново,Вышгородский р-н.
Пристойка к кухне ресторана.

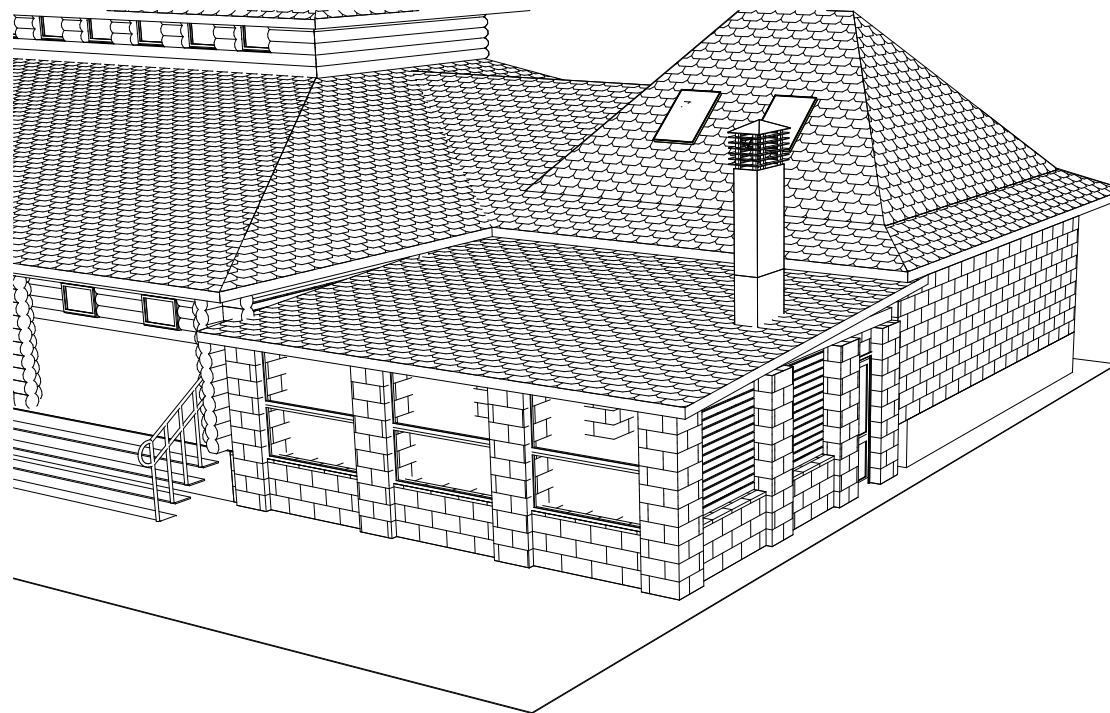

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.			
Подпись и дата			
Взамен инв. N			

Пояснительная записка.

1. За отметку $\pm 0,00$ взять уровень чистого пола пристройки ресторана. Отметка $\pm 0,00$ ниже уровня чистого пола кухни ресторана на -800мм.
2. Выемка грунта под фундамент ресторана производить ручным способом с вывозом грунта.
3. Подготовка под фундаменте песок с цементом, трамбовать с проливом воды.
4. После выполнения земляных работ и укладки песка (с трамбовкой), проложить канализацию.
5. Армирование и укладка бетона, см раздел фундаментов.
6. Кладочный материал - блок декоративный Золотой Мандарин М-200 односторонний скол 400x200x200 мм коричневый. Кладка декоративных блоков - шов 10мм.
7. Кровля - металлочерепица, стропильная часть, пролет 5,9м, брус 150x250, шаг стропил 500мм.
8. Площадь кровли - 64м². Расчетная снеговая нагрузка - до 160кг\м² - 10,25т.


СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

План фундамента

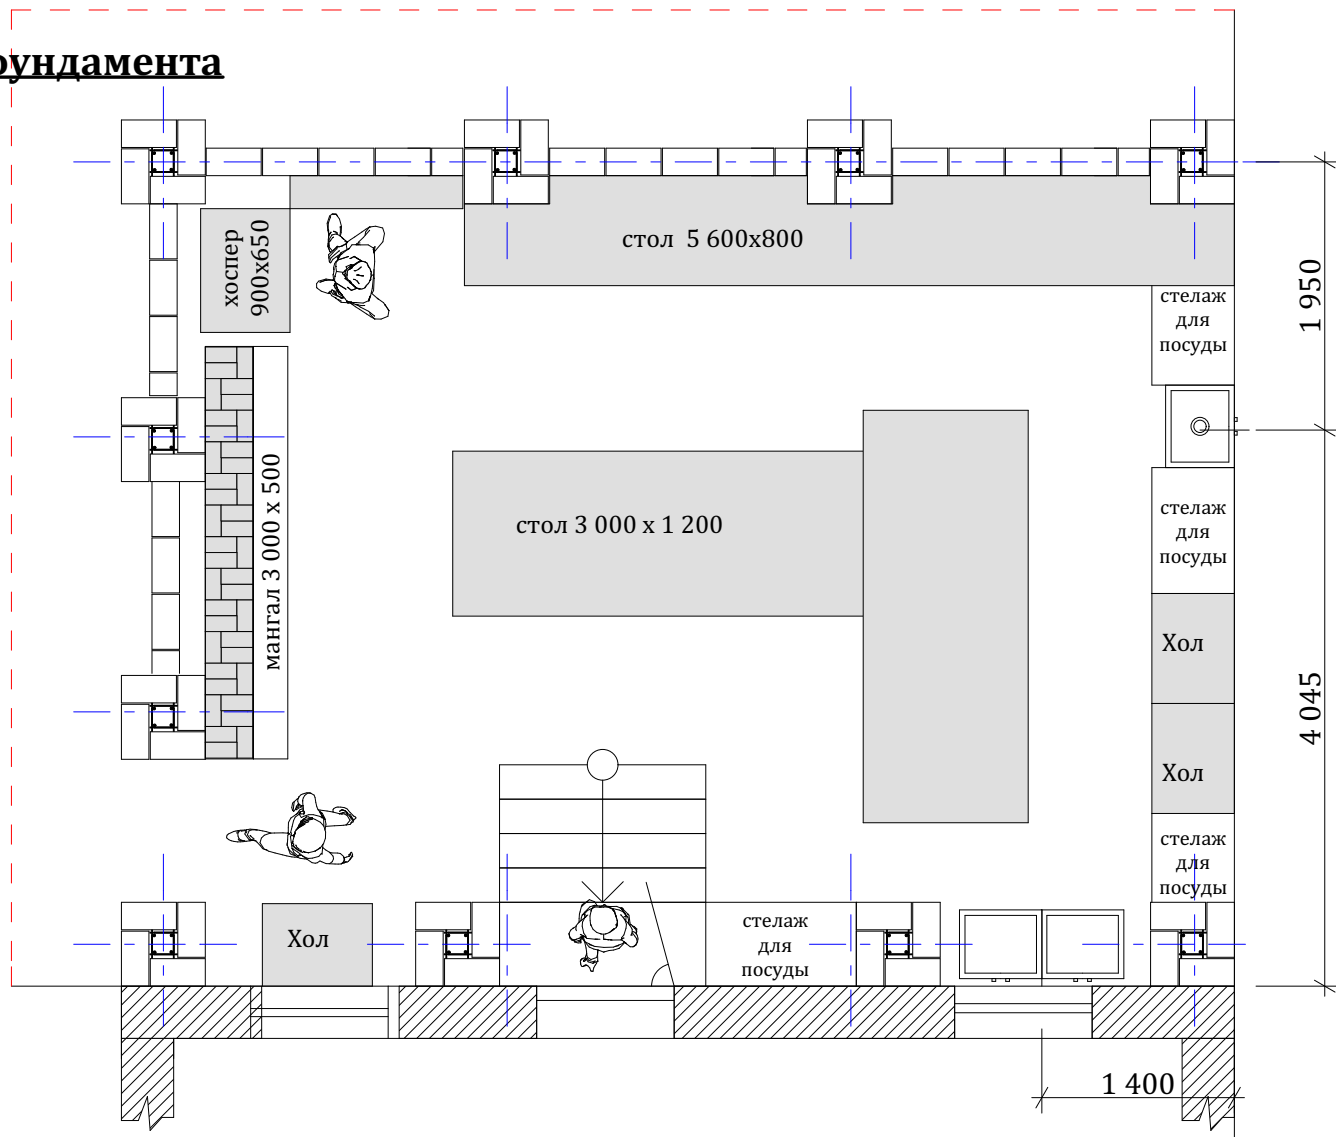

Планировка пристройки,
растановка оборудования


Лист

2

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.			
Подпись и дата		Взамен инв. N	




Толщина: 5 мм
 Тип: сварной и разборный
 Размер: 3000х2450х450
 Высота: 2450 мм
 Вес: 115 кг

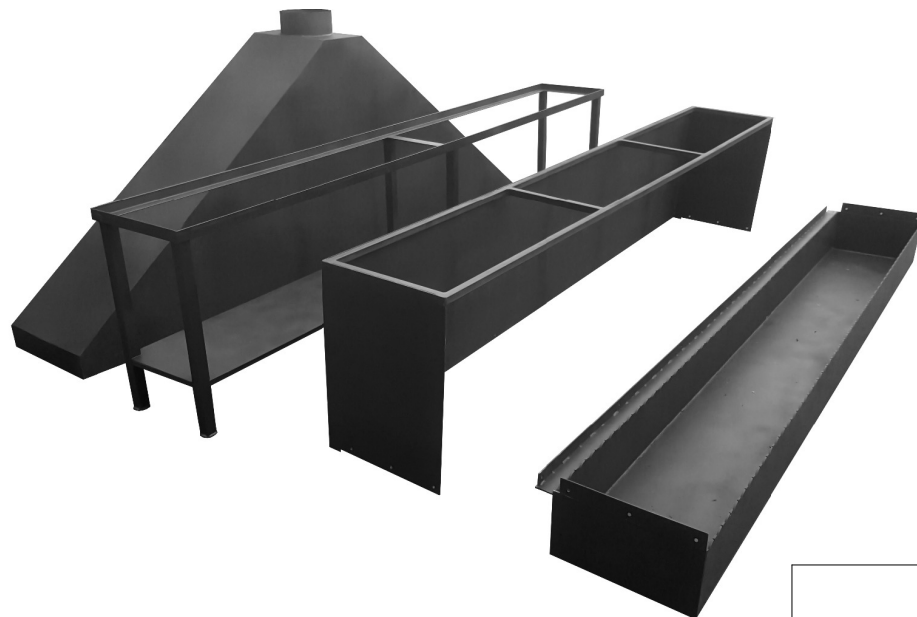

Мангал - тип 3

СОГЛАСОВАНО:

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

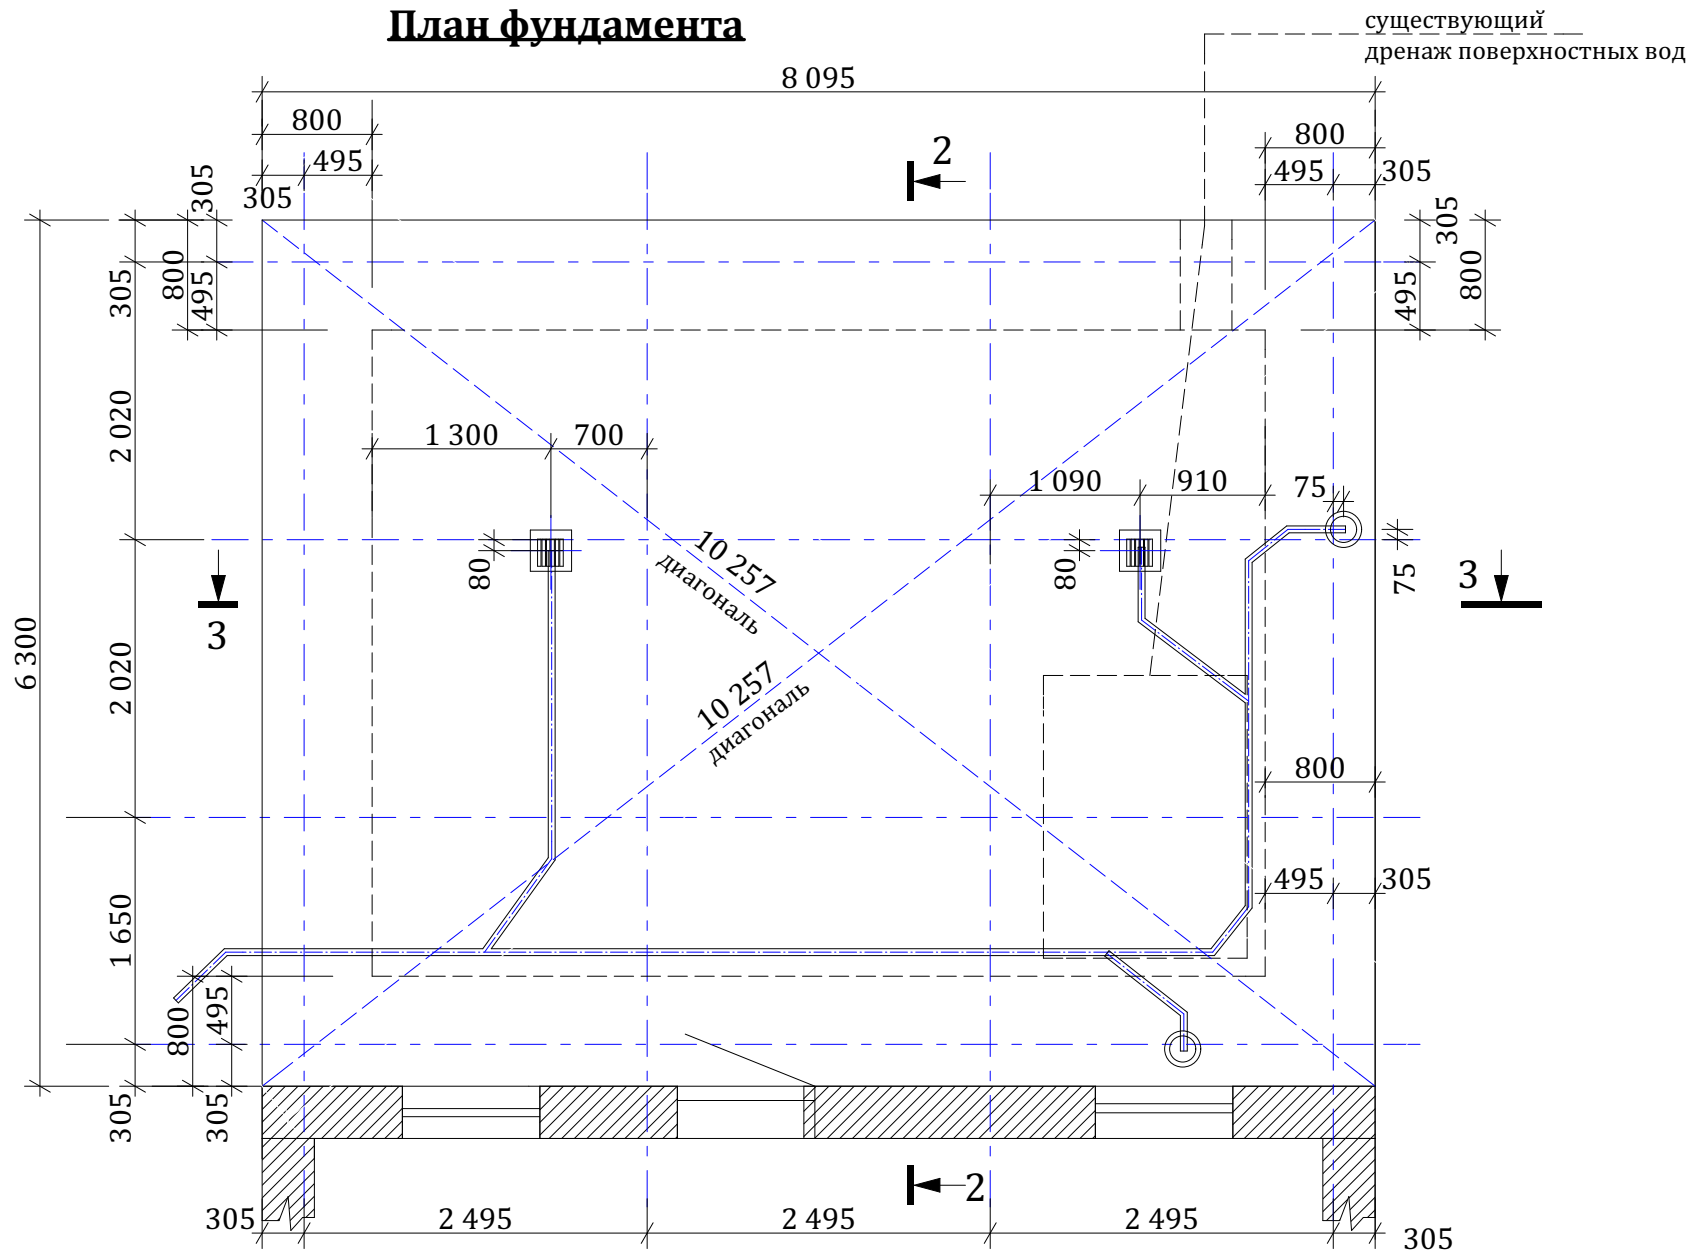


План фундамента

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

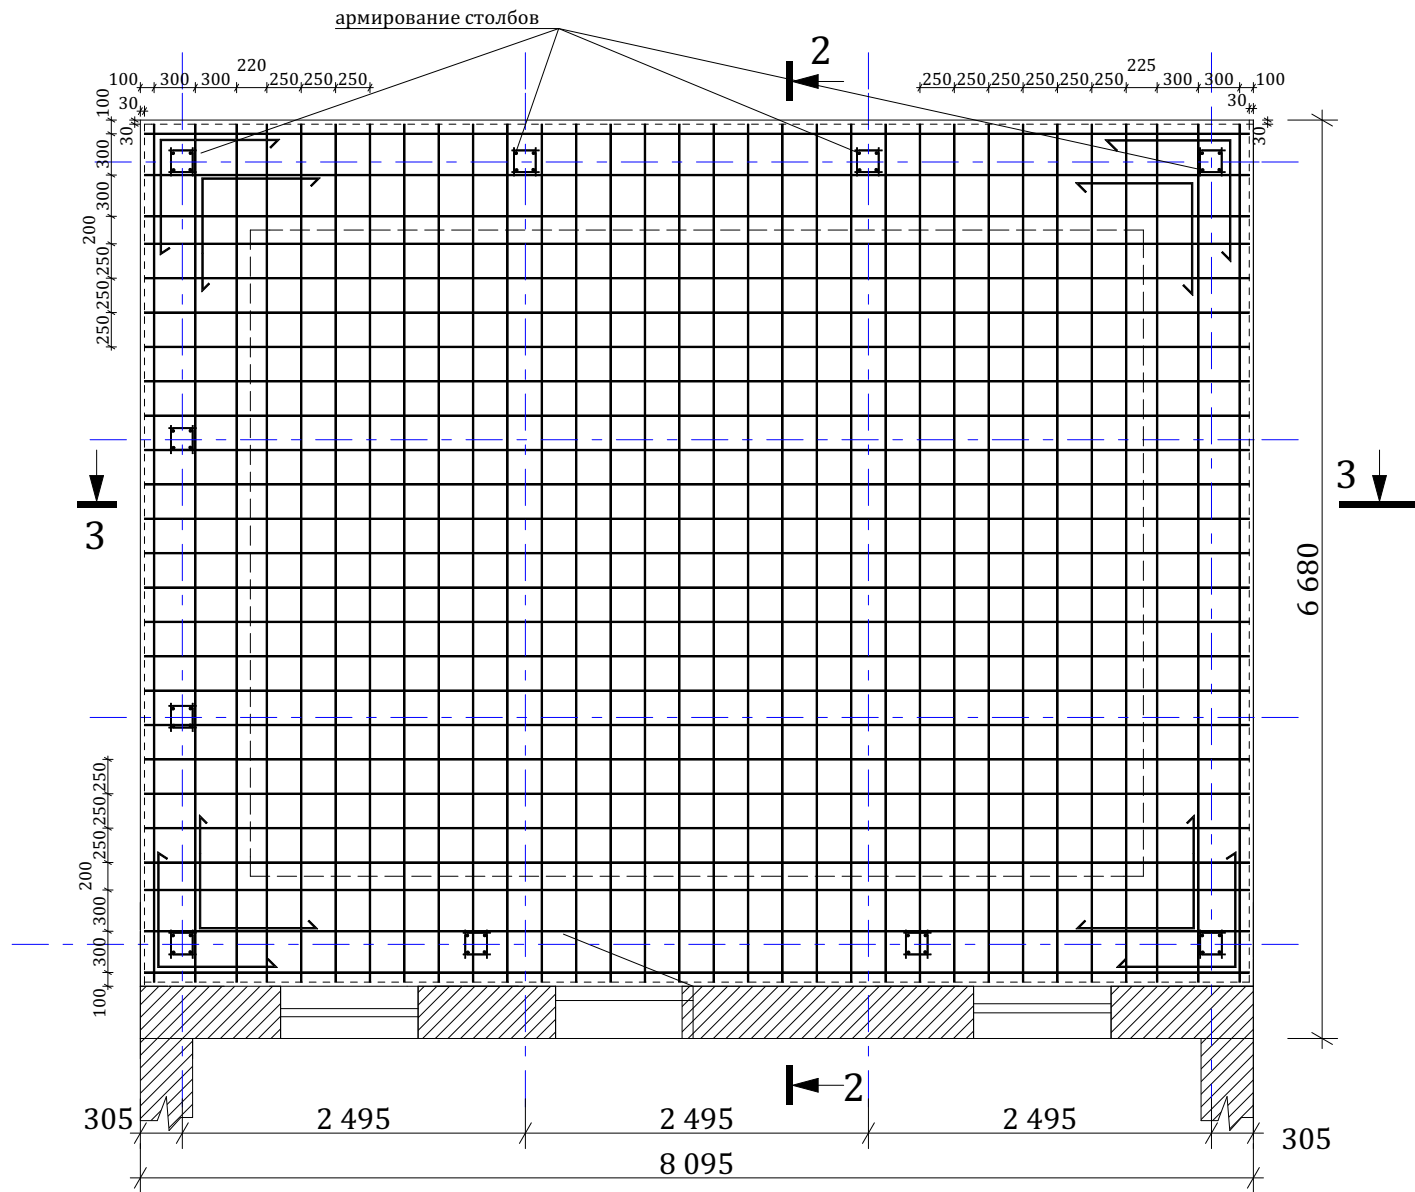


Армирование фундамента

Лист

5

СОГЛАСОВАНО:



Technical drawing of a reinforced concrete slab (L.01) showing dimensions, elevations, and reinforcement details. The drawing includes a plan view and a cross-section view.

Plan View Dimensions:

- Overall width: 800
- Overall length: 8 095
- Reinforcement spacing (top): 300, 300, 220, 250, 250, 250, 250, 250
- Reinforcement spacing (bottom): 250, 250, 250, 225, 300, 300
- Reinforcement spacing (right edge): 100, 300, 300, 100

Section View Dimensions:

- Section line: 1-1
- Section width: 800
- Section height: 500
- Section depth: 100
- Section elevation: $\pm 0,00$
- Section reinforcement: 6 495 (top), 8 095 (bottom)

утрамбований пісок со щебнем


Общие указания:

- | | |
|--|------------------|
| <p>1.Армирование фундамента производится арматурой Ø12мм, вертикальные связи арматурой Ø8мм.</p> <p>2.Шаг арматуры в ростверке 300мм, по вертикали 150мм. Шаг арматуры в плите фундамента в один слой, шаг 250x250.</p> <p>3.В армирование ростверка вводится арматура для столбов. Для каждого столба по 4 арматуры Ø12мм.</p> <p>4.Армирование столбов:</p> <ul style="list-style-type: none"> -арматура ф12мм, L-3 000мм, монолитится в бетонное основание, увязывается с армировочкой плиты; -перевязка по вертикали, арматура ф8, шаг 500мм; -опалубкой для бетонирования служит кладочный материал столба; -вокончание столба, на 11-м ряду закладывается анкерный болт, 4шт, М16; <p>5.Арматура ф12мм - 625мп + 120мп на армирование столбов, всего 745мп, без учета нахлеста и отходов;</p> <p>6.Арматура ф8мм - 70мп + 60мп на армирование столбов, без учета отходов;</p> <p>7.Вязальная проволока - 7кг;</p> <p>8.Бетон Б25, П4 - 16м3, Песок, щебень - по необходимости;</p> | Сечение фундамен |
|--|------------------|


Сечение фундамента 2-2, 3-3

СОГЛАСОВАНО:

Ив. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

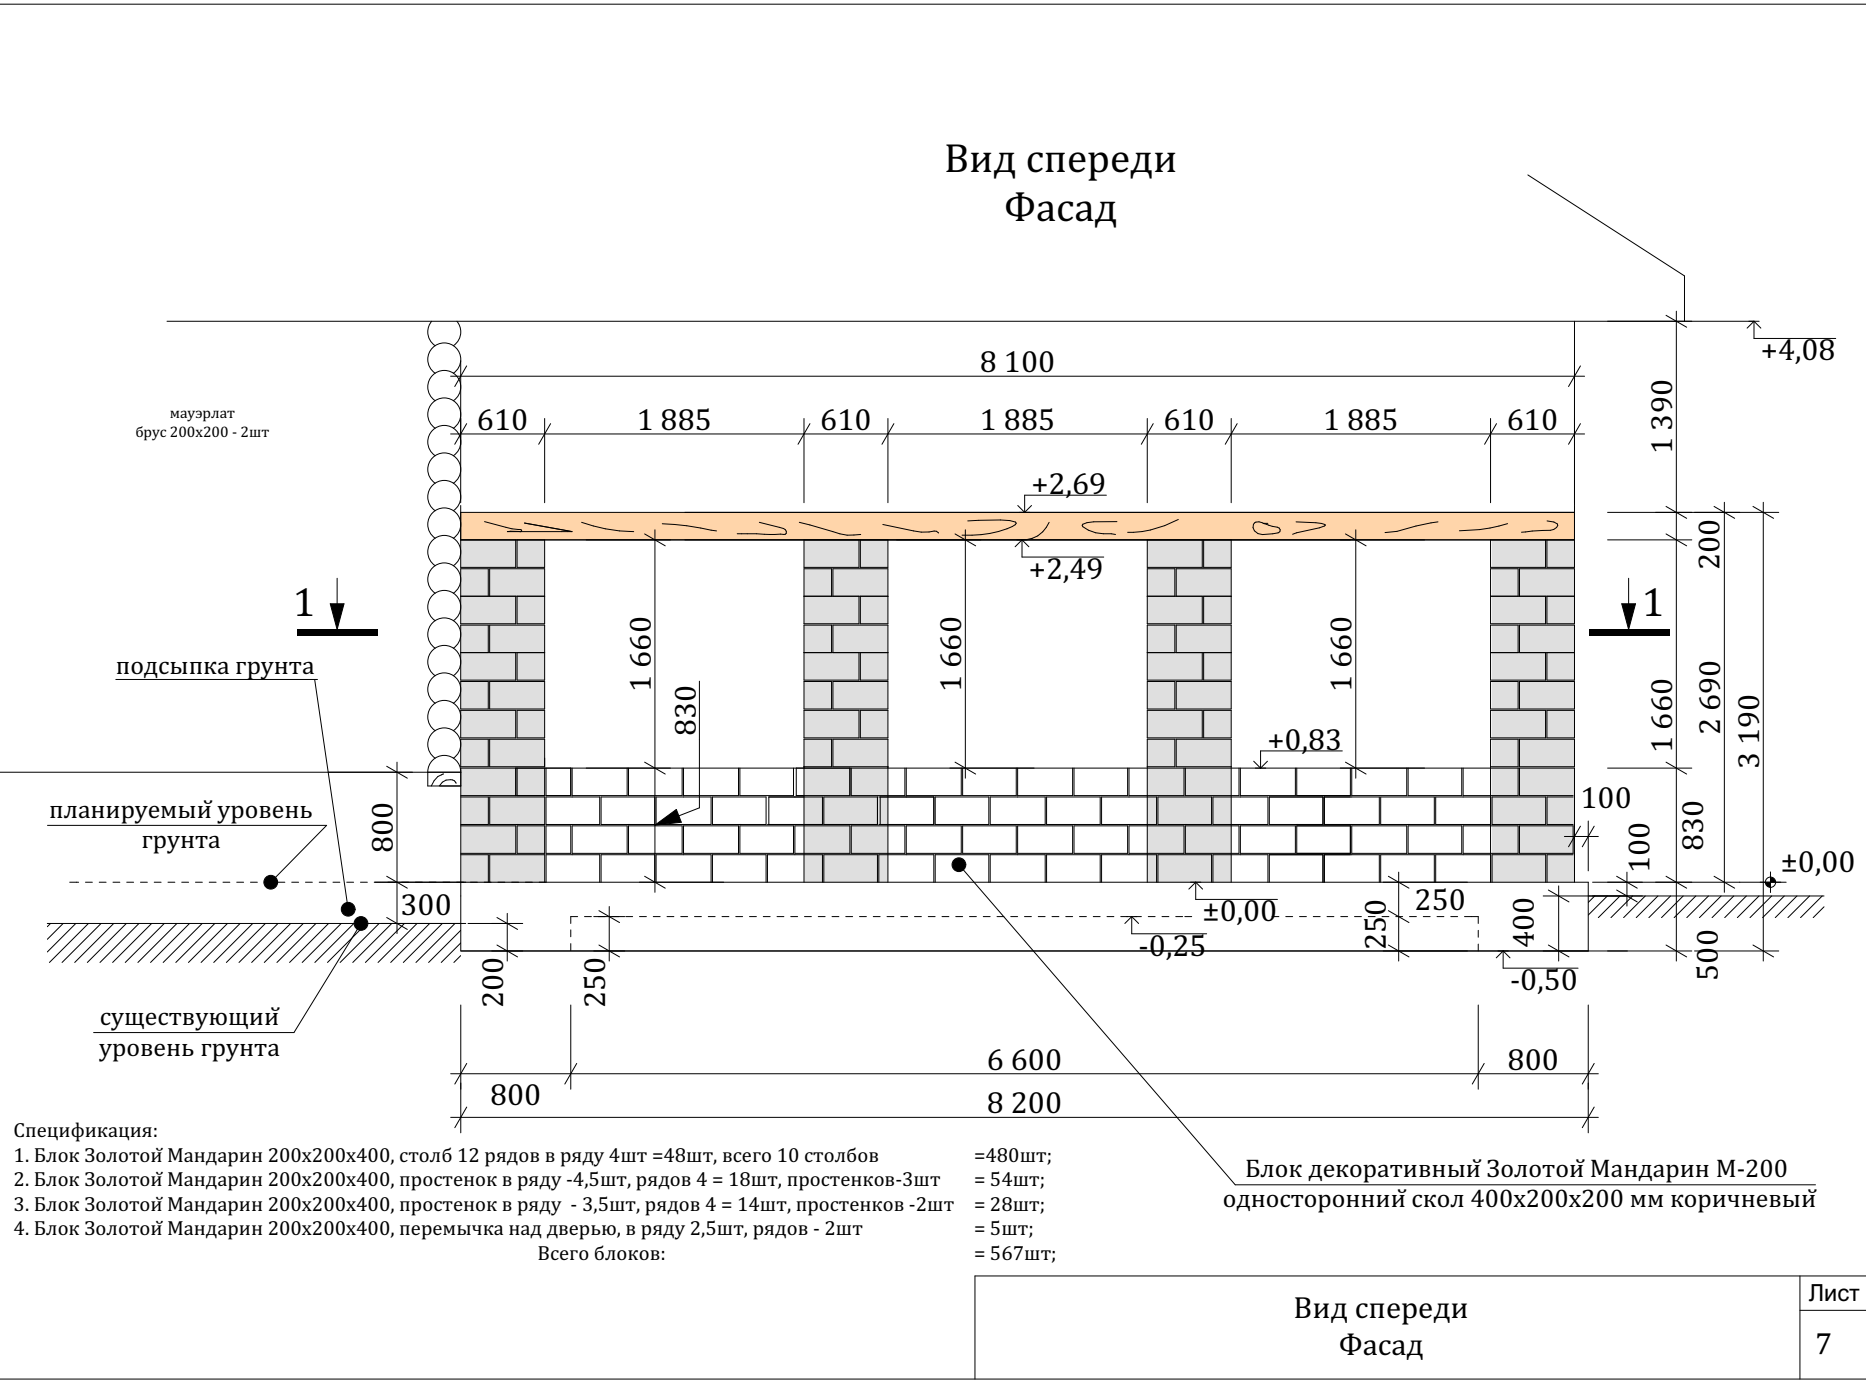

СОГЛАСОВАНО:			
Ив. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	

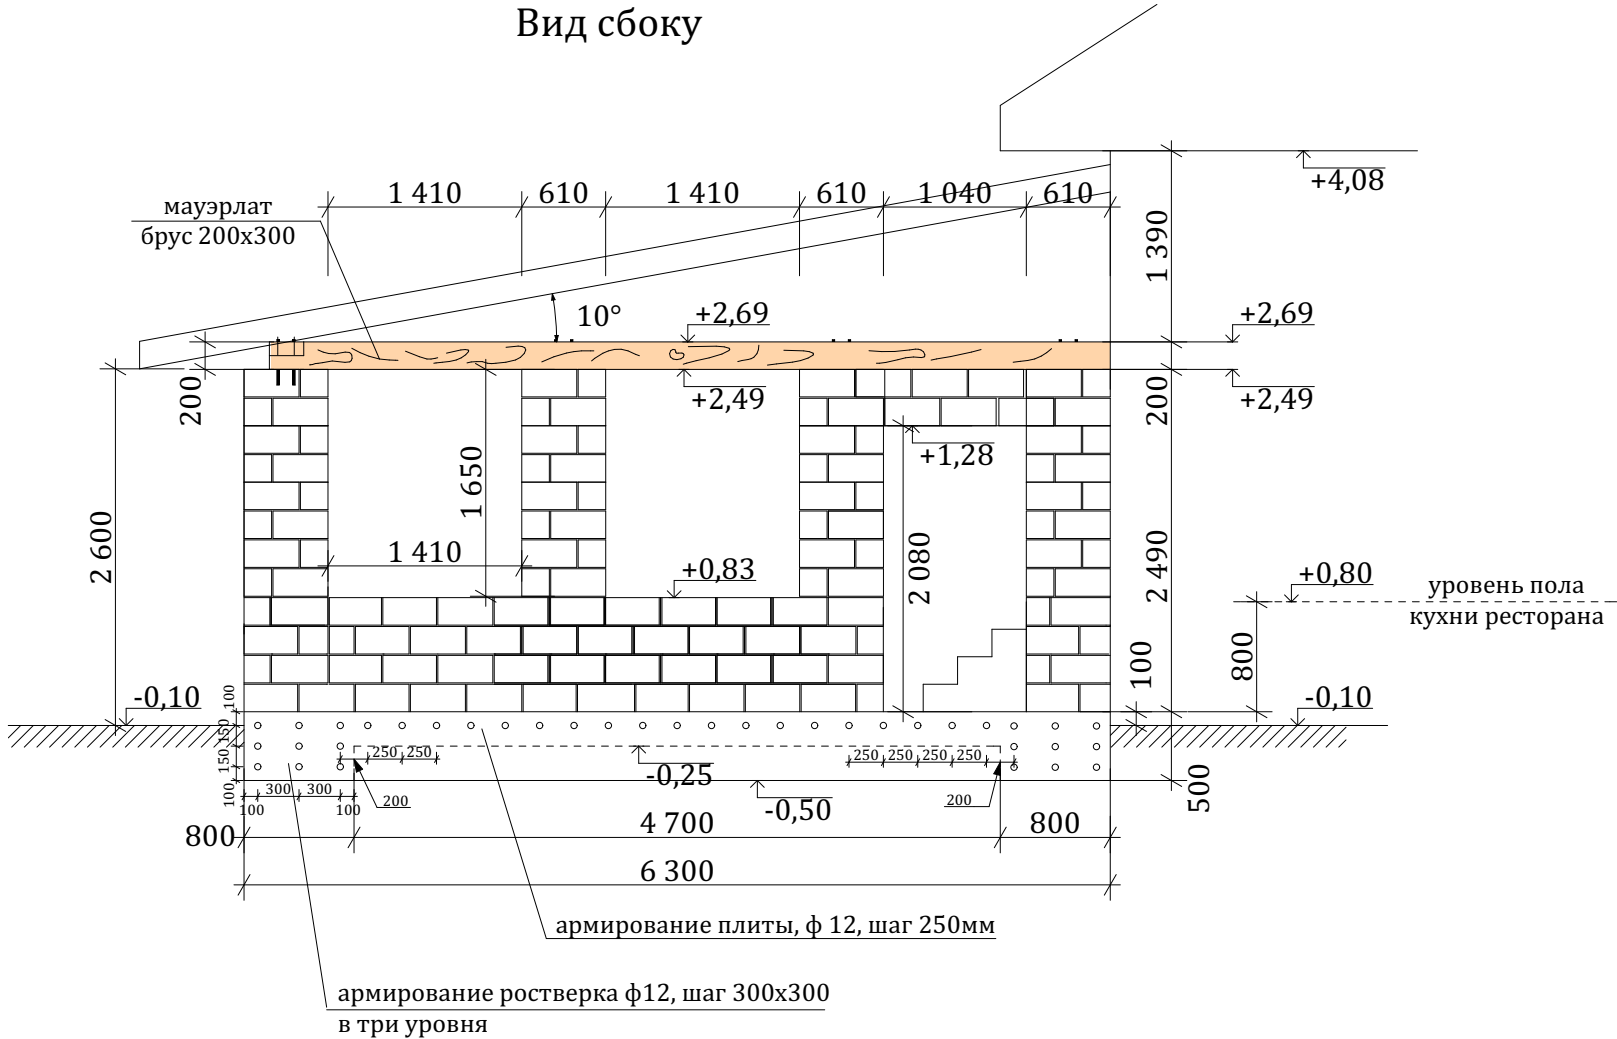

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.

Спецификация кровли

Наименование деталей	Обозн	длина, м	высота, м	ширина, м	м3, шт	кол-во, шт	м3, всего
Стропила	Д-1	6	0,25	0,15	0,225	17	3,825
Кобылка стропилы	Д-2	2	0,25	0,05	0,025	17	0,425
Мауэрлат	Д-3	6	0,2	0,3	0,36	2	0,72
	Д-4	6	0,2	0,3	0,36	6	2,16
Стойки	Д-5	0,8	0,2	0,3	0,048	0	0
Доска обр 100х20, подшивка кровли	-	4	0,02	0,1	0,008	-	1,4
Доска обр100х20, фронтон, проемы	-	4	0,02	0,1	0,008	-	0,6
Брус обрешетка кровли	-	4	0,05	0,04	0,008		0,35

остатки Д-4,5

9,48м3

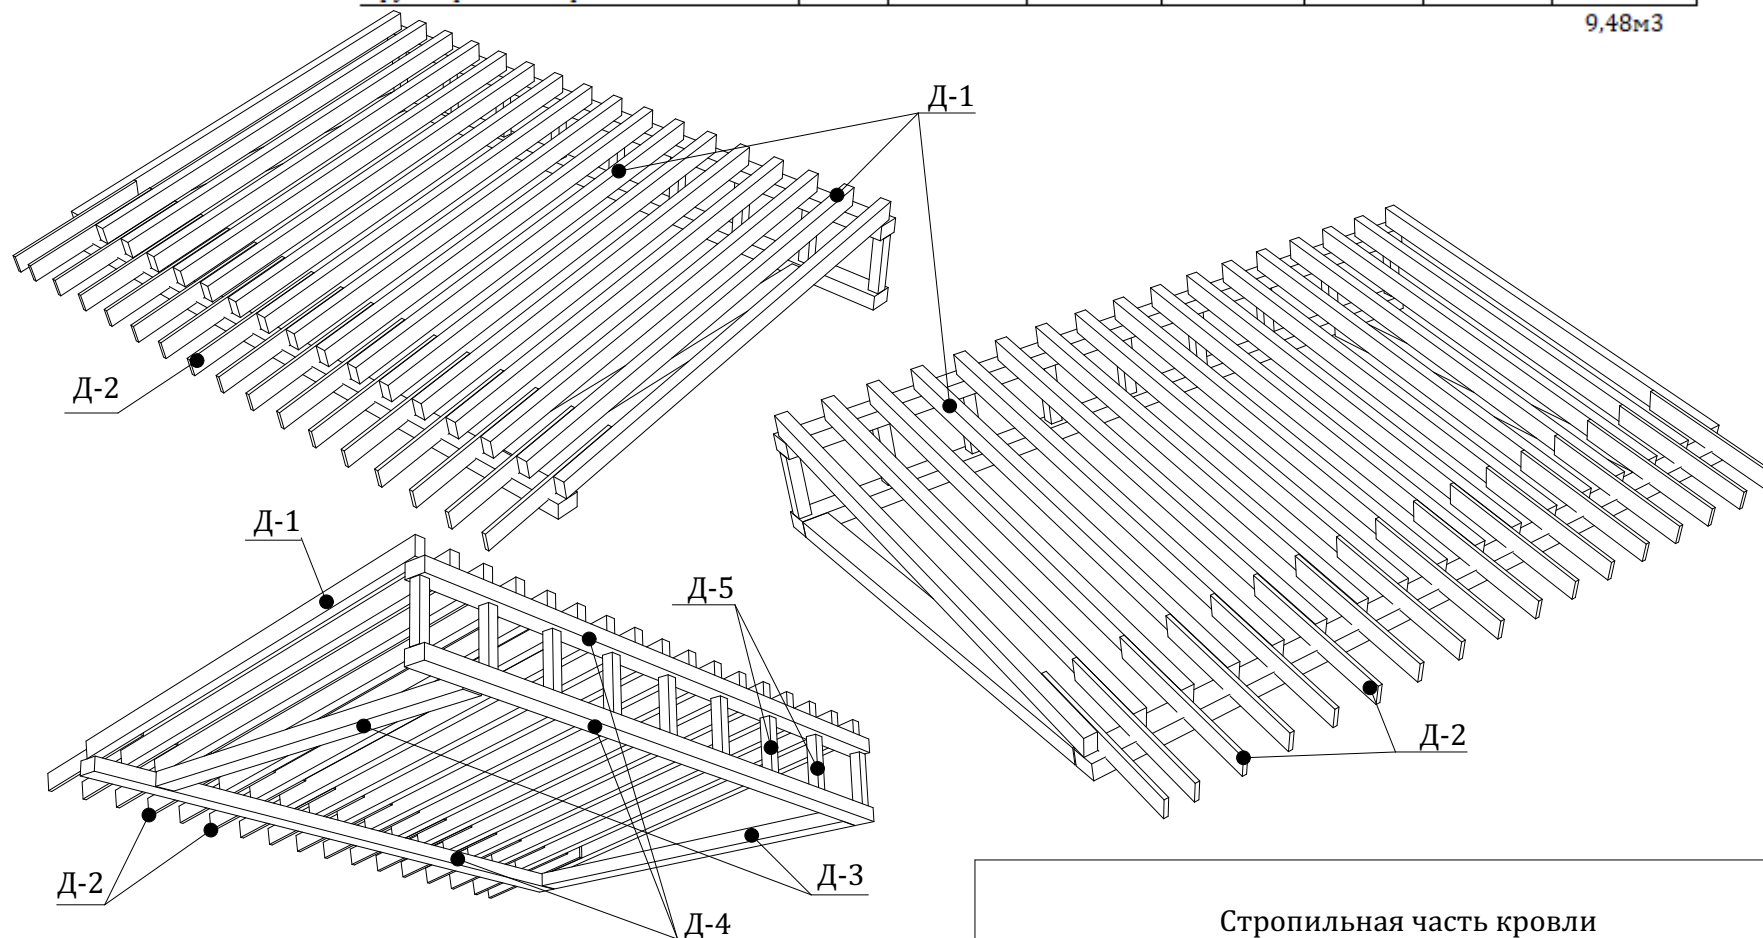


Стропильная часть кровли

Лист

10

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N	СОГЛАСОВАНО:			

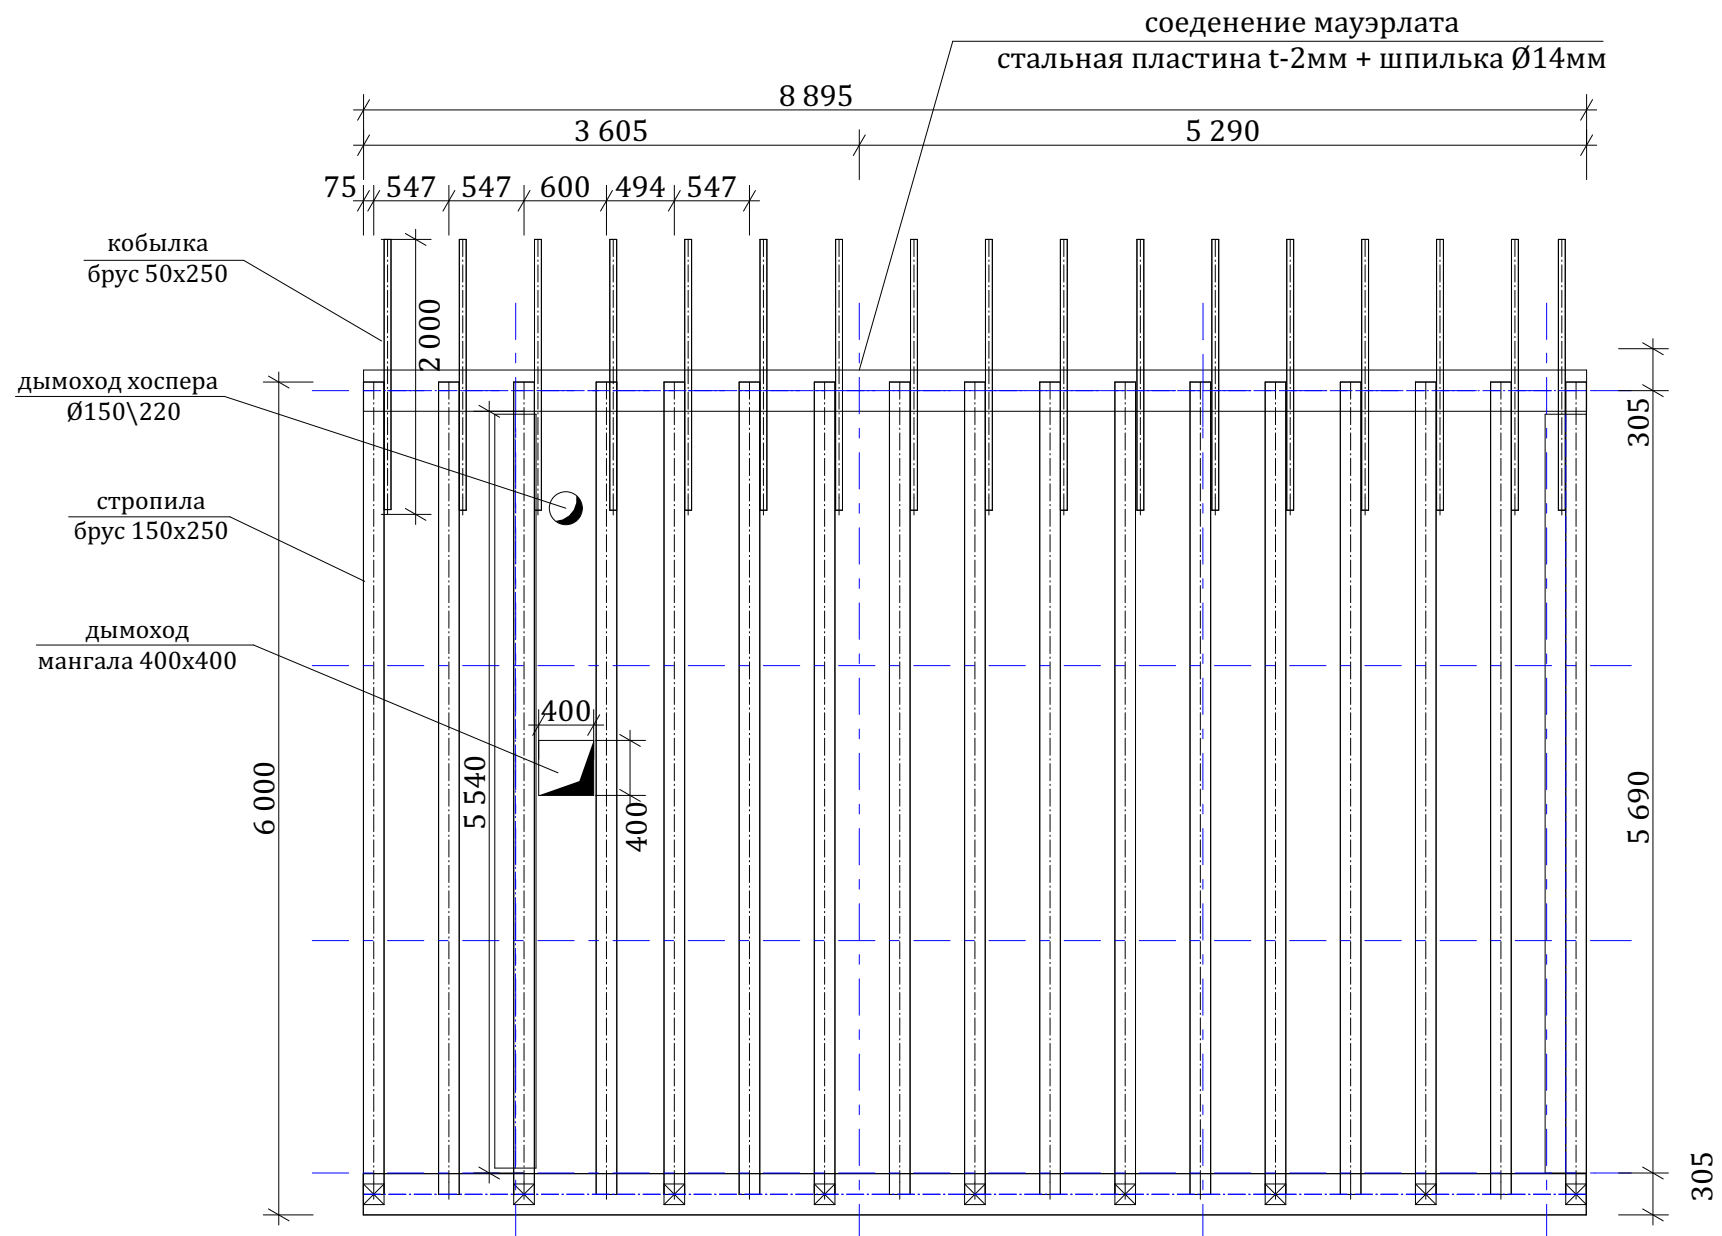


План укладки стропил

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

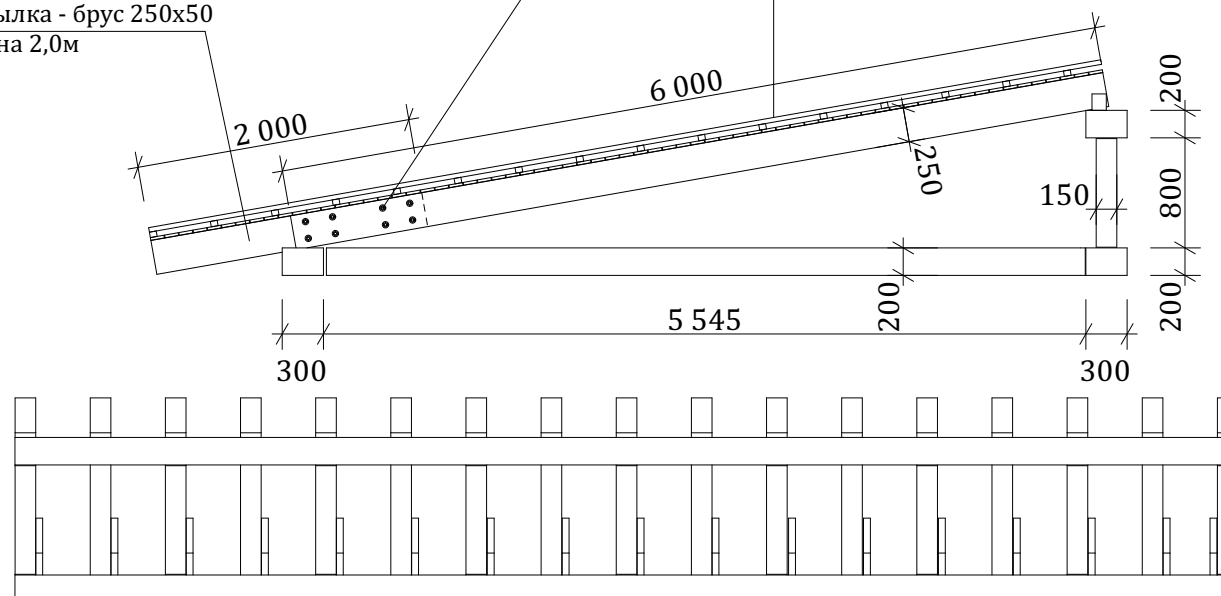кобылка - брус 250х50
длина 2,0мкрепление кобылки
шпилька Ø 12ммкровля, металлочерепица
пароизоляция
брус 50х40 обрешетка
доска обрезная 100х20, хвоя, покраска лазурью
стропила, брус 150х250

Спецификация кровли

Наименование деталей	Обозн	длина, м	высота, м	ширина, м	м3, шт	кол-во, шт	м3, всего
Стропила	Д-1	6	0,25	0,15	0,225	17	3,825
Кобылка стропилы	Д-2	2	0,25	0,05	0,025	17	0,425
Мауэрлат	Д-3	6	0,2	0,3	0,36	2	0,72
	Д-4	6	0,2	0,3	0,36	6	2,16
Стойки	Д-5	0,8	0,2	0,3	0,048	0	0
Доска обр 100х20, подшивка кровли	-	4	0,02	0,1	0,008	-	1,4
Доска обр100х20, фронтон, проемы	-	4	0,02	0,1	0,008	-	0,6
Брус обрешетка кровли	-	4	0,05	0,04	0,008		0,35

9,48м3


остатки Д-4,5

Стропильная часть. Вид сбоку.

Лист


12

СОГЛАСОВАНО:			
Инв. N подл.	Подпись и дата		Взамен инв. N

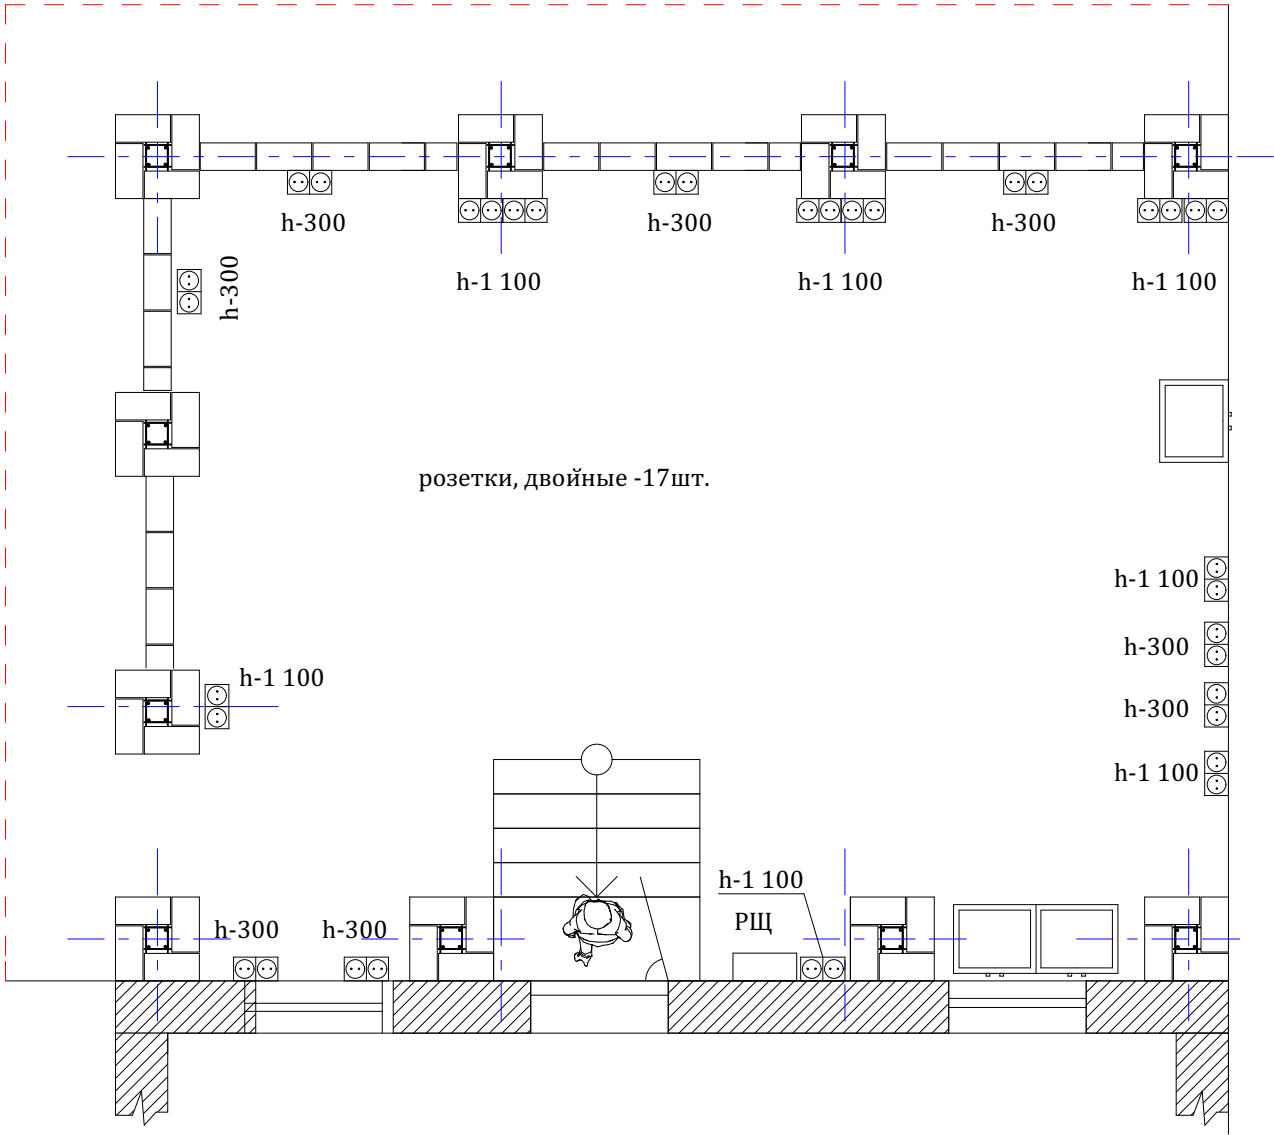

СОГЛАСОВАНО:

Инд. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

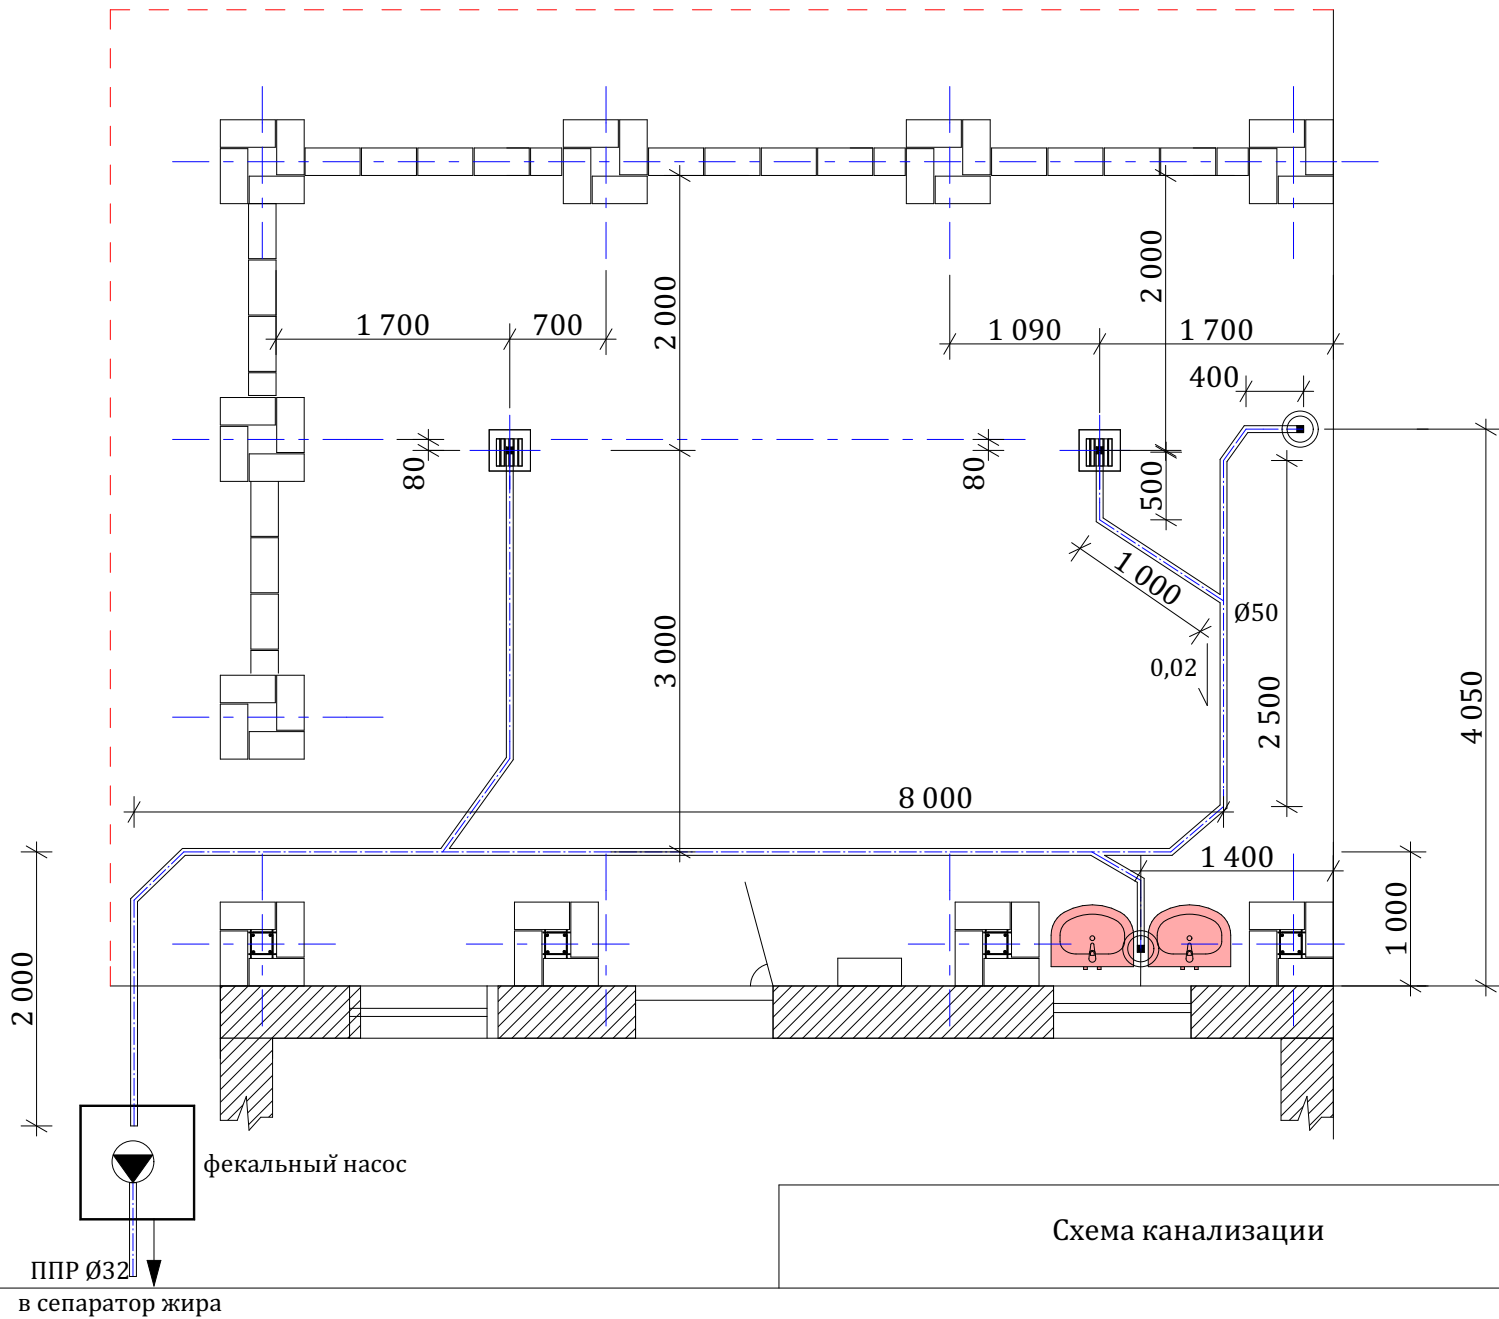

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

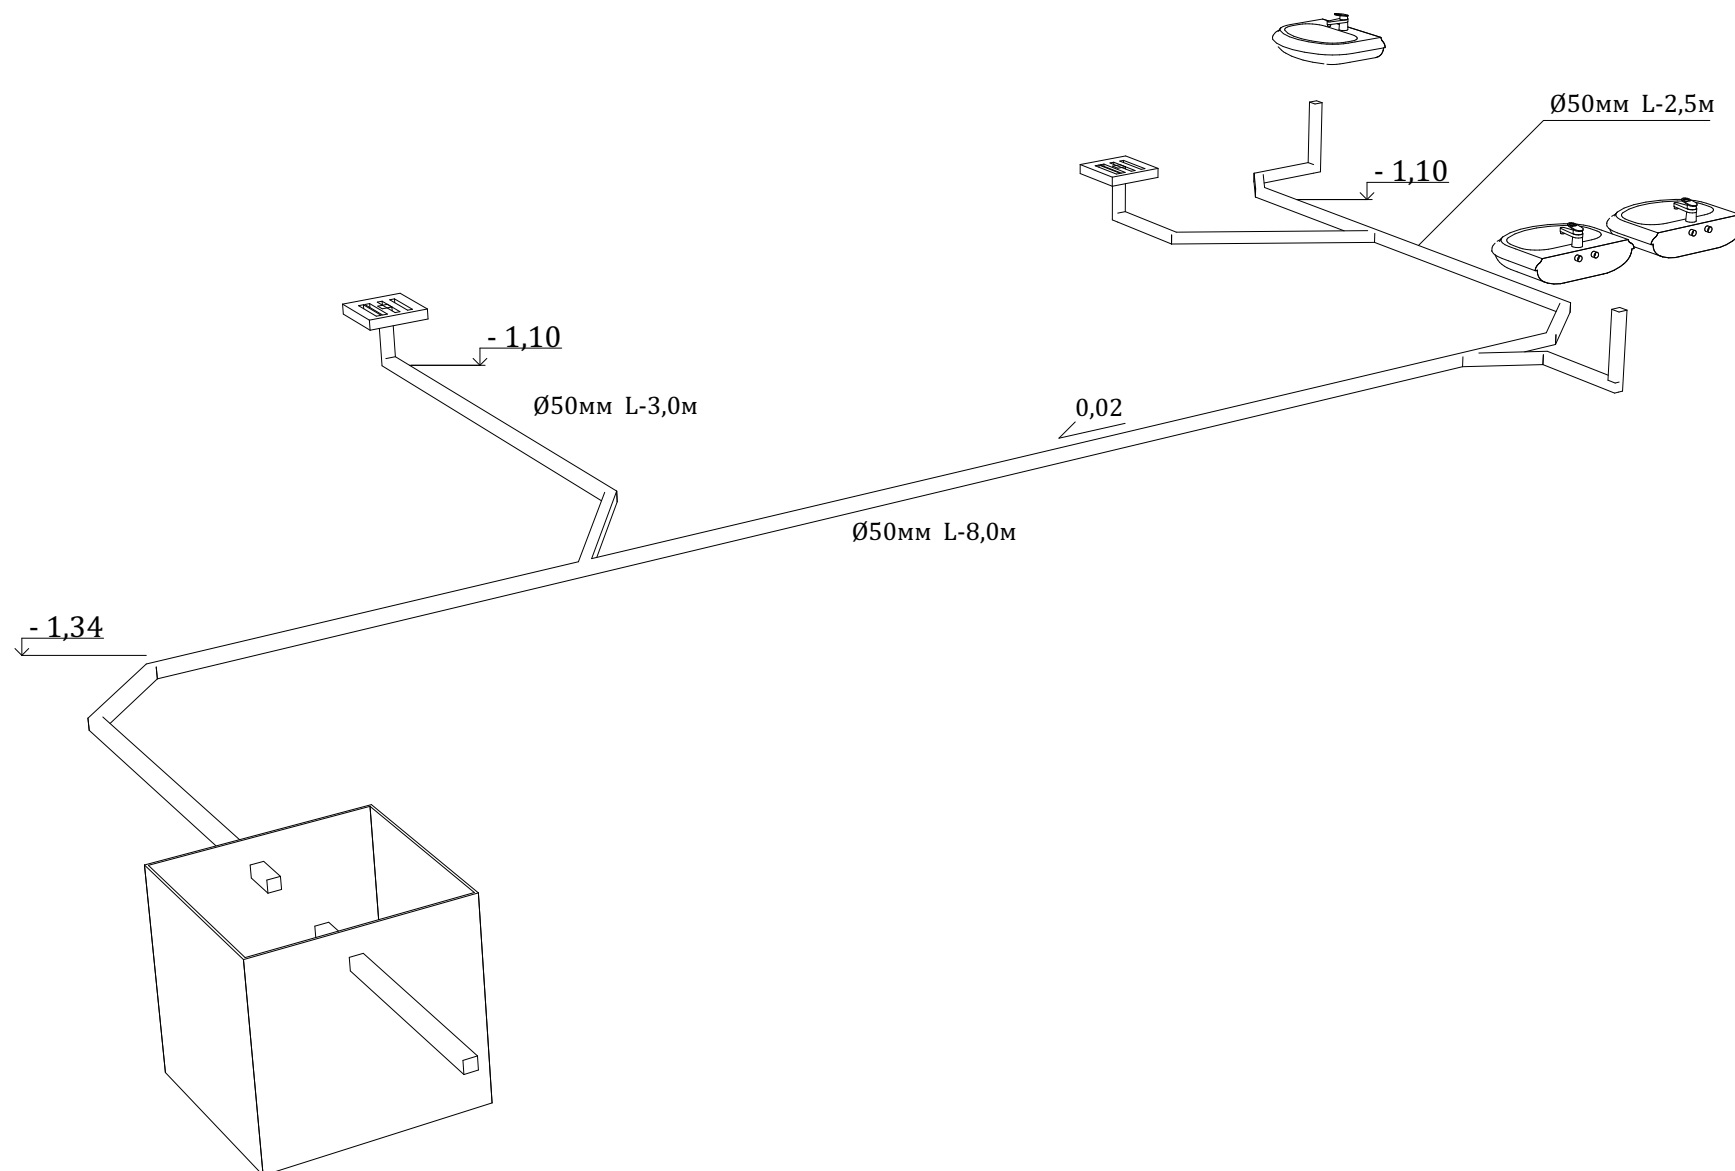


Схема канализации

СОГЛАСОВАНО:

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Общие указания:

1. Разводка труб, Ø20мм ППР (пайка) производится открытым способом без утепления труб.
2. На зимний период, вода из системы водоснабжения сливается.
3. Горячая вода подается от электробойлера кухни с прокладкой рециркуляционной трубы.

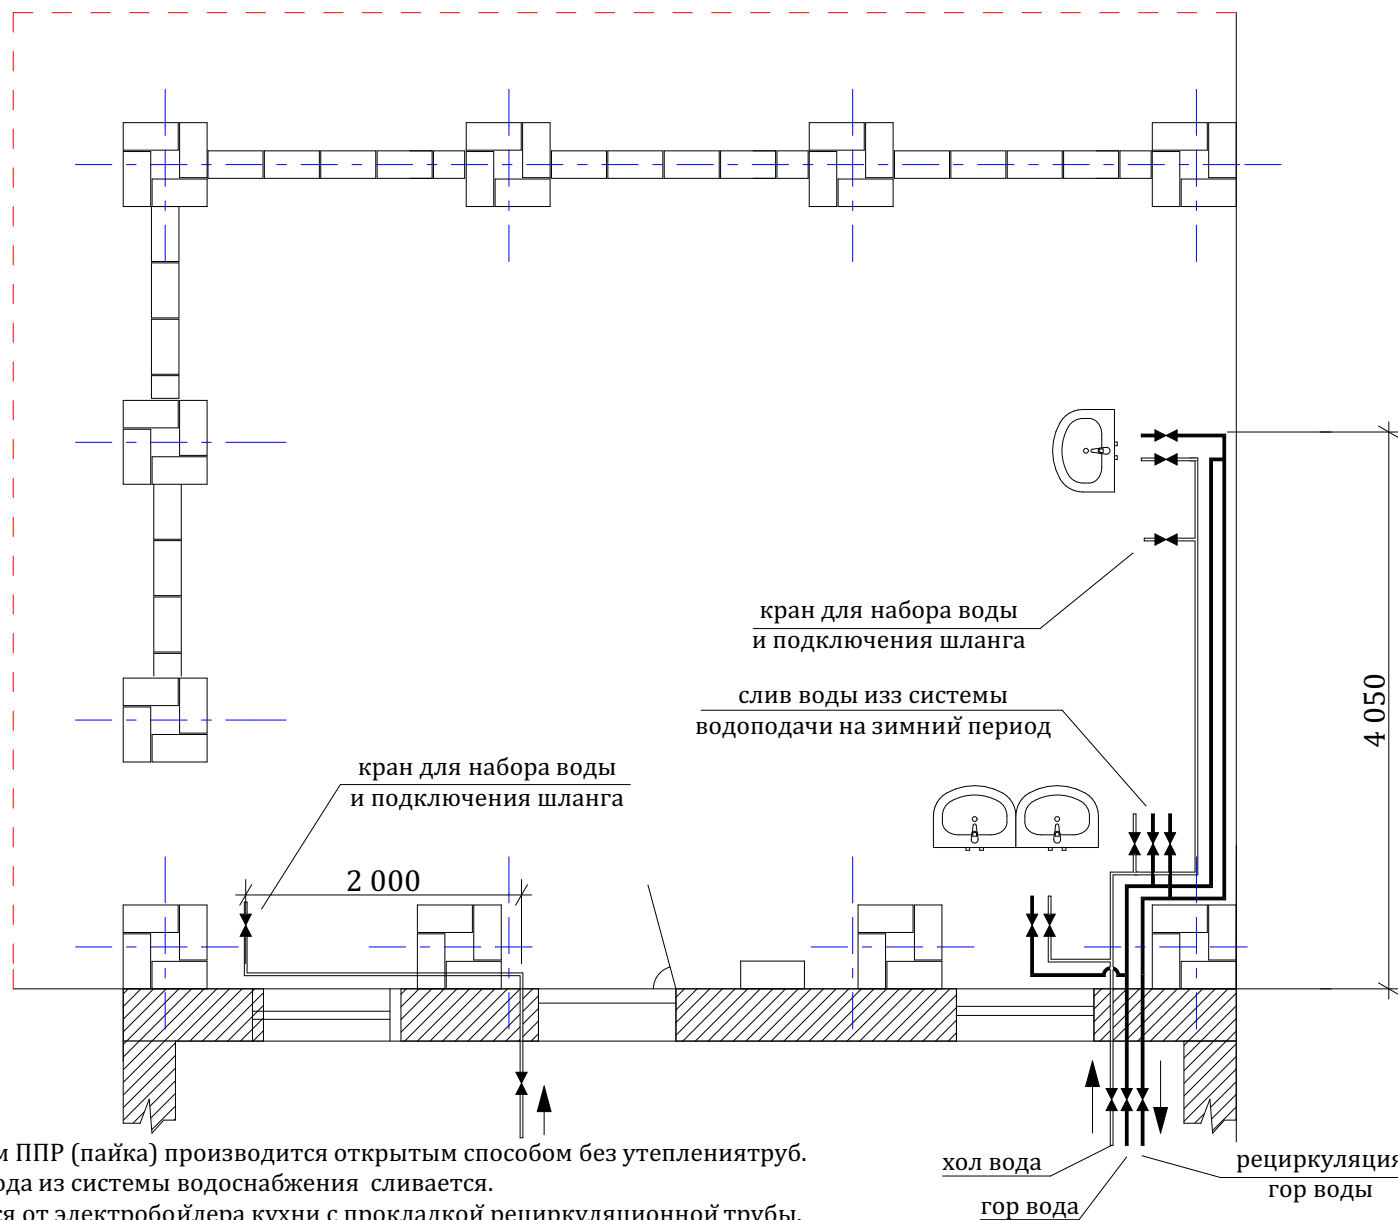


Схема водоснабжения

Лист

17