


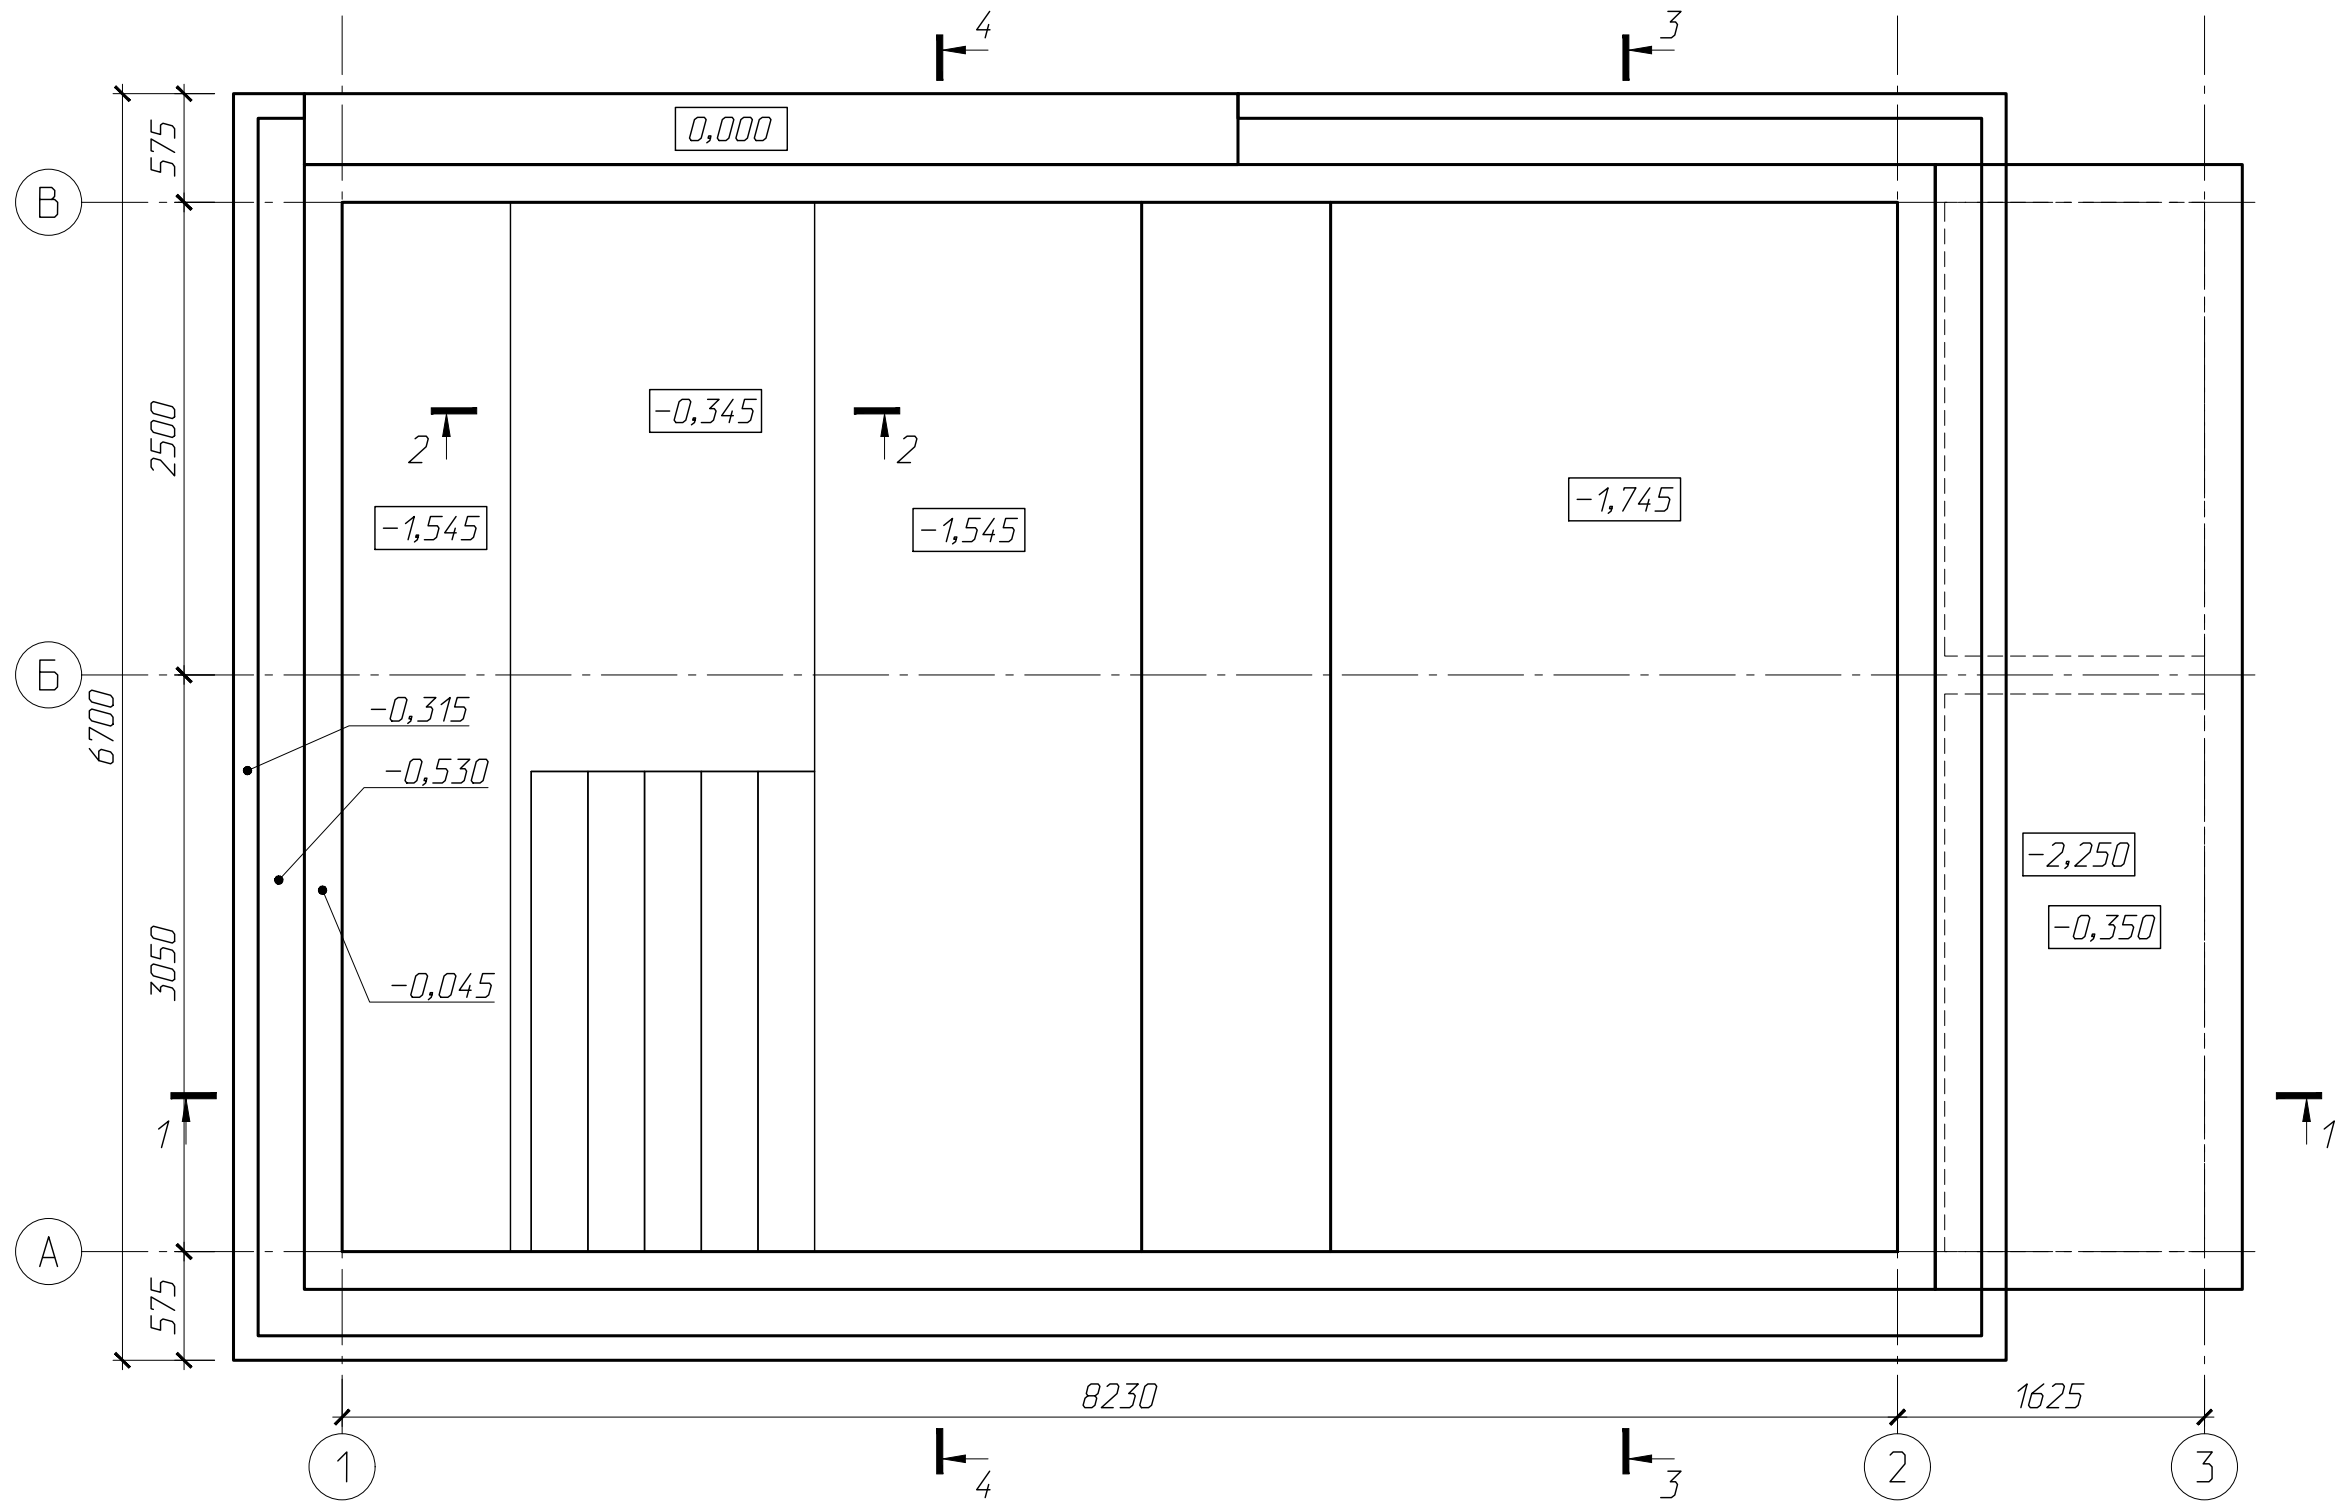

1. Всі технологічні операції по гнуттю арматури А500С виконувати в холодному стані.
2. Бетон вкладати з обов'язковим ущільненням.
3. Мінімальний захисний шар арматури 25 мм.
4. Перепуск арматури Ф12 по довжині не менше 600 мм, Ф10 по довжині не менше 500; кількість перепусків не більше 50% в одному перерізі.
5. По всій довжині робочого шва між стінкою басейну та плитою закласти дентонітовий шнур, при бетонуванні плитної частини та стін роздільно.
6. Всі отвори, прямки та трубопроводи див. розділ ТХ.

Погоджено:			
інв. N оригін.	Підпис та дата	Зам. інв. N	

Специфікація до чаші басейну та технічного приміщення					
Марка поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Прим.
		Деталі			
		Плита басейну та тех. прим.			
1**	ДСТУ 3760: 2019	ø12A500C l=1515,0 м.п.	—	0.89	1345.21
2*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=4200	40	3.73	149.20
3*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=3060	40	2.72	108.80
4*	ДСТУ 3760: 2019	ø10 A500C l=1000	110	0.62	68.20
5*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=2500	100	2.22	222.00
6*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=2200	32	1.96	62.72
7	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=2400	32	2.14	68.48
8*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=1500	75	1.34	100.50
9*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=2000	71	1.78	126.38
10*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=1300	136	1.16	157.76
11*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=1200	109	1.07	116.63
12*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=1700	40	1.51	60.40
13*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=2200	40	1.96	78.40
23	ДСТУ 3760: 2019	ø10 A500C l=1400	50	0.87	43.50
24	ДСТУ 3760: 2019	ø10 A500C l=400	12	0.25	3.00
30*	ДСТУ 3760: 2019	ø10 A500C l=1860	16	1.15	18.40
31	ДСТУ 3760: 2019	ø10 A500C l=980	36	0.61	21.96
		Стіни басейну та тех. прим.			
14**	ДСТУ 3760: 2019	ø12A500C l=998,0 м.п.	—	0.89	886.15
15*	ДСТУ 3760: 2019	ø10 A500C l=1300	120	0.81	97.20
16*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=1700	120	1.51	181.20
17*	ДСТУ 3760: 2019	ø8 A240C l=1060	136	0.42	57.12
18*	ДСТУ 3760: 2019	ø6 A240C l=400	160	0.09	14.40
19*	ДСТУ 3760: 2019	ø6 A240C l=350	130	0.08	10.40
20*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=1750	27	1.56	42.12
21*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=900	63	0.8	50.40
22*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=2000	23	1.78	40.94
26*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=1500	22	1.34	29.48
27*	ДСТУ 3760: 2019	ø10 A500C l=1500	44	0.93	40.92
28*	ДСТУ 3760: 2019	ø12 A500C l=1500	30	1.34	40.20
29*	ДСТУ 3760: 2019	ø10 A500C l=1200	70	0.74	51.80
		Плита перекр. тех. прим.			
32**	ДСТУ 3760: 2019	ø12A500C l=183,0 м.п.	—	0.89	162.49
		Сходи басейну			
25**	ДСТУ 3760: 2019	ø10A500C l=237,0 м.п.	—	0.62	146.14
		Матеріали			
	C8/10	Підбетонка, Бетон кл. C8/10	7.0		м3
	C20/25 П4 W6 F200	Плита басейну та тех. прим. Бетон кл. C20/25, W6, F200	18.5		м3
	C20/25 П4 W6 F200	Стіни басейну та тех. прим. Бетон кл. C20/25, W6, F200	21.3		м3
	C20/25 П4 W6 F200	Плита перекр. тех. прим. Бетон кл. C20/25, W6, F200	1.4		м3
	C20/25 П4 W6 F200	Сходи басейну. Бетон кл. C20/25, W6, F200	8.5		м3
* — гнуті стрижні, див. відомість деталей					
** — довжина вказана з урахуванням перепусків, 5%					

Інв. N оригін.	Підпис та дата	Зам. інв. N	Погоджено:		

Відомість деталей	
Поз.	Ескіз
2	
3	
4	
5	
6	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
15*	
* – розміри дані по внутрішнім граням стрижнів, інші по осям	

Поз.	Ескіз
16*	
17*	
18*	
19*	
20*	
21	
22*	
26	
27*	
26	
29*	
30*	
* – розміри дані по внутрішнім граням стрижнів, інші по осям	

Відомість витрат арматурної сталі та бетону, кг									
Марка елемента	Вироби арматурні							Матеріали	
	Арматура класу						Всього	Бетон класу, м3	
	A500C			A240C				C8/10	C20/25
	ДСТУ 3760: 2019								
	Ø10	Ø12	Всього	Ø6	Ø8	Всього			
Всі конструкції	491.12	4029.47	4520.59	24.80	57.12	81.92	4602.51	7.00	49.70