3 - 3

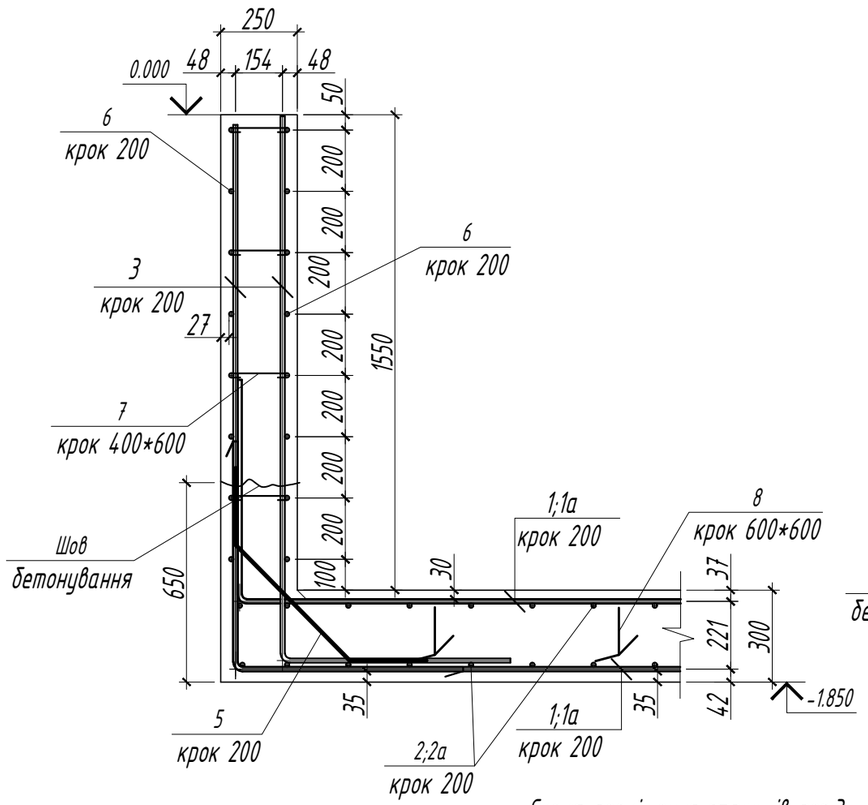

4 - 4

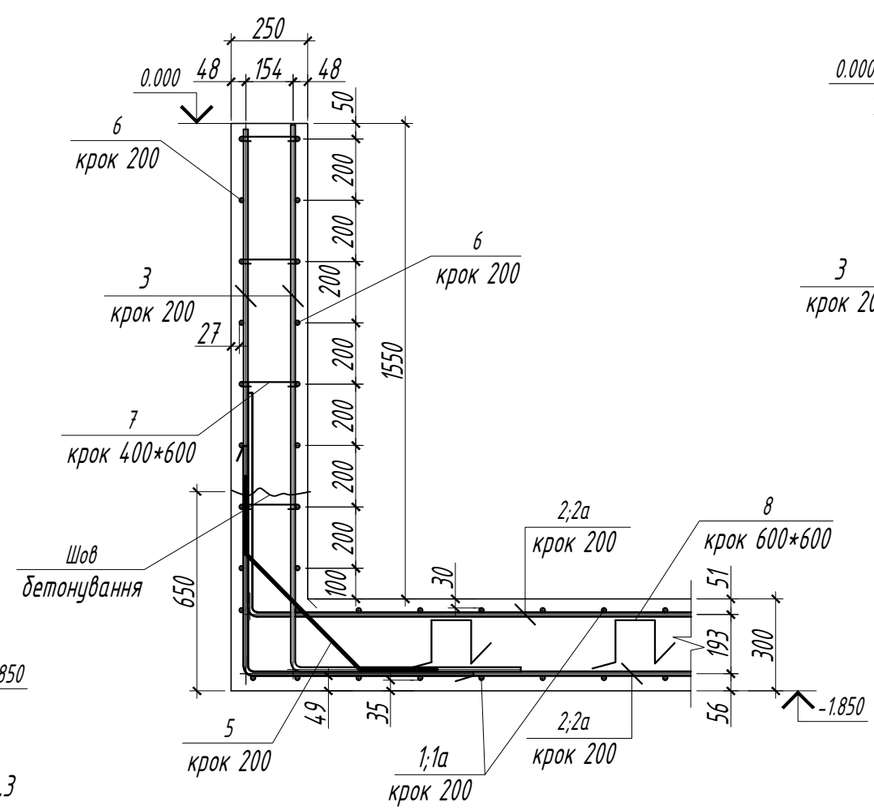

Схема розміщення стрижнів поз.3
по перерізу 4-4

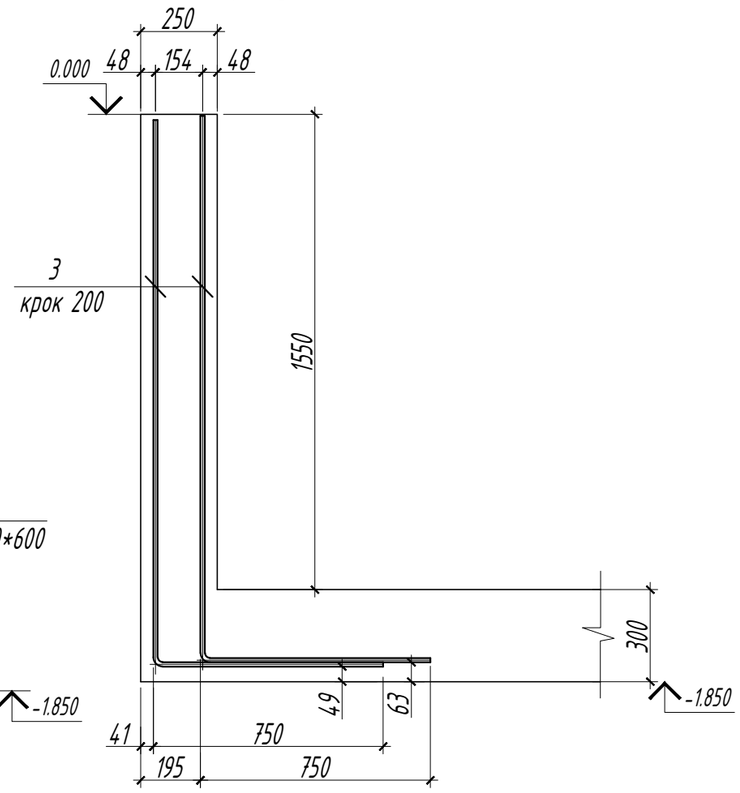

Схема розміщення стрижнів поз.3
по перерізу 3-3

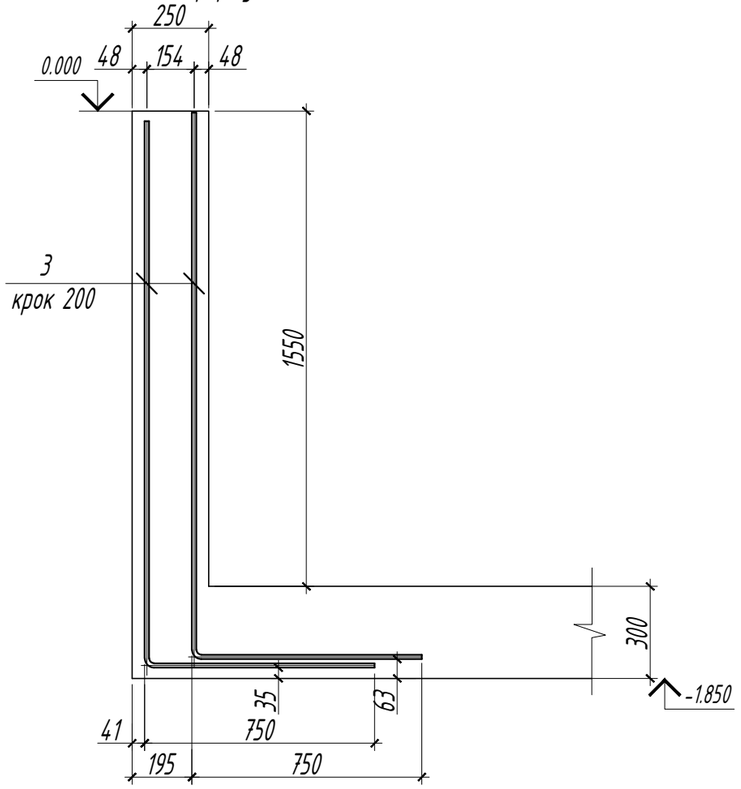

1. У проєкті прийнята арматура по ДСТУ 3760-2019 гарячекатана класу А500С із сталі марок 35ГС та 25Г2С.
2. Захисний шар бетону : верхня зона днища-30мм; нижня зона днища-35мм; стіни не менше 25мм.
3. Стрижні поз.6 виконувати із арматури різної довжини стикуванням в розбіг з перепуском на 820мм, в одному перерізі стикувати не більше 50% всіх стрижней.
4. Арматурні стрижні об"єднуються у просторовий каркас за допомогою в"язання.
5. Специфікацію елементів див. аркуш 06.

Зм.	кільк.	арк.	№док.	підписи	дата				
						Басейн скимерного типу	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	03	
						Армування басейна Перерізи 3-3, 4-4			

Формат А3