



Інв.№ ориг.	Підпис і дата	Зам.інв.№	Зм.	Перев.	Зав. сек.	Н. контр.

Ремонтна вставка Ду50

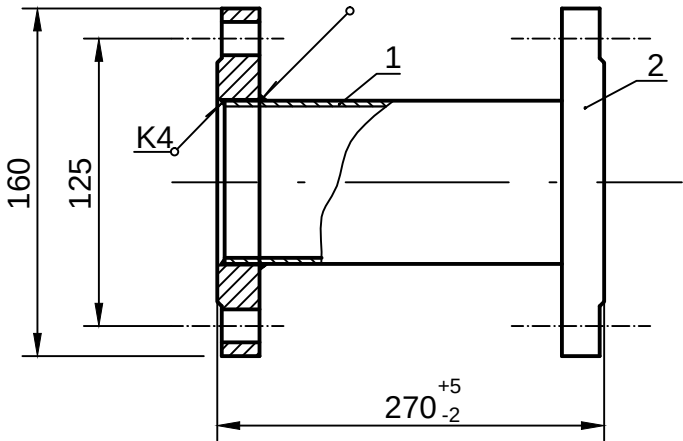

Ремонтна вставка Ду20

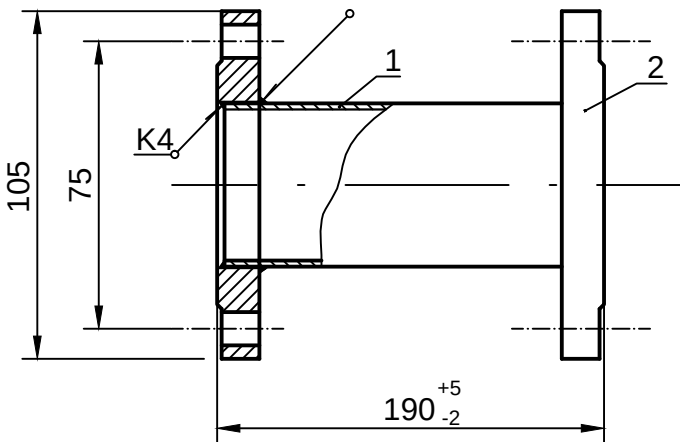

Специфікація виробів та матеріалів ремонтної вставки Ду50

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.,кг	Примітки
1	ГОСТ 8731-74	Труба сталева 57х3,5 L=0,270м			
	ГОСТ 8732-75	матеріал 20 ГОСТ 1050-88 шт.	1		
2	ДСТУ ГОСТ 12820:200	Фланець плоский приварний Ду 50;			
		Ру 1,6 МПа шт.	2		
3	ДСТУ ГОСТ 7798:2008	Болт М16х90.46			
		матеріал 20 ГОСТ 1050-88 шт.	8		
4	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	Гайка М16.5			
		матеріал 10 ГОСТ 1050-88 шт.	8		

Специфікація виробів та матеріалів ремонтної вставки Ду20

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од.,кг	Примітки
1	ГОСТ 8733-74	Труба сталева 25х2,5			
	ГОСТ 8734-75	L=0,190м матеріал 20			
2		ГОСТ 1050-88 шт.	1		
	ДСТУ ГОСТ 12820:200	Фланець плоский приварний	1		
		Ду20; Ру 1,6 МПа шт.	2		
3	ДСТУ ГОСТ 7798:2008	Болт М12х60.46			
		матеріал 20 ГОСТ 1050-88 шт.	8		
4	ДСТУ ГОСТ 5915:2008	Гайка М12.5			
		матеріал 10 ГОСТ 1050-88 шт.	8		

						ЄВР-19-ІТП-к-1				
						Навчально-житловий комплекс в кварталі обмеженому вул. Індустріальною, Борщагівською та пров. Індустріальним у Солом`янському районі м. Києва				
Зм.	Кіл.діл	Аркуш	Недок	Підпис	Дата	Індивідуальний тепловий пункт №1. Тепломеханічна частина		Стадія	Аркуш	Аркушів
								Р	7	
Н. контр.	Задесенець				06.21	Ремонтні вставки Ду50, Ду20		ТОВ "УКРЕНЕРГОПРОМ-ТМ" м. Київ		
Перевірів	Петрина				06.21					
Виконав	Стокоз				06.21					