
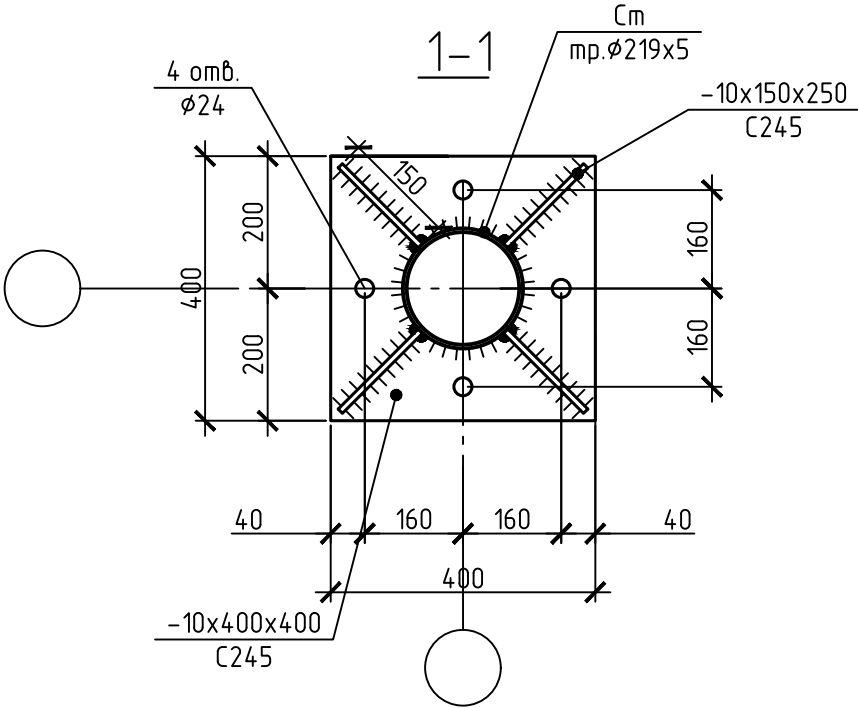
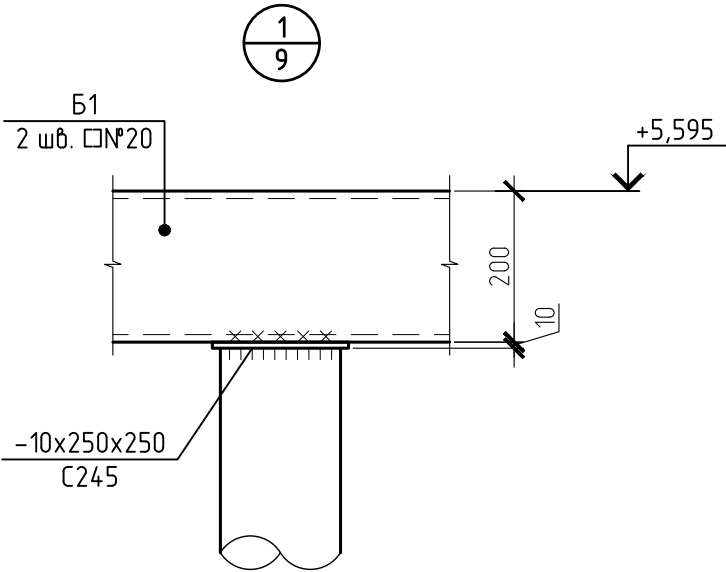


1. Даний аркуш розглядати разом із арк. 1.
2. Товщина швів по найменшій товщині зварюваних елементів.
3. Базу колони кріпити на хіманкери $\varnothing 20$ мм, отвори в пластині $\varnothing 24$ мм.

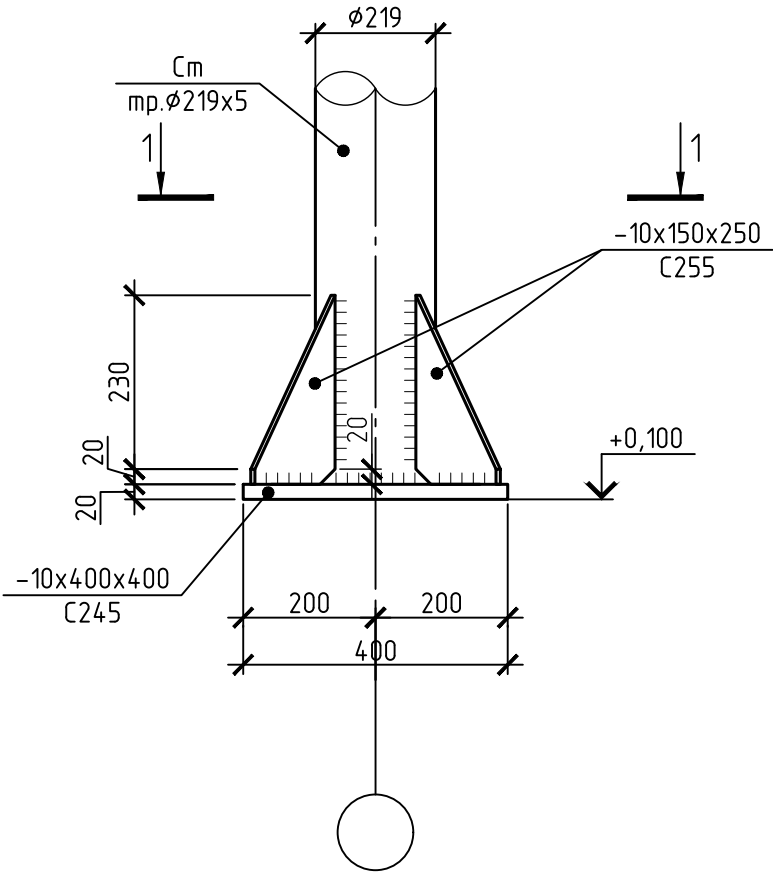

Специфікація елементів на підсилення

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл., шт.	Маса од., кг	Прим.
		Стійка Cm	2	169.6	339.2
1	ДСТУ 2251:2018	-10x400 L=400	1	12.6	
2	ДСТУ 8943:2019	пр. $\varnothing 219 \times 5$ L=5280	1	140	
3	ДСТУ 2251:2018	-10x150 L=250	4	3	12
4		-10x250 L=250	1	5	
		Балка Б-1			
5	ДСТУ 3436-96	2 шв. CII $\varnothing 20$ L=3800	1	140	
		Всього			479.2

						26-06/23-ТЗ		
						Технічний звіт з обстеження та надання рекомендацій, щодо подальшої безпечної експлуатації перекриття на відм. +6,000 в осях 4-5/А-Б в будівлі цеху рафінації ТДВ «УКРОЛІАПРОДУКТ» по вул. Паркова, 146, в м. Зіньків, Полтавської області		
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	Влаштування підсилення	Стадія	Аркуш
ГІП		Гулії					РП	1
Розробив		Гулії				Підсилення балок перекриття. Вузол 1		Фізична особа-підприємець Гулії Ігор Леонідович