
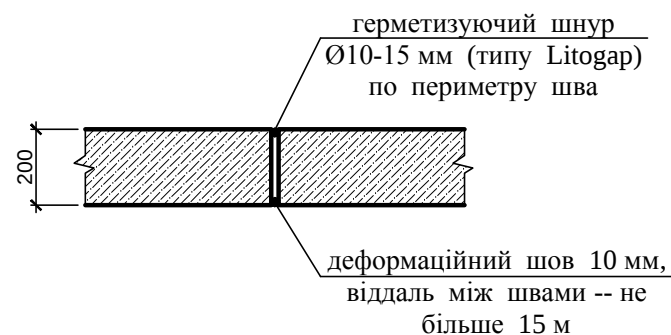


M 1:20



Technical drawing of a vertical post (стійка) with a fence (огородження) attached. The post has a diameter of 12 mm and is made of A500C steel. The fence is 350 mm long and welded to the post. The distance from the top of the post to the center of the fence is 70 mm. The distance from the center of the fence to the edge of the post is 'a'.

стійка
 огороження
 2 Ø12 A500C
 L=350 мм
 привар.

Поз.	Позначення	Найменування	Од. вим.	Обсяг	Прим.
		<u>Бетон</u>			
	монолітні підпірні стінки	важкий кл. С20/25 (М300)	м ³	0,42	уточнити
		<u>Арматура</u>			
	ДСТУ 3760 : 2014	Ø 8 А500С, L = 24,0 м пог.	кг	10,1	
	ДСТУ 3760 : 2014	Ø 12 А500С, L = 0,35 м пог.	кг	0,3	

1. Стикування арматурних стержнів різних напрямків -- за допомогою в'язального дроту.
2. Горизонтальні стержні Ø8 допускається стикувати по довжині внапуск не менш як на 500 мм, без зварювання. П-подібні вертикальні стержні -- обов'язково суцільні (без стиків).
3. Стійки огороження забивати в свіжий бетон стінок невдовзі після їх заливки.
4. Виконати деформаційні шви в стінках і фундаментах. Ширина швів -- 10 мм, віддаль між сусідніми швами -- не більше 15 м. На поворотах стін шви не влаштовувати (при цьому, віддаль від повороту стіни до шва допускається до 15 м).
5. Бетонні, арматурні, опалубочні роботи виконувати у відповідності до ДСТУ-Н Б.2.6-203:2015.
6. При бетонуванні в зимових умовах рекомендується використовувати клас бетону С25/30 (М400) та керуватися п. 5.8 ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015. При бетонуванні за температури повітря вище +25°C виконувати догляд за бетоном відповідно до п. 5.9 ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015.

Зм.	К-сть	Арк.	№	Підпис	Дата				
							Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	1	
						Влаштування підпірних стінок. Тип 1			