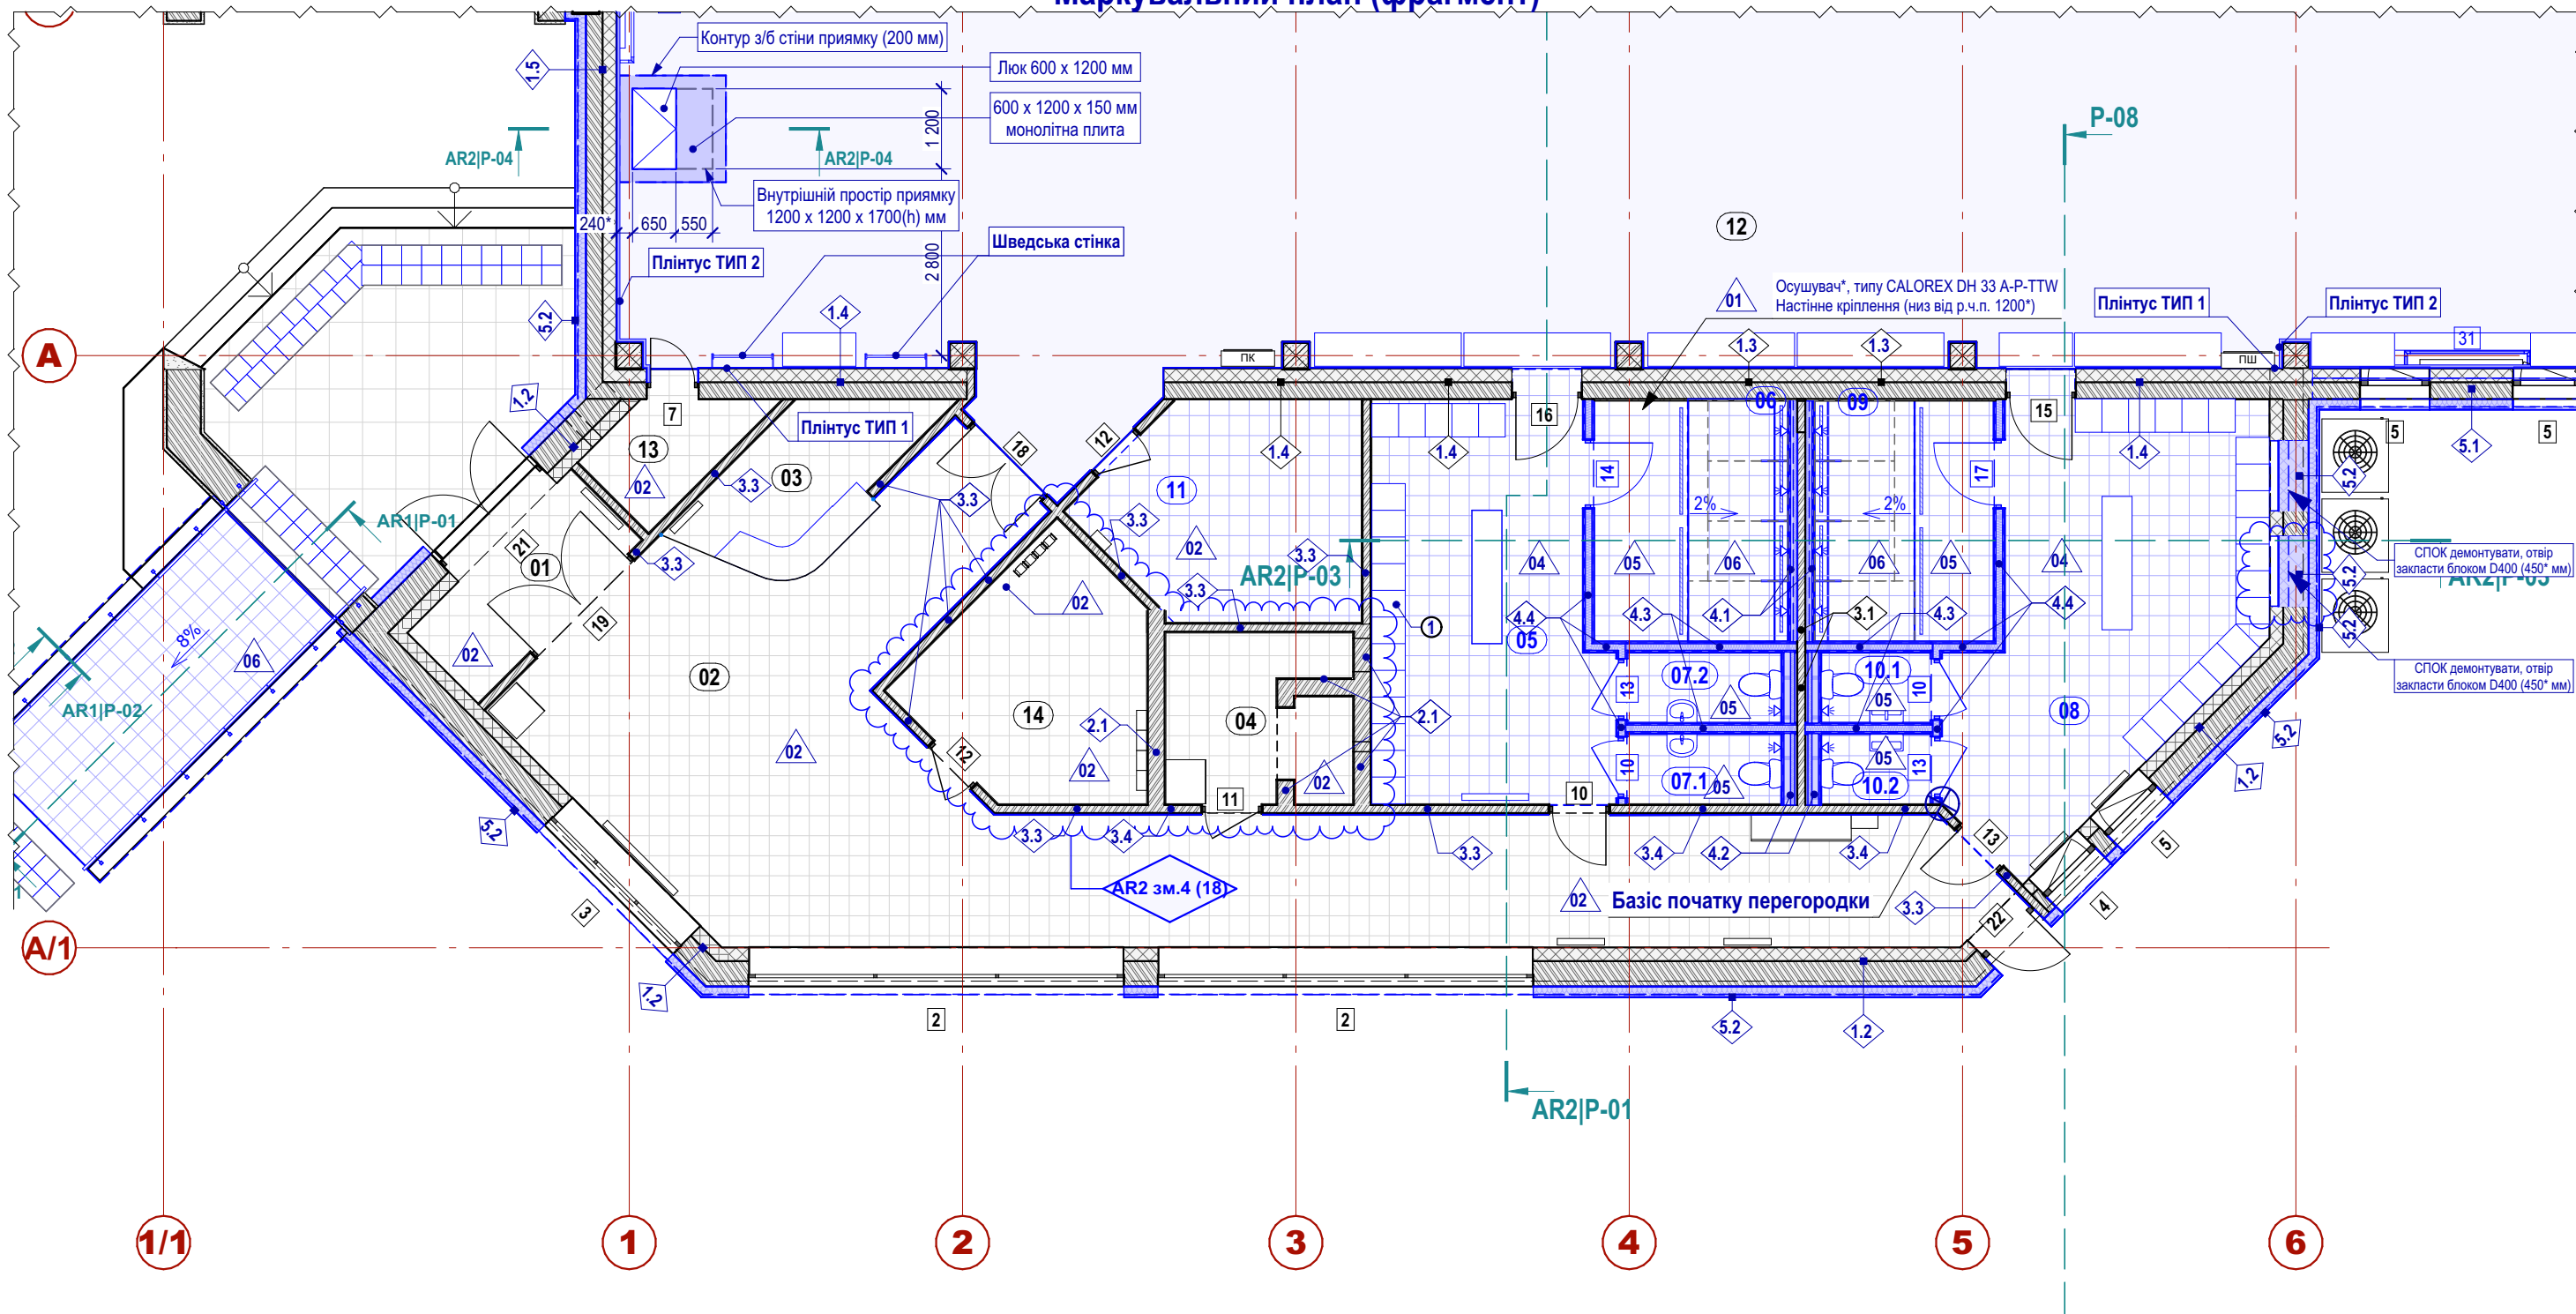


Маркувальний план (фрагмент)



Загальні вказівки див. аркуш AP-02
Розміри вказані без урахування опорядження.

Чорним кольором - показані існуючі конструкції
Синім кольором - показані нові конструкції

AR2 зм.4	3	зам.	18;19;20	28.05.2024	MBI-PUSH-KRT9-RP-AR2			
AR2 зм.2	2	зам.	12;13;15	23.11.2023	Капітальний ремонт об'єкту "Спортивно-оздоровительный комплекс с пансионатом для дипломатов и их семей по ул. Курортной №9 в пгт Пуща-Водица"			
AR2 зм.1	1	нов.	10;11	13.11.2023				
Випуск	Ред.	Арк.	Ділянки змін	Дата				
ГАП		Амельченко Р		07.2023	Корти для бадмінтону		Стадія	Аркуш
							РП	06
Розробив		Амельченко Р		07.2023	Маркувальний план. Фрагмент 1		ТОВ "БК" МІСЬКБУДІНВЕСТ" м. Київ	
Перевірів		Павлюков		07.2023				
Н. контр.		Павлюкова		07.2023				

Експлікація стін

Марка	Найменування	Товщ. мм	Довжи на, м.п.	Площа , м2
Демонтаж				
3.3	Внутрішні перегородки	160	21,24	51,88
Існуючий				
1.1	Зовнішня стіна ганку	610	6,21	23,50
1.2	Зовнішні стіни	590	42,37	111,69
1.3	Внутрішні стіни	490	6,02	14,87
1.4	Внутрішні стіни	470	16,48	35,09
1.5	Зовнішні стіни	460	111,60	879,42
1.6	Зовнішня вент. шахта	253	4,02	9,13
2.1	Внутрішні перегородки	290	9,15	24,38
3.1	Внутрішні перегородки	120	5,95	18,12
3.2	Внутрішні перегородки	140	21,87	22,95
3.3	Внутрішні перегородки	160	39,65	97,39
3.4	Внутрішні перегородки	160	6,68	16,84
4.1	Лицювання Кнауф W626	140	5,67	12,27
Новий				
1.7	пандус борти	255	10,50	2,65
4.1	Облицювання W626.ua	140	8,34	21,15
4.2	Облицювання W626.ua	240	4,56	12,39
4.3	Стіна W112.ua (плитка / плитка)	180	8,95	21,65
4.4	Стіна W112.ua (фарба / плитка)	180	14,20	23,31
5.1	Закладання вікон	310	40,50	110,57
5.2	Закладання вікон	460	2,10	2,21

Склад стін (нові)

Позначення	Найменування	мм
1.7, пандус борти		
SILTEK DECOR MOSAIC	Декор. штукатурка, "Камінцева", 2 мм	2
SILTEK Contact E-105	Ґрунтівка контактна в 2 шари	1
Цегла КРПв-1НФ-М 100-1650-F-50-1	Кладка із керамічної повнотілої цегли (зовн.)	250
4.1, Облицювання W626.ua		
тип 4	Плитка керамічна для стін (PEI 2; W2; G; U)	7
KNAUF FLEX	Клей для плитки еластичний	6
KNAUF Flachendicht	Гідроізоляція у 2 шари	2
ГСП-DFH3IR	Будівельна плита КНАУФ Diamant/Titan, вологовогнестійки посилені	13
Каркас рами ГКЛ	Комплексні системи Knauf	40
Каркас рами ГКЛ з мінватою	Комплексні системи Knauf	60
4.2, Облицювання W626.ua		
тип 4	Плитка керамічна для стін (PEI 2; W2; G; U)	7
KNAUF FLEX	Клей для плитки еластичний	6
KNAUF Flachendicht	Гідроізоляція у 2 шари	2
ГСП-DFH3IR	Будівельна плита КНАУФ Diamant/Titan, вологовогнестійки посилені	13
Каркас рами ГКЛ	Комплексні системи Knauf	100
Каркас рами ГКЛ з мінватою	Комплексні системи Knauf	60
-	Повітряний шар	40
4.3, Стіна W112.ua (плитка / плитка)		
тип 4	Плитка керамічна для стін (PEI 2; W2; G; U)	7
KNAUF FLEX	Клей для плитки еластичний	6
KNAUF Flachendicht	Гідроізоляція у 2 шари	2
ГСП-DFH3IR	Будівельна плита КНАУФ Diamant/Titan, вологовогнестійки посилені	13
Каркас рами ГКЛ з мінватою	Комплексні системи Knauf	100
4.4, Стіна W112.ua (фарба / плитка)		
тип 4	Плитка керамічна для стін (PEI 2; W2; G; U)	7
KNAUF FLEX	Клей для плитки еластичний	6
KNAUF Flachendicht	Гідроізоляція у 2 шари	2
ГСП-DFH3IR	Будівельна плита КНАУФ Diamant/Titan, вологовогнестійки посилені	13
Каркас рами ГКЛ з мінватою	Комплексні системи Knauf	100
ГСП-А	Будівельна плита КНАУФ (тип А)	13
KNAUF Tifengrund	Ґрунтівка укрівлююча, глибокопроникна	0
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	15
5.1, Закладання вікон		
Блоки А 13С-600х300х200-D400-B2,5(M35)-F15-K	Кладка із блоків з ніздрюватого бетону	300
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	10
5.2, Закладання вікон		
Блоки А 13С-600х300х200-D400-B2,5(M35)-F15-K	Кладка із блоків з ніздрюватого бетону	300
Блоки А 13С-600х300х200-D400-B2,5(M35)-F15-K	Кладка із блоків з ніздрюватого бетону	150
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	10

Склад стін (існуючі)

Позначення	Найменування	мм
1.1, Зовнішня стіна ганку		
SILTEK P-17	Штукатурка фасадна для пористих поверхонь	50
Цегла КРПр-1НФ-М 100-1400-F-50-1	Кладка із керамічної порожнистої цегли (зовн.)	510
1.2, Зовнішні стіни		
Цегла КРПр-1НФ-М 100-1400-F-50-1	Кладка із керамічної порожнистої цегли (зовн.)	380
Блоки А 16С-600х200х200-D400-B2,5(M35)-F15-K	Кладка із блоків з ніздрюватого бетону	200
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	10
1.3, Внутрішні стіни		
тип 4	Плитка керамічна для стін (PEI 2; W2; G; U)	8
SILTEK T-80	Клей для плитки	6
SILTEK V-33/E-33	Суміш двокомпонентна для еластичної підроізоляції в 2 шари	0
SILTEK P-11	Штукатурка цементна стартова	6
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	10
SILTEK Contact E-105	Ґрунтівка контактна в 2 шари	0
Цегла КРПр-1НФ-М 100-1400-F-50-1	Кладка із керамічної порожнистої цегли (зовн.)	250
Блоки А 16С-600х200х200-D400-B2,5(M35)-F15-K	Кладка із блоків з ніздрюватого бетону	200
1.4, Внутрішні стіни		
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	10
Цегла КРПр-1НФ-М 100-1400-F-50-1	Кладка із керамічної порожнистої цегли (зовн.)	250
Блоки А 16С-600х200х200-D400-B2,5(M35)-F15-K	Кладка із блоків з ніздрюватого бетону	200
1.5, Зовнішні стіни		
Цегла КРПр-1НФ-М 100-1400-F-50-1	Кладка із керамічної порожнистої цегли (зовн.)	250
Блоки А 16С-600х200х200-D400-B2,5(M35)-F15-K	Кладка із блоків з ніздрюватого бетону	200
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	10
1.6, Зовнішня вент. шахта		
SILTEK Facade silicon PRO	Фарбування силіконовою фарбою	0
SILTEK P-15	Дек. штук., "Камінцева" 2 мм, під фарбування	2
SILTEK Contact E-105	Ґрунтівка контактна в 2 шари	0
Цегла КРПв-1НФ-М 100-1650-F-50-1	Кладка із керамічної повнотілої цегли (зовн.)	250
2.1, Внутрішні перегородки		
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	20
Цегла КРПв-1НФ-М 100-1650-F-15-1	Кладка із керамічної повнотілої цегли (внутр.)	250
3.1, Внутрішні перегородки		
Цегла КРПв-1НФ-М 100-1650-F-15-1	Кладка із керамічної повнотілої цегли (внутр.)	120
3.2, Внутрішні перегородки		
Цегла КРПв-1НФ-М 100-1650-F-15-1	Кладка із керамічної повнотілої цегли (внутр.)	120
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	20
3.3, Внутрішні перегородки		
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	20
Цегла КРПв-1НФ-М 100-1650-F-15-1	Кладка із керамічної повнотілої цегли (внутр.)	120
3.4, Внутрішні перегородки		
тип 4	Плитка керамічна для стін (PEI 2; W2; G; U)	8
SILTEK T-80	Клей для плитки	6
SILTEK P-11	Штукатурка цементна стартова	6
Цегла КРПв-1НФ-М 100-1650-F-15-1	Кладка із керамічної повнотілої цегли (внутр.)	120
SILTEK PM-20 PRO	Штукатурка гіпсова універсальна	20
4.1, Лицювання Кнауф W626		
тип 4	Плитка керамічна для стін (PEI 2; W2; G; U)	7
KNAUF FLEX	Клей для плитки еластичний	6
KNAUF Flachendicht	Гідроізоляція у 2 шари	2
ГСП-DFH3IR	Будівельна плита КНАУФ Diamant/Titan, вологовогнестійки посилені	13
Каркас рами ГКЛ	Комплексні системи Knauf	40
Каркас рами ГКЛ з мінватою	Комплексні системи Knauf	60

Клас зносостійкості (PEI)
PEI 1 - Невеликий трафік без контакту з взуттям
PEI 2 - Невеликий трафік
PEI 3 - Помірний трафік
PEI 4 - Значний трафік
PEI 5 - Інтенсивне комерційне використання

Коефіцієнт тертя (Coefficient of Friction)
R9 - Низький опір ковзанню
R10 - Середній опір ковзанню
R11 - Середній опір ковзанню
R12 - Високий опір ковзанню
R13 - Дуже високий опір ковзанню

Клас абсорбції води (Water Absorption)
W0 - Абсорбція = 0
W1 - Абсорбція < 0,5%
W2 - Абсорбція 0,5-3%
W3 - Абсорбція 3-6%
W4 - Абсорбція 6-10%

Витяг з ISO 10545-7:1996
Ceramic tiles — Part 7

Клас морозостійкості (F - Frost Resistance)
F - Помірна морозостійкість

Класифікація "Поверхня" (Surface)
G - гладка поверхня (може бути P або U)
R - рельєфна поверхня (може бути P або U)
P - Полірована поверхня (Polished).
U - Неполірована, матова поверхня (Unpolished)

Змін. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор. МВІ-PUSH-KRT9-PP-AP2-12	

ДСТУ Б В.2.7-137:2008
ДСТУ Б В.2.7-61:2008

Кладка із блоків з ніздрюватого бетону
Кладка із керамічної цегли




AR2 зм.4	3	зам.	24	28.05.2024
AR2 зм.2	2	зам.	10;12	23.11.2023
Випуск	Ред.	Арк.	Ділянки змін	Дата

МВІ-PUSH-KRT9-PP-AP





Аркуш



12

Експлікація підлог

Поз.	Січення підлоги	№ прим.	Дані елементів підлоги (назва, товщина, основа тощо), мм	Площа підл., м2		
Статус Реконструкції: Існуючий						
01		12	Полімерне покриття	10	649,17	
			SILTEK F-50	Самовирівнювальна підлога (20 МПа)		20
			Стяжка бетонна, арм.	Бетон С16/15 П4, арм. 1С Ø10 А400С2 чар. 200 мм		60
			ПВТ 200 мкм	Плівка поліетиленова ПВТ 200 мкм		0
			IZOVAT 180	Мінеральна вата γ≈180 кг/м³; λБ=0,039 Вт/(м*К)		50
			Техноеласт ЕПП	Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари по бітумному праймеру		10
02		01; 02; 03; 11; 13; 14; 15	тип 3	Плитка керамічна для підлоги (PEI 4; W2; R13; G; U)	10	98,87
			SILTEK T-83	Клей для облицювання підлоги плиткою та камінням	5	
			SILTEK F-20	Стяжка для підлог цементна (20 МПа)	60	
			ПВТ 200 мкм	Плівка поліетиленова ПВТ 200 мкм	0	
			SWEETONDALE CARBON PROF	Екструдований пінополістирол γ≈32 кг/м³; λБ=0,034 Вт/(м*К)	40	
			Техноеласт ЕПП	Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари по бітумному праймеру	10	
03			тип 2	Плитка керамічна для підлоги (PEI 4; W1; R13; G; U)	10	6,63
			SILTEK T-83	Клей для облицювання підлоги плиткою та камінням	5	
			SILTEK V-30	Суміш для гідроізоляції в 2 шари	2	
			SILTEK F-20	Стяжка для підлог цементна (20 МПа)	60	
			ПВТ 200 мкм	Плівка поліетиленова ПВТ 200 мкм	0	
			IZOVAT 180	Мінеральна вата γ≈180 кг/м³; λБ=0,039 Вт/(м*К)	40	
Техноеласт ЕПП	Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари по бітумному праймеру	8				

Статус Реконструкції: Новий

01		12	Полімерне покриття	10	1,86	
			SILTEK F-50	Самовирівнювальна підлога (20 МПа)		20
			Стяжка бетонна, арм.	Бетон С16/15 П4, арм. 1С Ø10 А400С2 чар. 200 мм		60
			ПВТ 200 мкм	Плівка поліетиленова ПВТ 200 мкм		0
			IZOVAT 180	Мінеральна вата $\gamma \approx 180 \text{ кг/м}^3$; $\lambda_B = 0,039 \text{ Вт/(м}^\circ\text{К)}$		50
			Техноеласт ЕПП	Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари по бітумному праймеру		10
01*		12			651,03	
			OMNISPORTS V83	Композиційне покриття підлоги		5
02		01; 02; 03; 11; 13; 14; 15	тип 3	Плитка керамічна для підлоги (PEI 4; W2; R13; G; U)	10	12,31
			SILTEK T-83	Клей для облицювання підлоги плиткою та камінням	5	
			SILTEK F-20	Стяжка для підлог цементна (20 МПа)	60	
			ПВТ 200 мкм	Плівка поліетиленова ПВТ 200 мкм	0	
			SWEETONDALE CARBON PROF	Екструдований пінополістирол $\gamma \approx 32 \text{ кг/м}^3$; $\lambda_B = 0,034 \text{ Вт/(м}^\circ\text{К)}$	40	
			Техноеласт ЕПП	Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари по бітумному праймеру	10	
04		05; 08	тип 2	Плитка керамічна для підлоги (PEI 4; W1; R13; G; U)	10	47,47
			SILTEK T-81	Клей для плитки високоеластичний	5	
			SILTEK F-35	Стяжка високоміцна (35 МПа), з системою "Тепла підлога"	50	
			LENKO MARMA	Фольгована плівка для теплої підлоги з розміткою	0	
			LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ	Термоплити LOGICPIR Підлоги з двостороннім облицюванням з алюмоламінату $\gamma \approx 25 \text{ кг/м}^3$; $\lambda_B = 0,023 \text{ Вт/(м}^\circ\text{К)}$	50	
			Техноеласт ЕПП	Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари по бітумному праймеру	10	

Поз.	Січення підлоги	№ прим.	Дані елементів підлоги (назва, товщина, основа тощо), мм			Площа підл., м2
05		06; 07.1; 07.2; 09; 10.1; 10.2	тип 2	Плитка керамічна для підлоги (PEI 4; W1; R13; G; U)	10	18,09
			SILTEK T-81	Клей для плитки високоеластичний	5	
			SILTEK Beton Contact E-106	Ґрунтівка адгезійна в 1 шар	0	
			SILTEK V-33/E-33	Суміш двокомпонентна для еластичної гідроізоляції в 2 шари	2	
			SILTEK F-35	Стяжка високоміцна (35 МПа), з системою "Тепла підлога"	48	
			LENKO MARMA	Фольгована плівка для теплої підлоги з розміткою	0	
			LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ	Термоплити LOGICPIR Підлоги з двостороннім облицюванням з алюмоламінату $\gamma=25 \text{ кг/м}^3$; $\lambda_B=0,023 \text{ Вт/(м}^\circ\text{К)}$	50	
			Техноеласт ЕПП	Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари по бітумному праймеру	10	
06		06; 09	тип 2	Плитка керамічна для підлоги (PEI 4; W1; R13; G; U)	10	11,05
			SILTEK T-81	Клей для плитки високоеластичний	5	
			SILTEK Beton Contact E-106	Ґрунтівка адгезійна в 1 шар	0	
			SILTEK V-33/E-33	Суміш двокомпонентна для еластичної гідроізоляції в 2 шари	2	
			SILTEK F-35	Стяжка високоміцна (35 МПа), похилоутворювальна	58	
			LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ	Термоплити LOGICPIR Підлоги з двостороннім облицюванням з алюмоламінату $\gamma=25 \text{ кг/м}^3$; $\lambda_B=0,023 \text{ Вт/(м}^\circ\text{К)}$	40	
			Техноеласт ЕПП	Гідроізоляція обклеювальна в 2 шари по бітумному праймеру	10	

- При виконанні робіт по прокладанню інженерних мереж, у разі виявлення незадовільного стану жорсткої основи підлоги терміново звернутися до проєктуючої організації. У такому разі необхідно буде виконати влаштування підлог у повному обсязі, а не лише заміну шару опорядження та гідроізоляції. ** - Виконувати у разі потреби переробки існуючих конструкцій.
- ** Піщану подушку (в разі влаштування) виконати із піску середньої зернистості, ущільненого до отримання питомої ваги скелету ґрунту значенням не менше γ=1,65 т/м. Ущільнення виконувати шарами товщиною не більше 0,2 м до отримання стандартного ущільнення K=0,95 та щільності сухого ґрунту γ=1,65 т/м³, зволоженого до ступеню вологості Sr=0,85. Щільність піщаної подушки підтвердити на всю глибину лабораторними випробуваннями зі складанням відповідного акту (рекомендовано застосування перевірки ущільнення методом зондування).
- Перед облаштуванням конструкцій підлог влаштувати по контуру з/б та цегляних стін, а також колон, шар зі спіненого поліетилену (пінофолу) товщиною 8-10 мм, ширина стрічки в залежності від товщини конструкцій підлоги (150-190 мм) Ця стрічка повинна відділяти всю площину підлоги приміщення (жорстку основу, стяжки від соприкосання з несучими конструкціями).
- ** Жорстку основу підлоги виконувати з бетону С16/20 W4 P3, та армувати сіткою 1С Ø10 400С2 крок 200 мм (в обох напрямках) (ДСТУ Б В.2.6-173:2011) товщиною обумовленою на кресленнях, та розділом КБ, захисний шар 40 мм. Правила анкерування та напуску прийняти згідно ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Використовувати цей шар як основу самонесучих та ненесучих стін і перегородок з дрібноштучних блоків.
- ** Гідроізоляцію жорсткої основи підлоги виконувати обклеювальною по бітумному праймеру у 2 шари. Гідроізоляцію завести на стіни та перегородки на 300 мм від р.ч.п. Перед влаштуванням жорсткої основи виконати захисний шар з бетону В 7,5 за шаром гідроізоляції 50 мм.
- У разі використання верхнього шару обклеювальної гідроізоляції без присипки, виконати її по поверхні гідроізоляції перед влаштуванням цементної стяжки, та в місцях заведення на стіни та перегородки: нанести бітумну мастику з поспілкою піском фракції 1,5 ~ 5 мм товщиною 5 мм.
- По гідроізоляції влаштувати шар полимерного утеплювача на основі PIR, типу LOGICPIR Пол ФЛ/ФЛ (або аналог) γ≈30 кг/м³ ; λБ=0,023 Вт/(м*К).
- Гідроізоляцію від стічних вод при середній і великій інтенсивності впливу рідин на підлогу, а також під стічними лотками, каналами й трапами влаштувати полімерцементну в 2 шари. Гідроізоляцію завести на стіни та перегородки мін. на 300 мм від р.ч.п.
- Утеплювач покрити поліетиленовою плівкою 200 мкм, та влаштувати цементно-піщану стяжку 35 МПа, типу SILTEK F-35 (або аналог) товщиною мін. 40 мм, що армована фіброю.
- У роздягальнях та санвузлах влаштувати систему "Тепла підлога", електричну, типу Nexans, у душових виконати розухилку.
- По шару цементно-піщаної стяжки виконати шар самовирівнювальної підлоги типу SILTEK F-50 товщиною 5~25 мм в залежності від фінішного покриття та наявності обмазувальної цементно-піщаної еластичної гідроізоляції типу SILTEK V-33/E-33 в два шари (або аналогом) у приміщеннях із середньою та великою інтенсивністю впливу рідин на підлогу.
- Поверхня покриття підлог не повинна бути слизькою. Допустимий коефіцієнт тертя Кдоп прийняти не менше:
- для приміщень із сухим покриттям - 0,35; - для приміщень з вологим покриттям - 0,4; - для приміщень із замасленим покриттям - 0,5
- Всі зазначені виробники та марки матеріалів можуть бути замінені на аналогічні сертифіковані в Україні, за умови погодження з проєктувальником.
- Дане креслення див. разом з арк.АР-02, 04, 05, 09, 10, 19

Змін. інв. №	Підпис і дата
Інв. № ор. MB-PUSH-KRT9-RP-AR2-13	

AR2 зм.4	4	зам.	24	28.05.2024	МБІ-PUSH-KRT9-RP-AR2			
AR2 зм.3	3	зам.	16	01.12.2023	Капітальний ремонт об'єкту "Спортивно-оздоровительный комплекс с пансионатом для дипломатов и их семей по ул. Курортной №9 в пгт Пуща-Водица"			
AR2 зм.2	2	зам.	11;12	23.11.2023				
Випуск	Ред.	Арк.	Ділянки змін	Дата	Корти для бадмінтону			
ГАП		Амельченко Р		07.2023				
					РП	13		
Розробив	Амельченко Р			07.2023	Експлікація підлог			
Перевірив	Павлюков			07.2023				
Н. контр.	Павлюкова			07.2023				
					ТОВ"БК"МІСЬКБУДІНВЕСТ" м. Київ			

Відомість опорядження приміщень

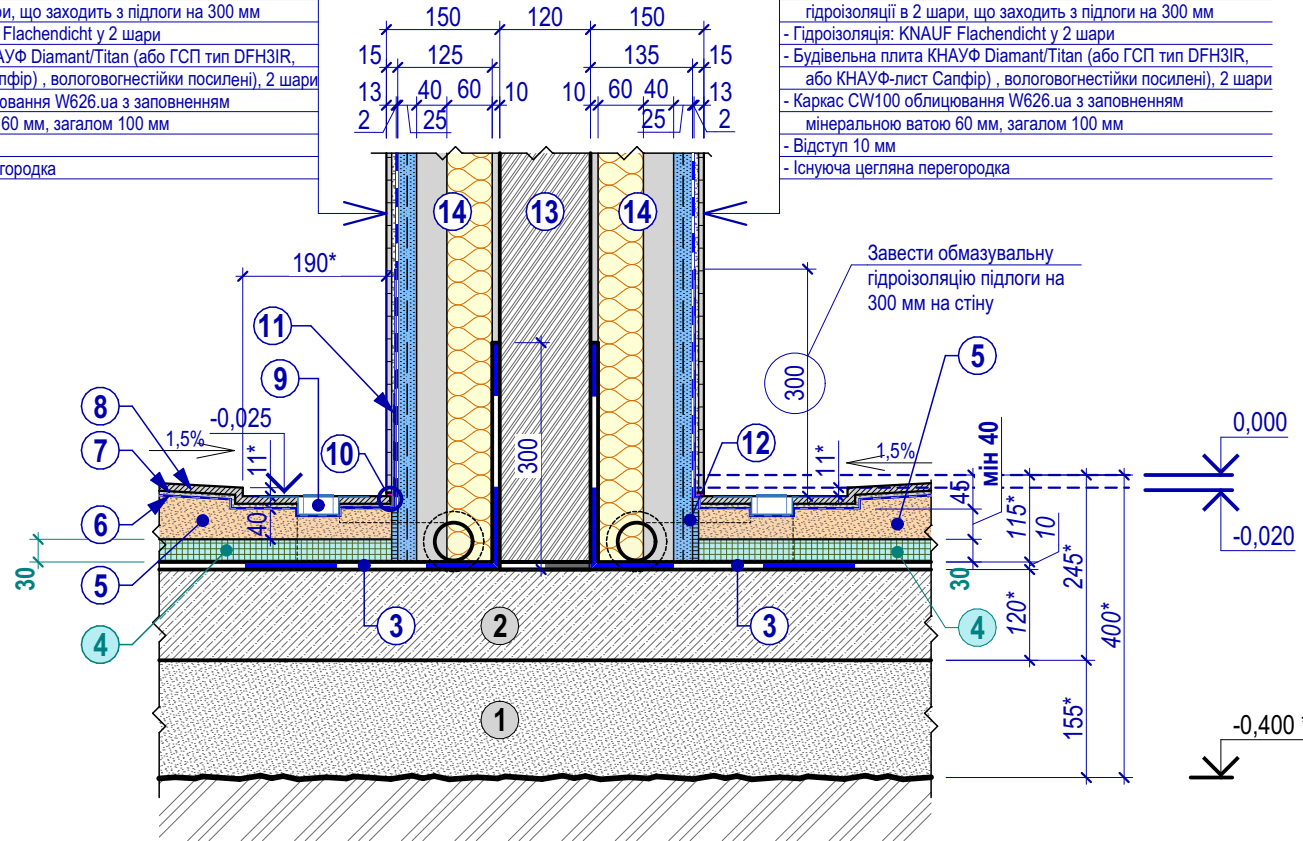
№	Найменування	Стеля	Площа	Стіни	Площа	Низ Стін	Площа	Плінтус	Довж. м.п.	Укоси, підвіконня
01 Місця загального користування										
02	Хол	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 1 шар, з фарбуванням акриловою фарбою, згідно ТУ	65,42	Q3 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою, згідно ТУ	118,94	Панелі МДФ 10 мм, h=2,0 м по плінтусу 0,1м	0,00	Алюмінієвий плінтус прихованого монтажу, пофарбований, типу SintezaI P-110	50 734	Шпатлівка
03	Гардероб	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 1 шар, з фарбуванням акриловою фарбою, згідно ТУ	6,29	Q3 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою, згідно ТУ	19,55	-	0,00	МДФ, 80x16 мм	11 393	-
			71,71 м²		138,49 м²		0,00		62 127 мм	
02 Спотривні зали										
12	Спортивний зал	Q1 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою по металу, згідно ТУ	647,13	Q2 - Фарбування SILTEK FACADE PRO NCS 5502-R	950,00	Панелі МДФ 10 мм, h=2,0 м по плінтусу 0,1м	191,62	<Не определено>	117 289	Панелі МДФ
			647,13 м²	Враховано площу за панелями	950,00 м²	Без врахування лиштви та відкосів	191,62		117 289 мм	
03 Санвузли										
07.1	с/в Ч	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 2 шари, з фарбуванням латексною фарбою, згідно ТУ	2,39	Q1 - Плитка керамічна, PEI 2; W2; G; P	15,50	-	0,00	-	0	-
07.2	с/в Ч	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 2 шари, з фарбуванням латексною фарбою, згідно ТУ	2,39	Q1 - Плитка керамічна, PEI 2; W2; G; P	15,50	-	0,00	-	0	-
10.1	с/в Ж	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 2 шари, з фарбуванням латексною фарбою, згідно ТУ	1,70	Q1 - Плитка керамічна, PEI 2; W2; G; P	12,04	-	0,00	-	0	-
10.2	с/в Ж	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 2 шари, з фарбуванням латексною фарбою, згідно ТУ	1,70	Q1 - Плитка керамічна, PEI 2; W2; G; P	12,04	-	0,00	-	0	-
			8,19 м²		55,08 м²		0,00		0 мм	
04 Душові										
06	Душові Ч	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 2 шари, з фарбуванням латексною фарбою, згідно ТУ	10,44	Q2 - Плитка керамічна, PEI 2; W1; G; P	31,73	-	0,00	-	0	-
09	Душові Ж	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 2 шари, з фарбуванням латексною фарбою, згідно ТУ	9,65	Q2 - Плитка керамічна, PEI 2; W1; G; P	30,58	-	0,00	-	0	-
			20,09 м²		62,30 м²		0,00		0 мм	
05 Роздягалки та адм.										
05	Роздягалка Ч	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 2 шари, з фарбуванням акриловою фарбою, згідно ТУ	20,28	Q3 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою, згідно ТУ	40,53	-	0,00	МДФ, 100x16 мм	14 580	-
08	Роздягалка Ж	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 2 шари, з фарбуванням акриловою фарбою, згідно ТУ	24,50	Q3 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою, згідно ТУ	41,31	-	0,00	МДФ, 100x16 мм	16 612	-
11	Тренерська	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 2 шари, з фарбуванням акриловою фарбою, згідно ТУ	12,07	Q3 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою, згідно ТУ	32,73	-	0,00	МДФ, 100x16 мм	12 714	-
			56,85 м²		114,57 м²		0,00		43 906 мм	
06 Табур										
01	Табур	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 1 шар, з фарбуванням акриловою фарбою, згідно ТУ	5,80	Q3 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою, згідно ТУ	18,02	-	0,00	Алюмінієвий плінтус, пофарбований, типу SintezaI P-35W	6 340	-
			5,80 м²		18,02 м²		0,00		6 340 мм	
07 Тех.приміщення										
04	Тех. прим. (провайдер)	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 1 шар, з фарбуванням акриловою фарбою, згідно ТУ	6,37	Q2 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою, згідно ТУ	27,69	-	0,00	МДФ, 80x16 мм	9 800	-
13	Допоміжне приміщення	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 1 шар, з фарбуванням акриловою фарбою, згідно ТУ	3,23	Q2 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою, згідно ТУ	19,97	-	0,00	МДФ, 80x16 мм	7 319	-
14	Технічне приміщення	Q1 - Підвісна стеля із Diamant/Titan 1 шар, з фарбуванням акриловою фарбою, згідно ТУ	11,07	Q2 - Фарбування вододисперсійною акриловою фарбою, згідно ТУ	32,92	-	0,00	МДФ, 80x16 мм	12 167	-
			20,67 м²		80,58 м²		0,00		29 286 мм	

AR2 зм.4	4	зам.	24	28.05.2024	МВІ-PUSH-KRT9-RP-AR2				
AR2 зм.3	3	зам.	17	01.12.2023	Капітальний ремонт об'єкту "Спортивно-оздоровительный комплекс с пансионатом для дипломатов и их семей по ул. Курортной №9 в пгт Пуща-Водица"				
AR2 зм.2	2	зам.	12	23.11.2023					
Випуск	Ред.	Арк.	Ділянки змін	Дата					
ГАП		Амельченко Р		07.2023	Корти для бадмінтону		Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	15	
Розробив		Амельченко Р		07.2023	Відомість опорядження приміщень, Відомість матеріалів		ТОВ"БК"МІСЬКБУДІНВЕСТ" м. Київ		
Перевірів		Павлюков		07.2023					
Н. контр.		Павлюкова		07.2023					

Д-08 Примицання трапу до стіни (Облицювання W626.ua)

- Плитка для стін (PEI 2; W1; G; P)
- KNAUF FLEX - Клей для плитки еластичний КНАУФ-Флекс
- SILTEK V-33/E-33 - Суміш двокомпонентна для еластичної гідроізоляції в 2 шари, що заходить з підлоги на 300 мм
- Гідроізоляція: KNAUF Flachendicht у 2 шари
- Будівельна плита КНАУФ Diamant/Titan (або ГСП тип DFH3IR, або КНАУФ-лист Сапфір), вологовогнестійки посилені, 2 шари
- Каркас CW100 облицювання W626.ua з заповненням мінеральною ватою 60 мм, загалом 100 мм
- Відступ 10 мм
- Існуюча цегляна перегородка

- Плитка для стін (PEI 2; W1; G; P)
- KNAUF FLEX - Клей для плитки еластичний КНАУФ-Флекс
- SILTEK V-33/E-33 - Суміш двокомпонентна для еластичної гідроізоляції в 2 шари, що заходить з підлоги на 300 мм
- Гідроізоляція: KNAUF Flachendicht у 2 шари
- Будівельна плита КНАУФ Diamant/Titan (або ГСП тип DFH3IR, або КНАУФ-лист Сапфір), вологовогнестійки посилені, 2 шари
- Каркас CW100 облицювання W626.ua з заповненням мінеральною ватою 60 мм, загалом 100 мм
- Відступ 10 мм
- Існуюча цегляна перегородка



- Існуюча піщана основа
- Існуюче жорстка бетонна основа, армована
- **Нова гідроізоляція обклеювальна:** два шари Техноеласту ЕПП по бітумному праймеру
- **Термоплити LOGICPIR Підлоги з двостороннім облицюванням з алюмоламінату $\lambda_B=0,023$ Вт/(м*К)**
- Стяжка високоміцна (35 МПа), з системою "Тепла підлога", типу SILTEK F-35
- **Гідроізоляція обмазувальна полімерцементна в 2 шари**, типу SILTEK V-33/E-33
- Клей для плитки високоеластичний, типу SILTEK T-81
- Плитка керамічна для підлоги (PEI 4; W1; R13; G; U)
- Лінійний трап, типу CeraLine Nano F Duo 1600 mm, DN 50
- Герметик, типу SILTEK АКРИЛОВИЙ Герметик
- **Гідроізоляційна стрічка**
- Демпферна стрічка 150x8 мм
- Існуюча цегляна перегородка 120 мм
- **KNAUF Облицювання W626.ua** 125 мм (на самостійному каркасі) з профілем **CW100**, у порожнині мінеральна вата $\gamma \approx 48$ кг/м³; $\lambda_B=0,036$ Вт/(м*К), 1 шар 50 мм, обшивка з плит КНАУФ **Diamant/Titan** (або ГСП тип DFH3IR, або КНАУФ-лист Сапфір), вологовогнестійкий посилений, 2 шари

Кріплення знизу виконувати дюпелями **KNAUF Drehstiftdubel** по бетонній підлозі по профілю **UW** з використанням стрічки **KNAUF Уніфлот** та герметика **KNAUF Trennwandkitt**.

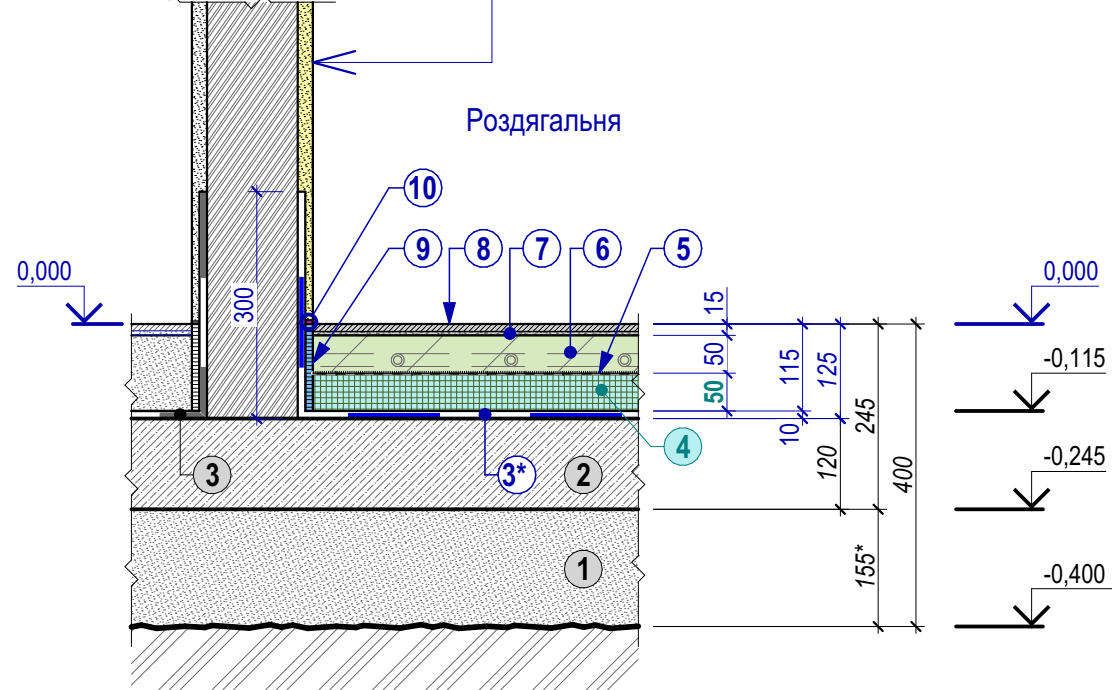
Зверху профелі **CW100** облицювання **W626.ua** з'єднати профілем **CW100** в якості ригеля, та кріпити до балок підшивки стелі, та до бокових цегляних стін (**окрім перегородки, що розділяє душові!!**) по аналогії з завершенням перегородки без кріплення зверху: див. вузол на арк. 20

При кріпленні обшивки із плит КНАУФ **Diamant / Titan** або **Silentboard** завжди використовувати шурупи **Diamant XTN**.

- * - Нова обклеювальна гідроізоляція влаштовується у разі неможливості збереження існуючої.
- Систему "Теплої підлоги" виконувати електрично, типу Nexans

Д-09 Примицання підлоги до існ. стіни

- SILTEK PM-20 PRO - Штукатурка гіпсова універсальна
- Існуюча цегляна перегородка
- SILTEK PM-20 PRO - Штукатурка гіпсова універсальна



- Існуюча піщана основа
- Існуюче жорстка бетонна основа, армована
- **Існуюча гідроізоляція обклеювальна:** два шари Техноеласту ЕПП по бітумному праймеру
- **Нова гідроізоляція обклеювальна:** два шари Техноеласту ЕПП по бітумному праймеру
- **Термоплити LOGICPIR Підлоги з двостороннім облицюванням з алюмоламінату $\lambda_B=0,023$ Вт/(м*К)**
- Фольгована плівка для теплої підлоги з розміткою, типу LENKO MARMA
- Стяжка високоміцна (35 МПа), з системою "Тепла підлога", типу SILTEK F-35
- Клей для плитки високоеластичний, типу SILTEK T-81
- Плитка керамічна для підлоги (PEI 4; W1; R13; G; U)
- Демпферна стрічка 200x10 мм
- Герметик, типу SILTEK АКРИЛОВИЙ Герметик

Інв. № ор.	Підпис і дата	Змін. інв. №
MBI-PUSH-KRT9-RP-AR2-18		

					MBI-PUSH-KRT9-RP-AR2			
AR2 зм.4	3	зам.	21	28.05.2024	Капітальний ремонт об'єкту "Спортивно-оздоровительный комплекс с пансионатом для дипломатов и их семей по ул. Курортной №9 в пгт Пуца-Водица"			
AR2 зм.3	2	зам.	16	01.12.2023				
AR2 зм.2	1	нов.	11;12;15	23.11.2023				
Випуск	Ред.	Арк.	Ділянки змін	Дата				
ГАП		Амельченко Р		07.2023	Корти для бадмінтону	Стадія	Аркуш	Аркушів
						РП	18	
Розробив		Амельченко Р		07.2023	Деталі Д-08, Д-09	ТОВ"БК"МІСЬКБУДІНВЕСТ" м. Київ		
Перевірив		Павлюков		07.2023				
Н. контр.		Павлюкова		07.2023				