


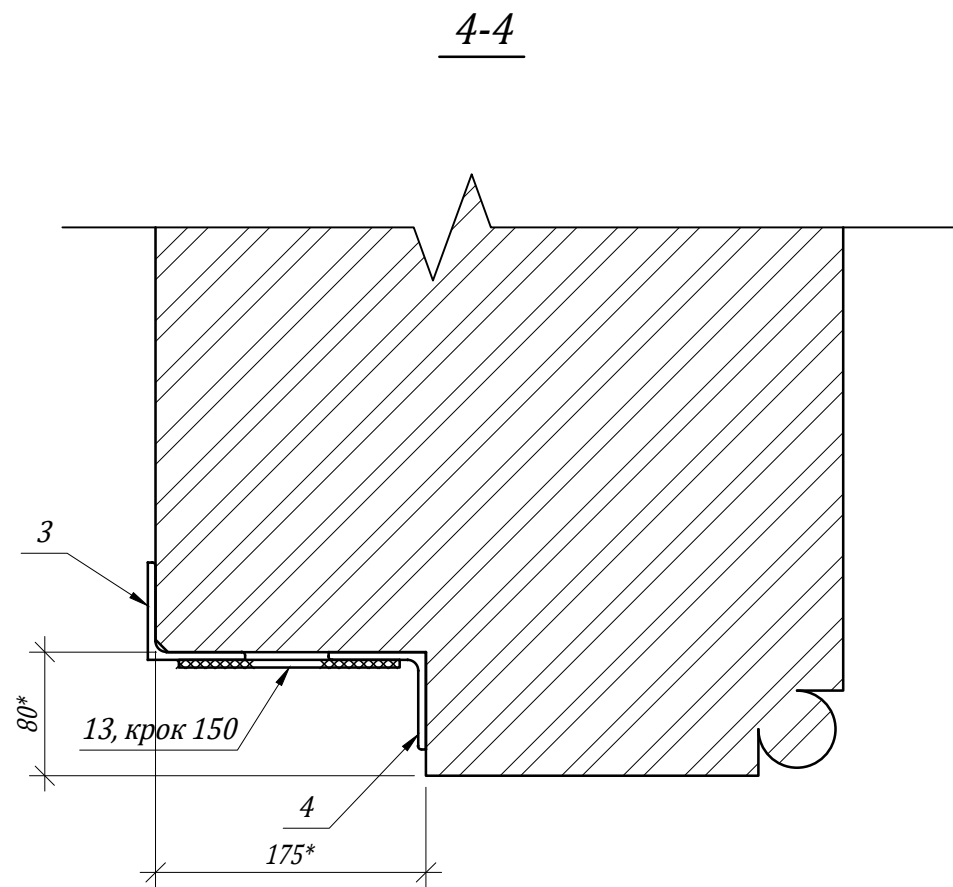

1. Розміри позначені * уточнити по місцю .
2. Розміри металевих елементів уточнити по місцю .
3. Елементи позицій 1-5 змонтувати на цементно -піщаному розчині з повним заповненням порожнин .
4. Елементи підсилення арочної перемички позицій 3, 4 зварити стиковим швом з елементами підсилення простінків позицій 1, 2.
5. Зварювання виконувати електродами типу Э 42 А згідно з ГОСТ 9467,
6. Висота катетів зварних швів 4 мм.
7. Даний аркуш читати разом з аркушами КБ -2 ÷ КБ -5.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ						
марка, поз.	позначення документації	найменування		кїл.	маса од., кг	примітка / всього /
підсилення дверного прорізу центрального входу						
1	ДСТУ 2251:2018	кутик 63 х 5, L= 3000		2	14.43	28.86 кг
2	ДСТУ 2251:2018	кутик 63 х 5, L= 2800		2	13.47	26.94 кг
3	ДСТУ 2251:2018	кутик 63 х 5, L= 1920		1	9.24	9.24 кг
4	ДСТУ 2251:2018	кутик 63 х 5, L= 1780		1	8.56	8.56 кг
5	ДСТУ 2251:2018	кутик 63 х 5, L= 1450		4	6.97	27.90 кг
6	ДСТУ 2251:2018	кутик 63 х 5, L= 180		3	0.87	2.60 кг
7	ДСТУ 2251:2018	кутик 63 х 5, L= 160		2	0.77	1.54 кг
8	ДСТУ 2251:2018	кутик 63 х 5, L= 120		1	0.58	0.58 кг
9	ДСТУ 4747:2007	пластина 100х5, L= 1450		2	5.69	11.38 кг
10	ДСТУ 4747:2007	пластина 50х5, L= 320		8	0.63	5.02 кг
11	ДСТУ 3760:2019	арматура Ø10 А 500 С, L= 180		9	0.11	1.00 кг
12	ДСТУ 3760:2019	арматура Ø10 А 500 С, L= 170		18	0.10	1.89 кг
13	ДСТУ 3760:2019	арматура Ø10 А 500 С, L= 140		53	0.09	4.58 кг
14	ДСТУ 3760:2019	арматура Ø10 А 500 С, L= 120		9	0.07	0.67 кг
хімічний анкер HILTI HIT-HY70 M10				26		
	разом :					88.73 кг

змін.	кїл.	арк.	Ндок.	підпис	дата				
								стадія	аркуш
гол.конст.	Лісоцький								6
виконав	Демчук			2024р.					
перевірив	Лісоцький					Схема підсилення дверного прорізу центрального входу. Переріз 4-4 Специфікація		ФОП Лісоцький Р. В. м. Львів	