



Погоджено:			Зам. інв. №	Підп. і дата	Інв. № ор.

- Плінтус з керамогранітної плитки h=100 мм
- Клейова суміш (морозостійка та водостійка) для плитки
- Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари завести на стіну на висоту 140 мм
- Суміш армуюча для теплоізоляції (типу Siltek T-87) з лугостійкою фасадною сіткою
- Екструдований пінополістирол міцністю на стиск не менше 250 кПа ($\lambda=0,030\text{Вт/м}^{\circ}\text{C}$) - 100 мм
- Клей для кріплення теплоізоляції (типу Siltek T-85)
- Грунтівка глибокопроникаюча (типу Siltek E-100 Universal)
- Стіна із керамзитобетонних блоків - 250 мм

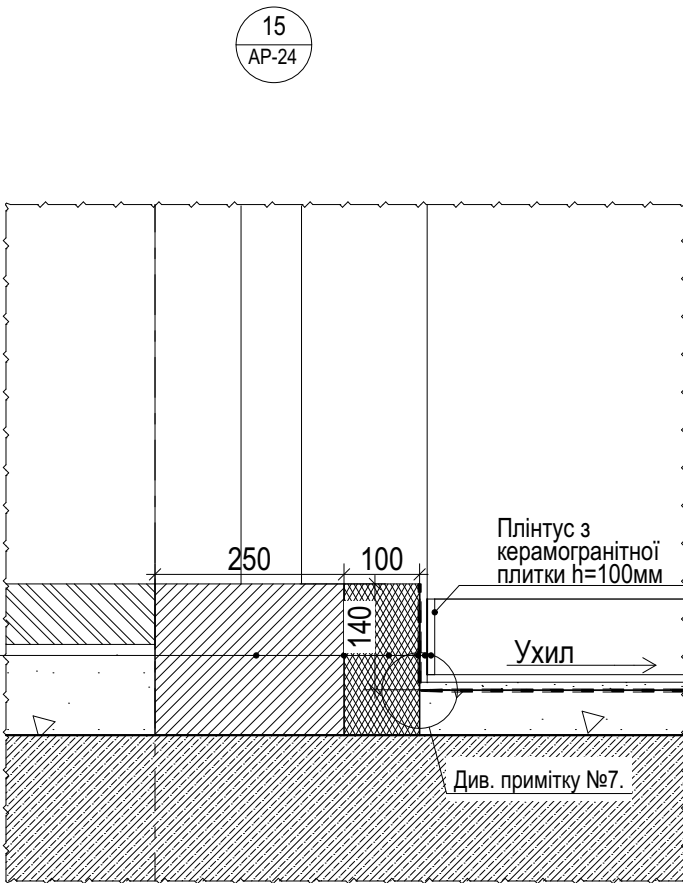

9
AP-24

- Шар Силікон-акрилової штукатурки “Мозаїка” (типу Siltek Decor Silicon Mosaic); на висоті 600 мм.
- Грунтівка контактна (типу Siltek E-105 Kontakt);
- Суміш для гідроізоляції Siltek V30 - 2 шари завести на стіну на висоту 150 мм від ухилоутворюючого шару;
- Залізобетонна стіна - 250мм;
- Праймер бітумний (грунтовка);
- Гідроізоляційна бітумна-бутилкаучукова мастика - 2 шари
- Шиповидна дренажна мембрана (типу Ventfol-standart) щільністю 400 г/м2;
- Грунт зворотньої засипки;

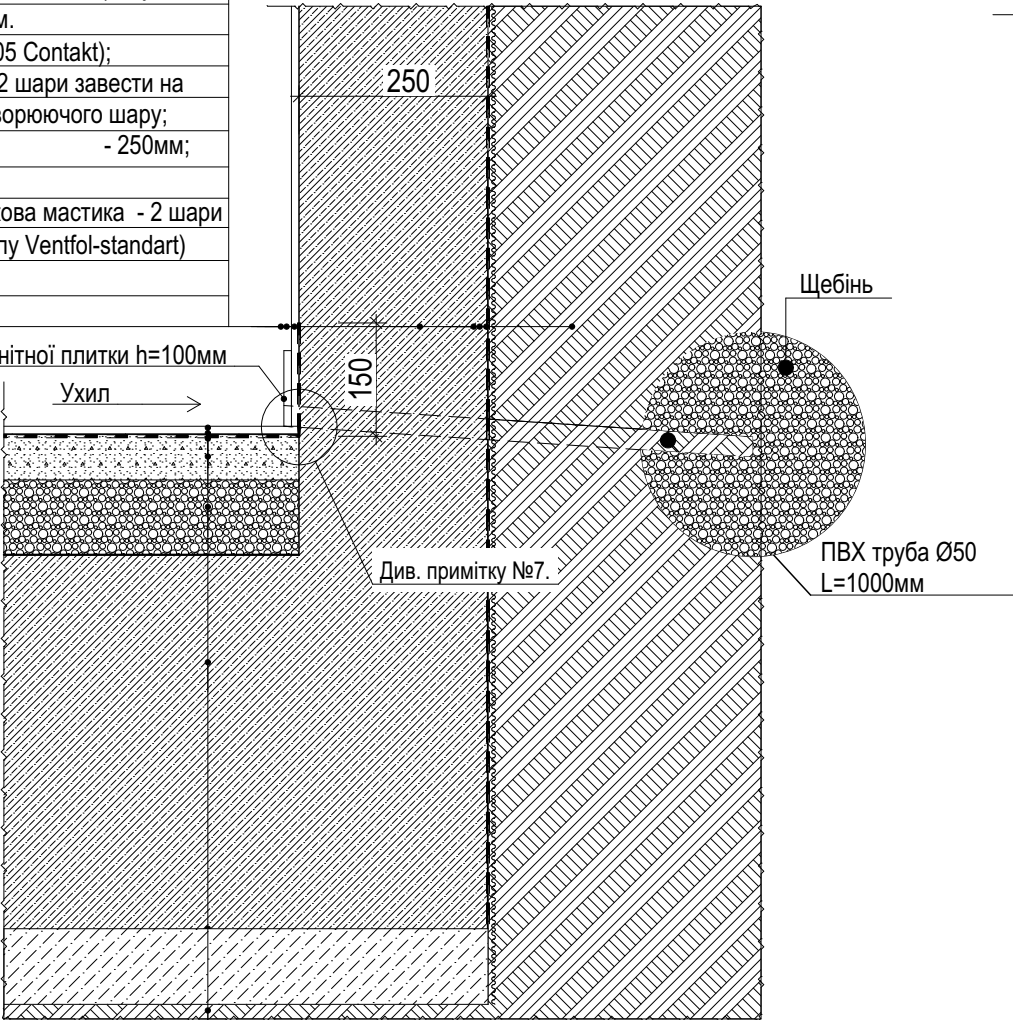

14
AP-24

- Шар Силікон-акрилової штукатурки “Мозаїка” (типу Siltek Decor Silicon Mosaic) на висоту 600 мм
- Шар контактної грунтівки (типу Siltek E-105 Contact)
- Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари завести на стіну на висоту 150 мм
- Залізобетонна стіна - 250 мм
- Праймер бітумний (грунтовка)
- Гідроізоляційна бітумна-бутилкаучукова мастика
- 2 шари
- Шиповидна мембрана щільністю 400 г/м2 (типу Ventfol-standart)
- Грунт зворотньої засипки

Плінтус з керамогранітної плитки h=100мм

Ухил

150

Див. примітку №7.

Щебінь

ПВХ труба Ø50
L=1000мм

- Керамогранітна плитка з шорсткою поверхнею, морозостійкою та водостійкою затиркою швів
- Клейова суміш (морозостійка та водостійка) для плитки
- Суміш для гідроізоляції (типу Siltek V30) - 2 шари
- Цементно-піщана стяжка М150 ухилоутворююча - (25-20) мм
- Залізобетонна плита кл. С25/30
- Бетона підготовка кл. С8/10 - 100 мм
- Ущільнений грунт

Примітки:

1. Загальні дані, див. AP-01.
2. Розглядати даний аркуш разом із приямками, див. AP- 23-24
3. Усі зазначені виробники та марки матеріалів можуть бути замінені на аналогічні сертифіковані в Україні, за умови погодження з проектувальником.
4. Деталі влаштування дренажних отворів у приямках див. розділ КБ.
5. Перед початком роботи ознайомитись із технічними вказівками виробників по підготовці покриттів та використання матеріалів.
6. Усі роботи проводити згідно із вказівками виробників.
7. В місцях переходу, сумішю для гідроізоляції (типу Siltek V30), з горизонтальної поверхні на вертикальну, із кутом 90°, в куті проклеювати гідроізоляційну стрічку, суворо згідно із технічною інструкцією виробника! Типова схема проклеювання гідроізоляційної стрічки, див. AP-25.3.

						ПБ-100-42а-АР			
						Житлові будинки з об'єктами соціально-культурного призначення та підземними паркінгами по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м. Києва (Коригування. V черга будівництва)			
Зм.	Кільк.	Аркуш	№ Док.	Підпис	Дата	Житловий будинок № 28 з вбудовано-прибудованим паркінгом №42а /Паркінг №42а/	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Павлюков					Р	25.2	
ГІП									
Розробив		Ющик Т.				Вузли 9; 14; 15.	ТОВ"БК"Міськбудінвест" Проектне бюро		
Перевірив		Павлик							
Норм.контр.									