


Погоджено:	Зернова		
	Архітектор		
Зам. інв. №			
	Підпис і дата		
Інв. № ориг.			

Схема влаштування плити
входу в осях "В" - "Г" по осі "9"

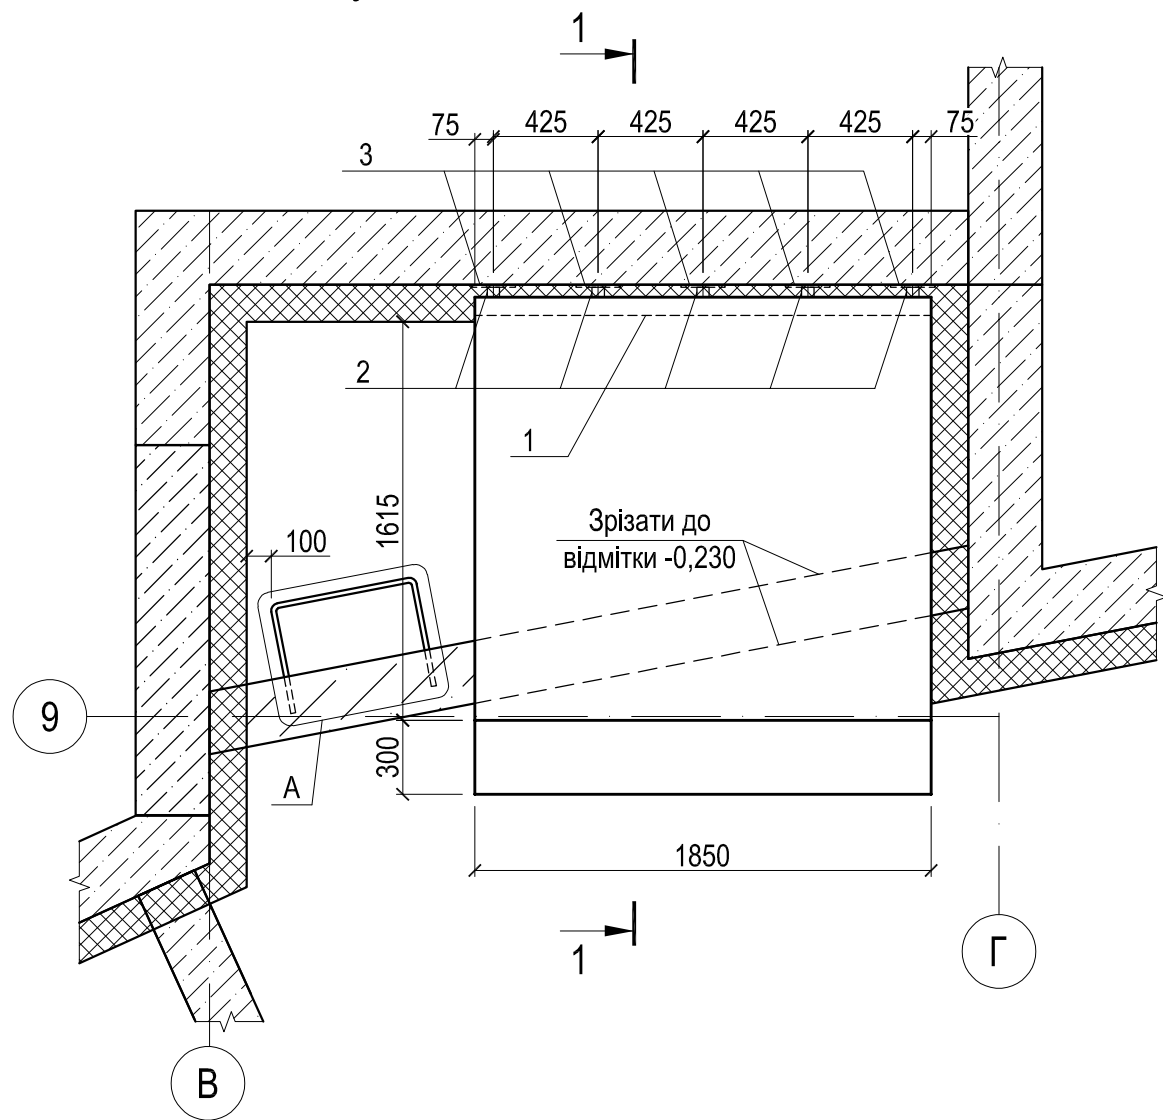


Примітки:

- 1. Даний аркуш розглядати спільно з аркушем КБ №241 та АР №5.6.
- 2. Арматування плити прийнято окремими стрижнями. Вузли з'єднання арматури в'яжуться м'яким відпаленим сталевим дротом Ø 1,5мм. Розміри хомутів та шпильок вказані по внутрішній грані елемента.
- 3. Загин стержнів повинен здійснюватися тільки в холодному стані.
- 4. Опалубочні, арматурні і бетонні роботи виконувати відповідно до вимог ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) "Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення".
- 5. Позиції 1, 2 та 3 з'єднуються за допомогою електрозварювання по всьому периметру прилягання деталей.
- 6. Матеріал металевих елементів за ДСТУ 8539:2015.
- 7. Роботи по встановленню анкерів виконувати дотримуючись технології фірми-виробника.
- 8. Зварні шви по ДСТУ EN ISO 9692-12014.
- 9. Катети зварних швів 4 мм, електродами типу Е42.
- 10. Виготовлення металоконструкцій виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-199:2014 "Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення."
- 11. Металоконструкції очистити не нижче 3-го ступеня за ДСТУ ISO 12944-4:2019.
- 12. Металеві елементи відчистити від іржі та зварювальної окалини і пофарбувати пентафталевою емаллю ПФ-115 (колір - сірий матовий) за два рази по ґрунтовці ГФ-021 за один раз.
- 13. Торець поз. 5, що прилягає до поз. 1 загнути на 50мм, та з'єднати їх між собою за допомогою електрозварювання.

Специфікація матеріалів на влаштування плити входу в осях "В" - "Г" по осі "9"

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса одиниці, кг.	Примітка
1	ДСТУ 2251-2018	└ 75x5 L=1850 мм	-	10.7	10.7
2	ГОСТ 8639-82	□ 50x4 L=92 мм	5	0.5	2.5
3	ДСТУ 8540:2015	— 160x8 L=180 мм	5	1.81	9.1
4		Шпилька М12 (з шайбою та гайкою) DIN 975 кл. міцн. 5,8 на хім.анкері RFS-V"REDFIX", L=150	20		
5	ДСТУ 3760:2019	Ø10 А500С L=79.9 п.м.	-	0.617	49.3
6	ДСТУ 3760:2019	Ø10 А500С L=600 мм	10	0.37	3.7
7	ДСТУ 3760:2019	Ø20 А500С L=1460 мм	8	3.61	28.9
	Хімічний анкер	RFS-V "REDFIX"-Vinylaster, 300мл	2		
	ДСТУ Б.В.2.7-176:2008	Бетон кл. С25/30, м³	0.76		

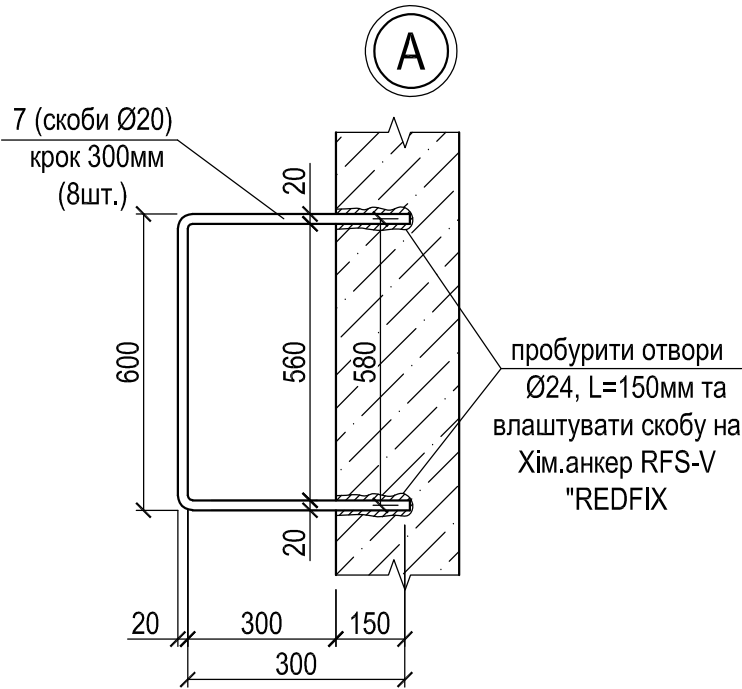

						ПБ-100-28-КБ				
3	-	Зам.	109-24		07.10.24	Будівництво житлових будинків з об'єктами соціально-культурного призначення та підземним паркінгом по вул. Сагайдака, 101 в Дніпровському районі м.Києва				
2	-	Зам.	83-24		07.10.24					
1	-	Зам.			18.09.24					
Зм	Кільк.	Аркуш	Недок.	Підпис	Дата					
						Житловий будинок №28		Стадія	Аркуш	Аркушів
	ГАП	Павлюков				з вбудовано-прибудованим паркінгом №42а /Секція А/		Р	240	
Розробив	Дворковий			08.2024		Схема влаштування плити входу в осях "В" - "Г" по осі "9"		ТОВ "БК"Міськбудінвест" м.Київ		
Перевірив	Пилипенко									