

*Об'єкт: Індивідуальний житловий
будинок 120 м²*

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Вентиляція

арх.№ 34 / П / 2018 / 12.08.2018-ОВ


Генеральний директор

Керівник проекту

м.Київ 2018р.

Погоджено:	


№ в оригіні	
Підпис та дата	
Замість іне. №	

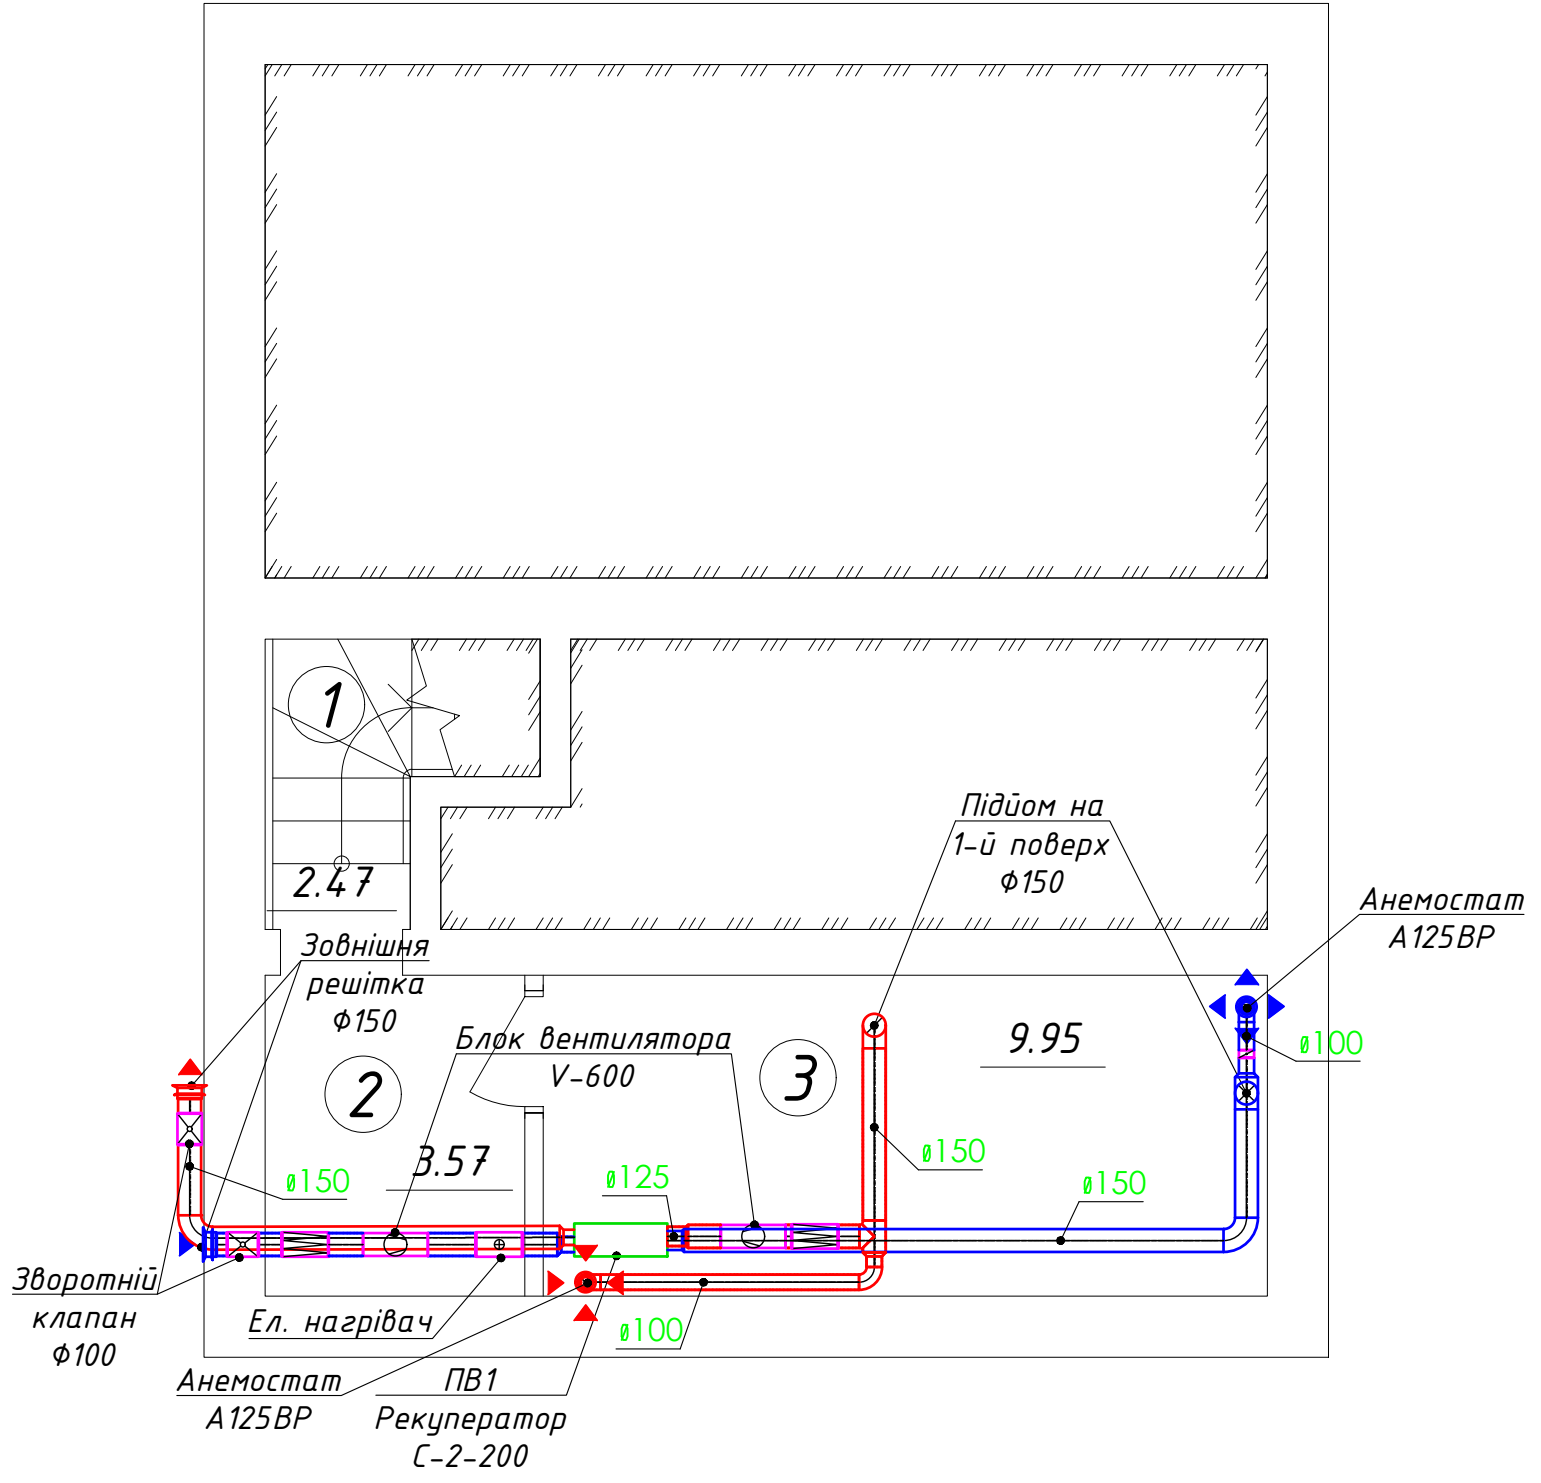

Умовні позначення	
	Припливний повітропровід вентиляції
	Витяжний повітропровід вентиляції
	Анемостат

						арх.№ 34/ П / 2018 / 12.08.2018-ОВ			
						Індивідуальний житловий будинок 120 м ²			
змін	кі-ть	аркуш	Недок	підпис	дата	Вентиляція	Стадія	Аркуш	Аркушів
							Р	3	7
ГП						План підвалу			
Виконав									
Перевірів									

Погоджено:
 №. N ориєнт.
 Підпис та дата
 Замість іне. N

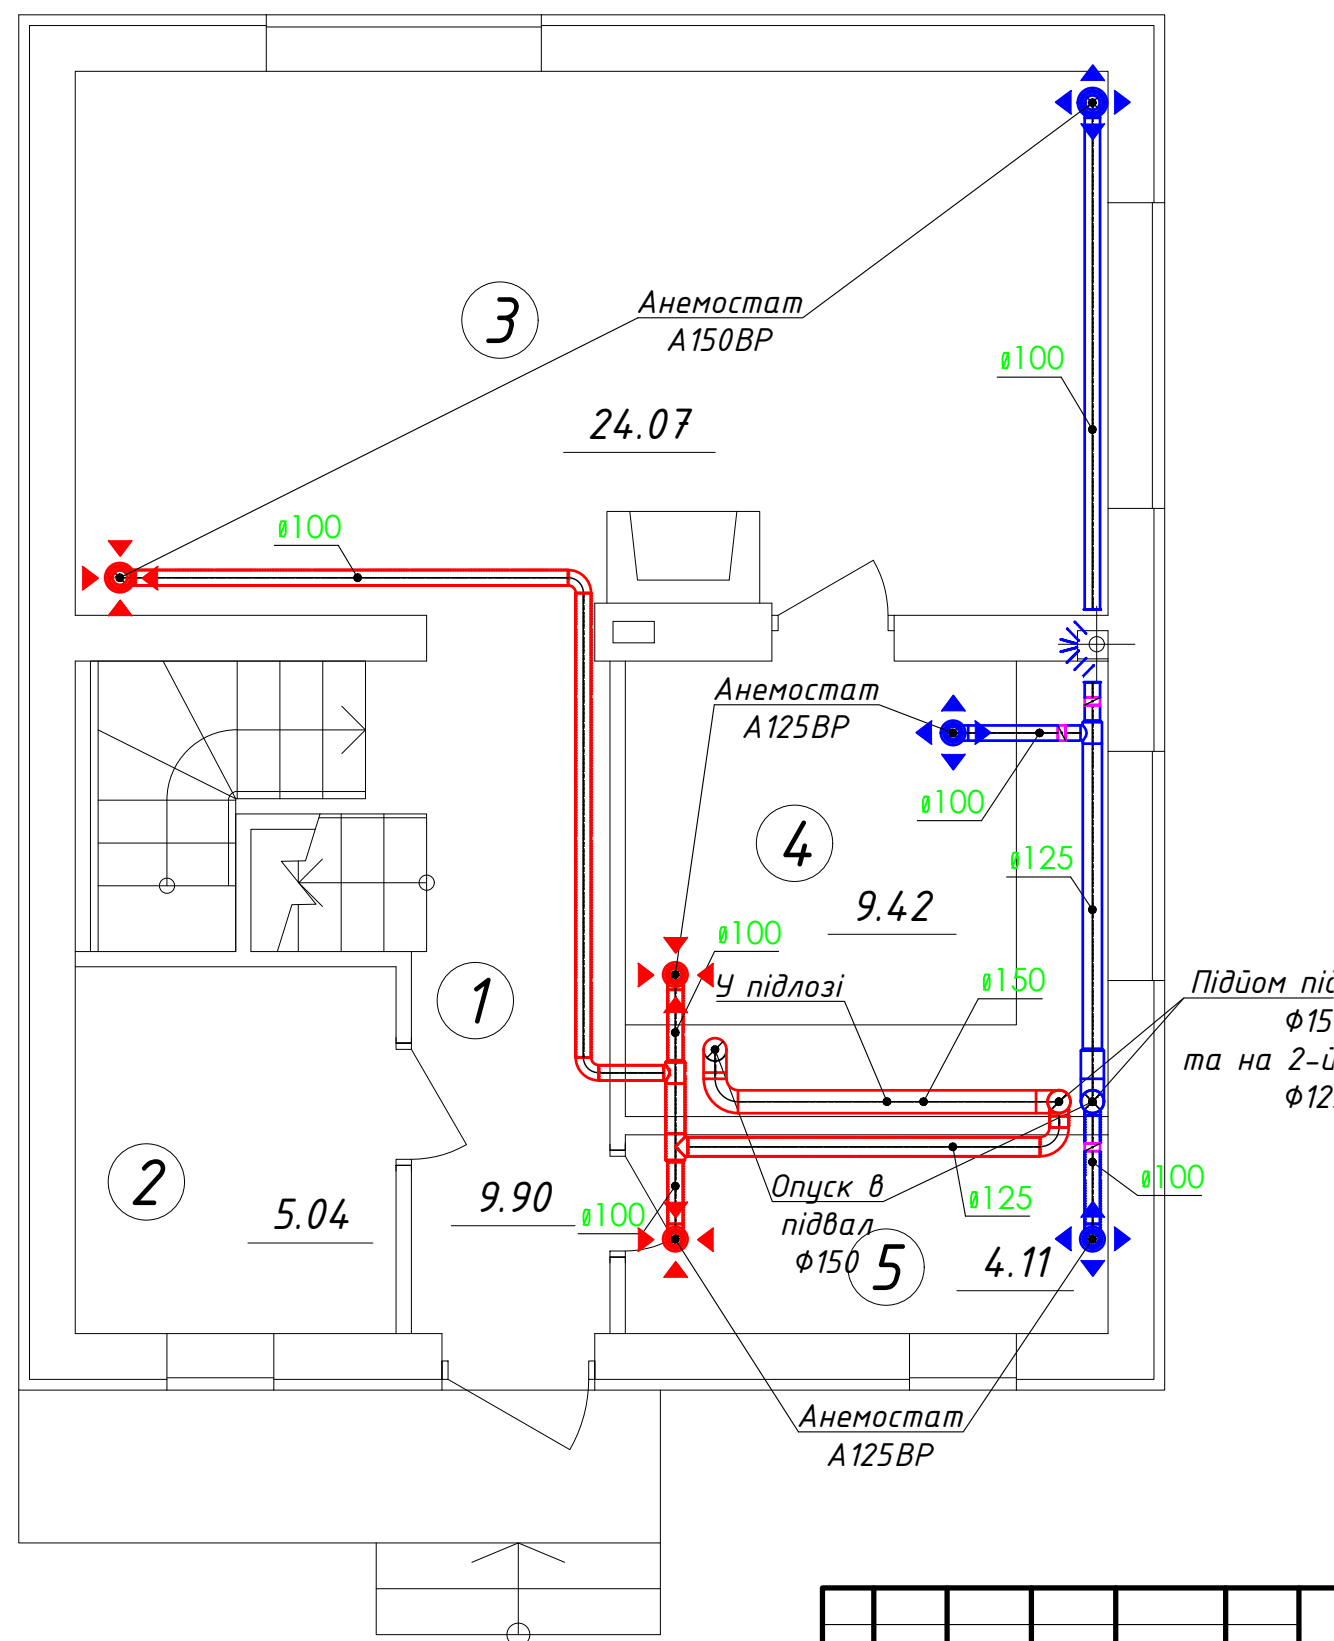





Умовні позначення	
	Припливний повітропровід вентиляції
	Витяжний повітропровід вентиляції
	Анемостат

						арх.№ 34/ П / 2018 / 12.08.2018-ОВ			
						Індивідуальний житловий будинок 120 м ²			
змін	кі-ть	аркуш	Недок	підпис	дата	Вентиляція	Стадія	Аркуш	Аркушів
							P	4	7
ГП						План 1-го поверху			
Виконав Перевірів									

Погоджено:

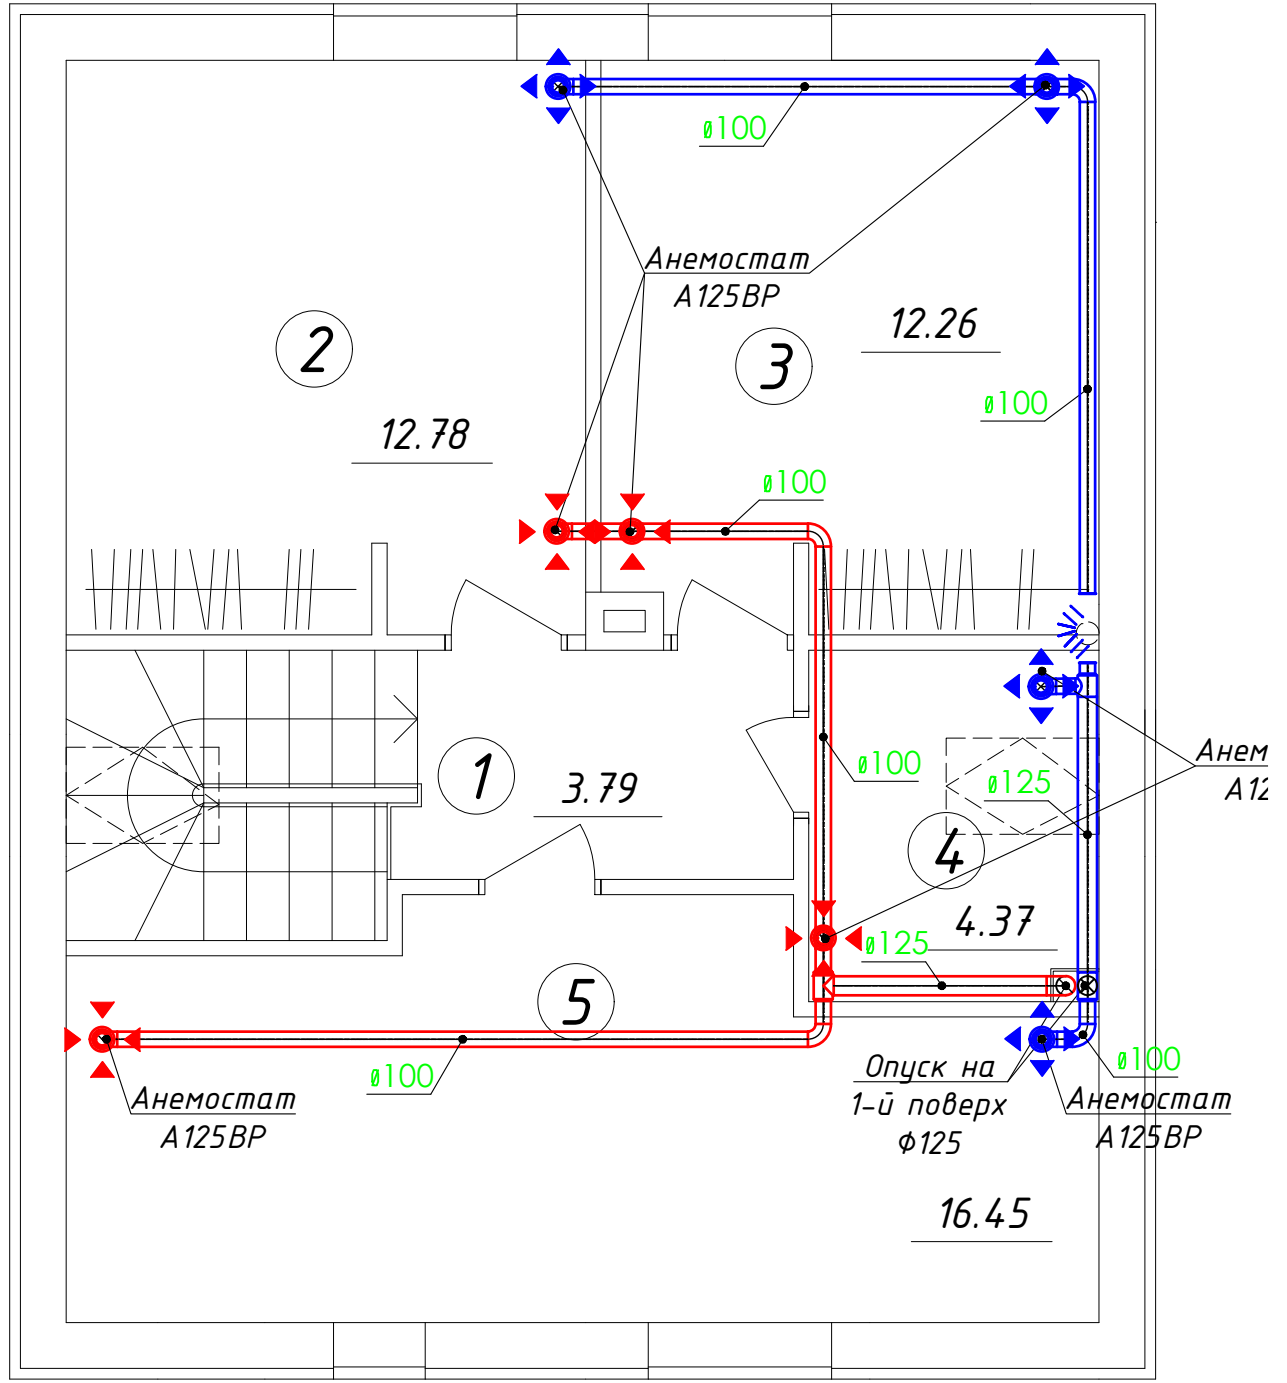Лист № _____
 Замість іне. № _____
 Підпис та дата _____
 Іне. № оригін. _____



Умовні позначення	
	Припливний повітропровід вентиляції
	Витяжний повітропровід вентиляції
	Анемостат

						арх.№ 34/ П / 2018 / 12.08.2018-ОВ			
						Індивідуальний житловий будинок 120 м ²			
змін	кі-ть	аркуш	Недок	підпис	дата	Вентиляція	Стадія	Аркуш	Аркушів
							Р	5	7
ГП						План 2-го поверху			
Виконав Перевірів									

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріала	Завод виробник	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВЕНТИЛЯЦІЯ							
1	Припливний вентилятор L=380	V-600		Chandelle	шт	2		
2	Електричний калорифер	НК 100-2,4-1		Вентс	шт	1		
3	Рекуператор	C-2-200		Chandelle	шт	1		
4	Система автоматики			Chandelle	шт	1		
5	Повітропровід гнучкий неізолюваний	∅100		ATCO	м п	2		
6	Повітропровід із оцинкової сталі	∅100			м п	36		
7	Повітропровід із оцинкової сталі	∅125			м п	12		
8	Повітропровід із оцинкової сталі	∅150			м п	25		
9	Коліно 90°	∅100			шт	20		
10	Коліно 90°	∅125			шт	1		
11	Коліно 90°	∅150			шт	6		
12	Трійник	∅100			шт	3		
13	Трійник	∅125/∅125/∅100			шт	3		
14	Трійник	∅125			шт	2		
15	Трійник	∅150			шт	2		
16	Трійник	∅150/∅150/∅100			шт	2		
17	Перехід	∅125/∅100			шт	18		
18	Перехід	∅150/∅100			шт	3		
19	Перехід	∅150/∅125			шт	5		

Позовжено:
 Іне. N оригін.
 Підпис та дата
 Замість іне. N

						арх.№ 34 / П / 2018 / 12.08.2018-ОВ.С			
						Індивідуальний житловий будинок 120 м ²			
змін	кі-ть	аркуш	Недок	підпис	дата		Стадія	Аркуш	Аркушів
								1	2
ГП						Вентиляція			
Виконав						Специфікація обладнання, виробів та матеріалів			
Перевірів									

