

*КЗ: d50 h-10 мм из пола у стены к посудомоечной машине*


*ЕШР: 220В 0,55 кВт h-500 мм к утилизатору отходов*

*Е: 380В 16,4 кВт h-400 мм L-2000 мм из стены к посудомоечной машине*

*ХВ: d20 h-450 мм из стены к посудомоечной машине*

*ХВ,ГВ: d15 h-450 мм из стены к мойке*

*КЗ: d50 h-300 мм из стены к мойке*

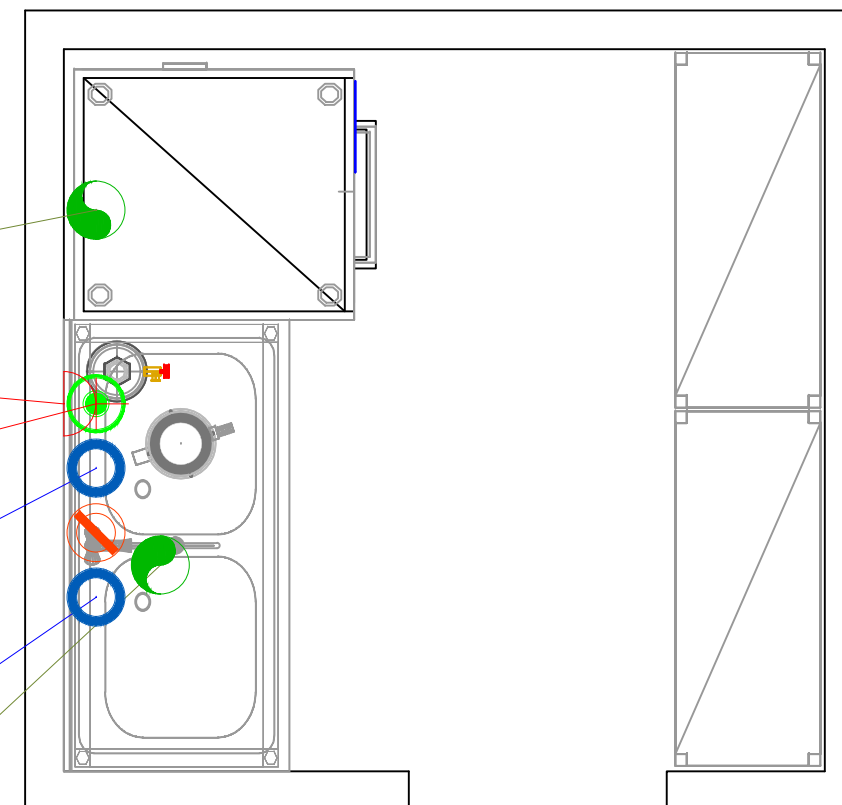

**Примечания:**

- 1) К началу монтажа оборудования должна быть закончена отделка стен, полов, потолков;
- 2) Поверхностная разводка инженерных сетей не допускается;
- 3) Выводы воды, электричества, канализации должны быть выполнены в соответствии с чертежом, предоставленным технологической службой фирмы "Профитекс";
- 4) Рабочие розетки 220В и 380В со степенью защиты IP44 устанавливаются Заказчиком;
- 5) К точкам подключения оборудования 380В использовать 5-ти проводный гибкий медный кабель, 220В 3-х проводный гибкий кабель, расчет электрического кабеля выполнить с учетом мощности технологического оборудования;
- 6) Все выводы воды должны оканчиваться угловыми вентилями соответствующего диаметра; Давление воды в системе водоснабжения должно составлять 1 – 6 бар;
- 7) В каждом производственном помещении должен быть установлен трап (с глубоким приёмным лотком и сифоном) с учетом расположения технологического оборудования и подводимых к нему коммуникаций;