

данный лист смотреть с листами:

№-8 План потолков

№-9 План освещения

№-10 План привязки выключателей к группам освещения

№-12 План привязки розеток и электровыпусков к электрооборудованию

Примечания:

1. Все размеры даны в миллиметрах(мм), уточнить все размеры по месту;

2. Электророзетку(или электровыпуск) под кондиционер установить на отметку $h=-400$ мм от уровня потолка;

Место размещения и тип кондиционера согласовать с исполнителем и поставщиком систем кондиционирования;

5. Все розетки и электровыпуски в мебельных элементах согласовать с изготовителем мебели;

6. Привязка указана до центра изделия.

Условные обозначения:

-  Розетка электрическая, 220V (с указанием количества)
-  Розетка влагозащитная, 220V(с указанием количества)
-  Розетка 220V + ТВ разъем + интернет разъем
-  Розетка 220V + выключатель
-  Домофон
-  Стеновой электровыпуск 220V

План розеток и электровыпусков



Данный лист смотреть с листами:

№-8 План потолков

№-9 План освещения

№-12 План выключателей


Примечания:

1. Все размеры даны в миллиметрах(мм), уточнить все размеры по месту;
2. Все выключатели без отметки установить на высоту $H=900$ мм от уровня чистого пола.
3. Выключатели размещенные вертикально устанавливать на высоту $H=900$ мм от уровня чистого пола, по оси всех изделий.

Условные обозначения:

-  Выключатель одноклавишный
-  Выключатель двухклавишный
-  Выключатель в группе с розеткой
-  Выключатель одноклавишный, проходной
-  Выключатель двухклавишный, проходной
- 01/1 Номер помещения/ номер группы освещения

План выключателей

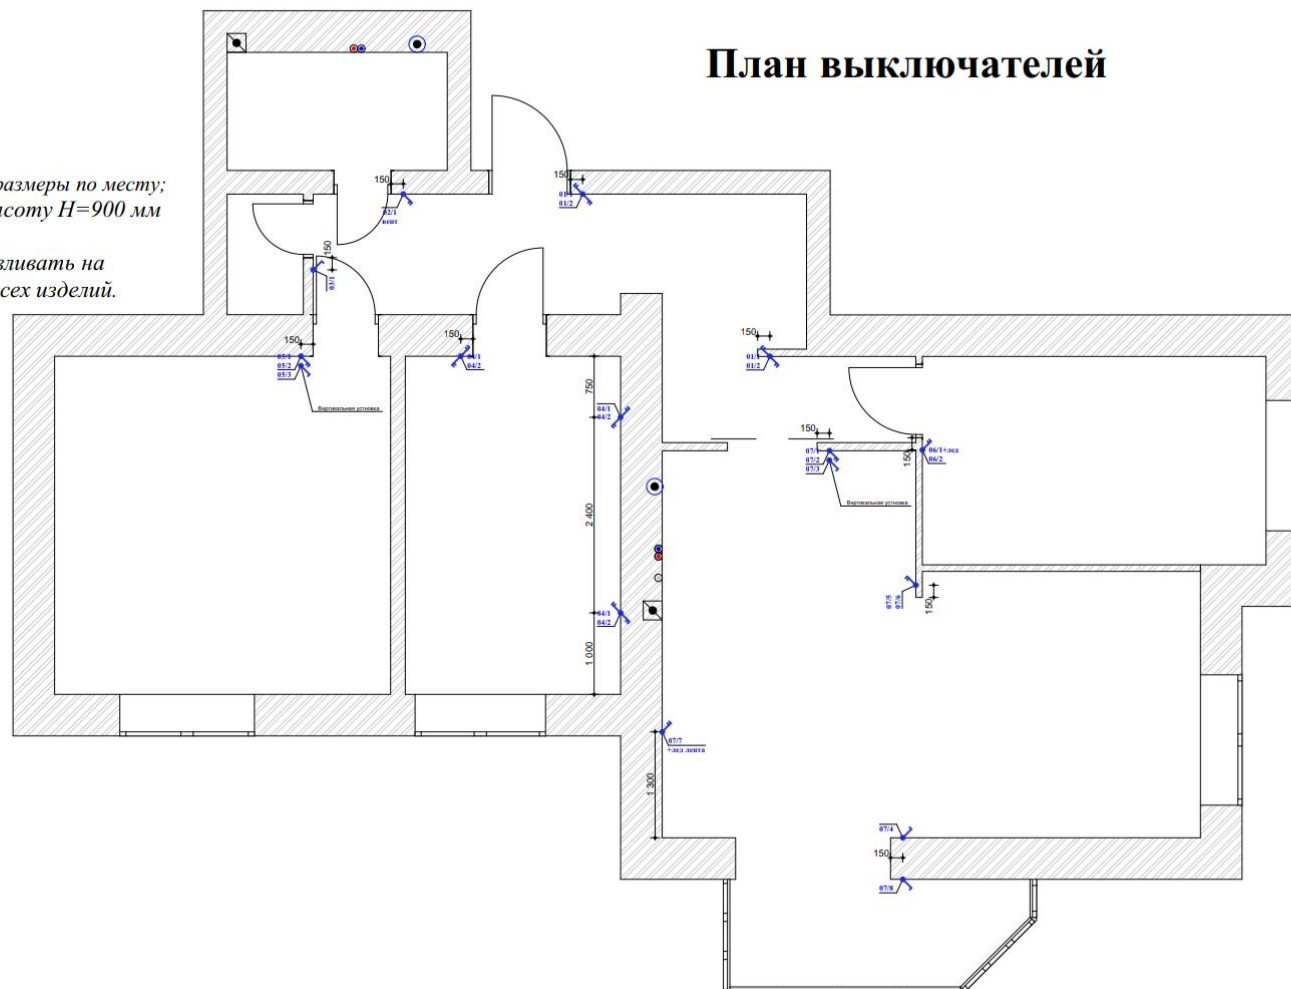

Данный лист смотреть с листами:

№-8 План потолков

№-9 План освещения

№-10 План привязки выключателей к группам освещения

№-13 План розеток и электровыпусков

Примечания:

1. Все размеры даны в миллиметрах(мм), уточнить все размеры по месту;
 2. Все розетки без отметки установить на высоту $H=250$ мм от уровня чистого пола;
 3. Электровыпуски под принудительную вентиляцию установить в санузлах в вентиляционный канал (привязку уточнить по месту);
 4. Электророзетку(или электровыпуск) под кондиционер установить на отметку $h=-400$ мм от уровня потолка;
- Место размещения и тип кондиционера согласовать с исполнителем и поставщиком систем кондиционирования;
5. Все розетки и электровыпуски в мебельных элементах согласовать с изготовителем мебели;
 6. Привязка указанна до центра изделия.

Условные обозначения:

-  Розетка электрическая, 220V (с указанием количества)
-  Розетка влагозащитная, 220V(с указанием количества)
-  Розетка 220V + ТВ разъем + интернет разъем
-  Розетка 220V + выключатель
-  Домофон
-  Стеновой электровыпуск 220V

План привязки розеток и электровыпусков к электрооборудованию



Данный лист смотреть с листами:

№-8 План потолков

Примечания:

1. Все размеры даны в миллиметрах(мм), уточнить все размеры по месту.

Условные обозначения:



Люстра на 6 плафонов



Точечный светильник двойной



Точечный светильник одинарный



Точечный светильник одинарный
круглый/цилиндрический

Светодиодная лента



Линейный светильник длиной 500мм

План освещения



Данный лист смотреть с листами:

№-8 План потолков

№-9 План освещения

№-12 План выключателей

Примечания:

1. Все размеры даны в миллиметрах(мм), уточнить все размеры по месту;
2. Все выключатели без отметки установить на высоту $H=900$ мм от уровня чистого пола.
3. Выключатели размещенные вертикально устанавливать на высоту $H=900$ мм от уровня чистого пола, по оси всех изделий.

Условные обозначения:

- — Выключатель одноклавишный
- — Выключатель двухклавишный
- — Выключатель в группе с розеткой
- — Выключатель одноклавишный, проходной
- — Выключатель двухклавишный, проходной
- 01/1 Номер помещения/ номер группы освещения

План привязки выключателей к группам освещения

