

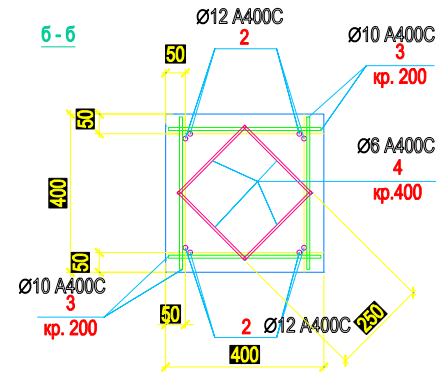
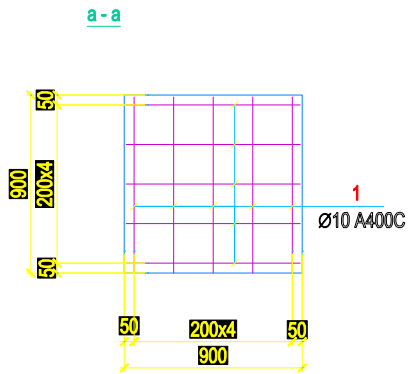
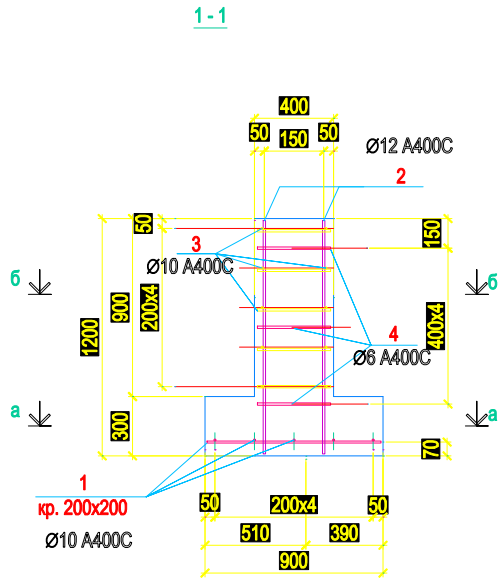


Погоджено:			
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. Інв. №	





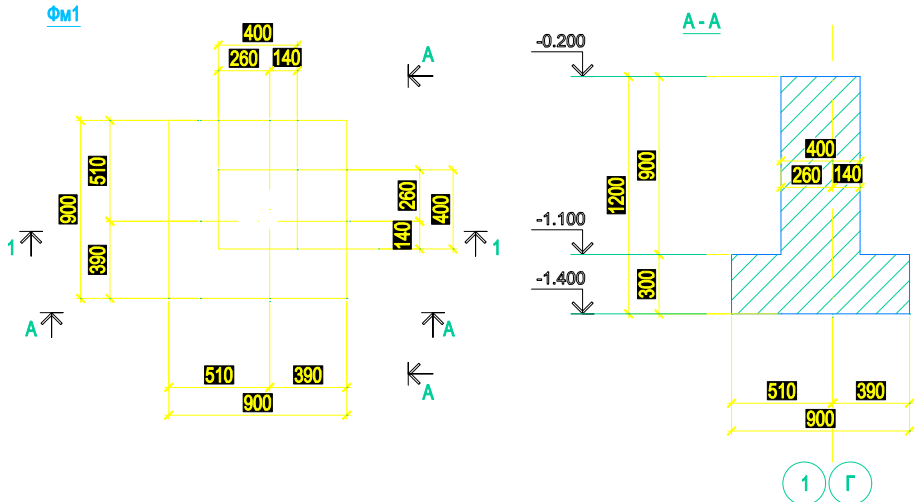


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл. шт.	Маса од., кг	Прим.
		Монолітний з.б. фундамент Фм1			
		Стержні окремі			
1	ДСТУ 3760:2006	Ø10 A400C L = 880	10	0.55	5.50
2	ДСТУ 3760:2006	Ø12 A400C L = 1180	8	1.05	8.40
3	ДСТУ 3760:2006	Ø10 A400C L = 380	20	0.24	4.80
4	ДСТУ 3760:2006	Ø6 A400C L = 250	12	0.06	0.72
		Матеріали			
		Бетон кл. С20/25			0.40 м³









Розробив	Кузьмук	03.20	Монолітний з.б. фундамент Фм1. Опалубочне креслення. Армування. Специфікація	Сертифікат серія AP № 001695
Перевір.	Грицак	03.20		
Н. контр.	Грицак	03.20		

Погоджено:			
Ім'я, № ор.	Підпис і дата	Зам. ім'я, №	

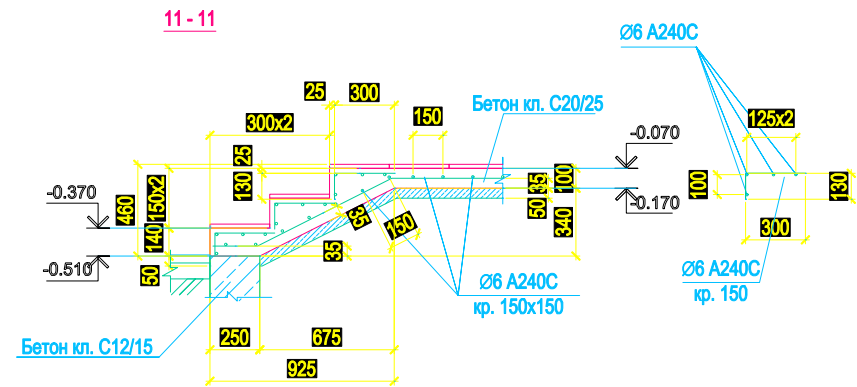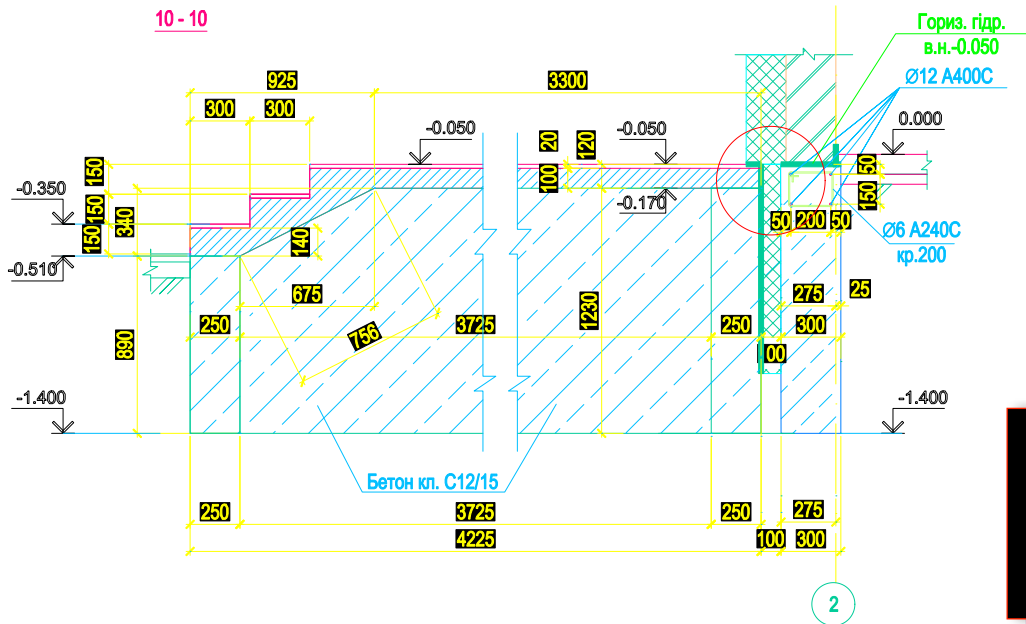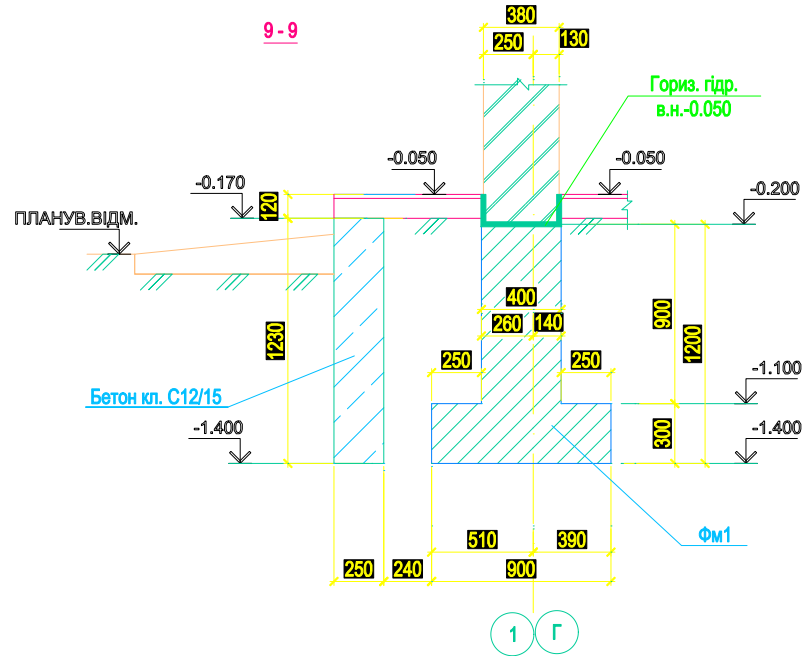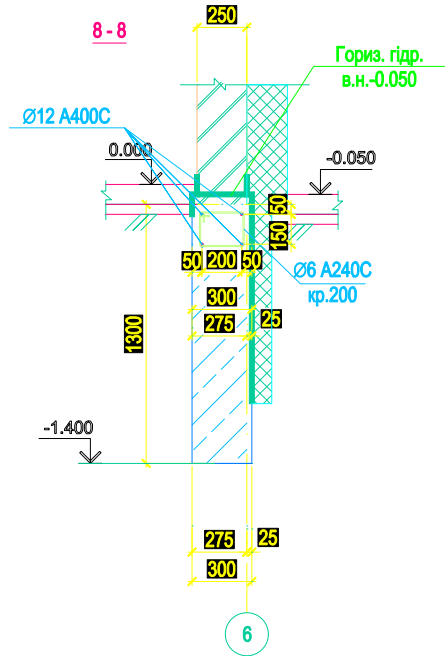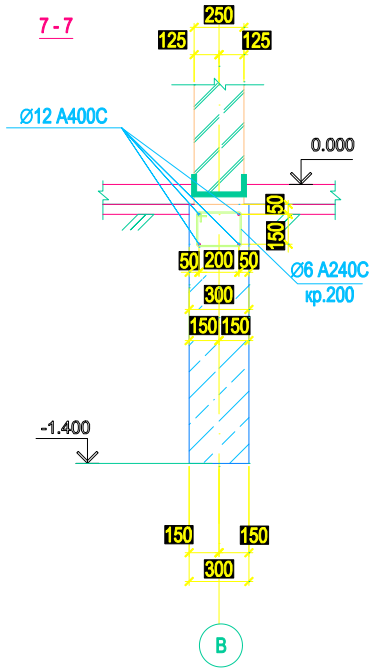


Розробив	Кузьмук	03.20	Січення фундаментів 7-7 — 11-11.	Сертифікат серія AP № 001695
Перевір.	Грицак	03.20		
Н. контр.	Грицак	03.20		

Погоджено:				
Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №		

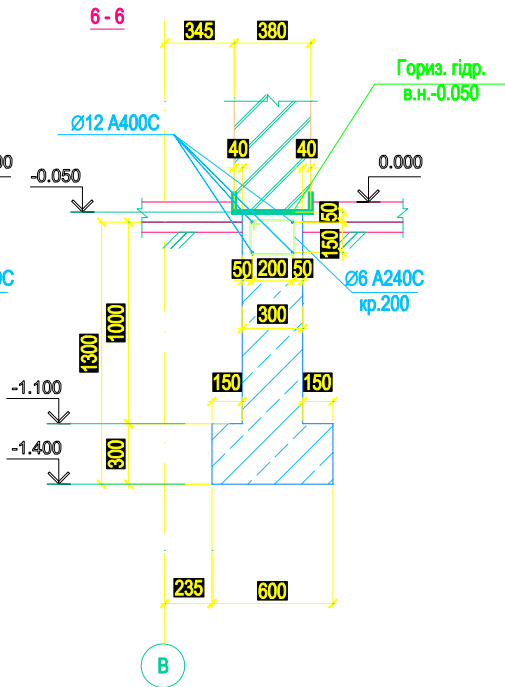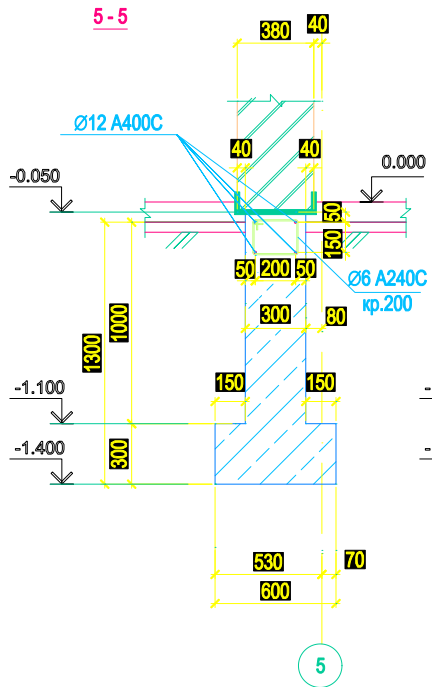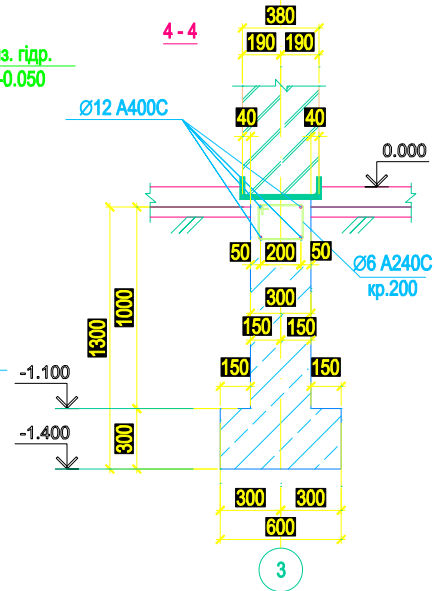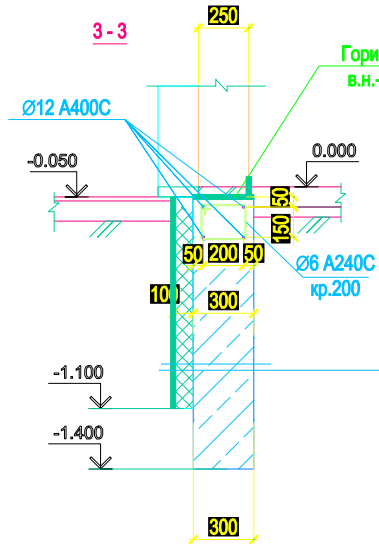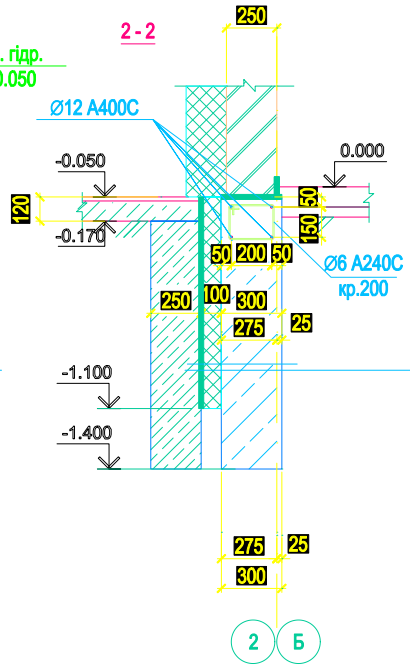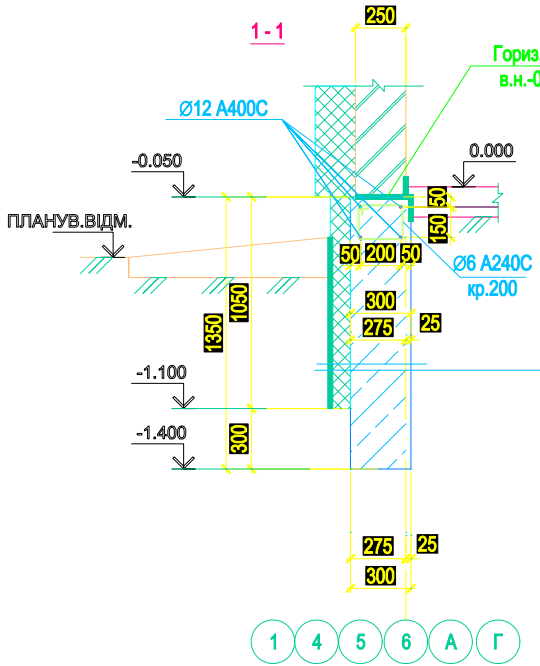

Влаштування перегородок

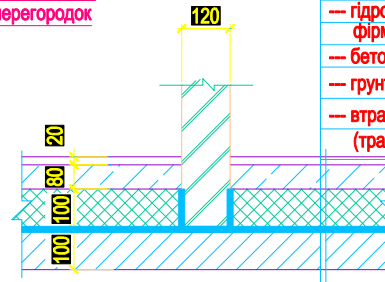

- чиста підлога -20 мм
- ґрунтовка "Ceresit" СТ-17
- цементно-піщана стяжка М150
- армована сітками Ø10 А400С, кр.200х200 - 80 мм
- екструзований пінополістирол плити ПСБ 35- 100 мм
- гідроізоляція двокомпонентна Mpelastik фірми "Mapei"
- бетон кл.С12/15, армований Ø10 А400с (кр.200х200) - 100 мм
- ґрунт, ущільнений щебенем фрак. 20-40 - 100 мм
- втрамбований зволожений ґрунт (трамбувати шарово по 20-30 см)

Розробив	Кузьмук		03.20
Перевір.	Грицак		03.20
Н. контр.	Грицак		03.20

Січення фундаментів 1-1 --- 6-6.

Сертифікат
серія АР № 001695