


B2.1

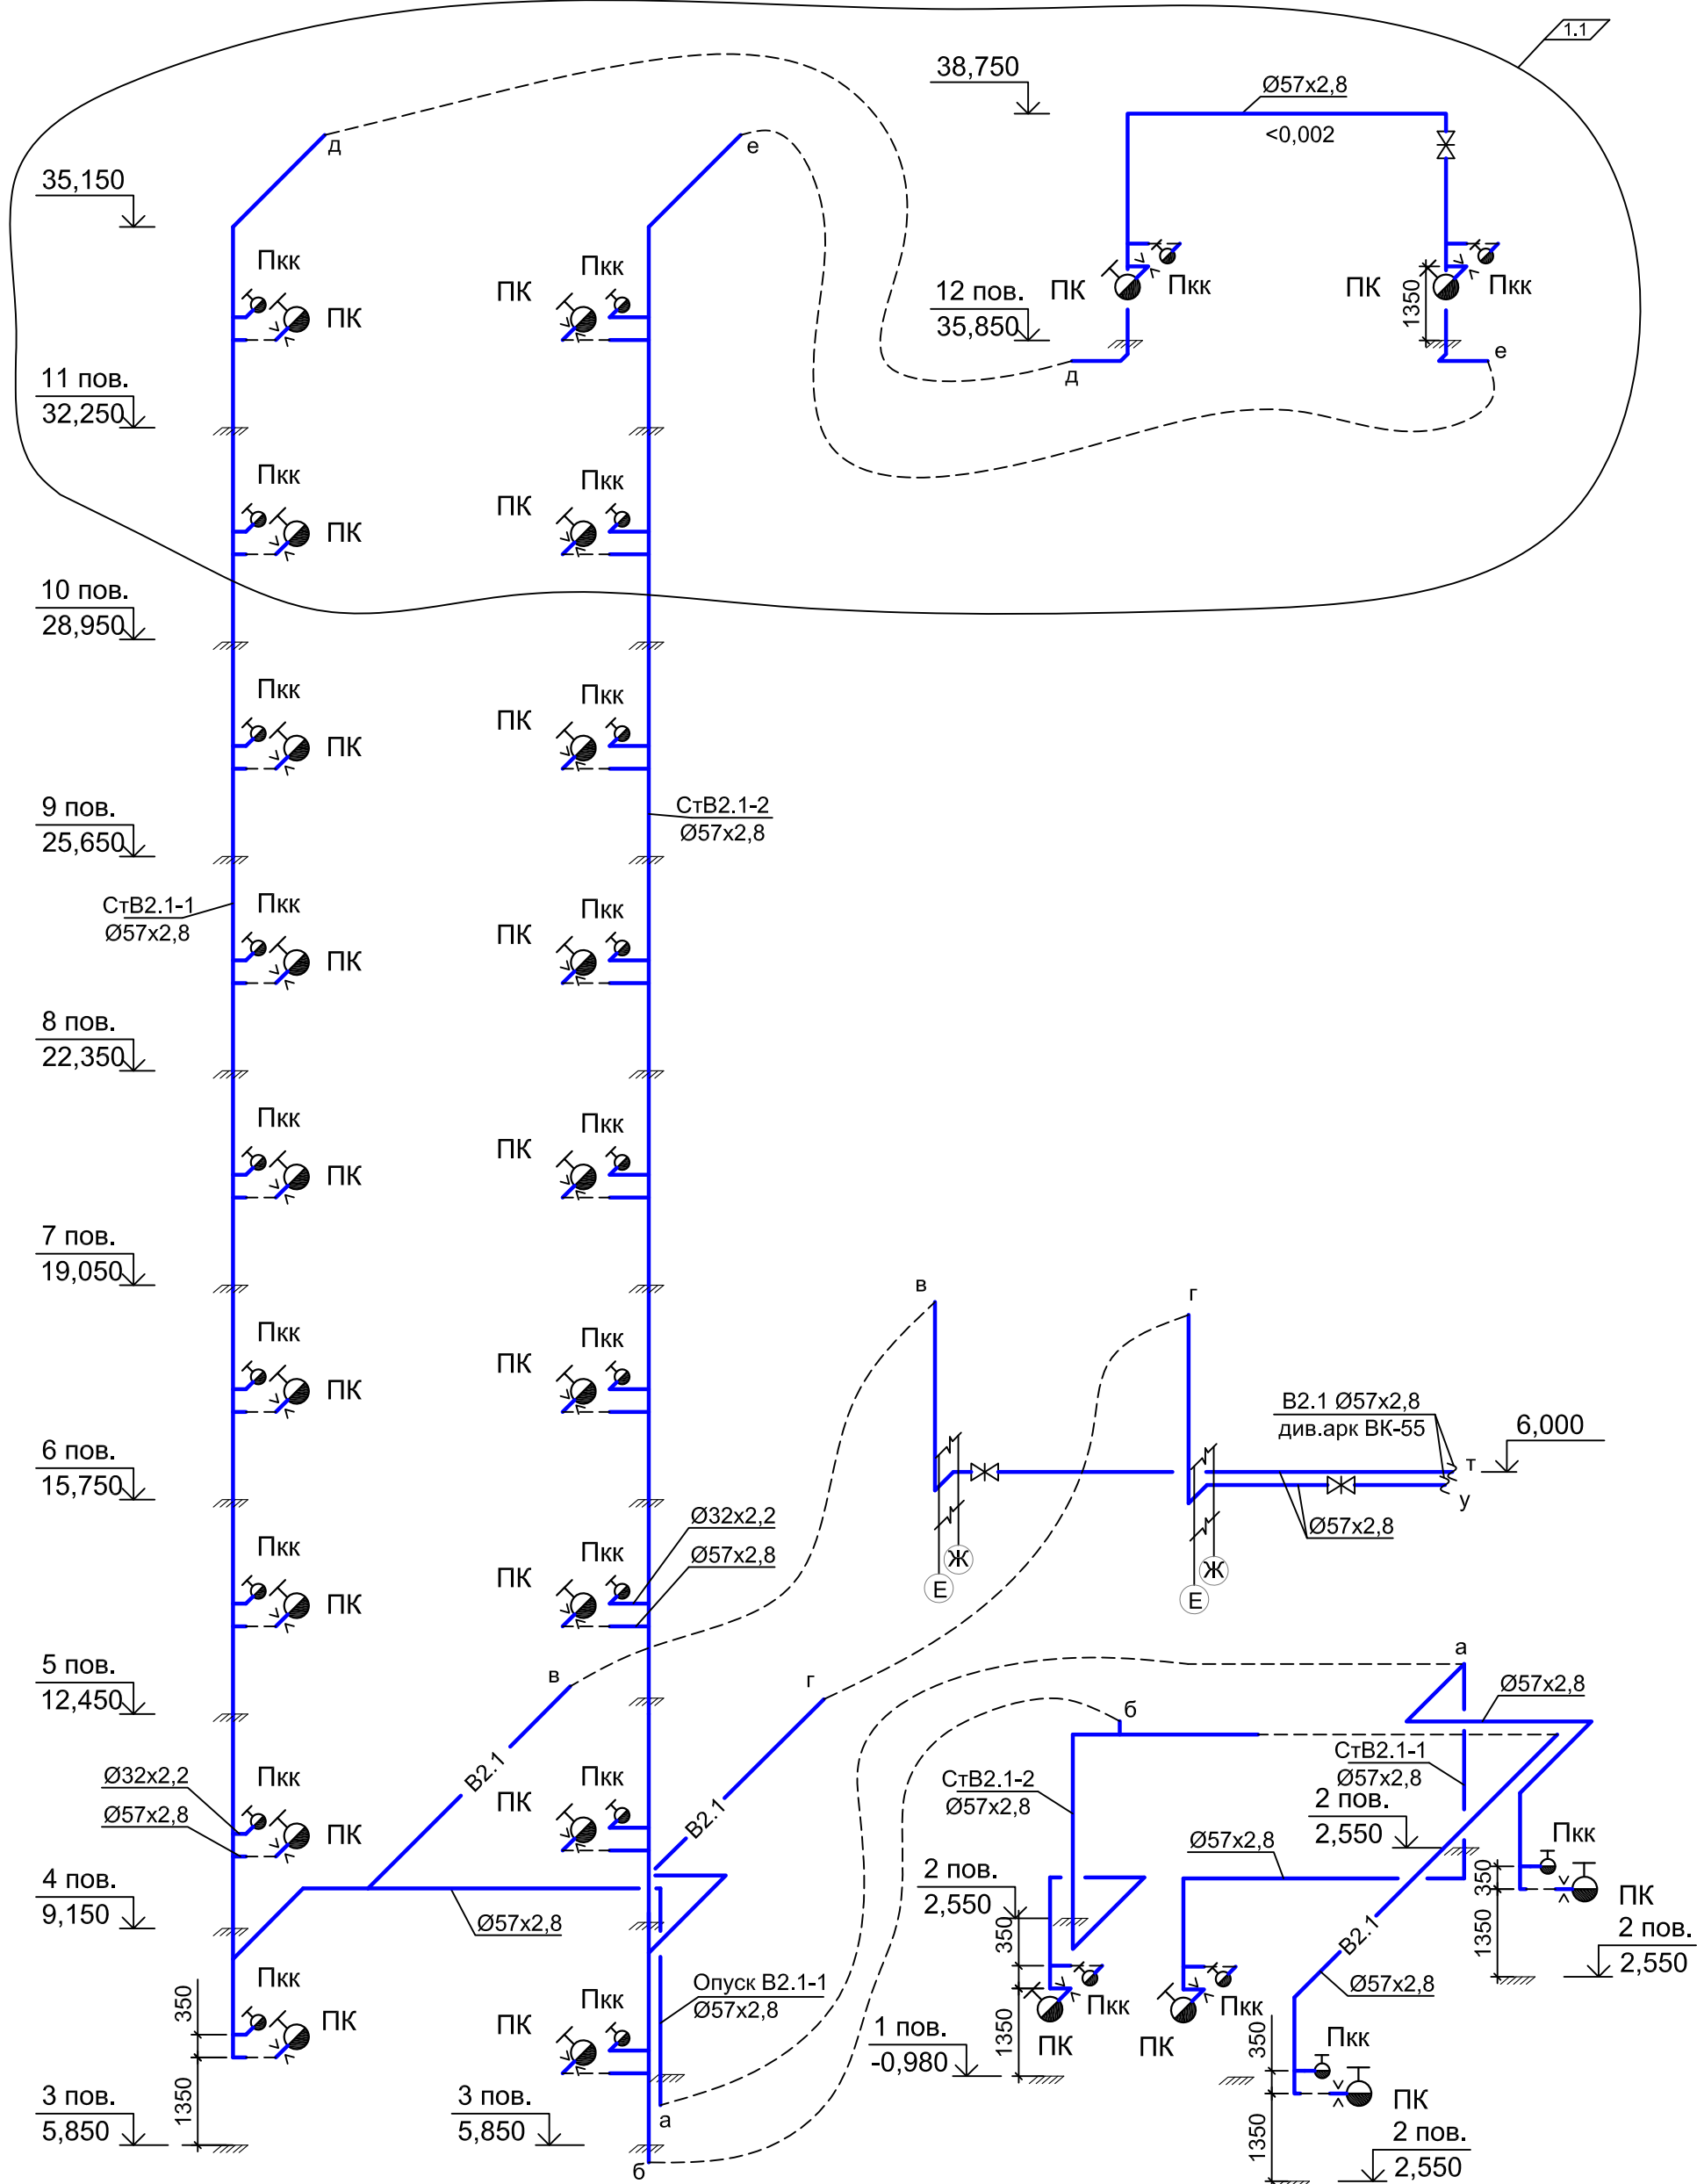

Примітки:

1. Система протипожежного водопроводу - із сталевих електрозварних труб ГОСТ 10704-91
2. На схемі вказані відмітки низу труб.
3. Перед пожежними кранами встановити діафрагми:
 - 1-3-ий поверхи - отвір діаметром 14 мм;
 - 4-6-ий поверхи - отвір діаметром 15 мм;
 - 7-9-ий поверхи - отвір діаметром 17 мм;
 - 10-ий поверх - отвір діаметром 21 мм;
 - 11-12-ий поверх - отвір діаметром 24 мм;

						10-09-ВК (Д/У №1)					
						Коригування проекту будівництва житлового будинку з нежитловими приміщеннями по вул. Жилианській, 118 у Шевченківському районі м. Києва.					
1	1	—			06.12	3 БЛОК-СЕКЦІЯ			Стадія	Аркуш	Аркушів
Змін	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата				РП	70	
						Схема В2.1			ТОВ "Архінжпроект" м. Київ		
Розробив		Піроженко		06.12							
Перевірив		Піроженко		06.12							