
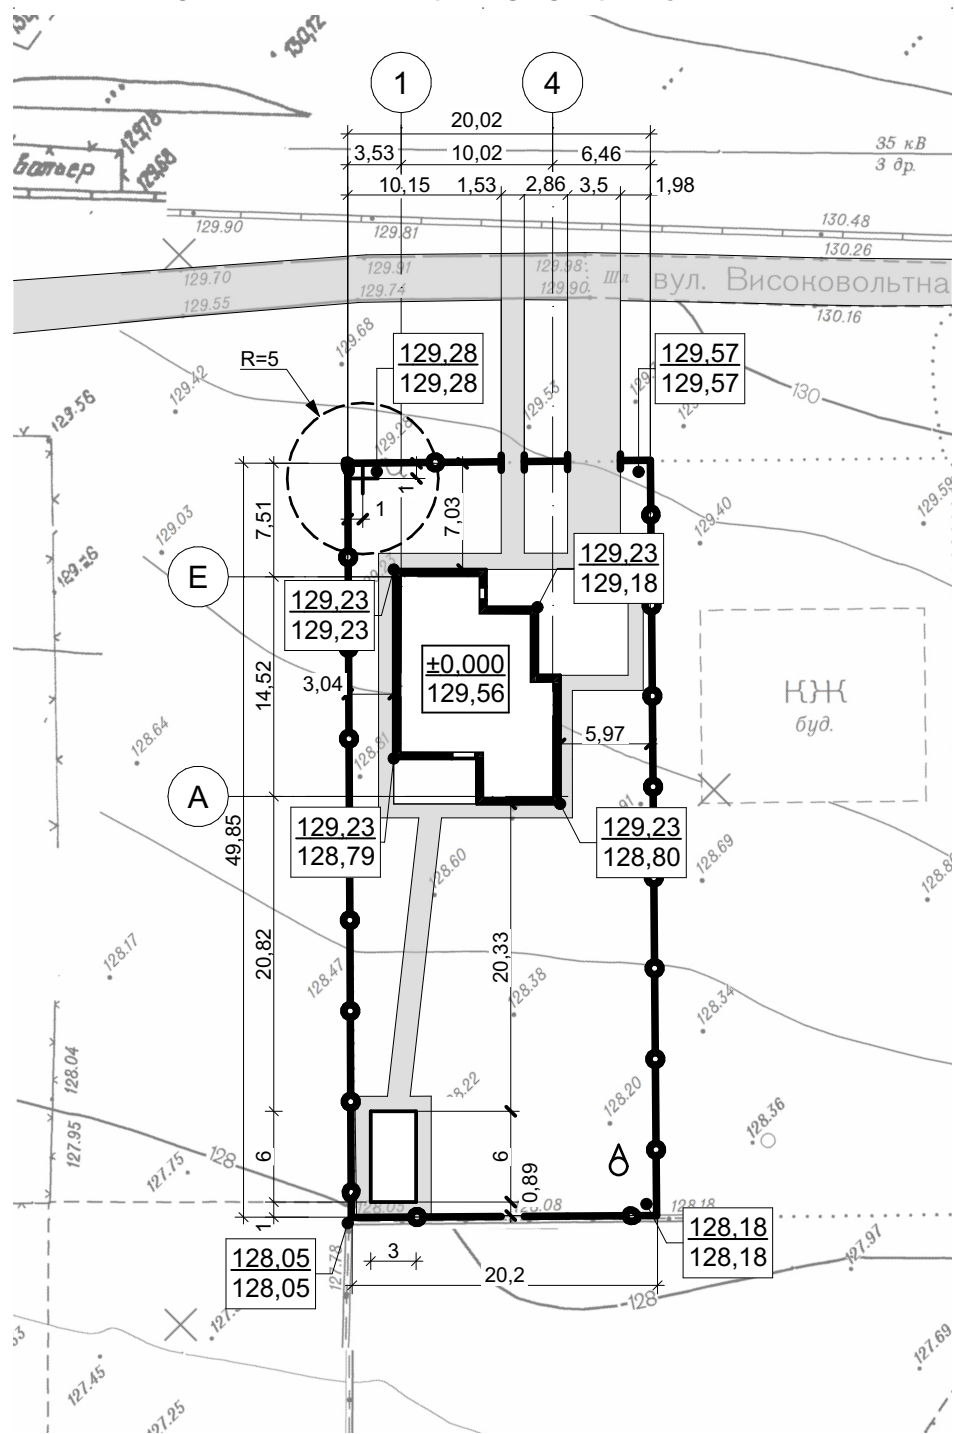



СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ



УМОВНІ ПОЗНАЧКИ


-  - Межа території будівництва
-  - Проектна забудова
-  - Тверде покриття
-  - Септик
-  - Свердловина

ПЛАН ФУНДАМЕНТНОЇ ПОДУШКИ

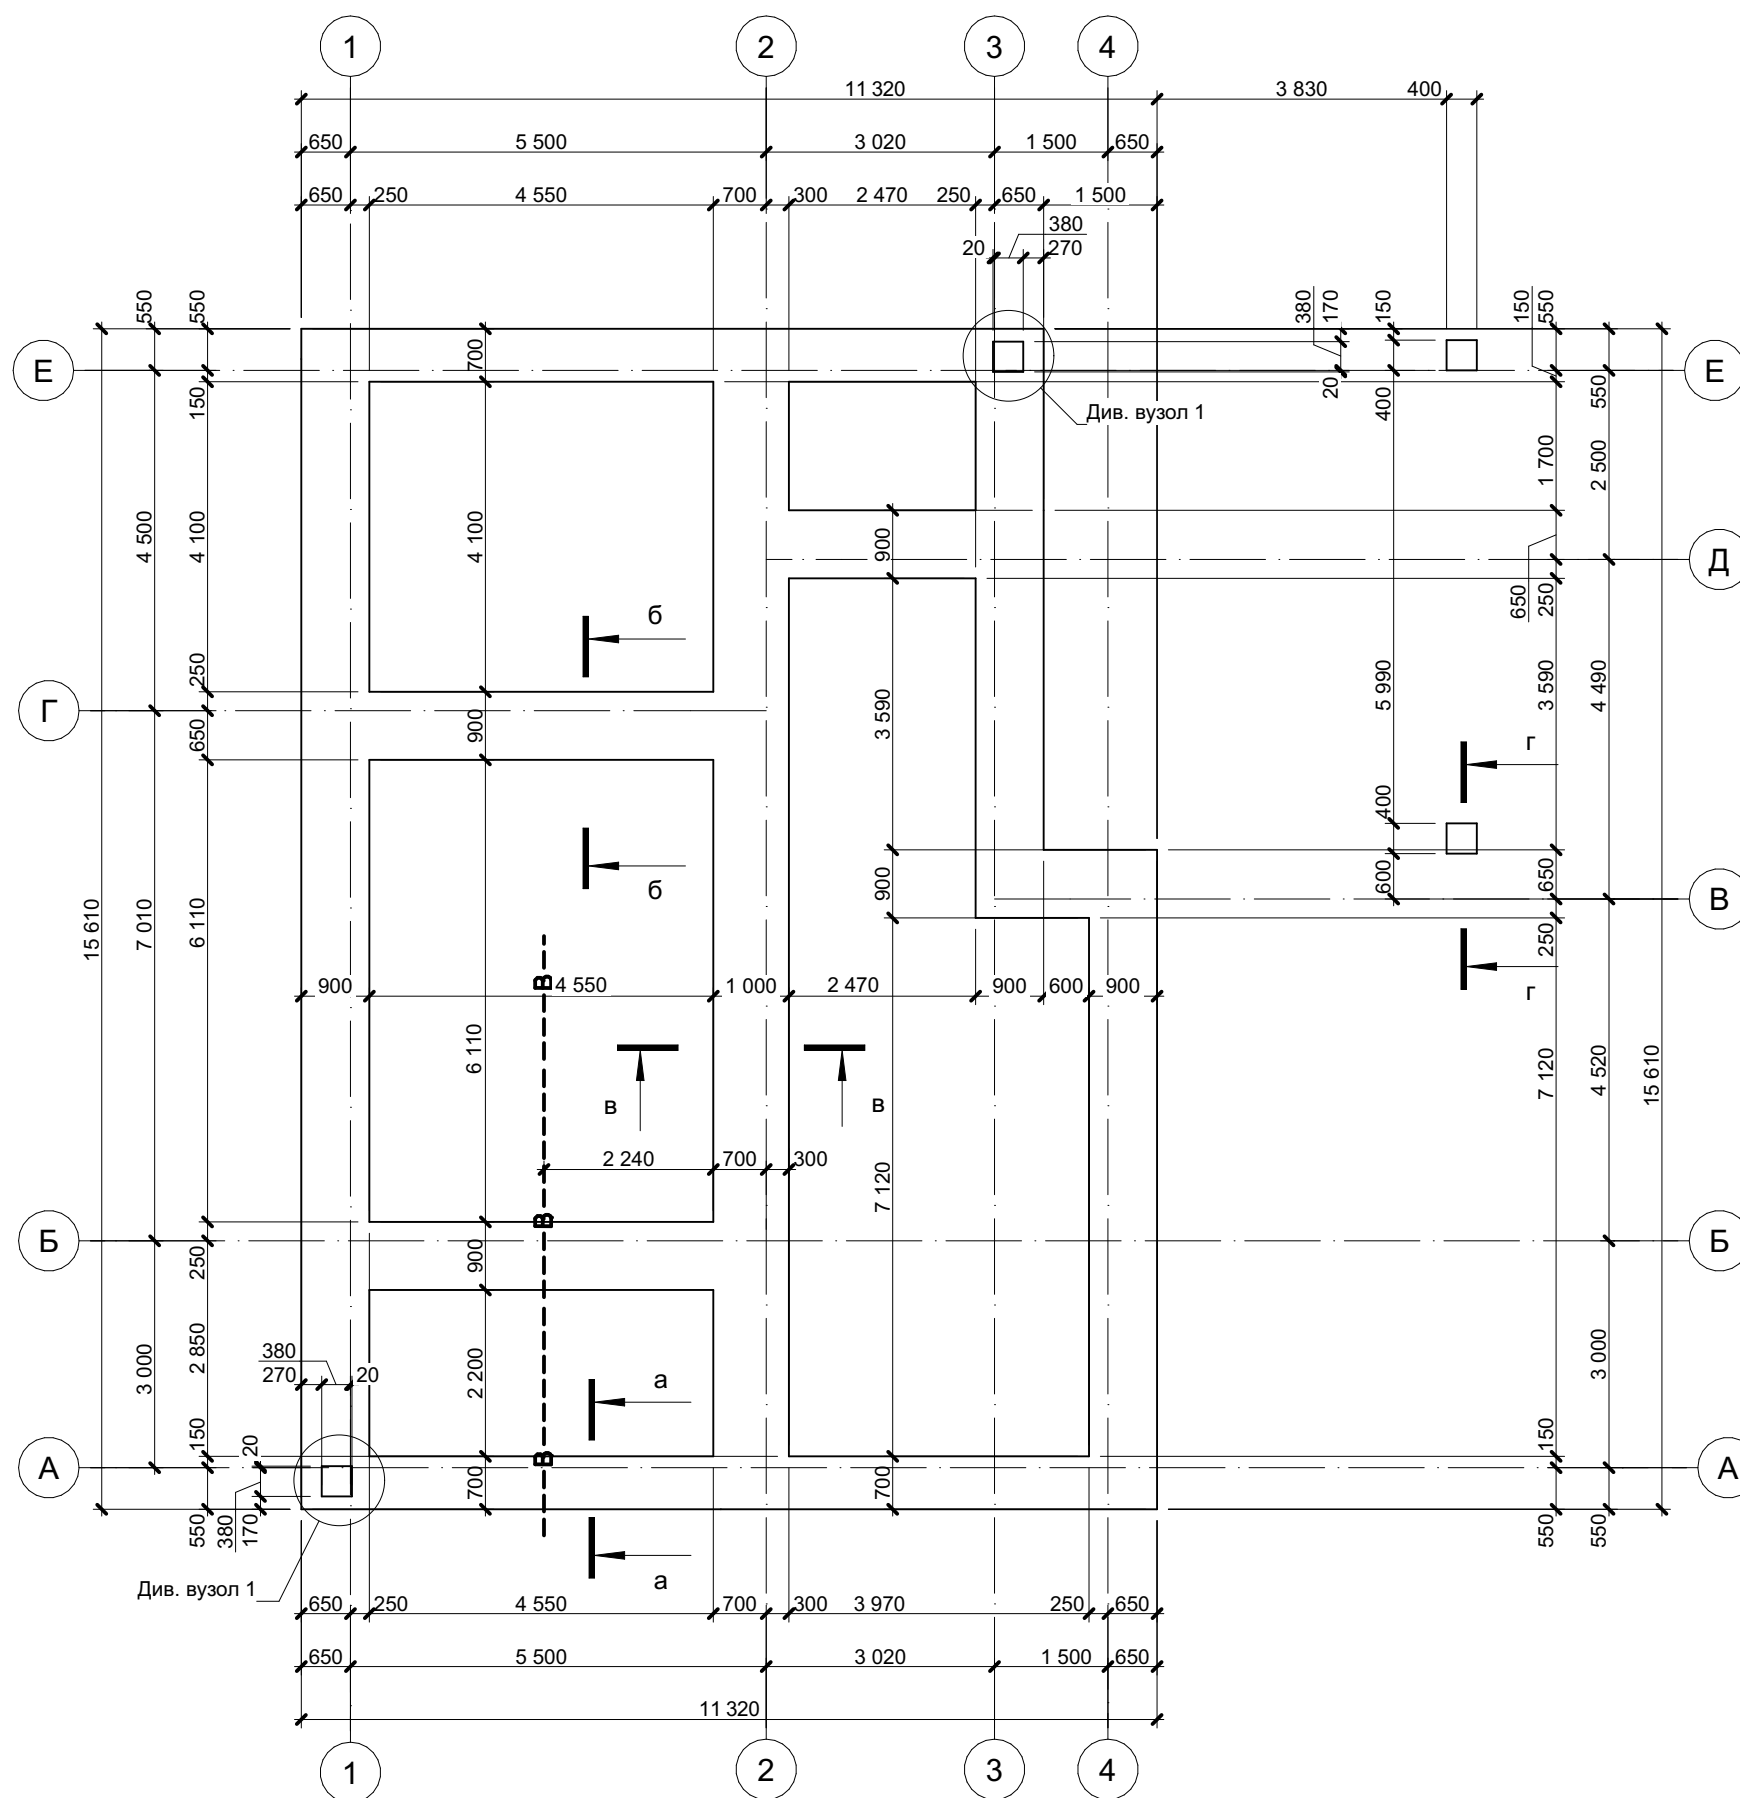


УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

---В--- - Водопостачання

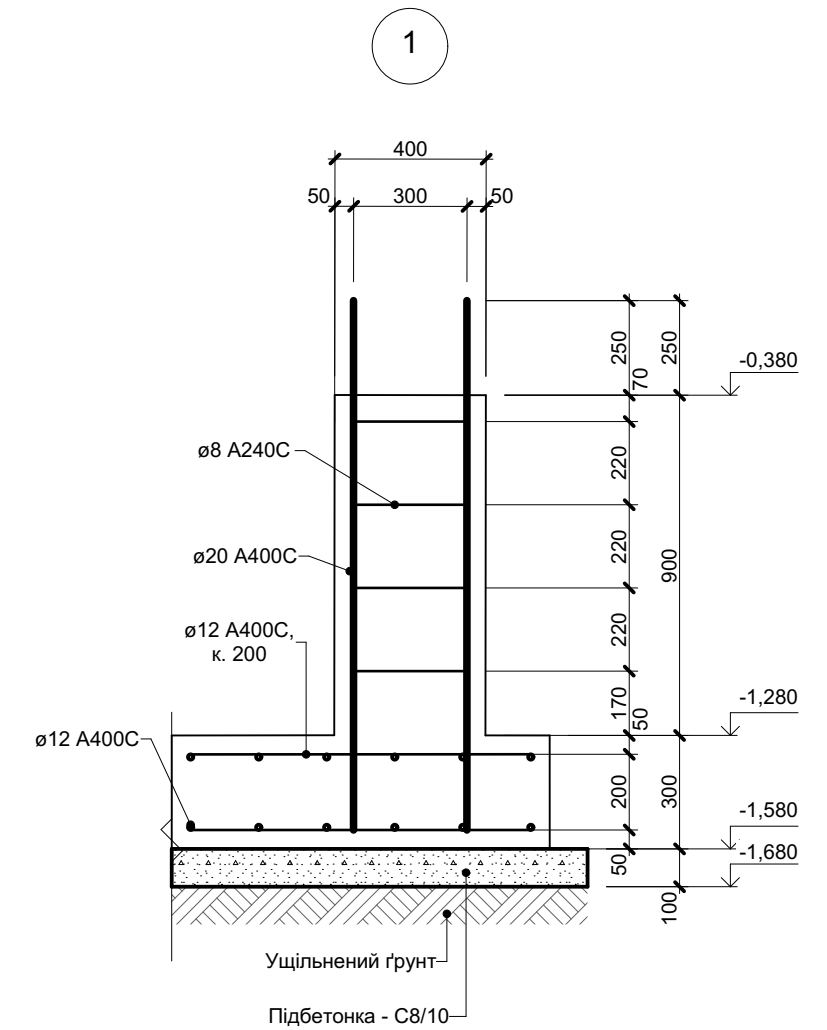


					План фундаментної подушки	Арк.
						2


a - a

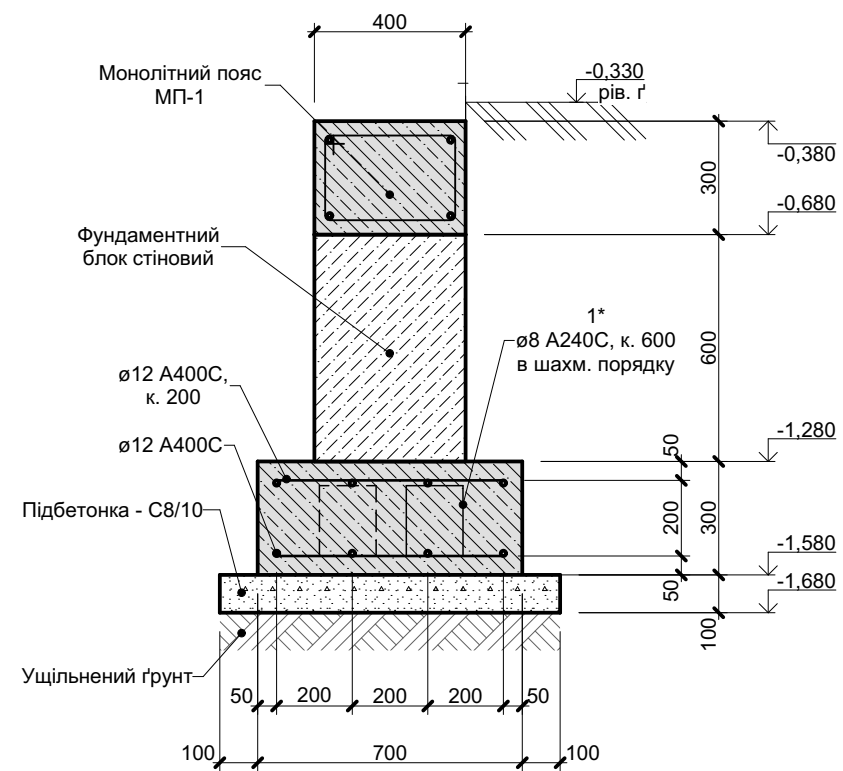


6 - 6

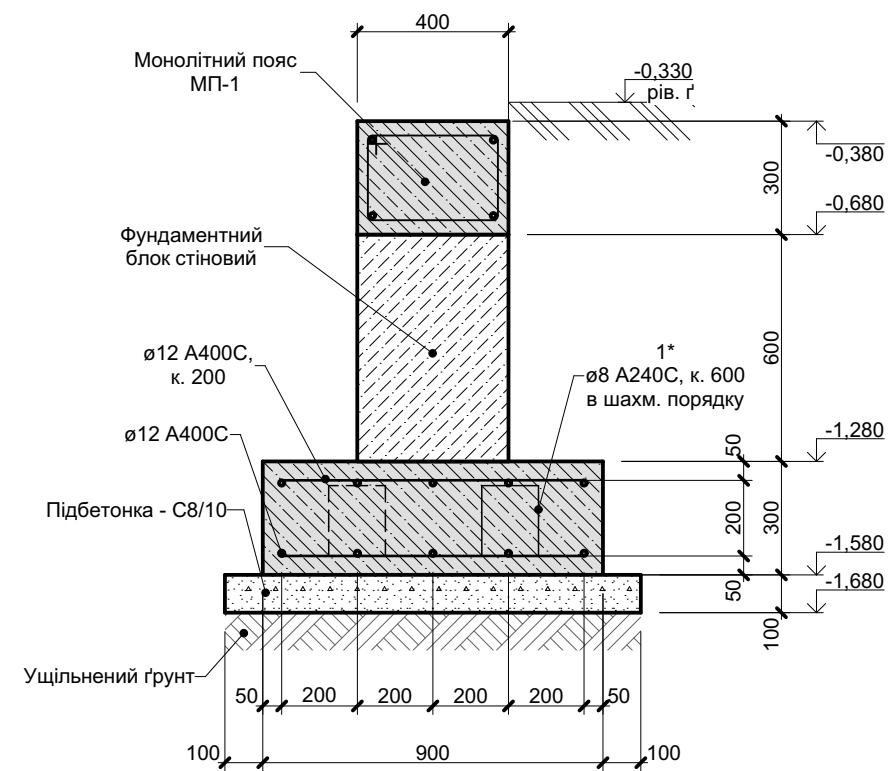


B - B

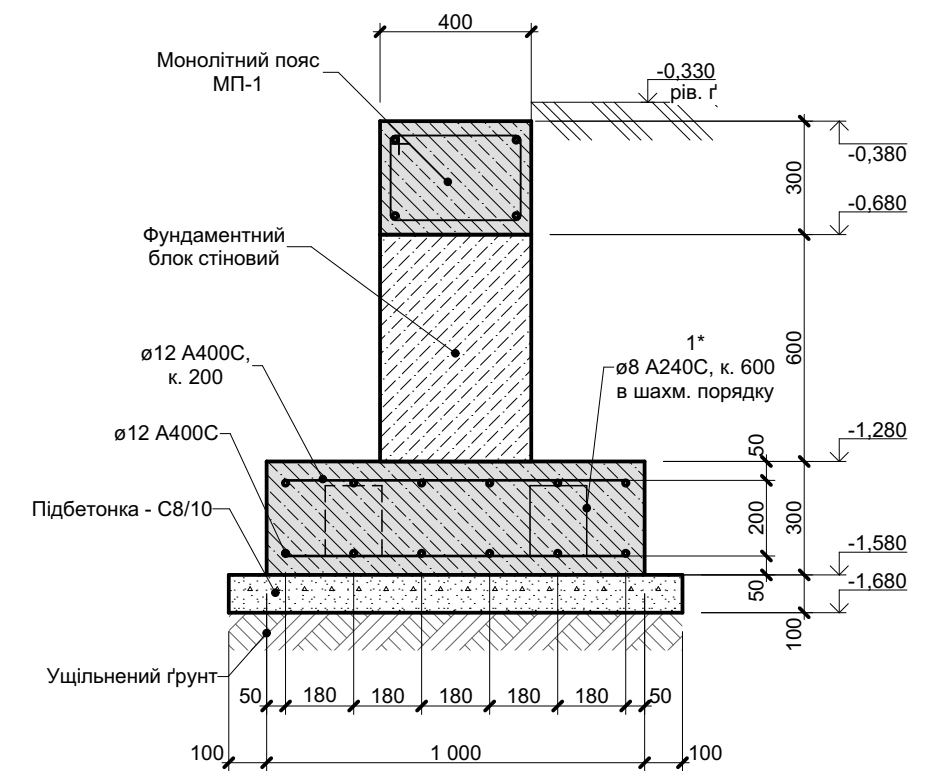


ВУЗОЛ ВЛАШТУВАННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ ГІЛЬЗИ

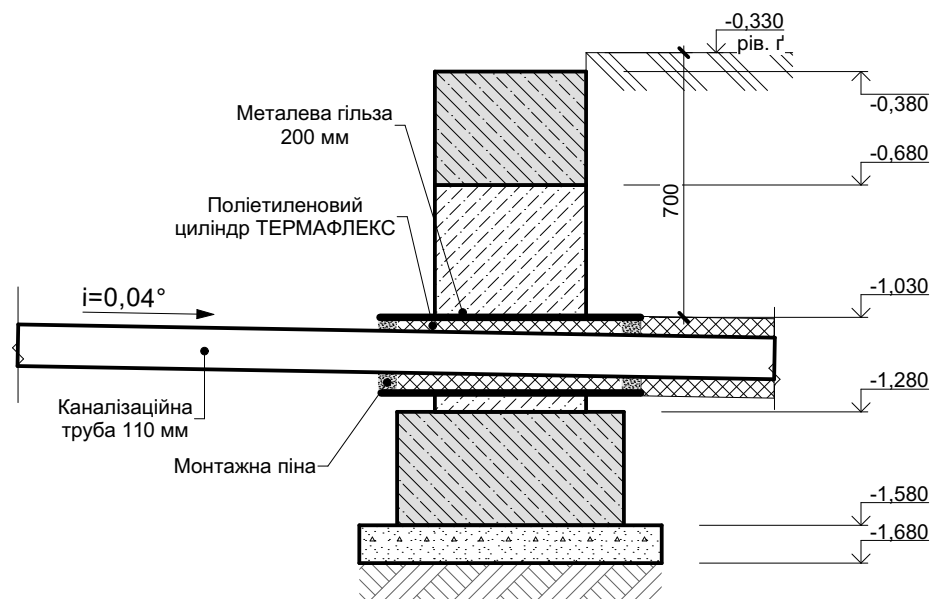

ВУЗОЛ ВЛАШТУВАННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ГІЛЬЗИ

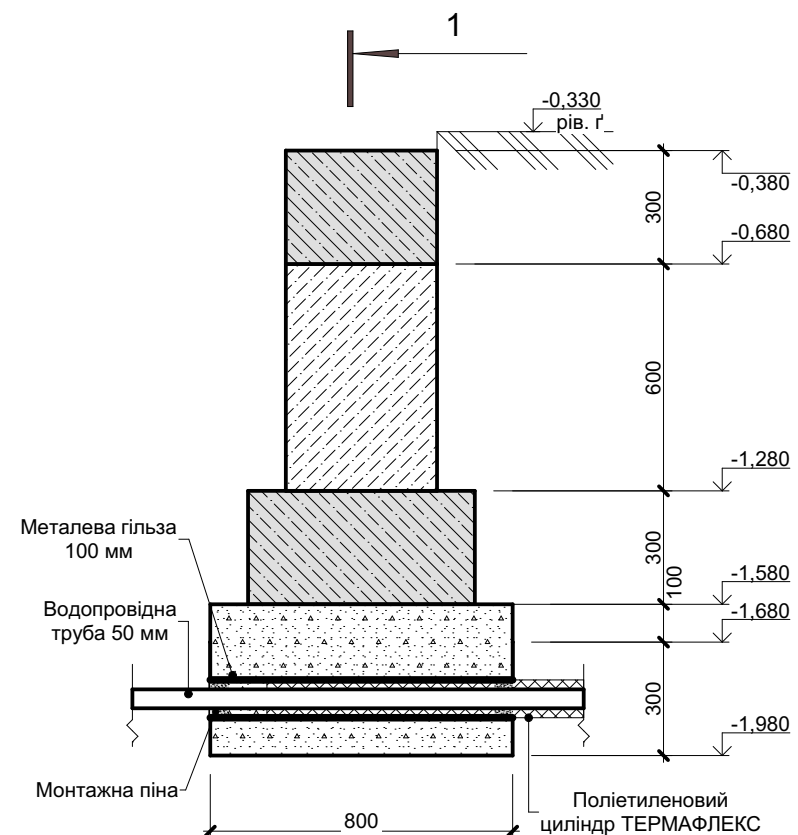

1 - 1

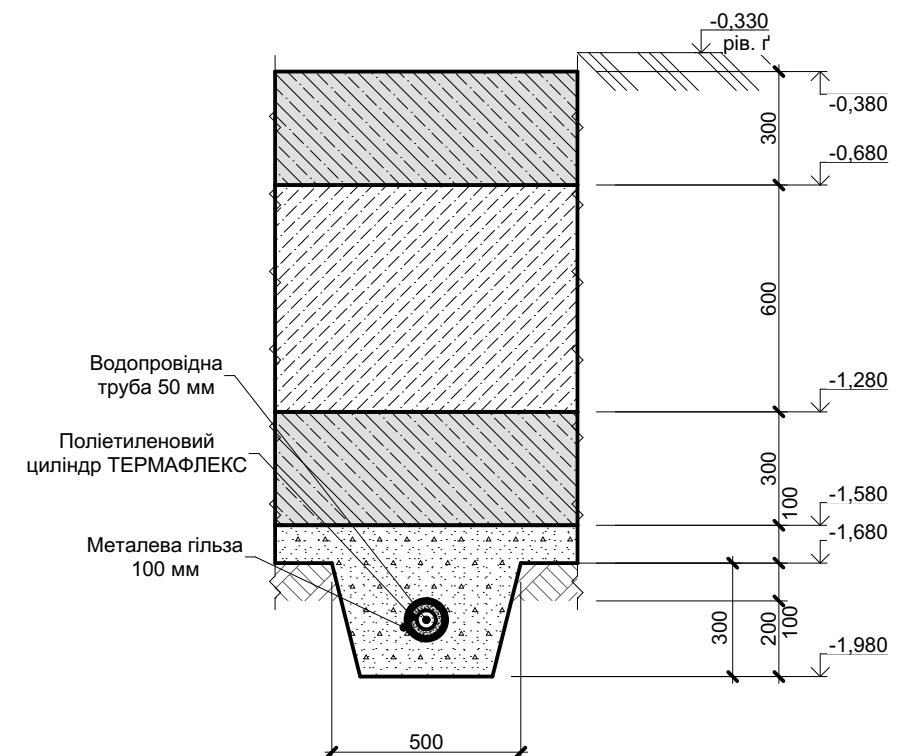

Г-Г


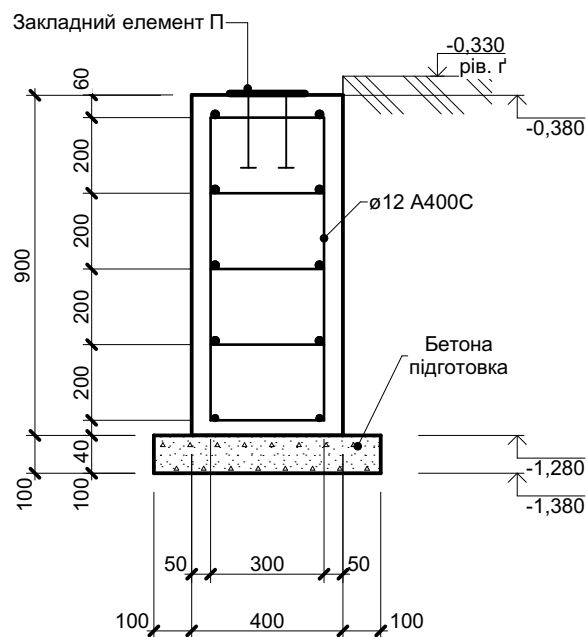



СХЕМА ЗАКЛАДНОГО ЕЛЕМЕНТУ П
(2 шт)

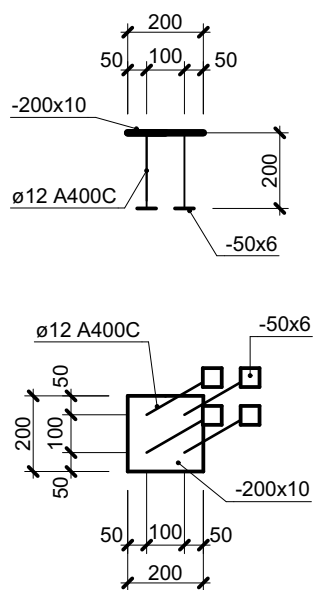


СПЕЦИФІКАЦІЯ ФУНДАМЕНТНОЇ ПОДУШКИ

Поз.	Позначка	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
	ДСТУ 3760:2019	Ø 20 A400C L _{заг.} = 11,2 м.п.		28,0	
	ДСТУ 3760:2019	Ø 12 A400C L _{заг.} = 1515,0 м.п.		1345,0	
1*	ДСТУ 3760:2019	Ø 8 A240C L = 1,3 м.п.	134	69,0	
	ДСТУ 3760:2019	Ø 8 A240C L = 1,3 м.п.	10	5,0	
		Бетон C16/20		20,5 м³	
	Підбетонка	Бетон C8/10		8,14 м³	
	ДСТУ 3760:2019	Ø 12 A400C L _{заг.} = 18,5 м.п.		16,0	Для стійок
		Закладний елемент П	2		
	Гільза	Тр. Ø 100, L=1200	2		

ВІДОМІСТЬ ДЕТАЛЕЙ



Поз.	Ескіз
1	 L = 1,3 м

ГНУТИЙ ЕЛЕМЕНТ 1

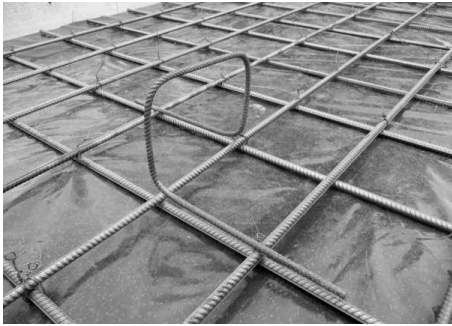


1. Кількість матеріалів надана без урахування запасу/підрізки.

ВУЗЛИ АРМУВАННЯ КУТІВ ФУНДАМЕНТНОЇ ПОДУШКИ

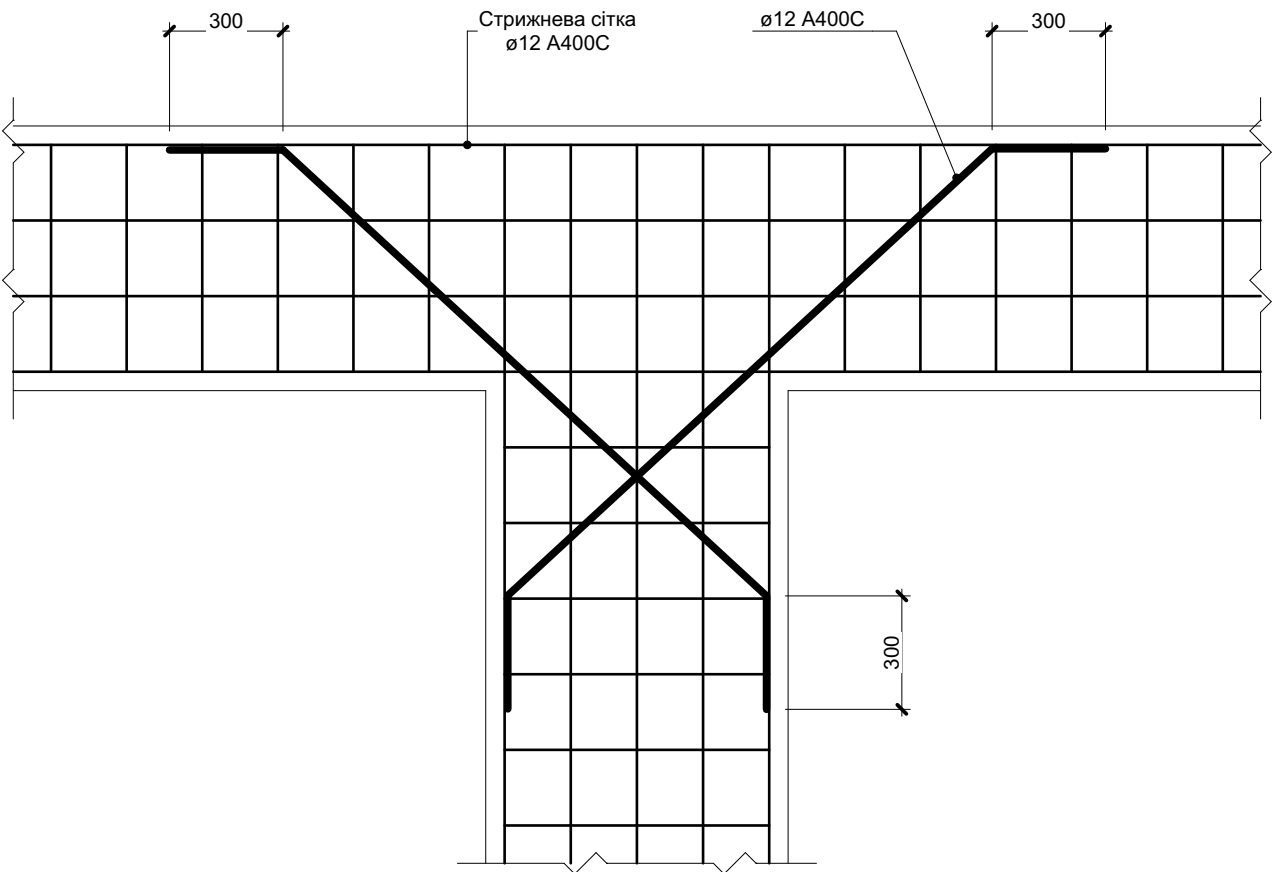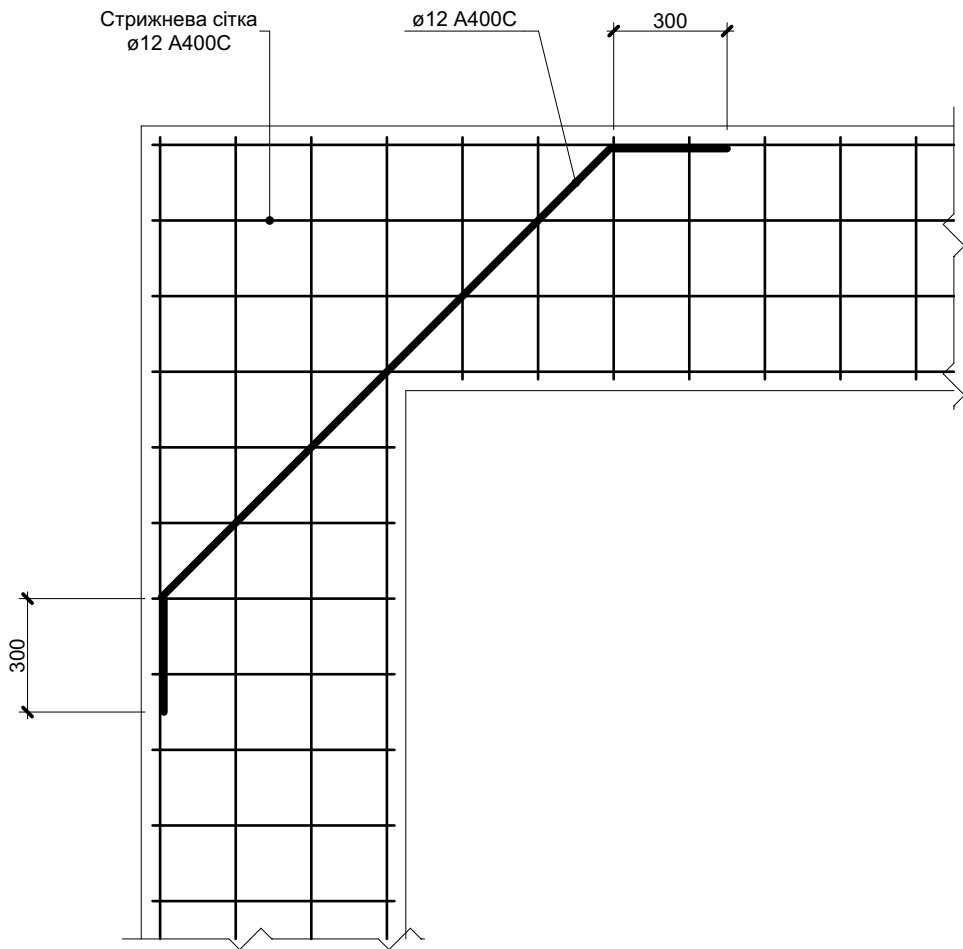

ПЛАН ФУНДАМЕНТНИХ СТІНОВИХ БЛОКІВ

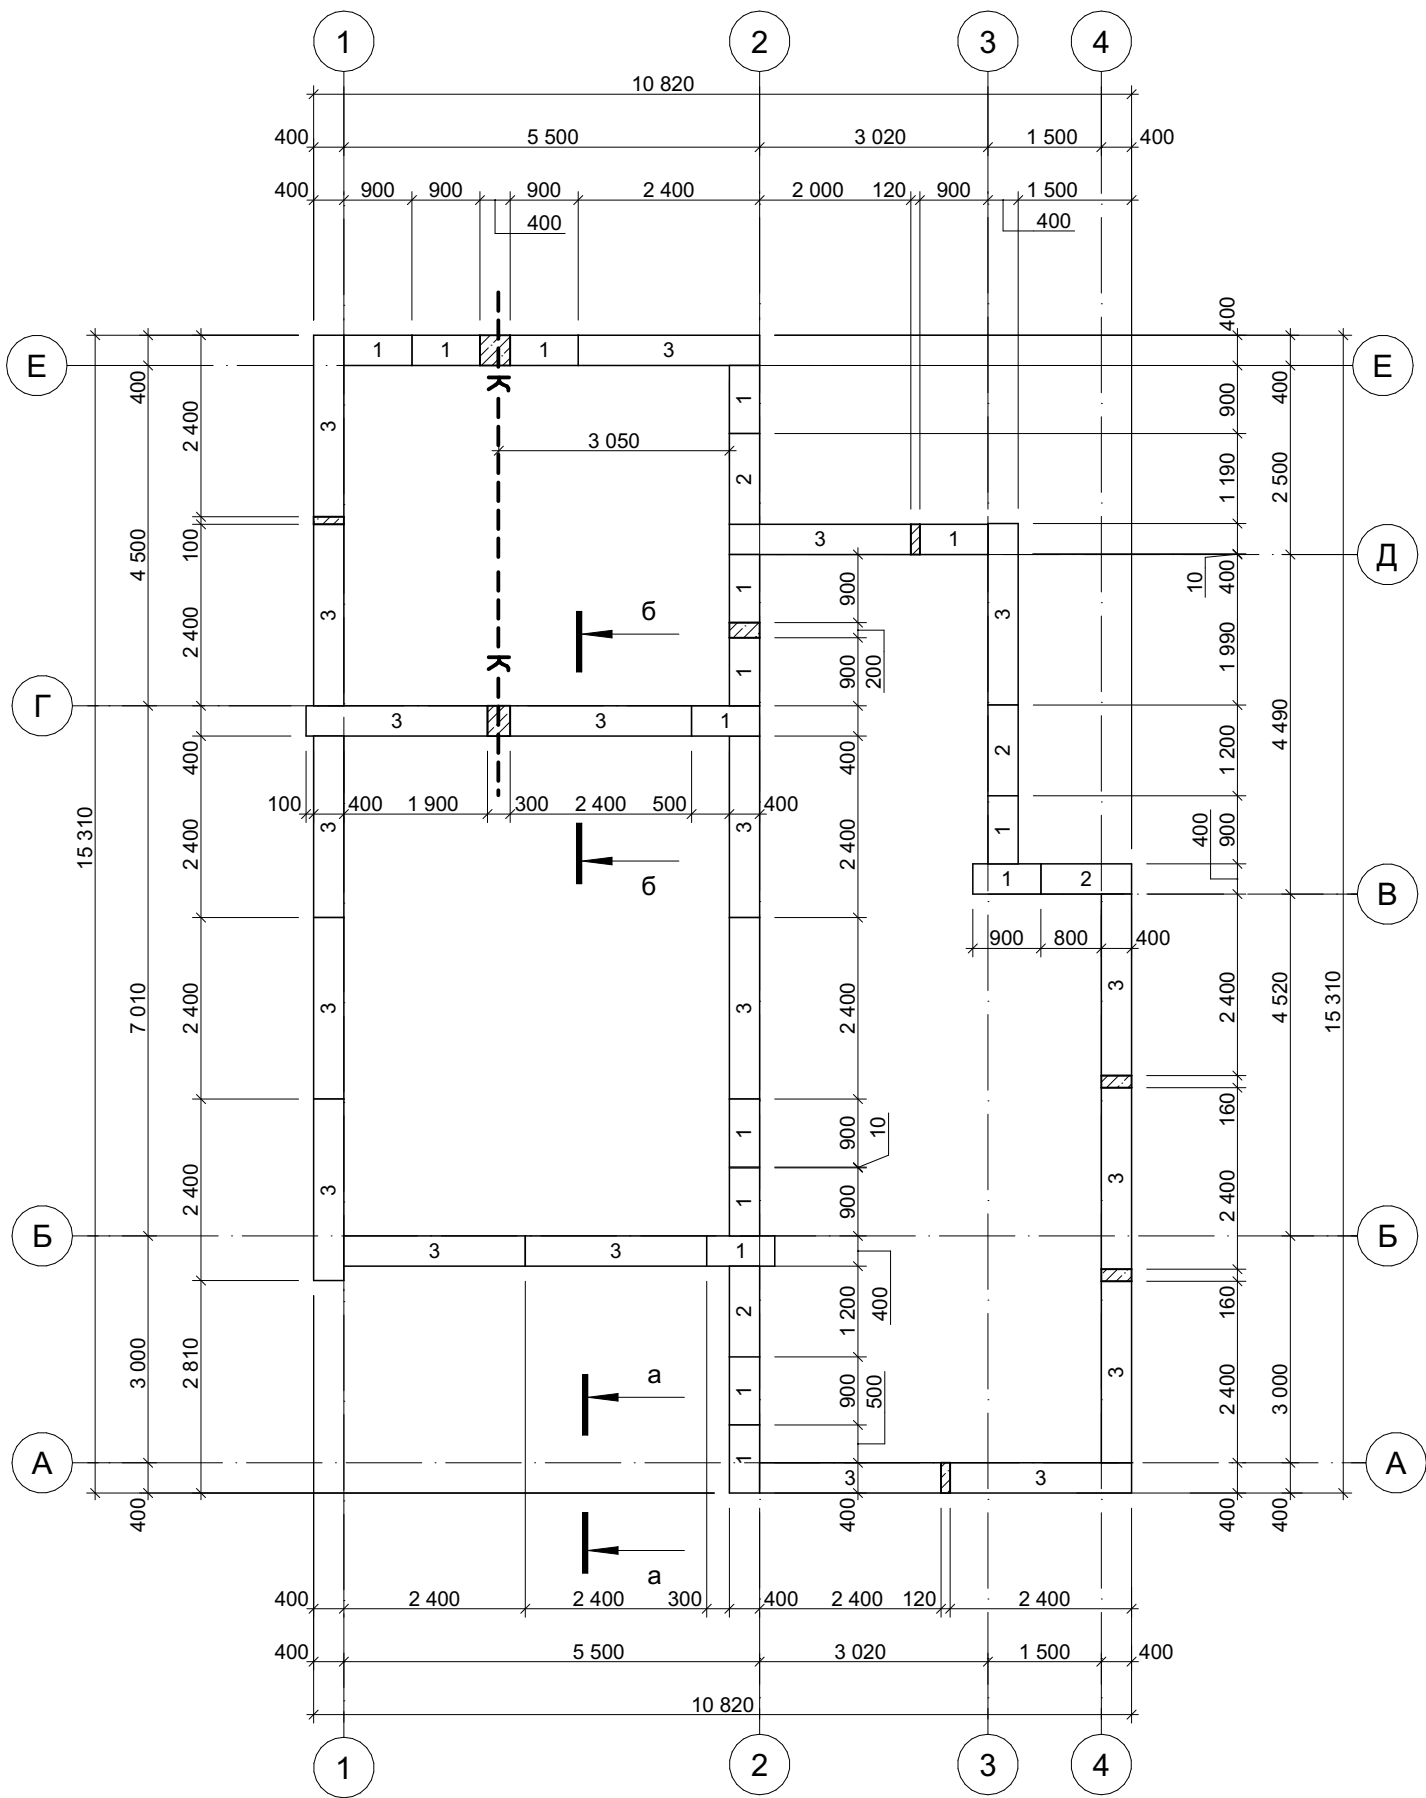

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ


---К--- - Каналізація

СПЕЦИФІКАЦІЯ ФУНДАМЕНТУ

Поз.	Позначка	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
1		ФБС 9-4-6	15	7 050,0	
2		ФБС 12-4-6	4	2 560,0	
3		ФБС 24-4-6	19	24 320,0	
	Молонітні ділянки	Бетон С16/20		0,37 м³	
	Гільза	Тр. Ø 200, L=700	2		Каналізація


1. Кількість матеріалів надана без урахування запасу/підрізки.

ПЛАН МОНОЛІТНОГО ПОЯСУ МП-1

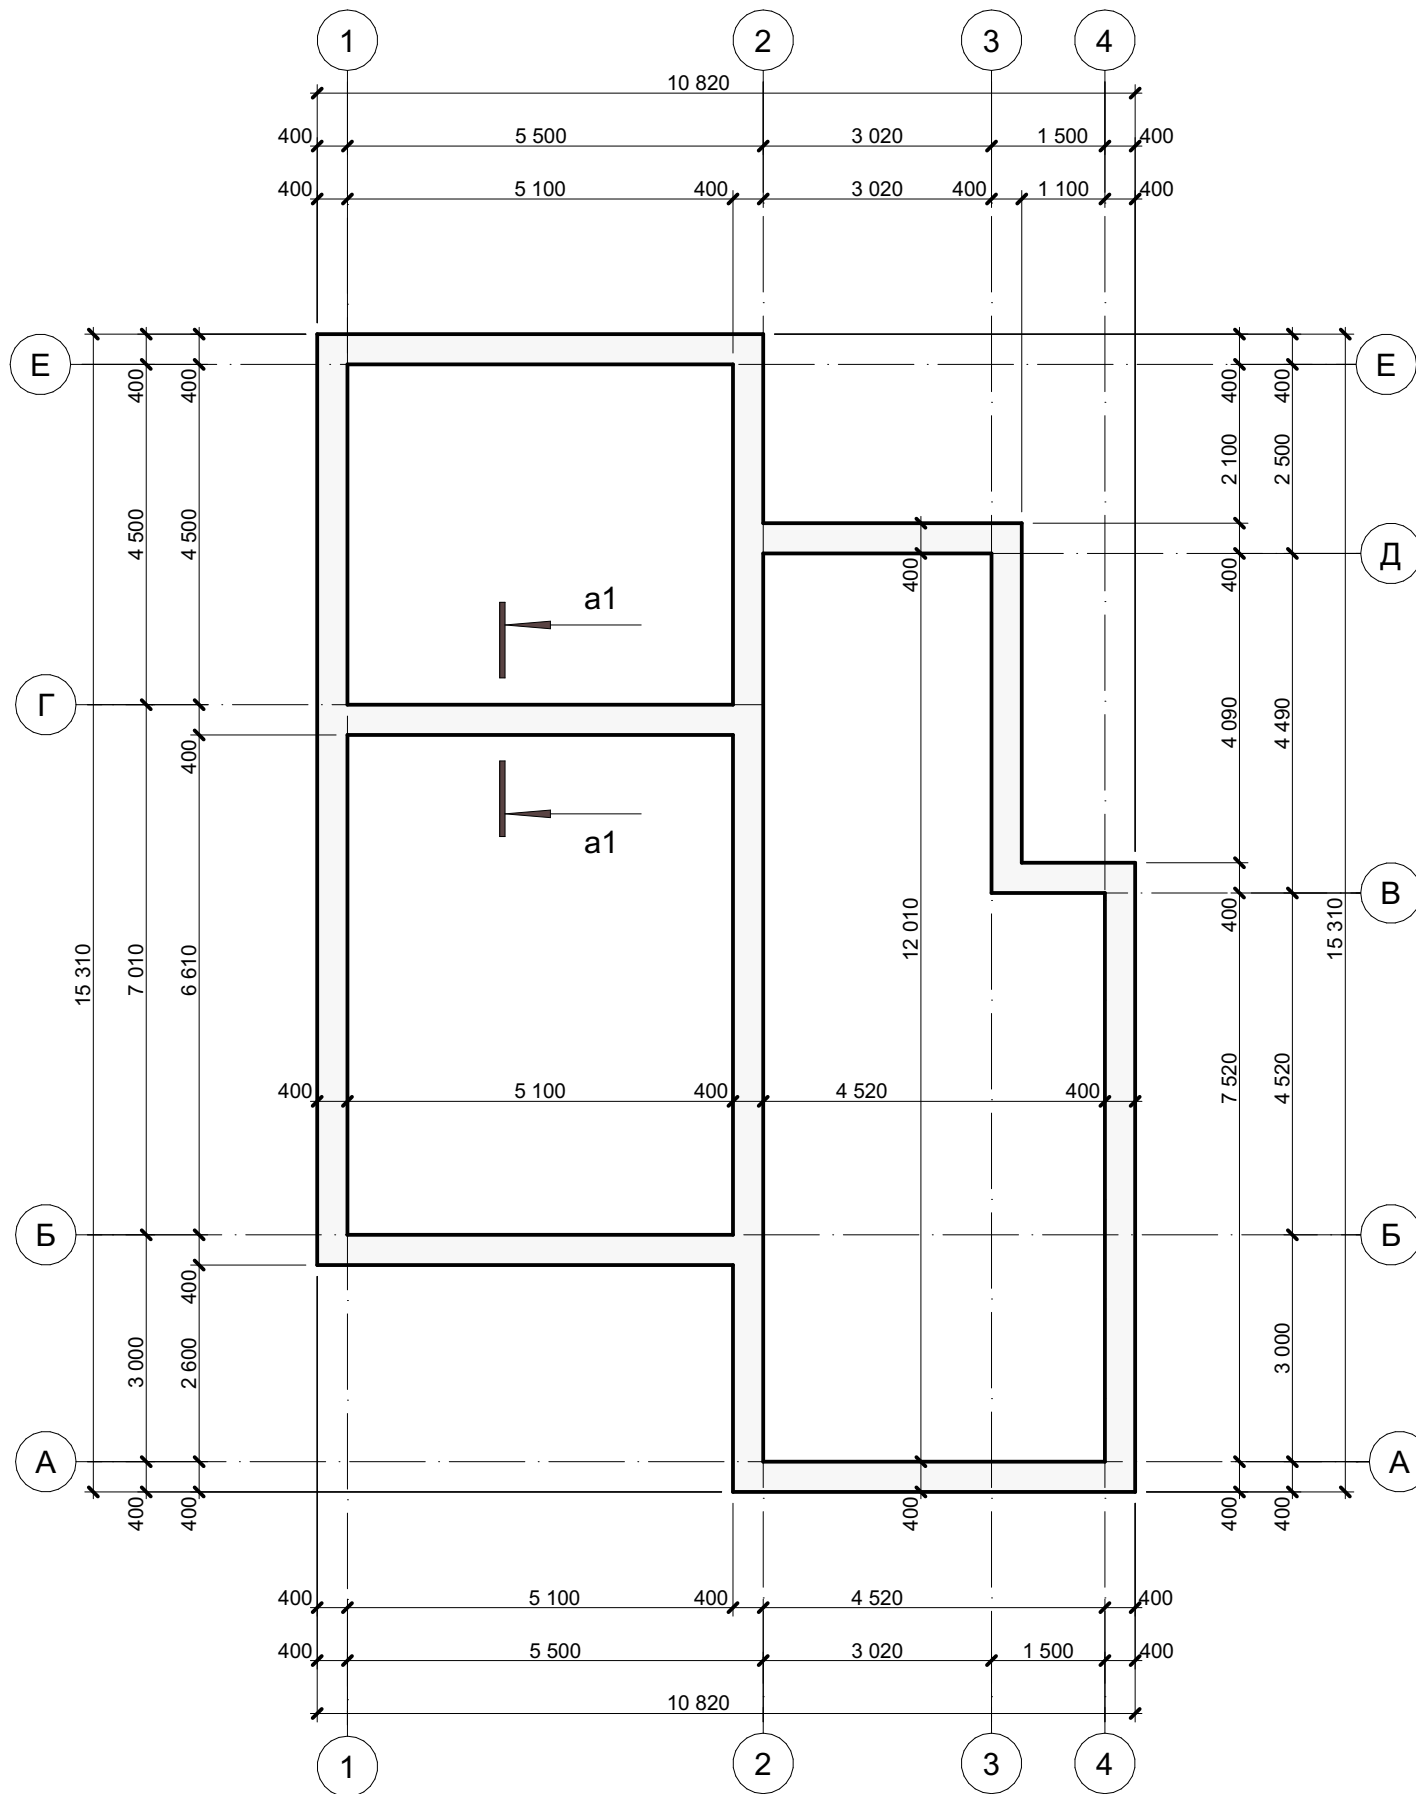



СПЕЦИФІКАЦІЯ МОНОЛІТНОГО ПОЯСУ МП-1

Поз.	Позначка	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітка
	ДСТУ 3760: 2019	Ø 12 A400C L _{заг} = 309,0 м.п.		274,0	
	ДСТУ 3760: 2019	Ø 8 A240C L = 1,1 м.п.	220	96,0	
		Бетон C20/25			7,77 м³

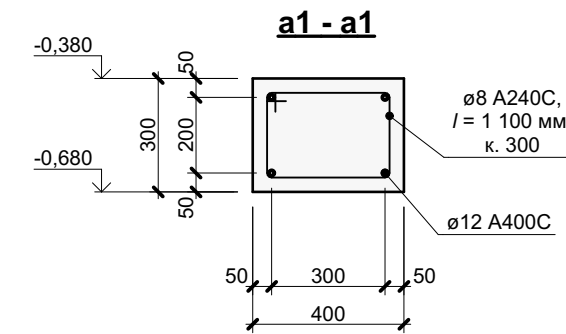

1. Кількість матеріалів надана без урахування запасу/підрізки.

ВУЗЛИ АРМУВАННЯ КУТІВ МОНОЛІТНИХ ПОЯСІВ

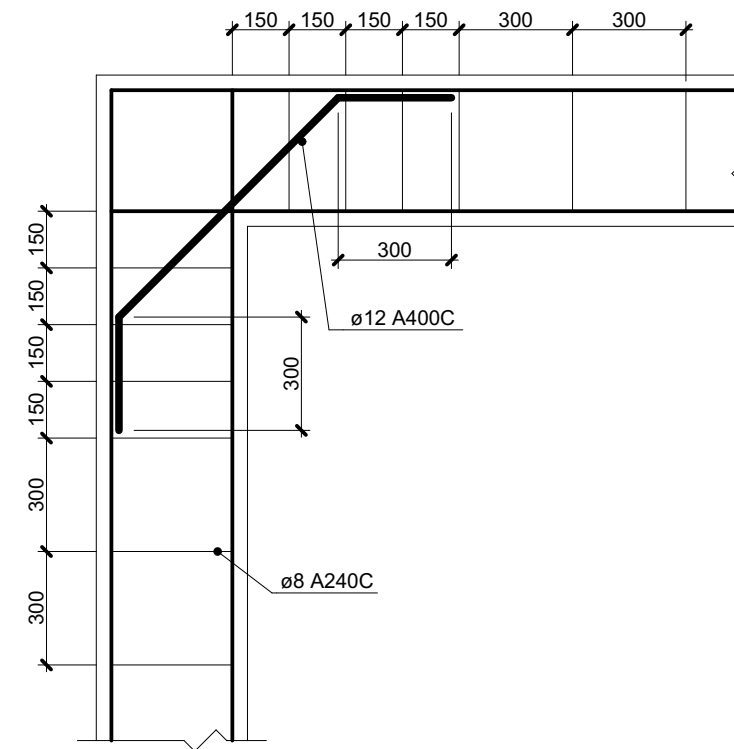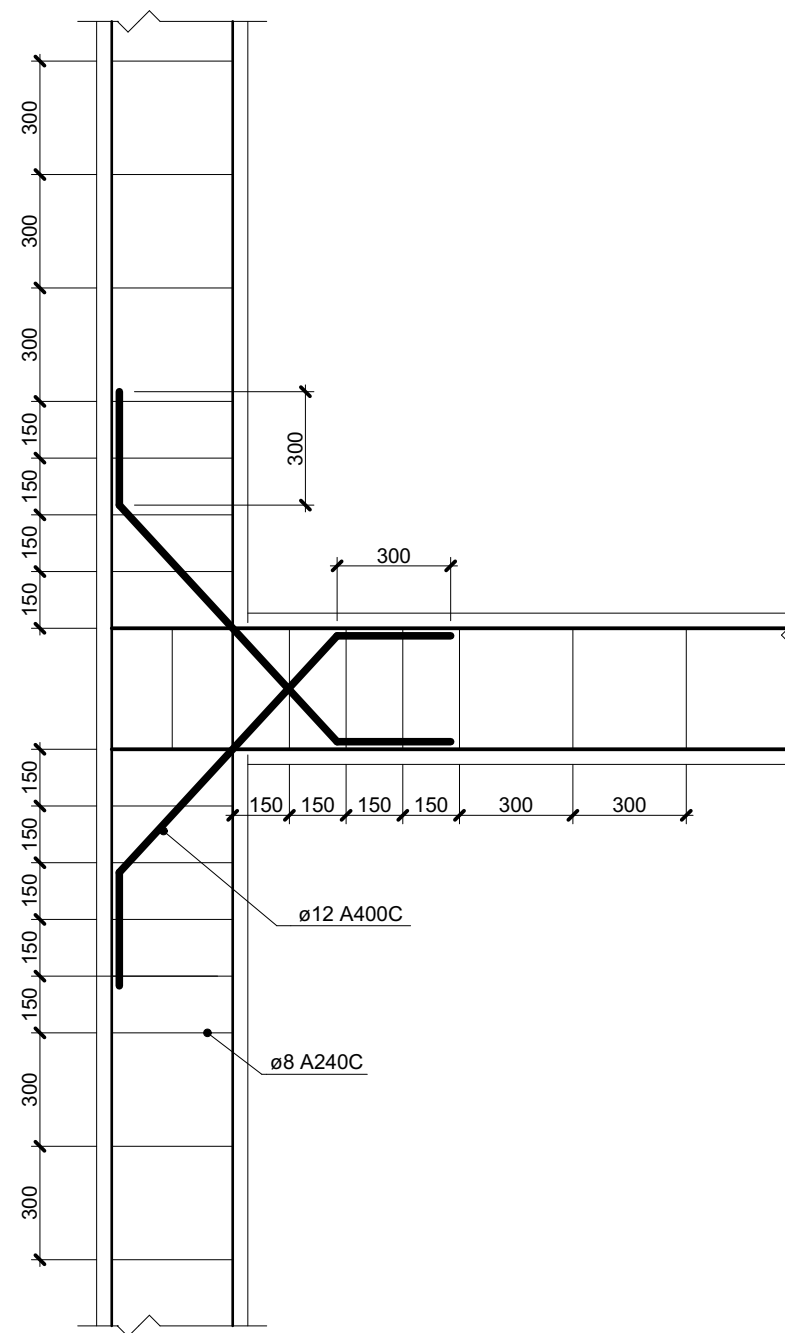

					Вузли армування кутів монолітних поясів	Арк.
						9

СХЕМА ВЛАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ

