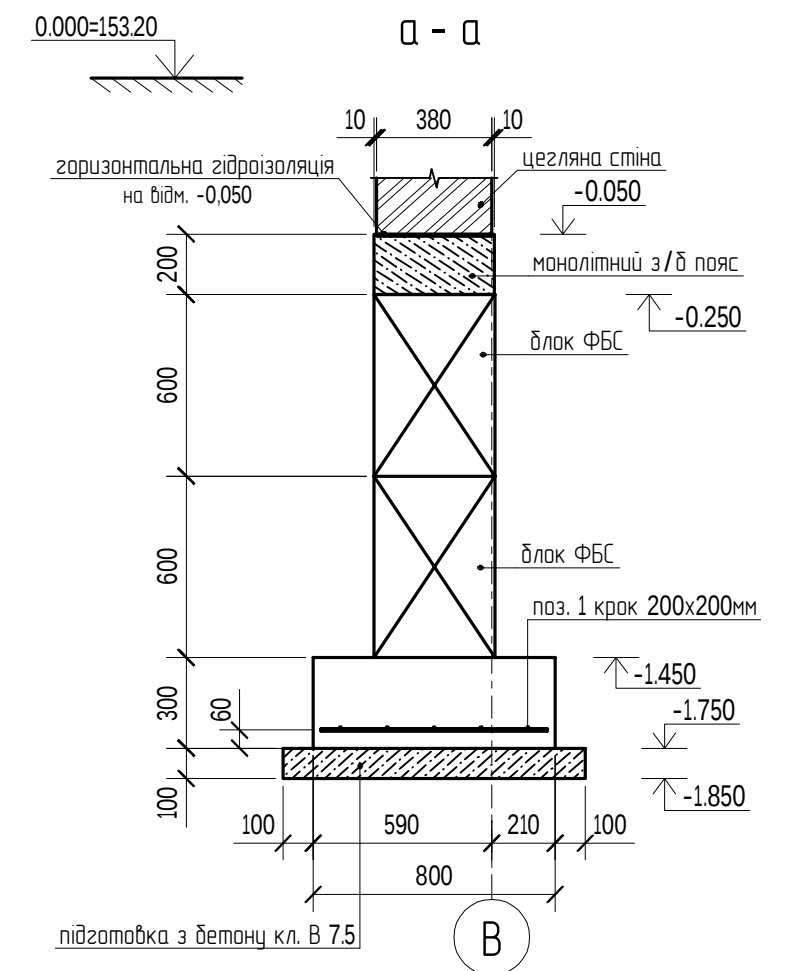


[illegible]

асфальт - 50мм.

перем.




бортовий камінь

засипка щебенем

1000

250

Зм.	Кіл.чч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата					
						Стадія		Аркуш	Аркуші	
						Схема розміщення фундаментів Переріз а-а				

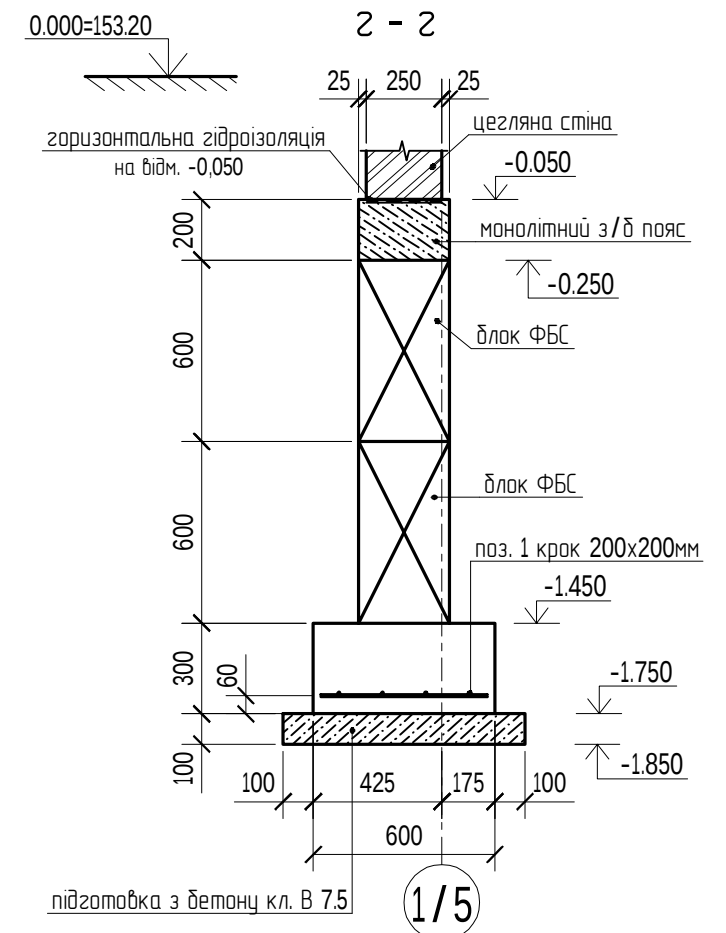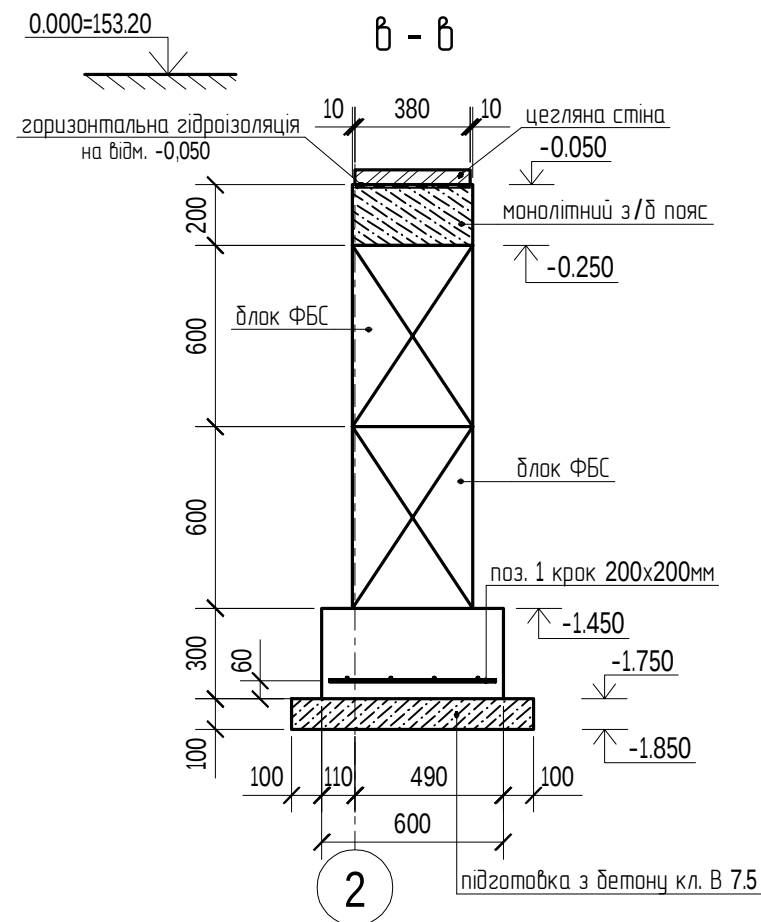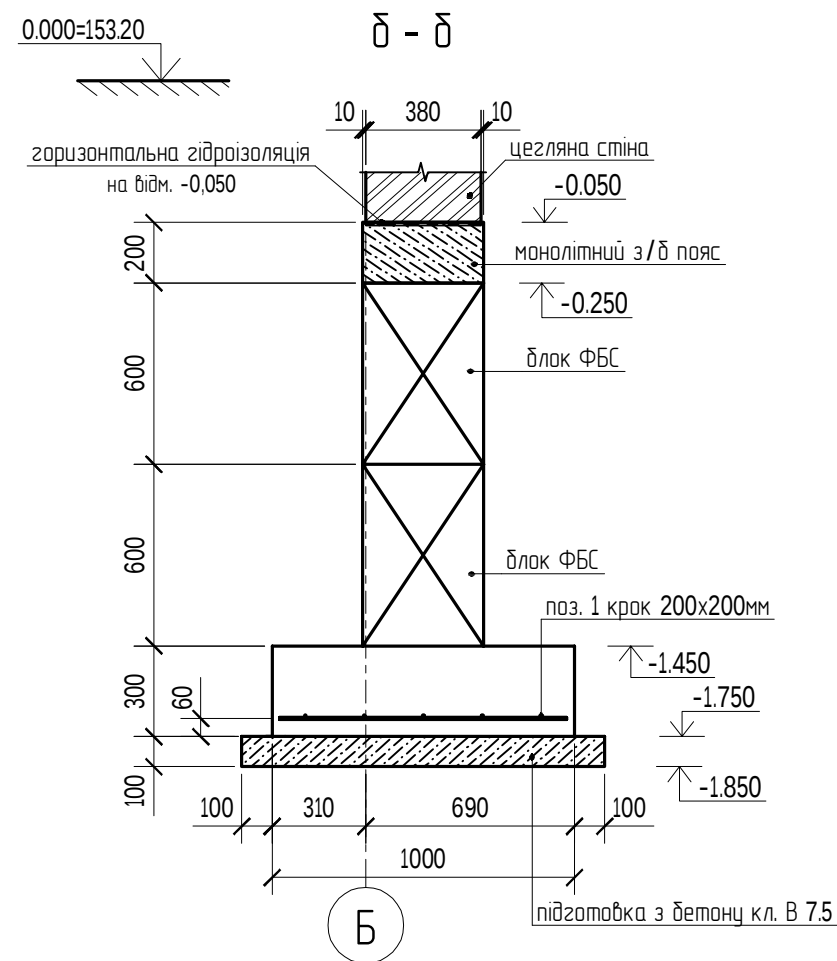





ВКАЗІВКИ ПО ВЛАШТУВАННЮ ФУНДАМЕНТІВ

1. Відносній відмітці 0,000 відповідає абсолютна відмітка 153,20
 2. Глибина закладання фундаментів повинна бути уточнена по місцю при влаштуванні котловану, але не менше прийнятої по проекту, із умови проходження насипних і гнучованих шарів і заглиблення в несучий шар ґрунту не менше ніж на 15-20 см.
 3. Доробку дна котловану на глибину останніх 5-10 см виконувати вручну з точним плануванням дна по рівню.
 4. Роботи по влаштуванню фундаментів виконувати у відповідності зі ДБН В.2.1-10-2009 "Основи та фундаменти споруд"
 5. Зворотню засипку виконувати з пошаровим трамбуванням до коефіцієнту $k=0,95$ (16 т/м³) у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. .
- «Настанова щодо проведення земляних робіт та влаштування основ і спорудження фундаментів».

Специфікація залізобетонних конструкцій фундаментів

[illegible]

Інв. № ориг.	Підпис и дата	Взам. інв. №	Погоджено

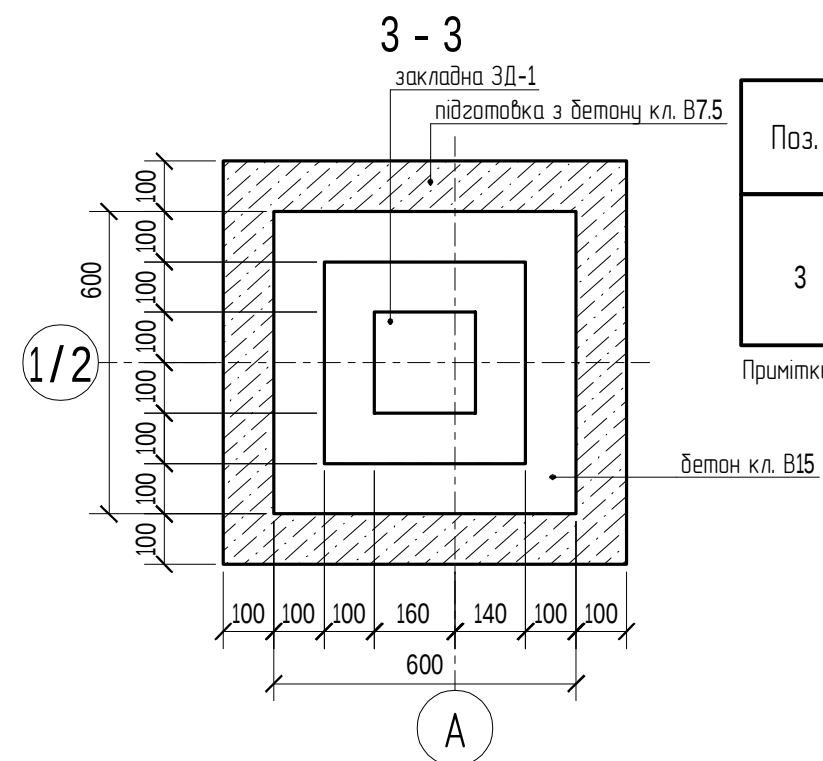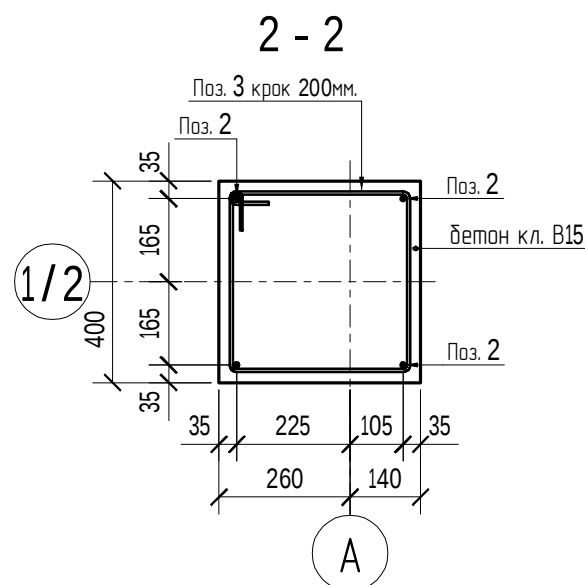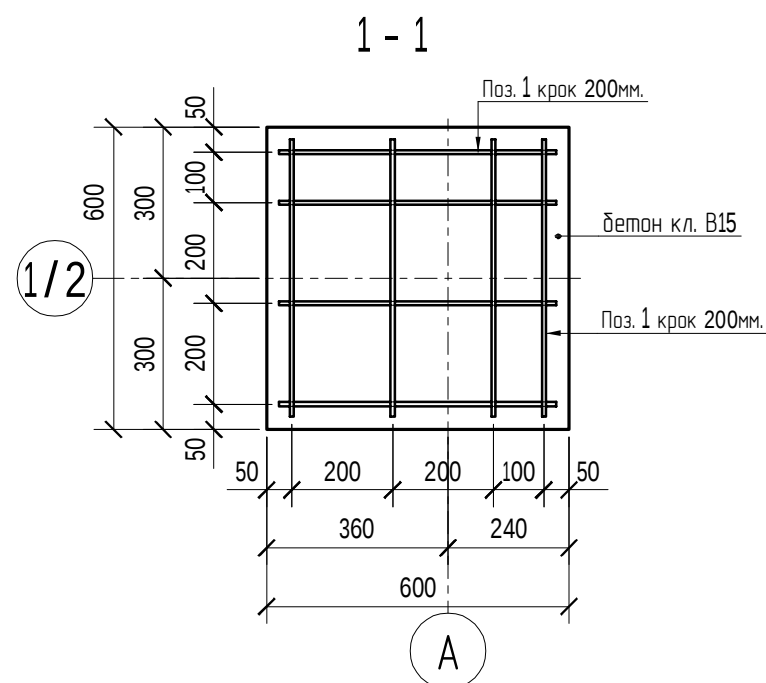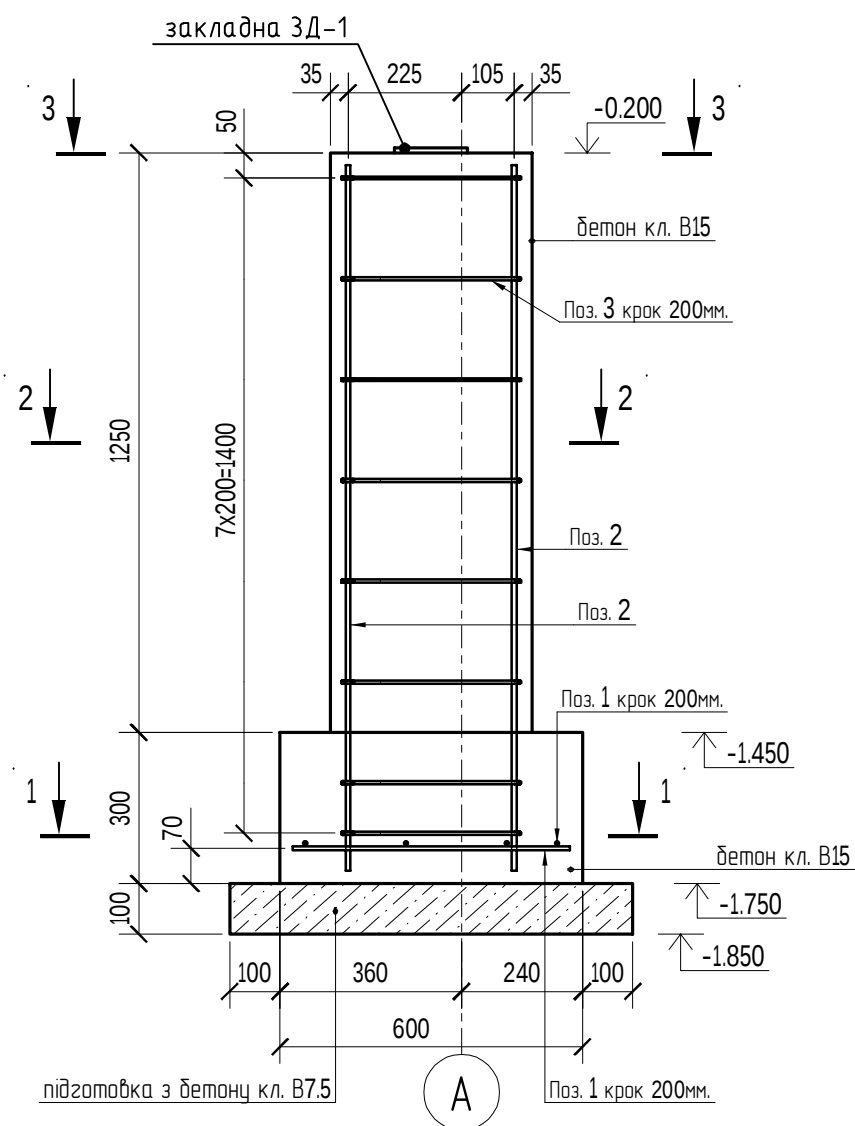

Специфікація залізобетонних конструкцій ФМ-1					
Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Вага од., кг	Примітки
		ФМ-1	4		
		Стержні			
1	ДСТУ 3760:2019	Ø 8 A400C L= 550	8	0.22	1.74
2	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A400C L= 1500	4	0.86	3.45
3	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 A240C L= 1560	8	0.35	2.77
		Матеріал			
		Бетон класу: B15			0.30м³
		Бетон класу: B7,5			0.06м³

Відомість деталей ФМ-1	
Поз.	Ескіз
3	Technical drawing of a square part. The main body is a square with a side length of 358. A small rectangular feature is attached to the top-right corner, with a width of 78. The overall width of the part is 358, and the overall height is 358.

Примітки: розміри дані по нарцжним зраням.



Примітки:

1. Схему розташування фундаментів див. арк. АБ-
1. Всі розміри дані по осям стержнів, крім об'ємовлених.
2. Зварку елементів каркасу виконати згідно ДСТУ Б В.2.6-169:2011, швом типу К1-Кт, $h_w=6\text{мм}$.

Відомість витрати сталі, кг		
Марка елемента	Арматура класу	
	A240 ДСТУ 3760:2019	
	Ø6	2.8
Ф-1	Всього	2.8
	A400 ДСТУ 3760:2019	
	Ø8	1.7
	Ø10	3.5
Ф-1	Всього	5.2

Зм.	Кіл.ч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркуші
						Фундамент ФМ-1		

ЗД-1

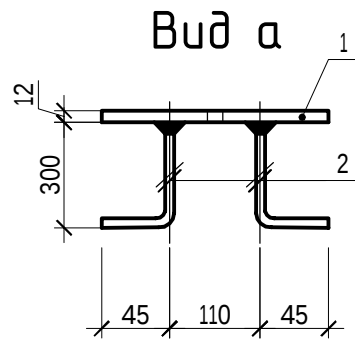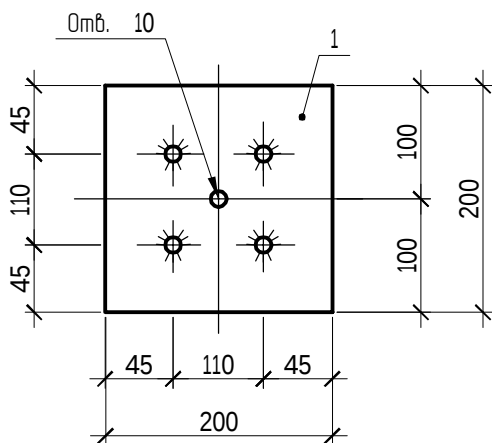

Специфікація елементів ЗД-1



Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Вага од., кг	Примі- тки
ЗД-1		ЗД-1	4	4,62	18,49 кг
1	ДСТУ 8540:2015	— 200x12, L=200мм	1	3.76	3.76кг
2	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 А400С, L=350мм	4	0.21	0.86кг

Позаджено			

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Взам. інв. №





Зм.	Кіл.чч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
						Специфікація елементів монолітного поясу.				

Інв. № ориг.	Підпис и дата	Взам. інв. №	Погоджено		

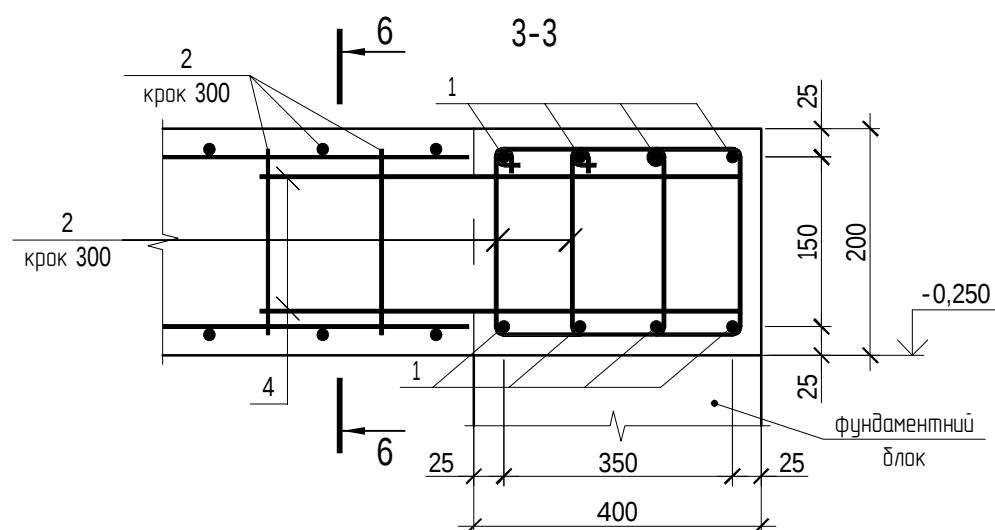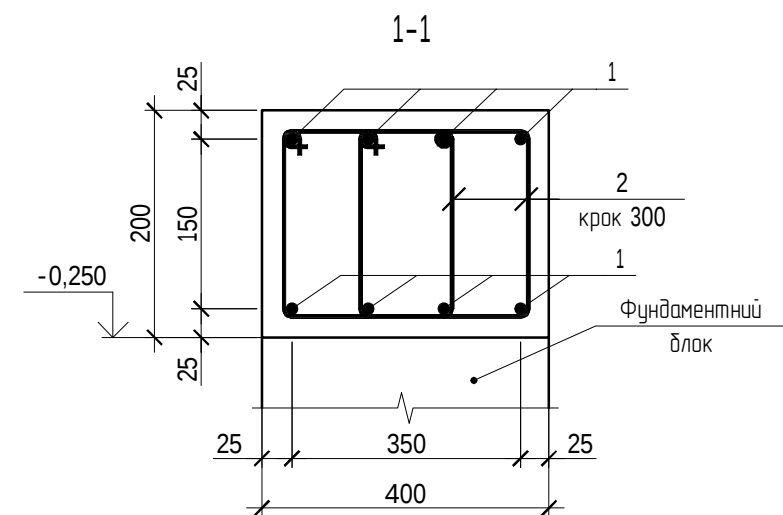

1. Схему розташування фундаментів див. арк. АБ-
1. Всі розміри дані по осям стержнів, крім обумовлених.
2. Зварку елементів каркасу виконати згідно ДСТУ Б В.2.6-169:2011, швом типу К1-Кт, $h_w=6\text{мм}$.
3. Осі б'єдівлі на перерізах цмобно не показані

Зм.	Кіл.ч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата						
									Стадія	Аркуш	Аркушів
						Схема розміщення монолітного поясу Переріз 1-1...3-3					

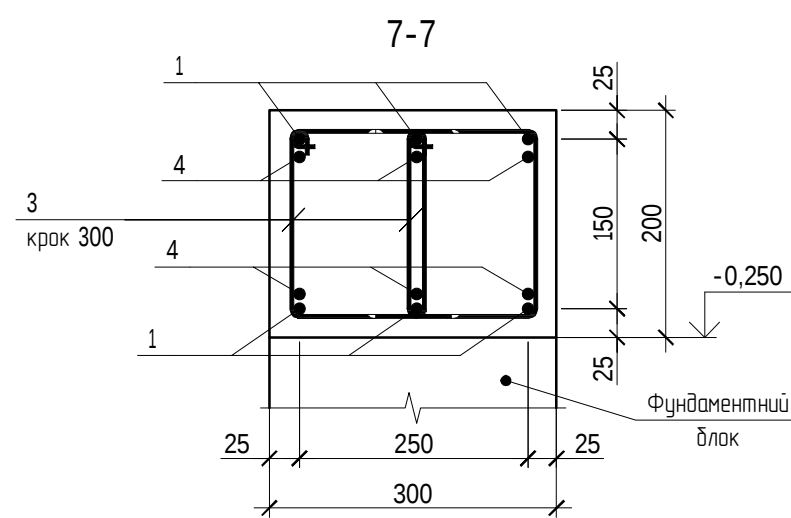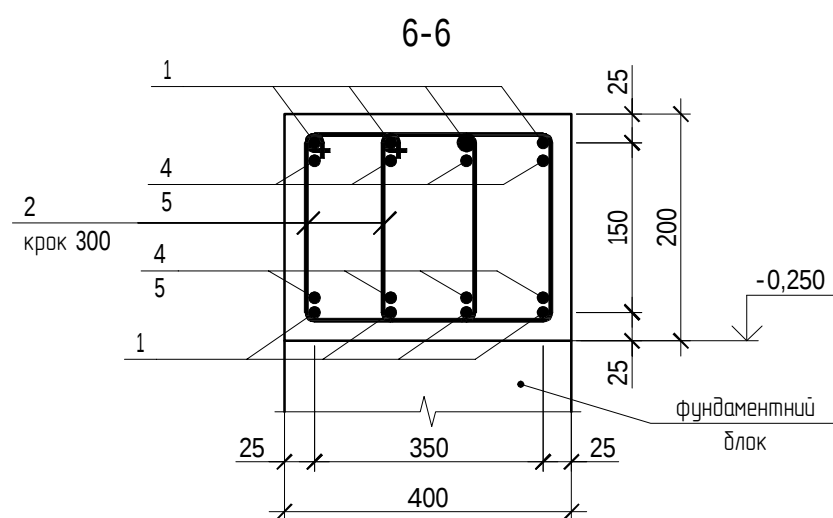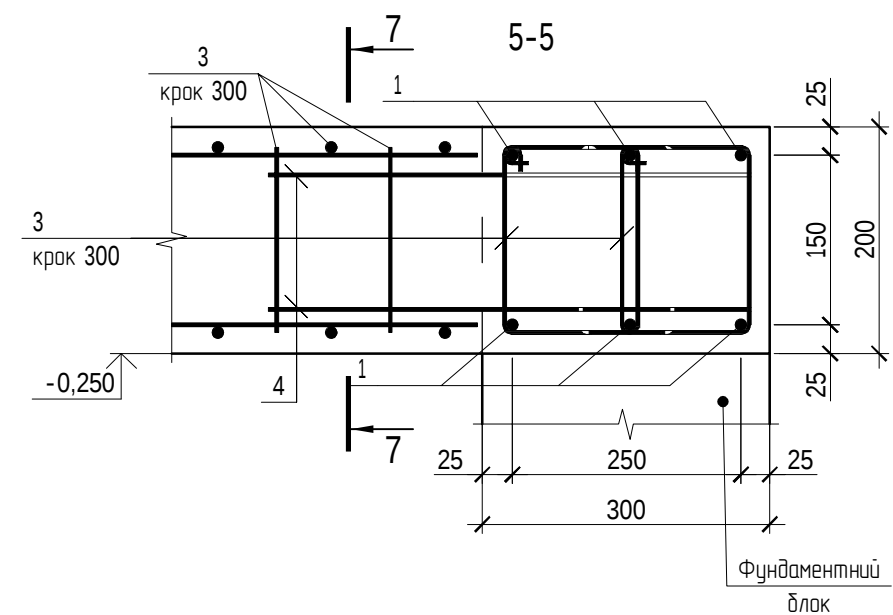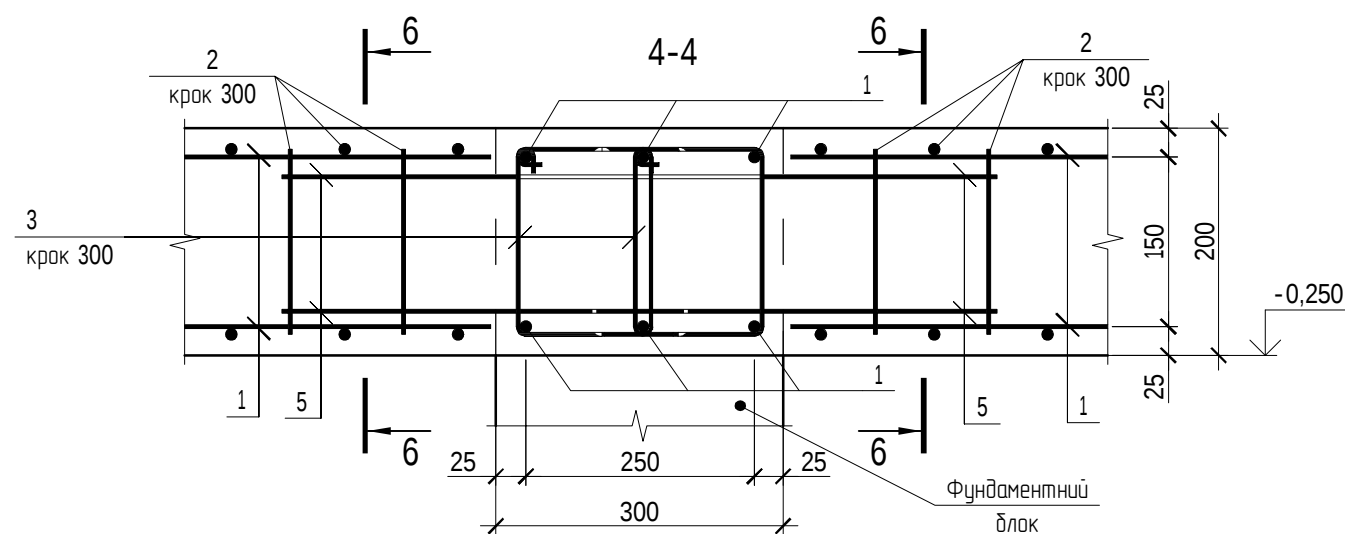


Відомість деталей

Поз.	Эскиз
2	
3	

Примітки:

1. Схему розташування фундаментів див. арк. АБ-
1. Всі розміри дані по осям стержнів, крім обумовлених.
2. Зварку елементів каркасу виконати згідно ДСТУ Б В.2.6-169:2011, швом типу К1-Кт, hш=6мм.
3. Осі будівлі на перерізах умовно не показані

Деталь стикування арматури
по поз.1

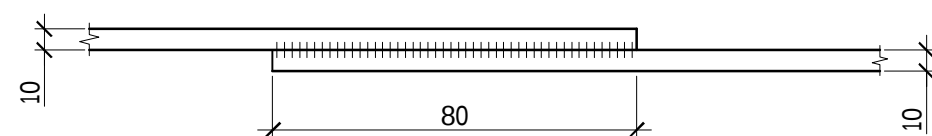

Зм.	Кіл.чч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата				Стадія	Аркуш	Аркушіб
						Переріз 4-4.....7-7					

Специфікація елементів монолітного поясу.					
Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Вага од., кг	Примітки
1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 А400С L=494.6 м.п.	м.п.	305,16	305,16
2	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 А240С L= 850 мм.	313	0.18	59.06
3	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 А240С L= 760 мм.	79	0.16	13.32
4	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 А400С L=1000 мм.	44	0.617	27.14
5	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 А400С L=1500 мм.	18	0.92	16.56
		Матеріал			
		Бетон класу: В15			4.96 м ³

Відомість витрати сталі, кг						
Марка елементу	Вироби арматурні					
	Арматура класса					Всього
	A240C		A400C			
	ДСТУ 3760:2019		ДСТУ 3760:2019			
	Ø 6	Всього	Ø 10		Всього	
	72,38	72,38	348,86 кг		348,86 кг	421,24 кг

Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата					
								Стадія	Аркуш	Аркушів
						Специфікація елементів монолітного поясу.				