



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

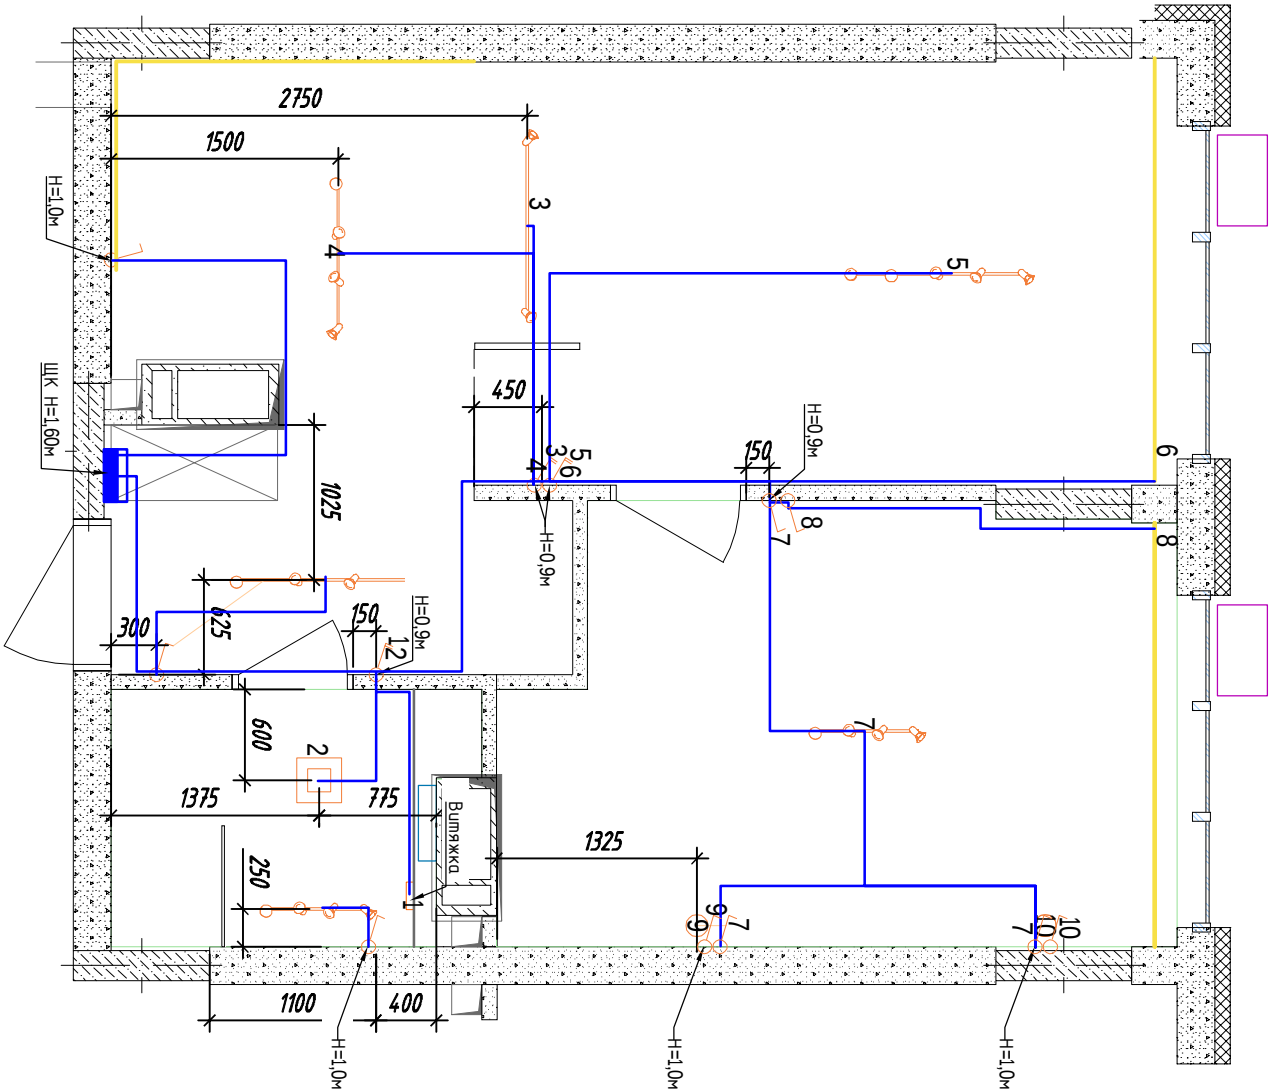

1 л	59,08
	12,71

Засадові вказівки:

Всі мережі освітлення прокладаєть під стелею кабелем ВВГнгд 3х1,5 в гофротрубах з негорючого та нерозповсюджуючого диму пластичку з кріплення на скобу до стелі. Всі силові мережі розеточних груп прокладаєть кабелем ВВГнгд 3х2,5 у гофротрубі діаметром 25мм при прокладанні під стелею або гіпсокартоні. Всі опуски та підйоми прокладаєть приховано під шаром оздоблення в шпиробах та гіпсокартонних конструкціях. В конструкції гіпсокартону дозволяється прокладання кабелів лише в гофротрубах!! В стінах під шаром штукатурки ллшк та каменю дозволяється прокладання без гофри.

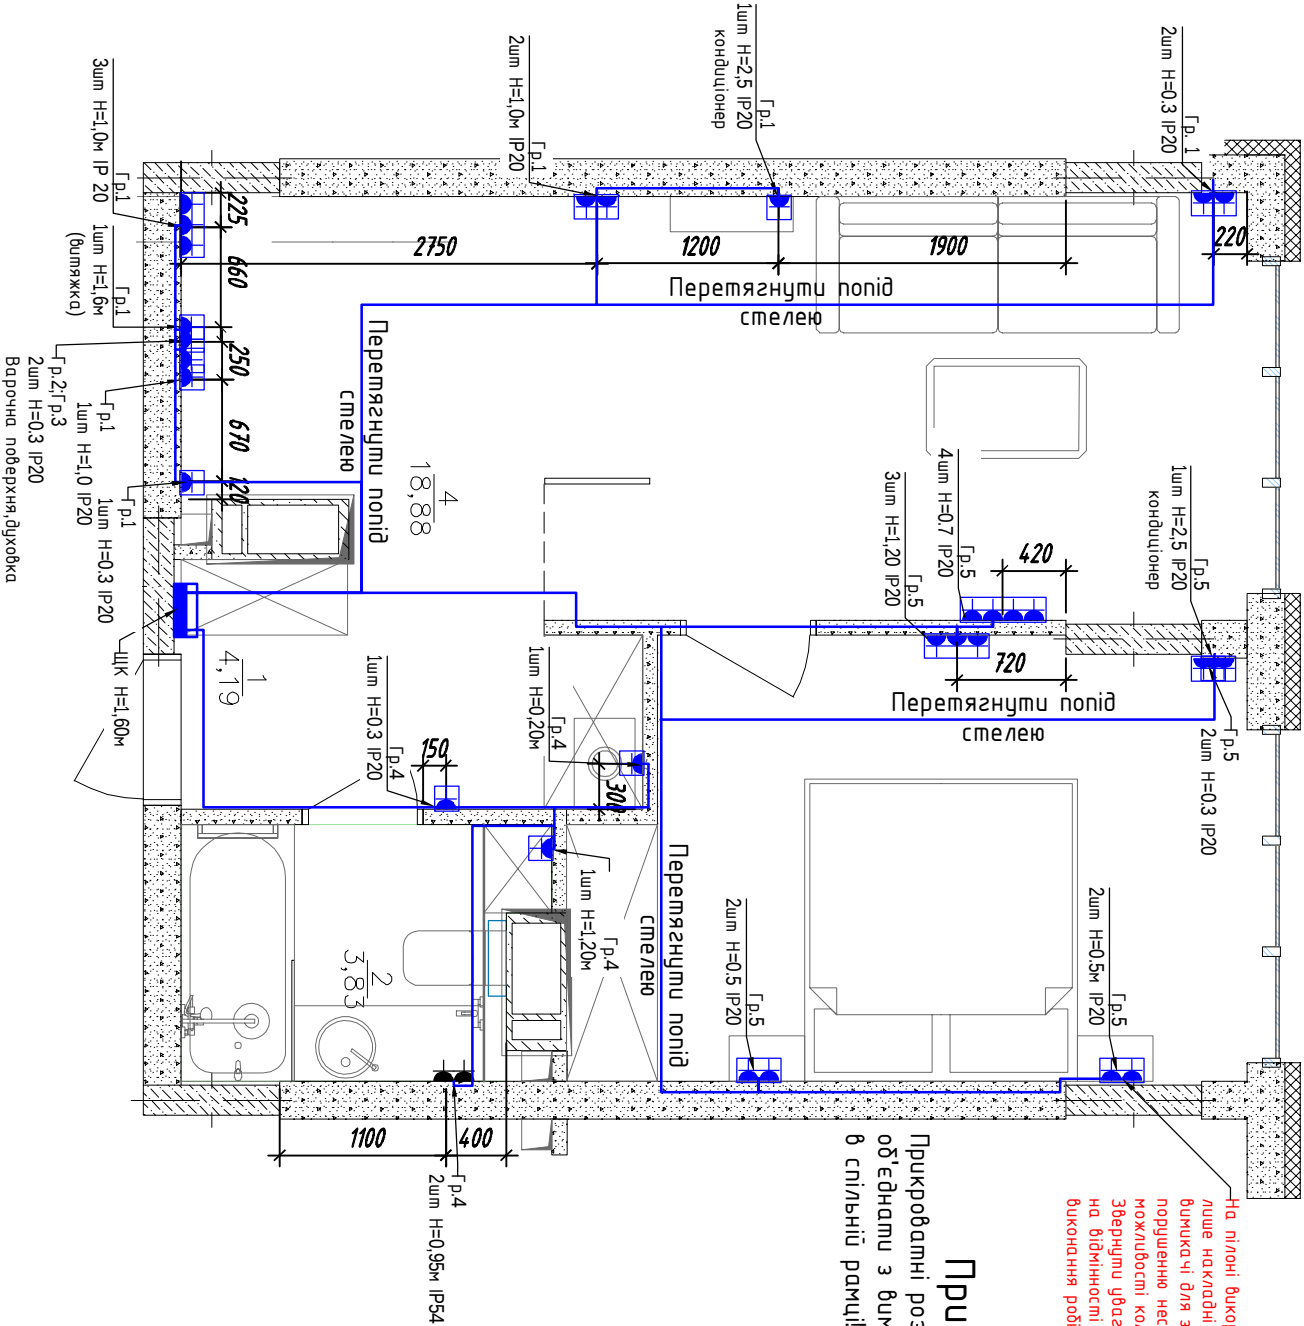

1 л	59,08
	12,71

Квартира			
Електрообладнання, Електроосвітлення.			
Зм.	К-ть	Арк.	№ док.
Розробила	Арк.	№ док.	Підпис
Абдурашидова			Дата
План прокладання електричних мереж			
Смадия	Аркуш	Аркушів	
Р	1		
ДА VINCH group			

Примітка:
Прокладати розетки над шумідами
об'єднати з вимикачами освітлення
в спільній рамці!

На пілоні використувати
лише накладні розетки та
вимикачі для запобігання
поруху несучої
можливості колонні!
Звернути увагу замовника
на відмінності монтажу до
виконання робіт!

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод- виготовлювач	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Комплектні пристрої для розподілення електричної енергії

1	ЩК	Згідно розрахункової схеми			шт.	1		
2	Світлотехнічне обладнання							
3	Світильники направлено світла	Уточнити за дизайном			шт	6		
4	Прикороватне бѳра/настільна лампа				шт	2		
5	Точковий світильник ванної кімнати				шт	1		
6	Світлодіодна стрічка 4,8 Вт\м 12В				м	3,75		
7	Світлодіодна стрічка 4,8 Вт\м 12В				м	2,8		
8	Світлодіодна стрічка 4,8 Вт\м 12В				м	2,8		
9	Блок живлення світлодіодної стрічки 15 Вт 12В				шт	3		
14	Комутаційне обладнання							

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Примітка: Допускається заміна пропонованого обладнання і матеріалів на ідентичні за своїми технічними параметрами за згодою замовника									

Инв.№ подл.		Подпись и дата		Взам. инв.№															
Примітка: Допускається заміна пропонованого обладнання і матеріалів на ідентичні за своїми технічними параметрами за згодою замовника. Типи та моделі світильників уточнити дизайн проектом.						Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитувального листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виготовлювач	Одиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітка					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9					
						26	Кабелі та провід												
						27	3 х 1,5мм²	ВВГнгд			км	0.045							
						28	3 х 2,5мм²	ВВГнгд			км	0.065							
						29	3 х 4мм²	ВВГнгд			км	0.007							
						31	Монтажні вироби												
						32	Труба ПВХ гофрована електромонтажна, що не підтримує горіння												
						34	Ø25мм			ДКС	км	0.030							
						35	Ø20мм			ДКС	км	0.030							
						38	Коробка електромонтажна 65мм				шт.	44							
						39	Коробка распаячна накладного монтажу 100х100				шт.	10							
						40													
						41													
						42													
						43													
						45													
						46													
						47													
						48													
49																			

							Специфікація обладнання та матеріалів	Аркуш
								2