

Відомість робочих креслень основного комплексу.

Арк.	Найменування	Примітка
1	Загальні дані (початок)	
2	Загальні дані (продовження)	
3	Загальні дані (закінчення)	
4	Вентиляція та кондиціювання повітря. План першого поверху	
5	Вентиляція та кондиціювання повітря. План цокольного поверху.	
6	Аксонометричні схеми систем КІ, ПІ, ВІ	

Відомість документів, на які посилаються і які додаються.

Позначення	Найменування	Примітка
Серія 5.904-1	Документи, на які посилаються	
ДБН В 2.5-67:2013	Деталі кріплення повітропроводів	
ПІ 120-200-13-ОВ.С	Опалення, вентиляція та кондиціювання	
	Документи, які додаються.	
	Специфікація обладнання, виробів і матеріалів	

Основні показники по креслених опалення та вентиляції.

Найменування приміщення	Періоди року при t _в , °С	Витрата тепла, Вт (ккал/год)		Витрата холоду, Вт (ккал/год)	Встан. ел. потужн. кВт
		на опалення	на вентиляцію		
Магазин - салон	-20	5100 (4385)	5100 (4385)	19600 (16850)	7,9
	27	-	-		

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Пом.	Дата	Зміна внутрішнього інтер'єру та зовнішніх фасадів салон-магазину "Чернівецької філії ТУ Прад "МТС Україна"	ПІ 120-2013	ОВ
Директор	Григор'єв Ю.І.							
ПП	Лещенко В.В.							
Перевірив	Лещенко В.В.							
Виконав	Кожик О.В.							
м.Соборна, 10, м. Чернівці						Сторінка	Архив	Архив
Загальні дані. (початок)						П	1	6
						ТЗОВ "ПРЕСТИЖ-ЗАХІД"		

Копіював

Формат ФОРМАТ

Характеристика опалювально-вентиляційних систем.


Поз- ночен ня	Найменування приладів, по собовуслугуються	Тип уста- новки	Вентилятор				Електропідприємства				Підприємства				Фільтр				Підприємства									
			Тип, викон. по вбудову- ванню	Схема виконання	Положення	L, м³/год	P, Па м²	n, об/хв	Тип, викон. по вбудову- ванню	N, кВт	n, об/хв	Тип	N	Кількість	Тем-ра підгріву, °C	Витрата теплоти, Вт	P, кВт	Тип	N	Кількість	P, кВт	Концентрація мікробіо- цидів	Тип	N	Кількість	Тем-ра охолод., °C	Витрата холоду, Вт	Примітка
K1	1	Торговельний зал	UB48	канальний		1970	120 (12)		5.84		UB48					16000 13755							UB48		25	18	13400 11520	канальний копійований
K2	1	Кабінет директора	G09LHS	спіт		395			0.87		G09LHS					2810 2415							G09LHS		25	18	2700 2320	рециркуляція внутрішнього світ.
K3	1	Комп'ютерний кабінет	S-122CDD	спіт		600			1.01		S-122CDD					3750 3220							S-122CDD		25	18	3500 3010	рециркуляція
П1	1	Торговельний зал	ПТ200ПТО	канальний		460	220 (22)		0.125	2510	HT200-5.1				-19	16	5100 4385				ФБ200 (4)							
В1	1	Офісне приміщення	ТТ 150	канальний		330	200 (20)		0.060	2450																		

І погоджено:

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

				ІІ 120-2013		ОВ	
				Зміна внутрішнього інтер'єру та зовнішніх фасадів салон-магазину Чернівецької філії ТУ ПРАТ "МТС Україна"			
Зам.	Корис.	Аген.	№ докум.	Датум.			
Директор	Григорук Ю.І.				м.Соборна, 10, м. Чернівці		
ТІП	Лесків В.В.						
Перевіряє	Лесків В.В.						
Виконав	Кожок О.В.						
					Загальні дані. (продовження)		
					ТЗОВ "ПРЕСТИЖ-ЗАХІД"		
					Формат ФОРМАТ		


M 1:100

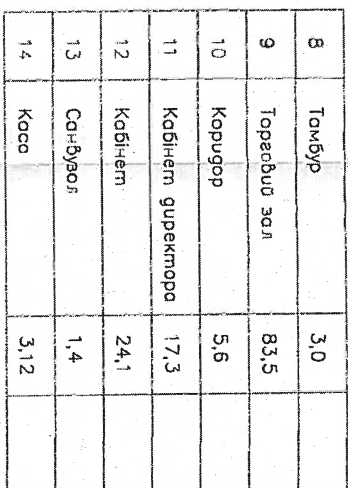

Експлікація приміщень

П/20 - 20/13 - 0В				
Зміна внутрішнього інтер'єру та зовнішніх фасадів салон-магазину Чернівецької філії ТУ Прад "МПС України"				
Зм.	Кілець	Арх.	№ док.	Підп.
Директор	Галинц В.О.			
ТІП	Девська В.В.			
Перевіряю	Девська В.В.			
Виконав	Кажок О.В.			
пн. Соборна, 10, м. Чернівці				
План вентиляції першого поверху				
ТЗОВ "ПРЕСТИЖ-ЗАХІД"		Стаття	Архшт	Архшт
		П	4	6

План вентиляції чокольного пов.,
М 1:100

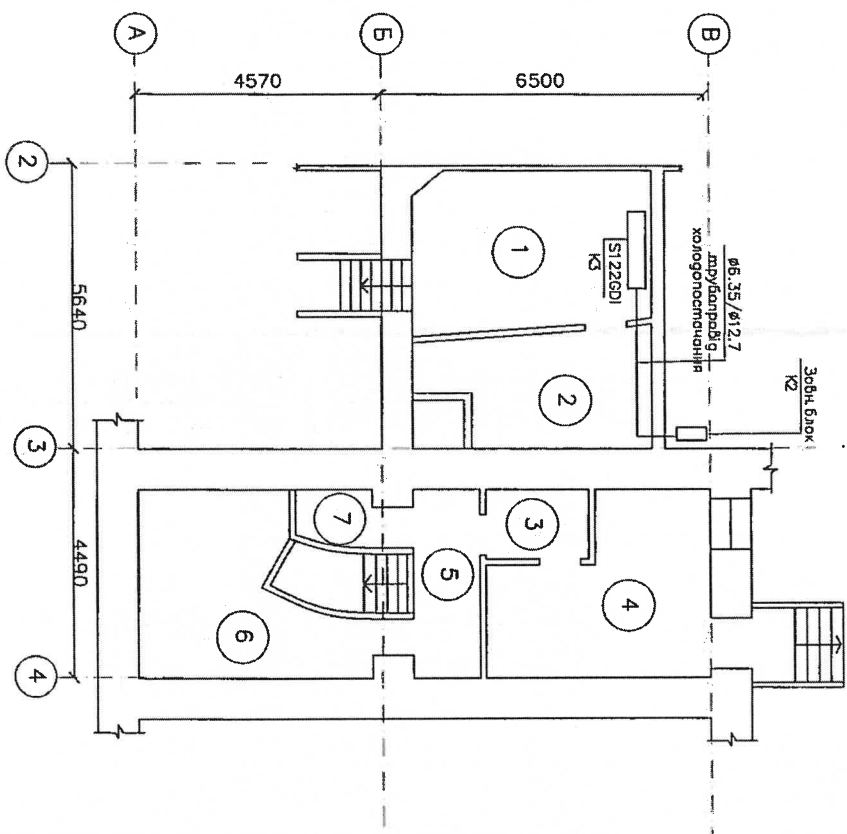

Експлікація приміщень

№п/п	Найменування	Площа, м ²	Примітки
1	Кухня	13,41	
2	Кладово	9,69	
3	Мучна	2,7	
4	Побутове приміщення	13,2	
5	Тамбур	5,79	
6	Кладово	10,78	
7	Гардеробна	2,62	

Примітка: Висоту монтажу зовнішнього блоку системи К2 визначити по місцю.

Зм.	Кільк.	Друк.	№ док.	Підп.	Після
Директор	Григорук	Григорук	Григорук	Григорук	Григорук
ТІП	Лесюк В.В.	Лесюк В.В.	Лесюк В.В.	Лесюк В.В.	Лесюк В.В.
Перевіряє	Лесюк В.В.	Лесюк В.В.	Лесюк В.В.	Лесюк В.В.	Лесюк В.В.
Висновок	Кожак О.В.	Кожак О.В.	Кожак О.В.	Кожак О.В.	Кожак О.В.
План внутрішнього інтер'єру та зовнішніх фасадів сапоно-магазину "Чернівецької філії ТУ Прад" "МТС Україна"					
м.Соборна, 10, м. Чернівці					
План вентиляції чокольного пов., М 1:100					
ТЗОВ "ПРЕСТИЖ-ЗАХІД"					

Поз.	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа опитувального	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-вироблювач	Одиниця вимірювання	к-сть	Маса одиниці, кг	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
П1	Вентилятор каналний №-0.125мВт ТТ 200ПРО	ВЕНТС			шт.	1		
В1	Вентилятор каналний №-0.060мВт ТТ 150	ВЕНТС			шт.	1		
П1	Калорифер електричний НК 200-5.1.3	ВЕНТС			шт.	1		
П1	Фільтр масляний ФБ 200	ВЕНТС			шт.	1		
П1	Регулятор температури ТТС	Systemair			шт.	1		
П1	Датчик температури ТО-К	Systemair			шт.	1		
П1, В1	Регулятор швидкості	ВЕНТС			шт.	2		
К1	Компресорно-конденсаторний блок Qx-13.4мВт N-5.84мВт Qr-16.0мВт LU48	LO			шт.	1		
	Внутрішній блок CB48				шт.	1		
К3	Компресорно-конденсаторний блок Qx-13.4мВт N-1.01мВт Qr-3.75мВт S-12GDI	EW7			шт.	1		
	Внутрішній блок S-12GDI				шт.	1		
	Ежемент криління							
	Холод	ВЕНТС			шт.	4		
	Холод	ВЕНТС			шт.	2		
	Холод	ВЕНТС			шт.	8		
	Заслонка серії	ВЕНТС			шт.	2		
	Заслонка серії	ВЕНТС			шт.	1		
	Заслонка серії	ВЕНТС			шт.	1		
	Заслонка серії	ВЕНТС			шт.	1		
	Заслонка серії	ВЕНТС			шт.	1		
	Заслонка серії	ВЕНТС			шт.	1		

Інв. № оп.	Підпис і дата	Зам. інв. №

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Поз.		Найменування та технічна характеристика		Тип, марка, позначення документа, опитувального	Код облікування, виробу, матеріалу	Завод-вироблювач	Одиниця вимірювання	к-сть	Маса одиниці, кг	Прийняття		
1	2			3	4	5	6	7	8	9		
	Решітка зовнішня	НТБ300х300(п)					шт.	1				
	Решітка регулююча	РР400х100					шт.	6				
	Решітка регулююча	РР500х150					шт.	8				
	Дифузор	АЛСМ 300					шт.	8				
	Повітропровід, лучний утеплений	АТКО ІРС-030 007 (Ø152)		АТКО (США)			м	30				
		АТКО ІРС-030 006 (Ø203)		АТКО (США)			м	55				
		АТКО ІРС-030 008 (Ø254)		АТКО (США)			м	5				
	Повітропровід із сталі тонкостістової однокислової											
	прямокутного січення клас "Г" d=0.5mm 150х150			ГОСТ 18904-90			м	10				
	d=0.5mm 200х150			ГОСТ 18904-90			м	10				
	Сталь тонкостістова однокислова для виготовлення фасонних частин та колекторів d=0.7mm						м	10				
	Ізоляція повітропроводів матами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому d=30 мм покривний шер-фольгоізол			"NOVASIL-MIZOL ІРSM" "IZOMAT A.S."			м2	20				
	Трубопроводи холодопостачання мідні Ø6.4mm						м	15				
		Ø8.52mm					м	35				
		Ø15.9mm					м	20				
	Термоізолятор на трубопроводах мідні Ø6.4mm						м	15				
		Ø9.52mm					м	35				
		Ø15.9mm					м	20				
	Труба дренажна Ø25mm						м	10				
	Елементи кріплення						кг	20				
Інв. № ор. Підпис і дата Зам. інв. №												
Погоджено:												
Підпис і дата												
Інв. № ор.												
Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата										2		

Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата Підпис і дата